

Investor:  
Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7  
11000 Praha

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/BM/20/0225**

Vyřizuje: **Michaela Bastlová**

Telefon: **420 491 512 744**

E-mail: **michaela.bastlova@vakhk.cz**

Žadatel:  
Signal Projekt s.r.o.  
Stanislava Sedláčková  
Vídeňská 546/55  
63900 Brno

**Název akce:** **Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607  
trati Hradec Králové-Turnov**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám**

Typ řízení: **dokumentace pro stavební řízení**

Zájmové území:

Datum vydání vyjádření: **29.09.2020**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Obdrželi jsme od Vás žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pod č. zakázky 20-046-30-211, vyhotovené Jaromírem Kielorem, pro stavební povolení a provedení výše jmenované stavby. K předložené žádosti sdělujeme následující:

1. Jedná se o výstavbu PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové – Turnov, traťový úsek Všestary - Hněvčeves.

Jedná se o výstavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení se závorami, pokládku kabelizace a stavební rekonstrukce přejezdu a propustku. Venkovní prvky PZS tvořeny výstražníky, závorami a snímači počítače náprav budou spojeny kabelizací s vnitřní technologií umístěnou v reléovém domku v blízkosti přejezdu. Pro napájení technologie PZS bude využita stávající přípojka pro osvětlení zastávky Dohalice, která bude upravena i pro napájení PZS.

1.1. PS01 PZS v km 12,607 (P5387) – stavba bude realizována v zastavěném i nezastavěném území obce Dohalice a nezastavěném území obcí Horní Dohalice a Sadová. Stavbou dotčené kolejiště je napojeno na dosavadní technické vybavení území. Přejezd se nachází na jednokolejně neelektrifikované regionální trati v blízkosti železniční zastávky Dohalice. V současnosti je přejezd zabezpečený pouze výstražnými kříži.

Požadujeme zkoordinovat polohu kabelového vedení vůči poloze vodovodu. Křížení kabelového vedení s vodovodem je nutné provádět pokud možno kolmo, maximálně pod úhlem 45° a opatřit kabely v místě křížení o chráničku s přesahem 1 m na každou stranu. Při křížení je nutno dodržet ČSN 736005.

Odstup obrubníků od vodohospodářského zařízení požadujeme minimálně 0,5 m. V případě, že toto nelze dodržet, je nutno konkrétní případy řešit s Královéhradeckou provozní, a.s.

2. V zájmové lokalitě se nachází vodovod DN 150 LT a DN 50 PE v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Veškerý majetek společnosti musí být během výstavby volně dostupný, nesmí být v jeho ochranném pásmu zřizována skládka a prováděny stavební práce těžkou technikou. Povrchové znaky vodovodů budou osazeny do nivelety upraveného terénu a v nebezpečných plochách budou odlážděny popřípadě obetonovány.

Při stavbě je nutno respektovat veškerá vodohospodářská zařízení, tj. vodovod a jeho ochranné pásmo. Nad vodovodem pro veřejnou potřebu a v jeho ochranném pásmu dále nesmí být provedena výsadba vzrostlé zeleně, ochranné pásmo musí zůstat volně přístupné, neoplocené, nezastavěné a nesmí být v prostoru nad ním použit železobeton.

3. Práce na stávajícím zařízení Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s. mohou provádět pouze pracovníci provozovatele, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. a budou hrazeny z nákladů stavebníka.

4. Před zahájením výstavby si stavebník v předstihu min. 10 dnů zajistí vytyčení vodovodního potrubí u provozovatele vodovodu, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Objednávku lze učinit na tel. 495 490 320 – Středisko Západ.

5. Stavebník zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vodovodu. V případě poškození během výstavby bude stavebník neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele vodovodu. Veškeré opravy na sítích v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci provozovatele těchto sítí, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese stavebník.

6. O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní sítě, který prověří její funkčnost.

7. Stavebník uvede do žádosti o stavební povolení a provedení stavby společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a společnost Královéhradecká provozní, a.s. jakožto známé účastníky řízení.

8. Kanalizace v obci Dohalice není v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a je tedy nezbytné požádat o vyjádření k dané akci příslušnou obec.


9. Při splnění výše uvedených podmínek s vydáním stavebního povolení a s provedením stavby souhlasíme.

10. Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele vodovodu.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

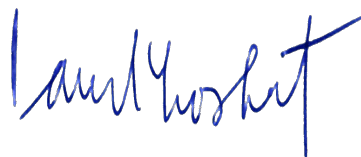


Ing. Pavel Loskot  
technicko - provozní náměstek  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Přílohy:

- grafické (počet: 2)
- Průběh sítí v majetku VAK HK, a.s.
- Koordinační situace

Průběh sítí v majetku VAK HK, a.s.

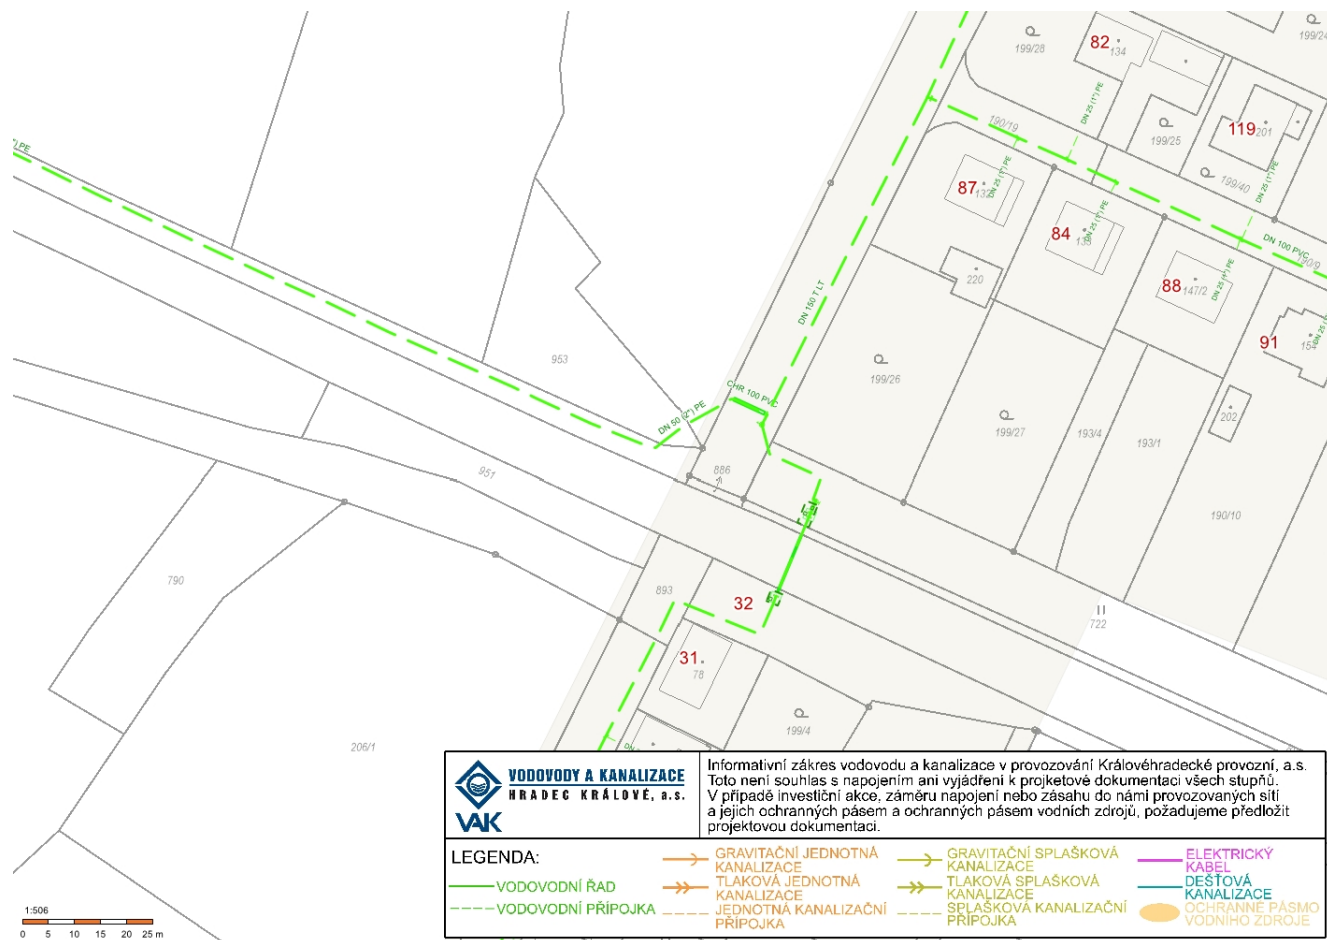

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784  
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898  
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz  
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

