



PS-99-07-01

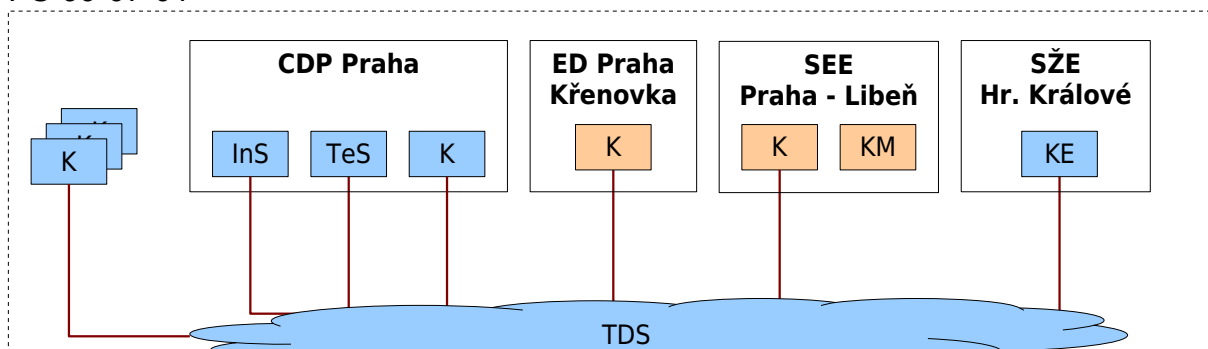

PS-05-07-01

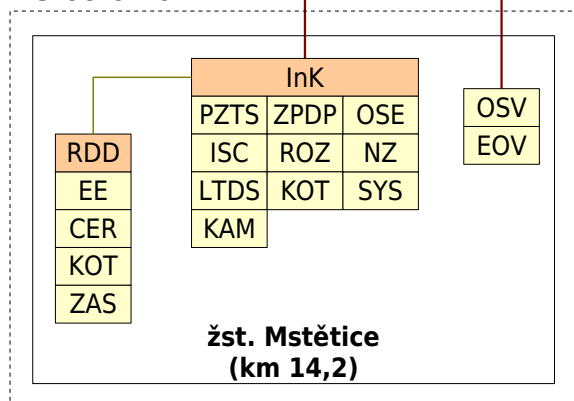


PS-03-07-01




### Legenda:

Nově připojovaný TLS
Nové zařízení
Doplňované / upravované zařízení

- Ethernet síť TDS
- Ethernet síť LTDS

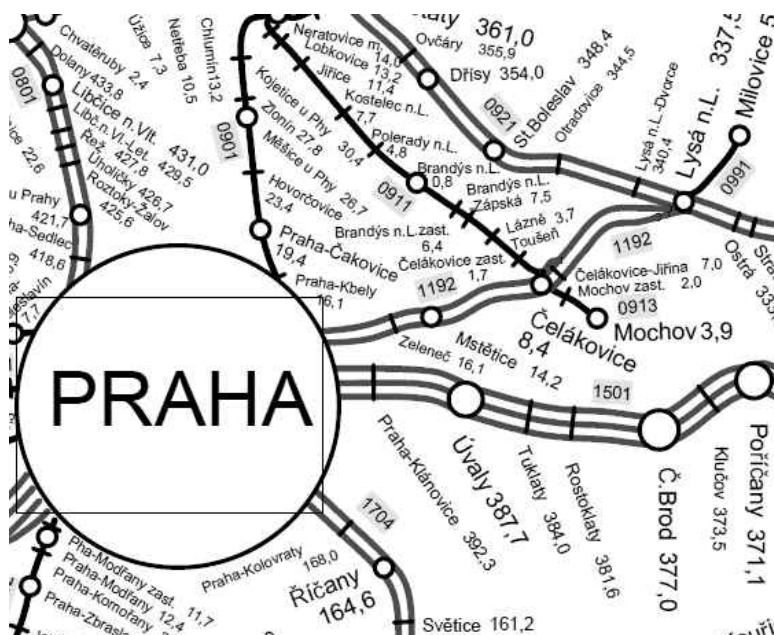

Investor: SŽ, s.o., SS Západ, Sokolovská 278/1955, 19 00 Praha 9	Zpracoval: Ing. Radek Zezula, Ph.D.	 <b>ASYC s.r.o.</b> Šumavská 15 602 00 Brno	Tento dokument obsahuje chráněná data firmy ASYC s.r.o. Kopírování a použití těchto dat nebo i jejich části je možné jen s písemným svolením této firmy.
Účel: Projekt	Kontroloval: Ing. Rostislav Fitz		
Číslo zakázky: 857/17	Datum: 04/2020		
Archiv: CD\Celakovice-Mstetice.3	Odp. projektant: Ing. Radek Zezula, Ph.D.		
stavba: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)			=
ps/so: PS 99-07-01 InS a klientská pracoviště, DDTS ŽDC			+
Název výkresu: Blokové schema DDTS ŽDC			List <b>002a</b>