

<i>Název 1:</i> Rušení propustků v km 37,942; 38,234 a 38,367 trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou	
<i>Název 2:</i>	
<i>Druh:</i> Demolice	<i>Stupeň stavby::</i> Sítě
<i>Číslo jednací:</i>	
<i>Přijato:</i> 29.04.2020	<i>Termín:</i> 11.05.2020
<i>Stavebník:</i> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1	
<i>Žadatel:</i> SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00, Ostrava	
<i>Tratový/definiční úsek:</i> 196112 - dD3 Svatoňovice - dD3 Budišov nad Budišovkou, km 37.890 - 38.000 196112 - dD3 Svatoňovice - dD3 Budišov nad Budišovkou, km 38.180 - 38.280 196112 - dD3 Svatoňovice - dD3 Budišov nad Budišovkou, km 38.310 - 38.420	
<i>Lokalizace:</i>	
<i>Poznámky:</i> 29.04.2020 SMT: SMT plánuje rušení propustků v km 37,942; 38,234 a 38,367 trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou. Prosím Vás o vyjádření k existenci sítí v blízkosti výše uvedených propustků. Děkuji Švrčina	
<i>Informování:</i>	

Vyjádření odborných správ:

ČD Telematika Ostrava - SKS

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

podzemní vedení TK 5XN ve správě SŽ-CTD, průběh viz přílohy;

+ 2x příloha

Podepsal Tomáš Lariš dne 05.05.2020

OR Ova - SEE

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Viz vyjádření ev. č.: INT-20-SEE-290.

+ 3x příloha

Podepsal Čabala Ivan dne 05.05.2020

OR Ova - SMT

Souhlasím

Č.j.:

akce SMT

Podepsal Hrubá Hana, Ing. dne 04.05.2020

OR Ova - SSZT

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

+ 2x příloha

Podepsal Wajda Dalibor, Bc. dne 06.05.2020

SŽ - CTD (bývalé TÚDC)

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Při realizaci akce Rušení propustků v km 37,942; 38,234 a 38,367 trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (TK 5xn) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1202008013 ze dne 5. 5. 2020.

Požadujeme před započítáním stavby objednat u ČD Telematika vytýčení tohoto kabelu a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky (dříve TÚDC) Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.

V případě, že by trasa byla pojížděna stavební technikou, je nutné kabelovou trasu včetně ochranného pásma zapanelovat.

Při splnění těchto podmínek se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání.

Podepsal Sládek Jiří, dipl.technik dne 06.05.2020

Správa železnic, s.o.
Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava

Číslo jednací 1202008013

Datum 5.5.2020

Vyřizuje Tomáš Lariš

telefon +420 602 224 077

e-mail Tomas.Laris@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. .**

Název stavby: **Rušení propustků v km 37,942; 38,234 a 38,367 trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou**

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 5.5.2022

Všeobecné podmínky ochrany:

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednavce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednavce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.

Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/ vytyčení) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny síť elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku Správy železnic, musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné

www.cdt.cz

odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší Správa železnic, Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky Správy železnic:

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.

Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření Správu železnic, Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.


Další upřesňující podmínky:

podzemní vedení TK 5XN ve správě SŽ-CTD, průběh viz přílohy;

Počet příloh: 1

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

www.cdt.cz

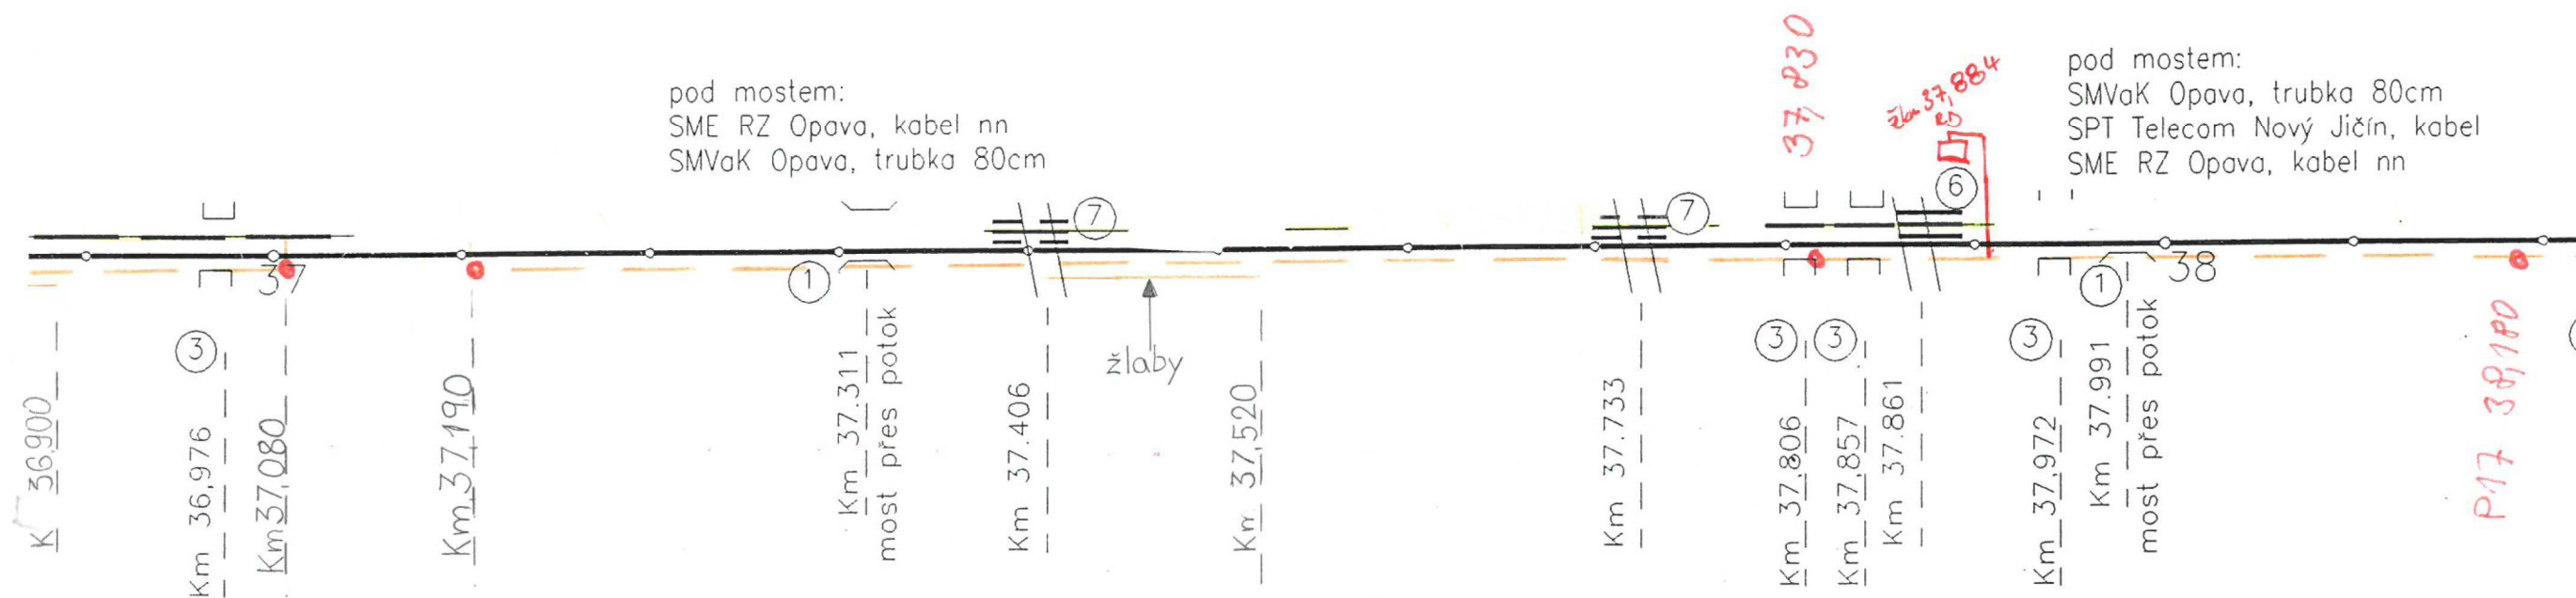


LEGENDA:

1. Most ocelový, kabel v trubce
3. Propustek betonový, ruční pokládka
6. Přejezd, asfalt, protlak, kabel v chrániče
7. Přejezd, štěr.dřf, stroj. pokládka,
kabel ve žlabu, ruční kopání

Pokládka sděl. kabelu v obvodu OSŽT Ostrava	1/7-21
PS 01 Traťový úsek Odry - Budišov nad Budišovkou	

Budišov nad Budišovkou

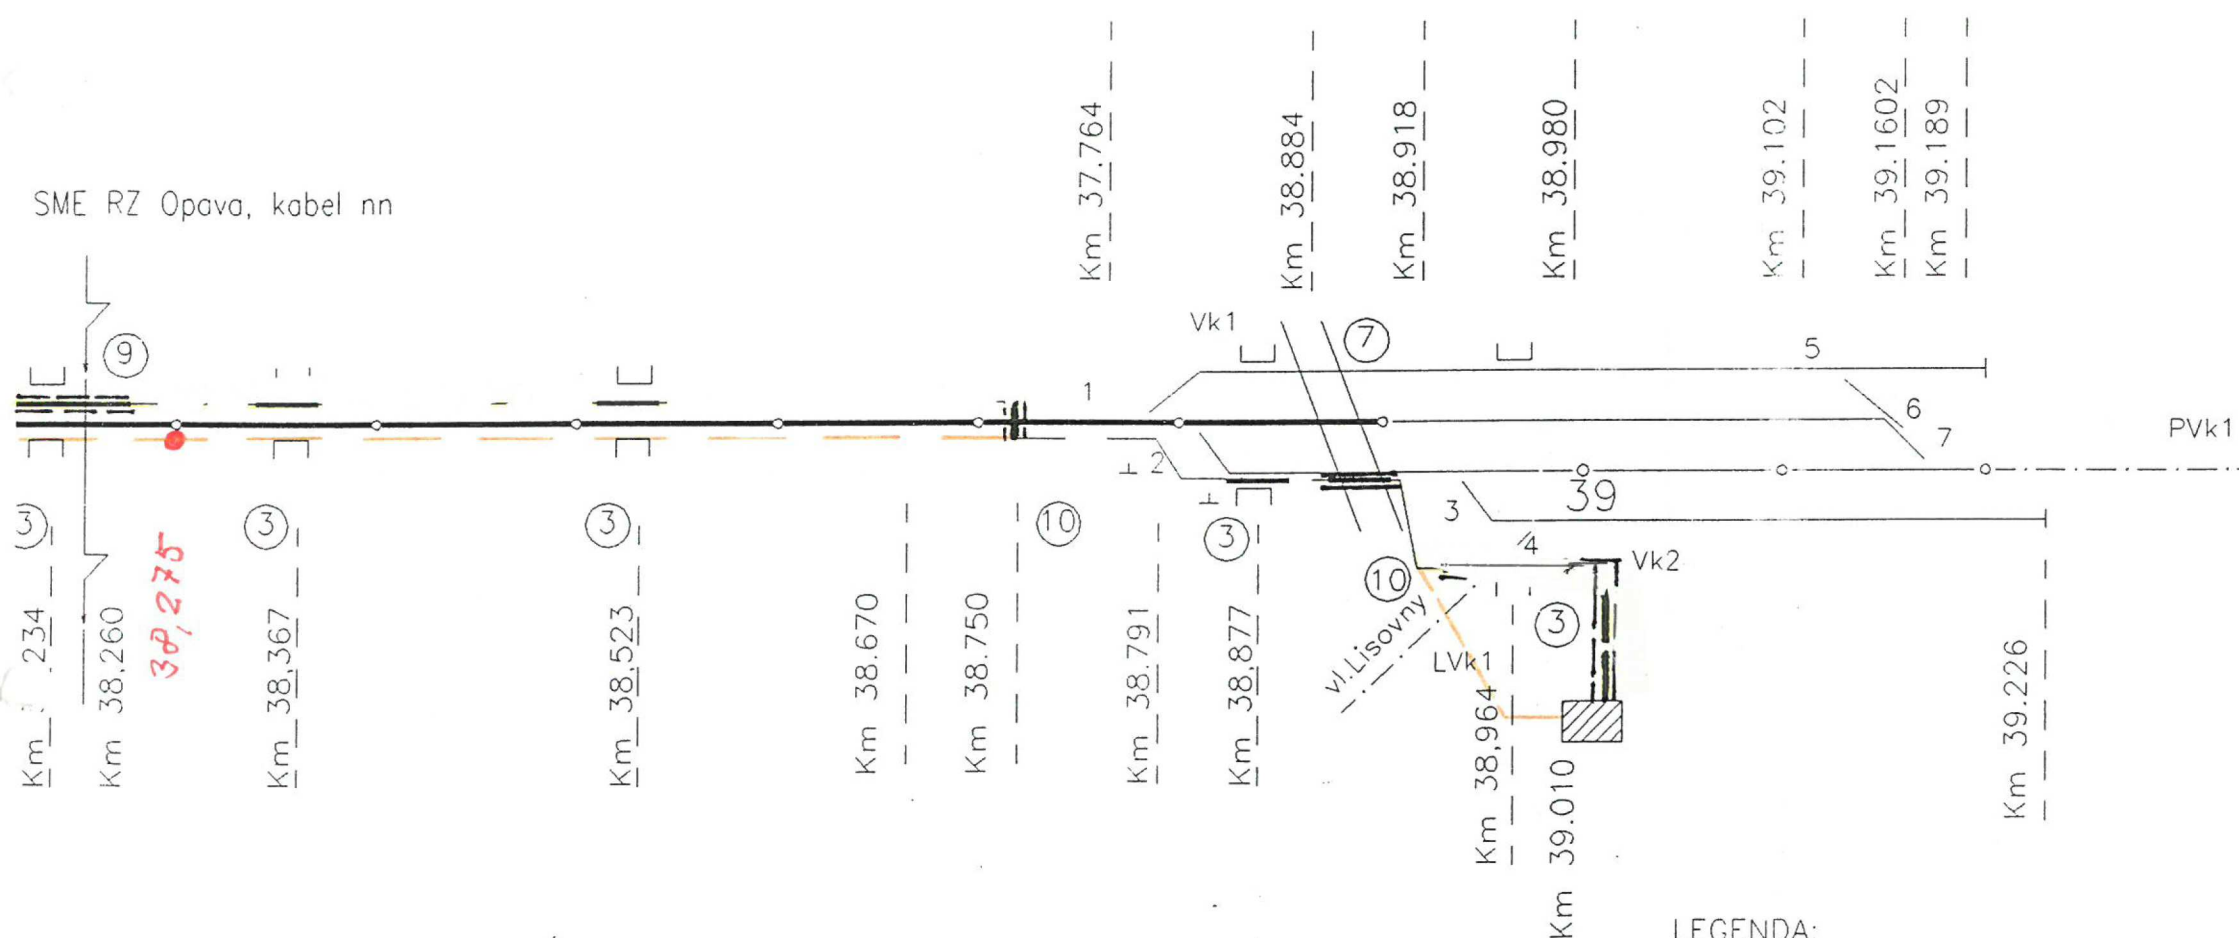

Pozn.: v žst. Budišov nad Budišovkou dojde ke
křížení s osvětlovacími kabely ČD-SDC Ostrava

LEGENDA:

- 3. Propustek betonový, ruční pokládka
- 7. Přejezd, štěrka, drt, stroj. pokládka,
kabel ve žlobu, ruční kopání
- 9. Křížení s cizím řádem, vyznačeno ruční kopání
- 10. Podchod pod koleji

Pokládka sděl. kabelu v obvodu OSŽT Ostrava

PS 01 Traťový úsek Odry - Budišov nad Budišovkou

1/7-22



Vyjádření k drážním energetickým zařízením a jejich součástím ve Správě železnic, Oblastního ředitelství Ostrava, Správy elektrotechniky a energetiky (SEE)

Ev. č. INT/20-SEE/290

„Rušení propustků v km 37,942; 38,234 a 38,367 trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou“ (sítě).

Trať Správy železnic Suchdol n. O. – Budišov n. B. v km 37,890 – 38,000, km 38,180 – 38,280 a v km 38,310 – 38,420.

Komu		Od koho	Ivan Čabala
úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava	úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava
odbor:	SMT	odbor:	SEE
		telefon:	+420 972 762 202
		e-mail:	cabala@szdc.cz
Datum	5. 5. 2020	Počet stran	2
		Počet příloh	1

ke dni: **duben 2020**

Při realizaci Vámi plánovaných vyznačených zemních prací **dojde** ke styku (souběhu, křížení) s drážními elektroenergetickými zařízeními a jejich součástmi, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Jedná se o:

- podzemní vedení: nn☒, nn DOÚO, ON☐, vn 3kV DC☐, vn 6kV☐, vn 22kV☐, vvn 110kV☐, uzemnění☐
- nadzemní vedení kabelové: nn☐, vn 6kV☐, vn 22kV☐
- nadzemní vedení (bez izolace): vn 3kV DC☐, vvn 110kV☐
- nadzemní vedení (se zákl. izolací): vn 22kV☐
- elektrické stanice: venkovní☐, stožárové☐, kompaktní a zděné☐

Všeobecné podmínky:

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení elektrizační soustavy a jejich součástí se povoluje za podmínky, že žadatel:

- bude respektovat ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
- zajistí před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení) a upozorní je na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů Správy železnic a ostatních právních předpisů

- zajistí zachování snadného přístupu ke kabelovým trasám a zařízením ve správě SEE OŘ Ostrava z provozních důvodů (oprava, údržba, příp. výměna) s potřebnou technikou
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení na elektrodispečink Správy železnic v Ostravě: elektrodispečer I. tel. 972 762 581
elektrodispečer II. tel. 972 762 683

Doplňující připomínky:

- Požadujeme respektovat ochranné pásmo kabelového vedení nn ve správě SEE, OŘ Ostrava dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. a uložení kabelového vedení respektovat dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2. K dotčení dojde v rozsahu km 37,890 – 38,000.
- Vytyčování kabelů v naší správě zajišťuje na základě písemné objednávky p. Šustek, č. tel.: 606 728 869 (e-mail: Sustek@szdc.cz).

Nedodržení výše uvedeného je hrubým porušením právních povinností dle zákonů č. 458/2000 Sb. energetický zákon a č. 266/1994 Sb. Zákon o drahách v jejich platných zněních.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **květen 2022**




Ing. Jaromír Hubač

Přednosta

Správy elektrotechniky a energetiky
Oblastní ředitelství Ostrava

Přílohy

Příloha 1 – situace

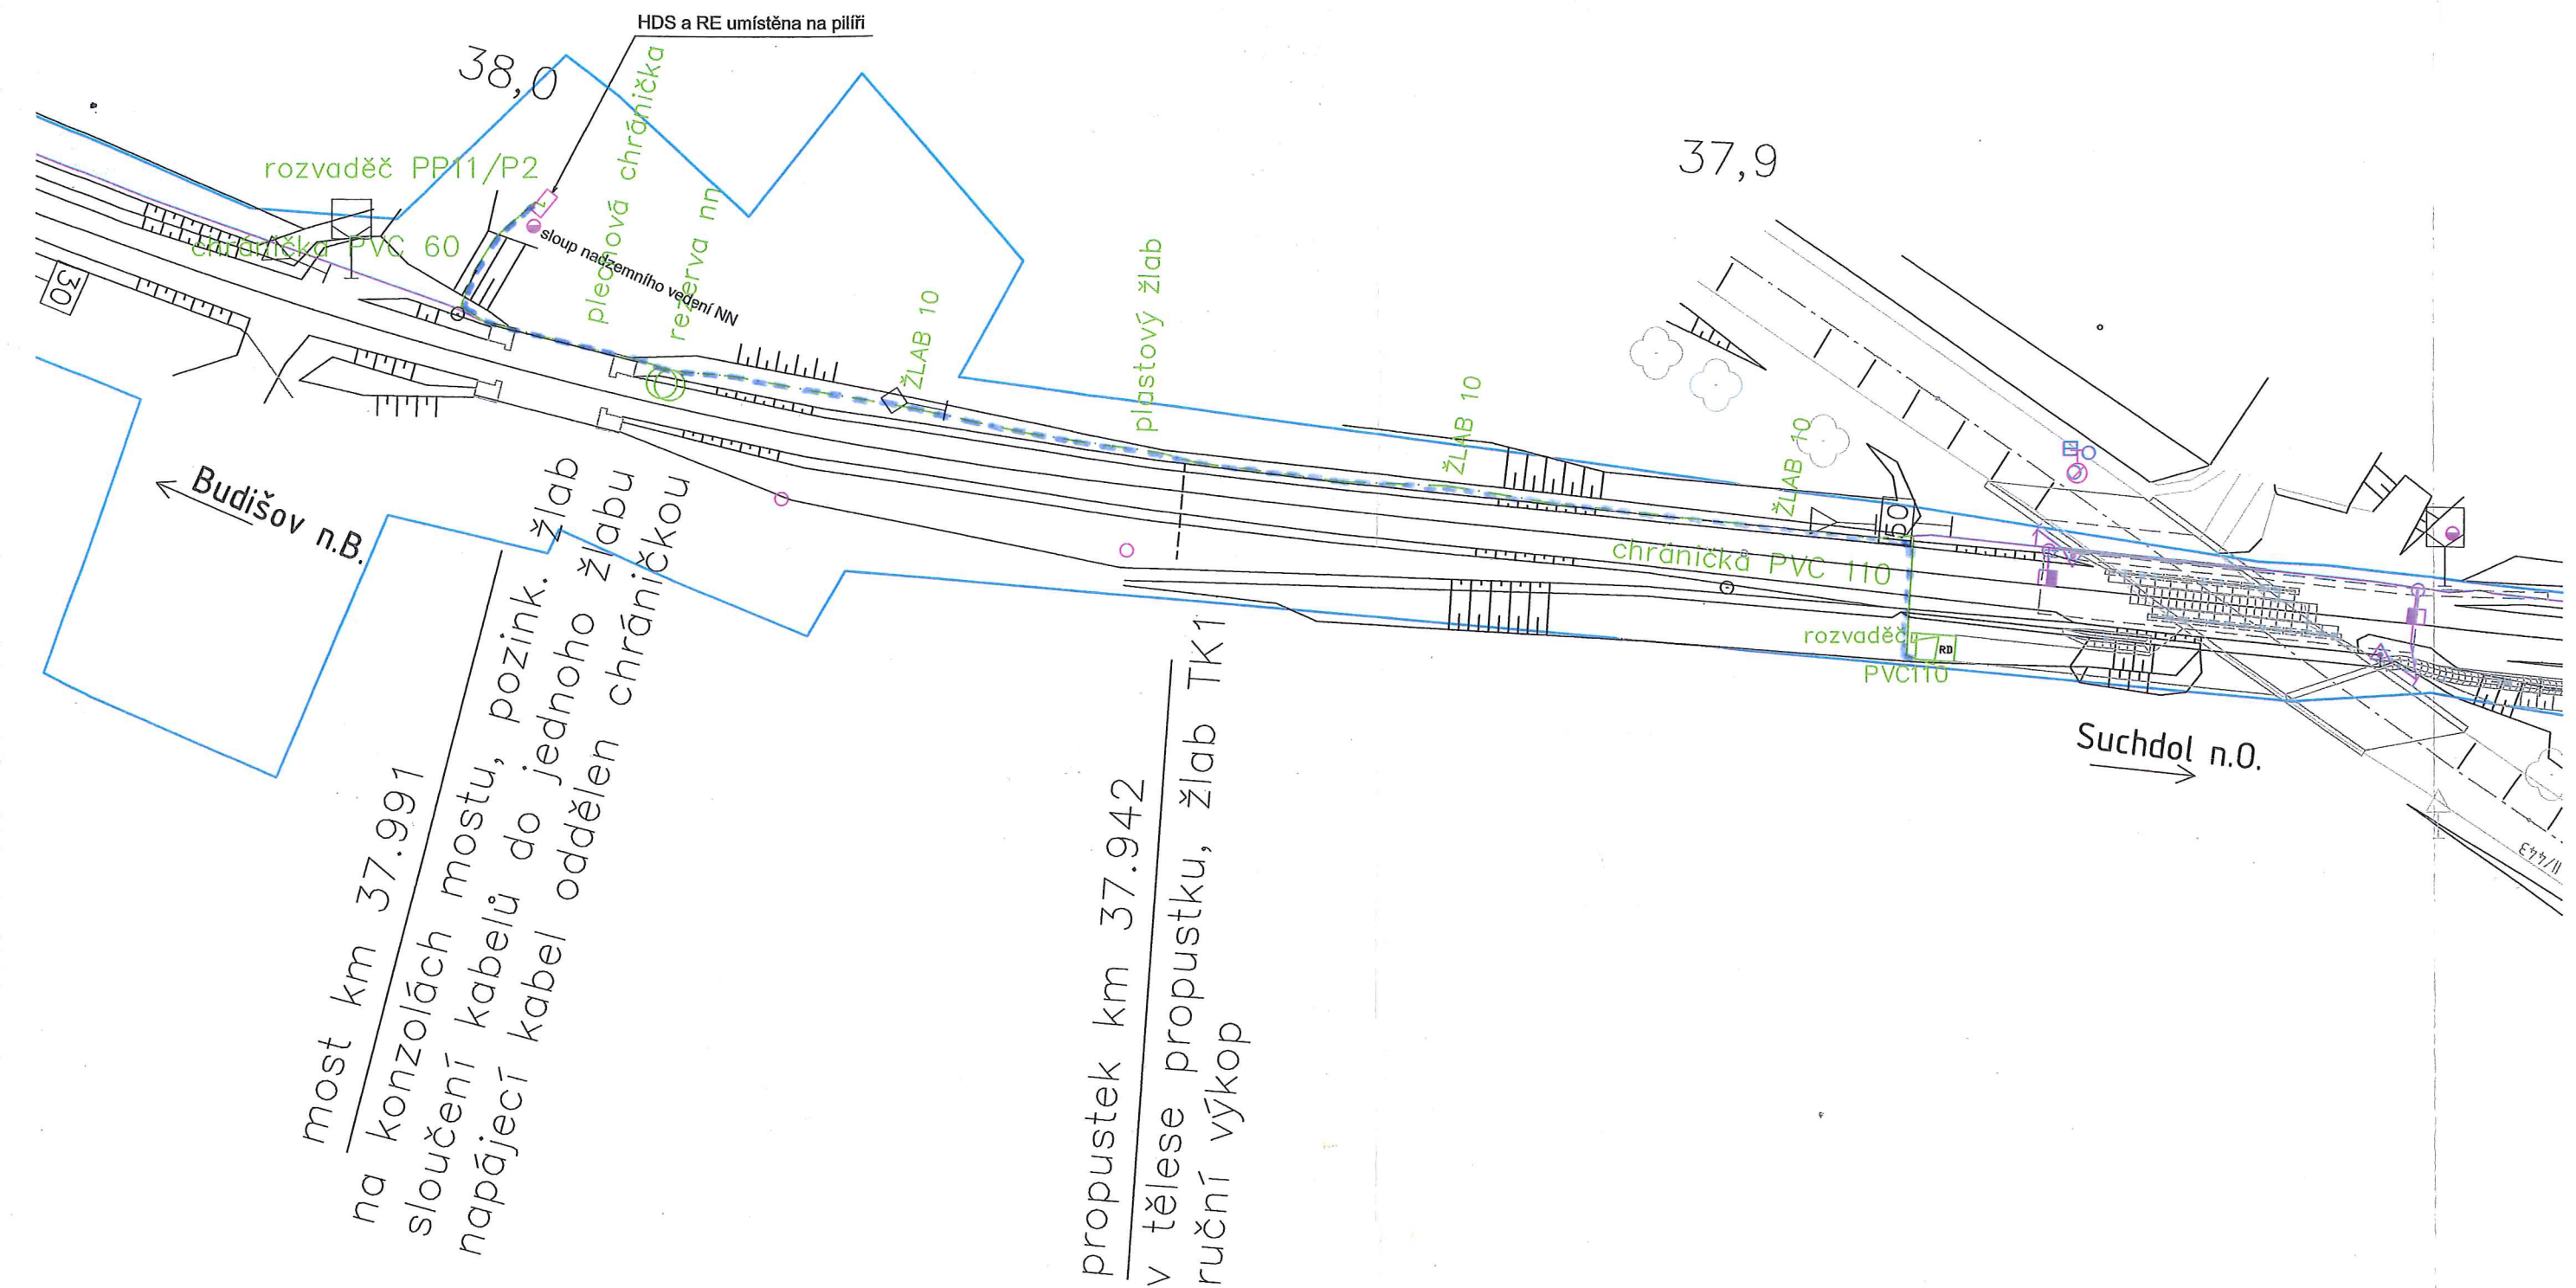

LEGENDA:

- Drážní pozemek
- Zaměřené kabely a zařízení přípojky nn - samostatná t
- Zaměřené kabely nn a zab.zař - společná trasa
- Zaměřené kabely zab.zař. - samostatná trasa

Stanovisko Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)

Komu	Ing. Švrčina	Od koho	Bc. Dalibor Wajda
úsek, org. jednotka:	OŘ Ostrava	úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava
odbor:	SMT	odbor:	SSZT OŘ Ostrava
		telefon:	+420 9727 66 434
	143/2020-SSZT	e-mail:	Wajda@szdc.cz
Datum	6. 5. 2020	Počet stran	2
		Počet příloh	3

Vyjádření k drážním podzemním kabelovým vedením a součástím zabezpečovacího a sdělovacího zařízení ve správě SŽ, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)

Vyjádření o prostorovém umístění (existenci) podzemních, nadzemních zabezpečovacích kabelových vedení a zařízení ve staveništi (trase).

Přesné vyznačení staveniště, trasy:

Svatoňovice – Budišov nad Budišovkou km 37,890 – 38,000

Svatoňovice – Budišov nad Budišovkou km 38,180 – 38,280

Svatoňovice – Budišov nad Budišovkou km 38,310 – 38,420

Název, účel stavby: **Rušení propustků v km 37,942; 38,234 a 38,367 trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou**

Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** k dotčení (souběhu, křížování) kabelových tras (zařízení) ve správě SŽ, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, která jsou chráněna ochranným pásmem ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Na základě tohoto vyjádření **je** nutné požádat o jejich vytyčení.

Vyjádření pozbývá platnosti dne: 6. 5. 2022

Upozorňujeme, že o vyjádření je nutno požádat i u ČD-Telematika, a.s., centrální podatelna U2, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9 (není-li součástí souhrnného vyjádření).

Všeobecné podmínky

Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení a jejich součástí je nutno:

- zajistit před zahájením zemních prací vytyčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem

- seznámit prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)
- upozornit na možnou odchylku $\pm 30\text{cm}$ uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci
- upozornit své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti **1 metru** po každé straně vytyčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uložit svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů a ostatních právních předpisů
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- **ohlásit neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení organizaci, která vydala toto vyjádření**
- při práci dodržet vyhlášku 48/1982 „Zemní práce“, v platném znění
- respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění

Vytyčení trasy

Je-li nutné vytyčení kabelových tras ve správě SŽ, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, je vytyčení provedeno pracovníky SSZT. Vytyčení se děje na základě písemné objednávky a telefonické domluvy nejméně 2 týdny před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce uveďte číslo tohoto vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace, dále přiložte kopii výpisu z obchodního rejstříku a také situační schéma.

Objednávku zasílejte na adresu:

Správa železnic, s. o.
Oblastní ředitelství Ostrava
Správa sdělovací a zabezpečovací techniky
Muglinovská 1038/5
702 00 OSTRAVA

Kontakt: **Vaškůj Radim**
Tel.: **972 762 324**
Mobil: **725 797 098**
E-mail: **Vaskuj@szdc.cz**

Upozornění: V případě, že žadatel poškodí kabel (y), zařízení ve správě SŽ, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava:

- je povinen uhradit náklady na opravu a provozuschopnost,
- uhrazené náklady nenahrazují možné postihy ve smyslu zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalších zákonů, zejména pak zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Doplňující údaje:

- Ochranné pásmo kabelové trasy (1 m od osy krajního kabelu na každou stranu) ve správě SSZT požadujeme respektovat včetně nepojíždění těžkými mechanismy mimo zpevněnou plochu.
- Ke kabelovým trasám a zařízení požadujeme zachovat snadný přístup z provozních důvodů (údržba, oprava a výměna).
- V příloze posíláme polohopisné situace kabelových tras ve správě SSZT.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.



