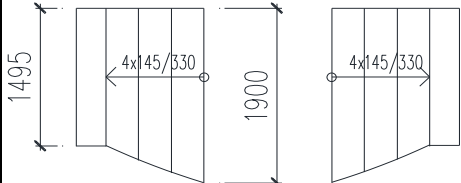
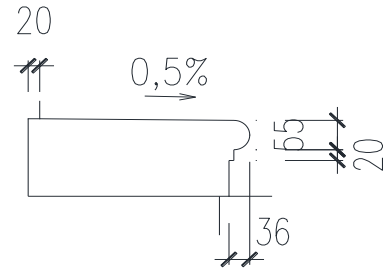
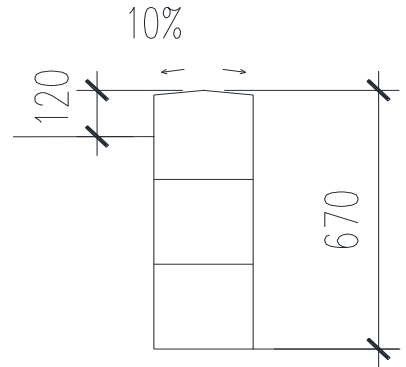
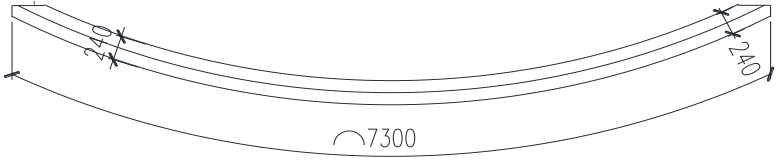
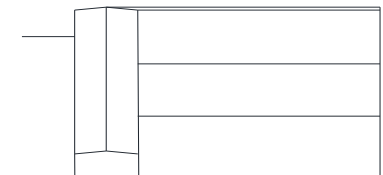
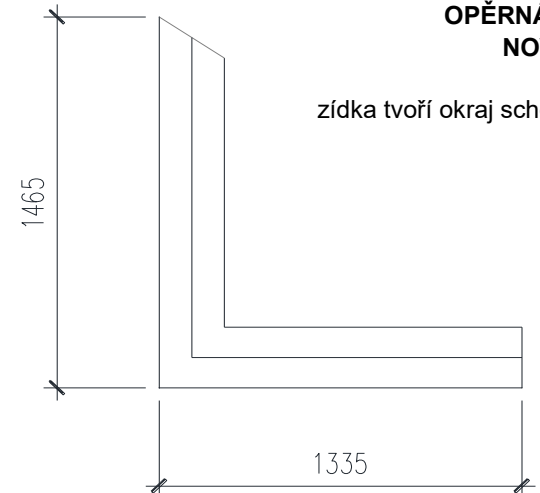
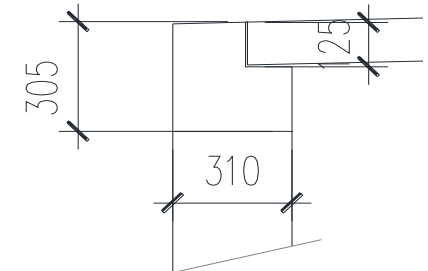
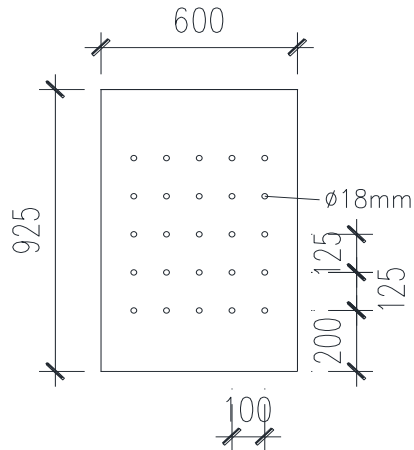
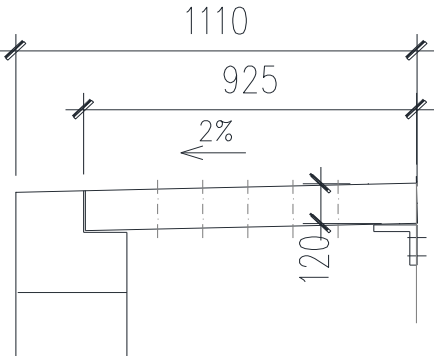

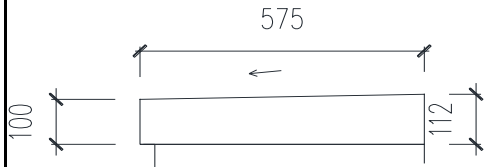
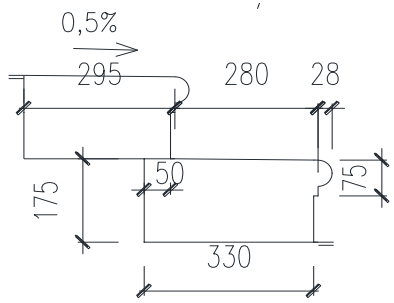

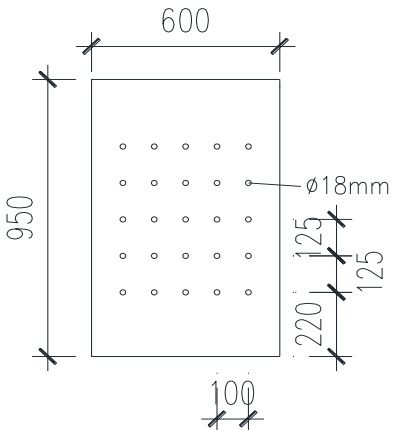




Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
K 01	 <p>rozm.: 4x145/330 zrcadlově 2x</p>	<p>SCHODY NOVÉ</p> <p>žulové schody s profilací</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrnná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p> 	S3 "A"	2
K 02	 <p>rozm.: délka 7,3m, š.0,24, v 0,67</p>	<p>OPĚRNÁ ZÍDKA NOVÁ</p> <p>zídka sestavena do oblouku dle tvaru balkonu materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrnná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p> <p>západní</p> 	S3 "A"	1


Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
K 03	 <p>pohled</p> <p>rozm.: délka 2,8m, š.0,24, v 0,69m výška nad schody 0,10m</p>	<p>OPĚRNÁ ZÍDKA NOVÁ</p> <p>zídka tvoří okraj schodiště a opěrnou část od schodů ke stáv. objektu materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p> 	S3 "A"	2
K 04	 <p>rozm.: délka 20m profil 305/310</p>	<p>KAMENNÝ RÁM ANGLICKÉHO DVORA NOVÝ</p> <p>profilovaný obrubníkový rám pro osazení kamenné krycí desky anglického dvora osazení v úrovni chodníku</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S1 "D"	1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
K 05	 <p>rozm.: 925/600mm tl.120mm</p>	<p>KAMENNÉ KRYCÍ DESKY ANGLICKÉHO DVORA NOVÉ</p> <p>krycí desky kamenné v provětrávacími otvory - vrty Ø18mm osazení v úrovni chodníku, pochozí, uložení na oc. žár. zink. profily L 120/120 a Kam/04</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p> 	S1 "D"	24
K 06	 <p>rozm.: délka 6300</p>	<p>KAMENNÝ OKRAJ RAMPY NOVÝ</p> <p>tvoří schodnicový okraj rampy, zábradlí je kotveno do žb konstrukce pod kamennými prvky</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S1 "D"	2



Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
K 07	 <p>rozm.: délka 16,1m</p>	<p>KAMENNÝ OKRAJ SCHODIŠŤOVÉHO OTVORU NOVÝ</p> <p>ukončení madlové zídky stávajícího schodišťového otvoru, výstup z podchodu vnitřní hrana lícuje, vnější má přesah, provedení odkapové drážky šířka bude zaměřena dle tl. stěny + přesah 30mm</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrnná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S1 "D"	1
K 08	 <p>rozm.: délka stupňů 39,71m</p>	<p>KAMENNÉ STUPNĚ NOVÉ</p> <p>dva nové stupně podél objektu řeší výškový rozdíl snížené části chodníku a stávající úrovně</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrnná povrch jemně pemrlovaný, horní nášlapná plocha musí být protiskluzná vzorek s profilací i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S1 "D"	1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
K 09	 <p>rozm.: délka 20m</p>	<p>KAMENNÝ RÁM ANGLICKÉHO DVORA NOVÝ</p> <p>profilovaný obrubníkový rám pro osazení kamenné krycí desky anglického dvora osazení v úrovni chodníku</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrnná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S2 "B"	1
K 10	 <p>rozm.: 600/950 tl.120mm</p>	<p>KAMENNÉ KRYCÍ DESKY ANGLICKÉHO DVORA NOVÉ</p> <p>krycí desky kamenné v provětrávacími otvory - vrtý Ø18mm osazení v úrovni chodníku, pochozí, uložení na oc. žár. zink. profily L 120/120 a Kam/04</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrnná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S2 "B"	24

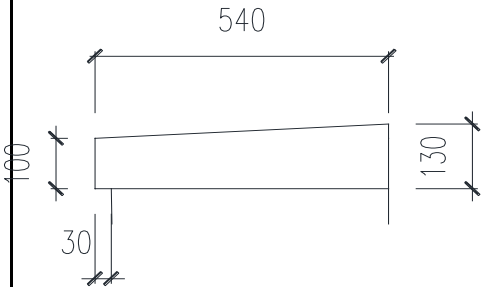
Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
K 11	 <p>rozm.: délka 7550</p>	<p>KAMENNÝ OKRAJ RAMPY NOVÝ</p> <p>tvoří schodnicový okraj rampy, zábradlí je kotveno do žb konstrukce pod kamennými prvky</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S2 "B"	2
K 12	 <p>rozm.: délka 18,50m šířka 440 v délce 8,1m - š.800 v d.3,2m</p>	<p>KAMENNÝ OKRAJ SCHODIŠŤOVÉHO OTVORU NOVÝ</p> <p>ukončení madlové zídky stávajícího schodišťového otvoru, výstup z podchodu vnitřní hrana lícuje, vnější má přesah, provedení odkapové drážky šířka bude zaměřena dle tl. stěny + přesah 30mm, sířka bude od 440-800mm</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S2 "B"	1

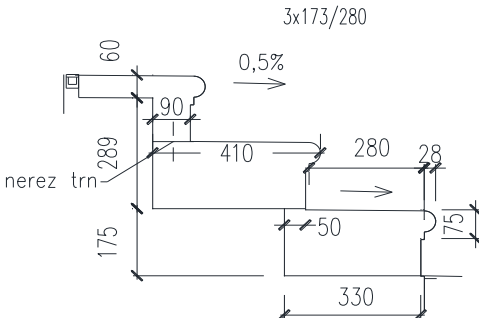Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
K 13	 <p>rozm.: délka stupňů 37,40m</p>	<p>KAMENNÉ STUPNĚ NOVÉ</p> <p>tři nové stupně podél objektu řeší výškový rozdíl snížené části chodníku a stávající úrovně profil horního stupně je přizpůsoben stávající konstrukci spodní stavby dle sondy v místě v případě že nebude stávající konstrukce v celé délce, bude stupeň bez výřezu</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrnná povrch jemně pemrlovaný, horní nášlapná plocha musí být protiskluzná vzorek s profilací i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S2 "B"	1
K 14	<p>rozm.: 490/150 délka 2660mm</p>	<p>KAMENNÝ PRÁH NOVÝ</p> <p>kamenný práh vstupního otvoru prahy budou zaměřeny dle jednotlivých otvorů</p>	S2 "B" S1 "D"	3 5

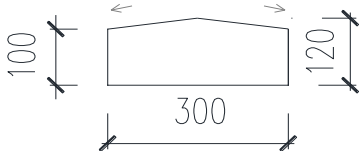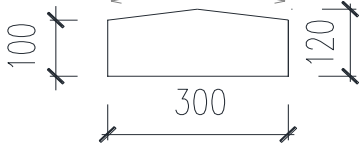Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
K 15	 <p>rozm.: š300/v.120 délka 11,2m</p>	<p>KAMENNÝ OKRAJ CHODNÍKU / ANGL. DVORA NOVÝ</p> <p>ukončení zídky okraje chodníku podél anglického dvora, kotveno zábradlí provedení odkapové drážky na přesahu 30mm šířka bude zaměřena v místě dle tl. podezdívky</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S3 "A"	1
K 16	 <p>rozm.: š300/v.120 délka 3,2m</p>	<p>KAMENNÝ OKRAJ CHODNÍKU / ANGL. DVORA NOVÝ</p> <p>ukončení zídky okraje chodníku podél anglického dvora, kotveno zábradlí provedení odkapové drážky na přesahu 30mm šířka bude zaměřena v místě dle tl. podezdívky</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S3 "A"	1

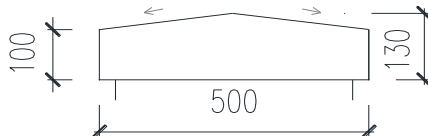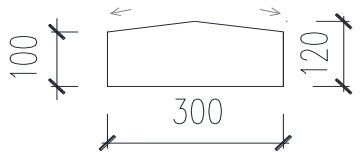Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
K 17	 <p>rozm.: š500/v.120 délka 3,2m</p>	<p>KAMENNÝ OKRAJ CHODNÍKU / SNÍŽENÉ PLOCHY NÁDVOŘÍ NOVÝ</p> <p>ukončení zídky okraje chodníku podél snížené plochy severního nádvoří, kotveno zábradlí provedení odkapové drážky na přesahu 30mm šířka bude zaměřena v místě dle tl. stávající podezdívky, podezdívka ze strany ulice je dnes obložena kamenným obkladem, který bude odstraněn, povrch bet. podezdívky bude opraven a zaměřena skutečná tl. stěny</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S4 "A"	1
K 18	 <p>rozm.: š300/v.120 délka 21,5m</p>	<p>KAMENNÝ OKRAJ CHODNÍKU / SNÍŽENÉ PLOCHY NÁDVOŘÍ NOVÝ</p> <p>ukončení zídky okraje chodníku podél snížené plochy severního nádvoří, kotveno zábradlí provedení odkapové drážky na přesahu 30mm stávající žb podezdívka tl.240mm</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S4 "A"	1

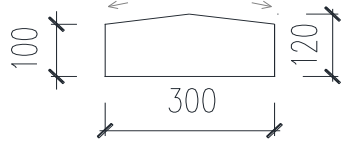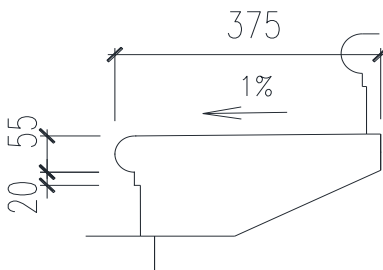Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
K 19	 <p>rozm.: š300/v.120 délka 1m</p>	<p>KAMENNÝ OKRAJ CHODNÍKU / ANGL. DVORA NOVÝ</p> <p>ukončení podezdívky mezi objektem a schodištěm, kotveno zábradlí provedení odkapové drážky na přesahu 30mm stávající žb podezdívka tl.240mm, oprava podezdívky k osazení kamenné desky</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrnná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S4 "A"	1
K 20	 <p>21 x 155/320 + podesta šířka schodiště 2,9m</p>	<p>KAMENNÉ STUPNĚ NOVÉ</p> <p>nové schodiště od nástupiště do severního sníženého nádvoří kamenné stupně jsou osazeny na novou žb desku podesta délky 1,2m z kamenných bloků shodné výšky</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrnná povrch jemně pemrlovaný, horní nášlapná plocha musí být protiskluzná vzorek s profilací i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S4 "A"	1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
K 21	 <p>rozm.: délka 9,2m</p>	<p>KAMENNÝ OKRAJ SCHODIŠTĚ NOVÝ</p> <p>tvoří schodnicový okraj, uložen na žb konstrukci kotveno zábradlí, z jedné strany přesah 30mm s odkapovou drážkou</p> <p>materiál, provedení: žula Mrákotín, jemnozrnná povrch jemně pemrlovaný vzorek i zpracování bude odsouhlaseno</p>	S4 "A"	2