


směr Písek

NOVÝ STAV

Kabel pro napájení PZZ. Před realizací nutno zabezpečit napájení PZZ náhradním zdrojem např. dieselagregátem v součinnosti s pracovníky SŽDC SSZT a SEE.

směr Břežnice

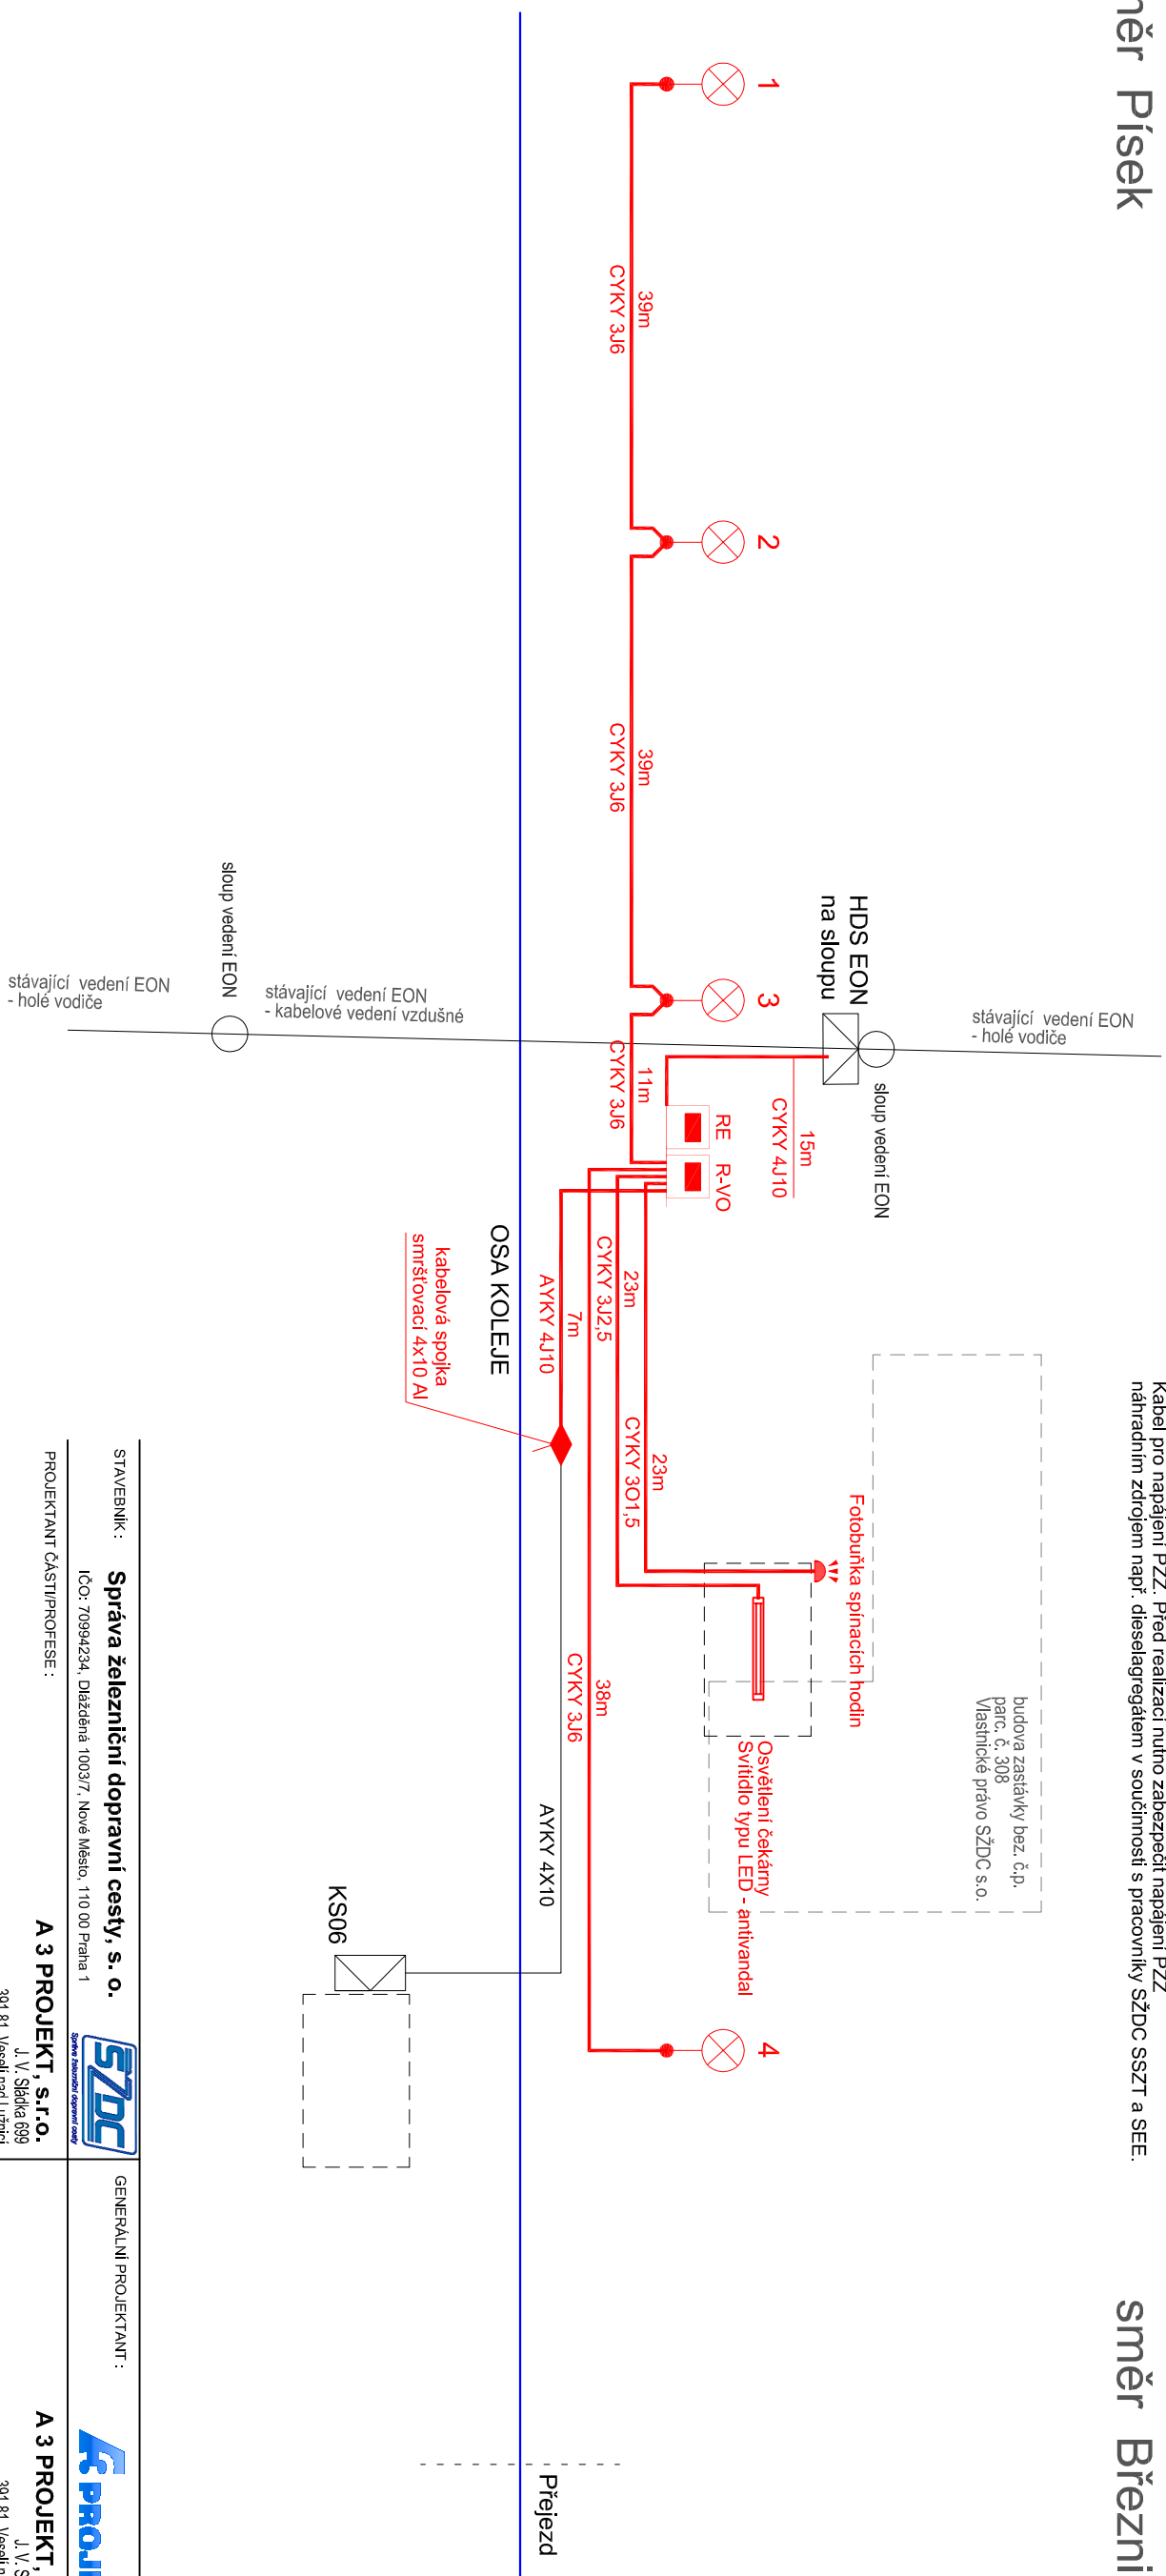

Legenda:

Stávající pojistková skříň na sloupu EON

RE **Nový elektroměrový rozvaděč**

Nový rozvaděč osvětlení

Nová kabelizace

Nový osvětlovací stožár

VYPRACOVAL :		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	
DATUM AKTUALIZACE :		Jan Landa	
15.9.2017			
ZAKÁZKA :		VÝTIŠK :	
Jan Landa			
SOUBOR :			
Smetanova Lhota schéma.dwg			

SO 04.2 - SCHEMA NAPÁJENÍ - NOVÝ STAV

KÓD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :

E.3.6.b.3