


výpravní budova, sdělovací místnost
R01

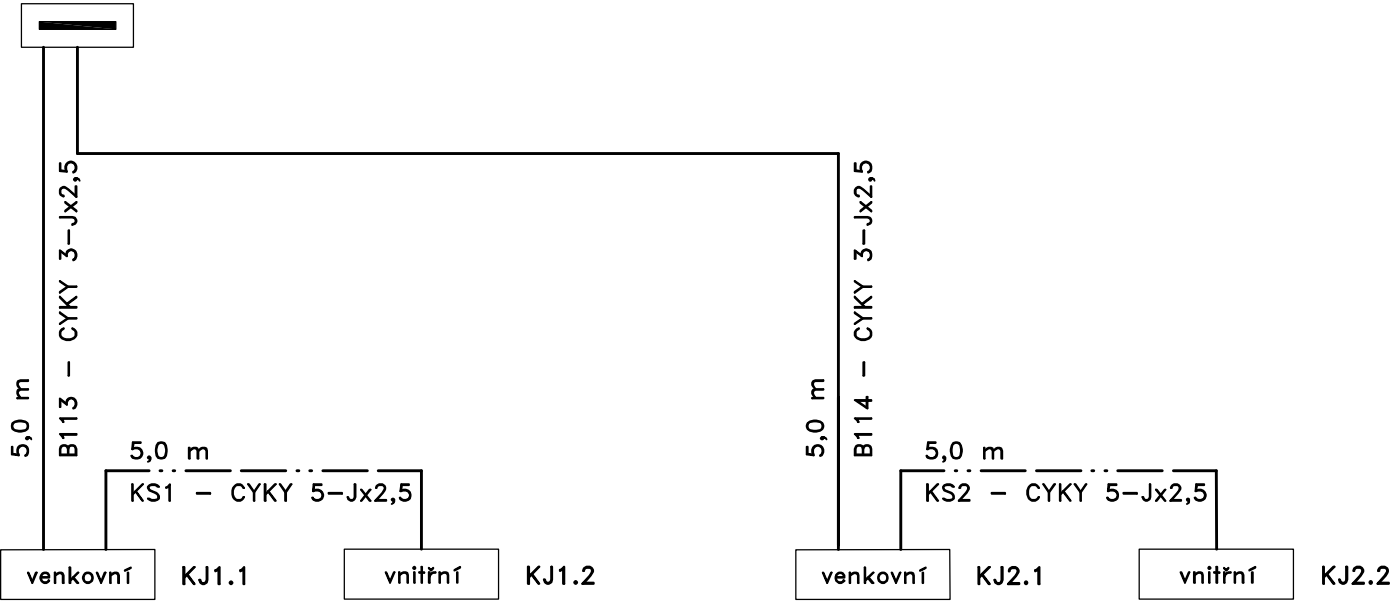

CHLADÍČÍ JEDNOTKA KJ1:
KJ1.1 RAV-SP 562 AT-E venkovní
KJ1.2 RAV-SM 562 CT-E vnitřní
příkon (komplet): 1,41kW – 230V

CHLADÍČÍ JEDNOTKA KJ2:
KJ2.1 RAV-SP 562 AT-E venkovní
KJ2.2 RAV-SM 562 CT-E vnitřní
příkon (komplet): 1,41kW – 230V

POZNÁMKA

- ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 3/N/PE, AC, 230V, T–N–S
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41:
- PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ–ČL.412.1, KRYTY NABO PŘEPÁŽKAMI ČL.412.2
 - V PŘÍPADĚ PORUCHY SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ČL.413.1



Operační program
Doprava




Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

Zpracování připomínek 06/2016

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

| | | | | |
|--------|--------------|---------|--------------|----------------|
| | | | | |
| 1 | Aktualizace | 02/2017 | Petr Steiner | <i>Steiner</i> |
| Změna: | Název změny: | Datum: | Provedl: | Podpis: |

| | |
|---|---|
| Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 <small>Správa železniční dopravní cesty</small> | kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Sdružení "MP+Strabag+KTA - Louny-Lovosice", člen sdružení: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov tel. +420 475 300 111, e-mail: projekt.ul@strabag.com ID datové schránky: 9vbgv95 |  |
|---|---|

| | |
|--|---|
| Sdružení "MP+Strabag+KTA - Louny-Lovosice", člen sdružení: KTA technika spol. s.r.o. Klatovská 100, 301 00 Plzeň tel. 378 023 411, e-mail: kta@kta-technika.cz ID datové schránky: fw3g5xh |  |
|--|---|

| | | |
|--|---|-----------------|
| METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz |  | Souprava číslo: |
|--|---|-----------------|

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| HIP: Ing. Petr Zobal tel.: +420 296 154 247 Stupeň: Projekt / DSP | Podpis: <i>[Signature]</i> | Název a účel díla: REVITALIZACE TRATĚ LOUNY - LOVOSICE |
|--|-------------------------------|--|

| | | | |
|--|-------------------------------|--|----------------------------|
| Zpracovatelský útvar: KTA technika spol. s.r.o. Plzeň Klatovská 100, 301 00 Plzeň tel. 378 023 411, e-mail:kta@kta-technika.cz Vedoucí útvaru: Ing. Josef Hrnčář | Podpis: <i>[Signature]</i> | Název části díla: TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ | D D.1 D.1.1 |
|--|-------------------------------|--|----------------------------|

| | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------------------------|
| Odpovědný projektant: Ing. Josef Hrnčář | Podpis: <i>[Signature]</i> | Název přílohy: PS 14-01-02 ŽST Chotěšov pod Hazmburkem, SZZ | Změna: - |
| Vypracoval: Petr Steiner | Podpis: <i>Steiner</i> | Dispozice v ŽST Chotěšov pod Hazmburkem - klimatizace - schéma zapojení | Číslo příl.: 0504 |
| Skart. znak: V20/2037 | Datum: 06/2016 | IČD: 15 6750 04 01 01 05 | |
| Počet formátů: 2xA4 | Měřítko: - | | |