


výpravní budova, sdělovací místnost

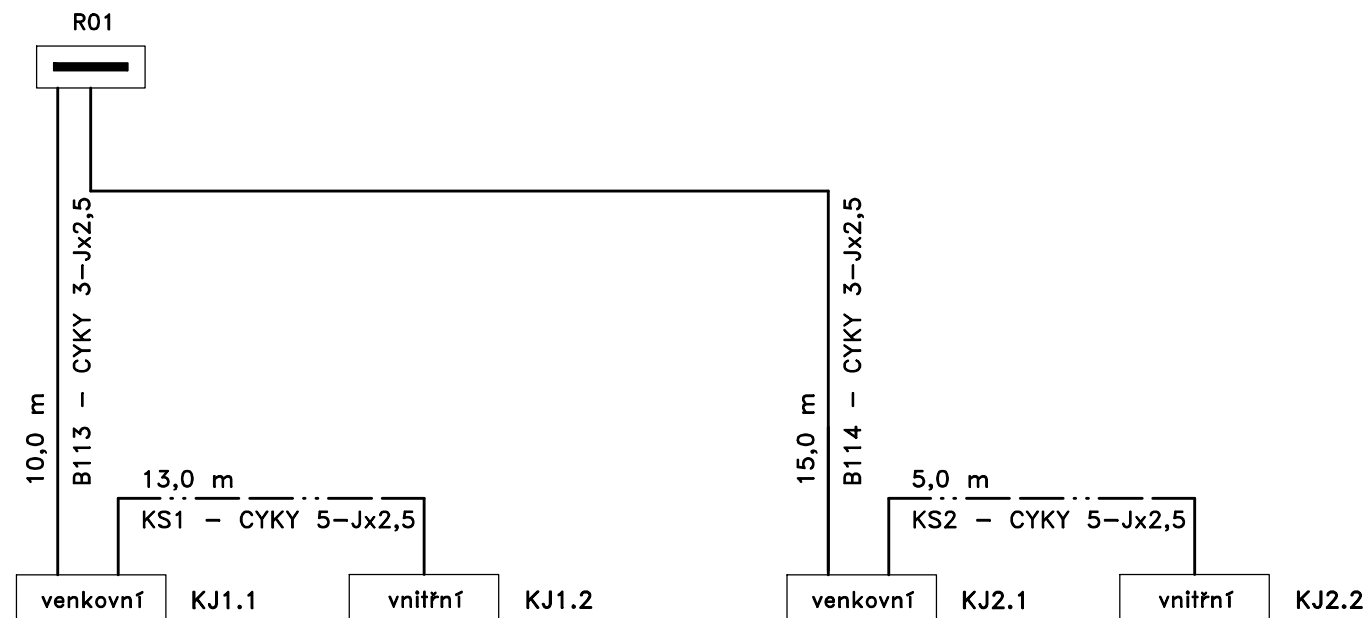

CHLADÍČÍ JEDNOTKA KJ1:

KJ1.1 RAV-SP 562 AT-E venkovní

KJ1.2 RAV-SM 562 CT-E vnitřní

příkon (komplet): 1,41kW - 230V

CHLADÍČÍ JEDNOTKA KJ2:

KJ2.1 RAV-SP 562 AT-E venkovní

KJ2.2 RAV-SM 562 CT-E vnitřní

příkon (komplet): 1,41kW - 230V

POZNÁMKA

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 3/N/PE, AC, 230V, T-N-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:

- PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ-ČL.412.1, KRYTY NABO PŘEPÁŽKAMI ČL.412.2

- V PŘÍPADĚ PORUCHY SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ČL.413.1



Operační program
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

Zpracování připomínek 06/2016

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

kontaktní adresa:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Stavební správa západ
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Sdružení "MP+Strabag+KTA - Louny-Lovosice", člen sdružení:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov
tel. +420 475 300 111, e-mail: projekt.ul@strabag.com
ID datové schránky: 9vbgv95

STRABAG

Sdružení "MP+Strabag+KTA - Louny-Lovosice", člen sdružení:

KTA technika spol. s.r.o.
Klatovská 100, 301 00 Plzeň
tel. 378 023 411, e-mail: kta@kta-technika.cz
ID datové schránky: fw3g5xh



METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz



METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP:

Podpis:

Název a účel díla:

Ing. Petr Zobal

tel.: +420 296 154 247

Stupeň:

Projekt / DSP

**REVITALIZACE TRATĚ
LOUNY - LOVOSICE**

Zpracovatelský útvar:

KTA technika spol. s.r.o. Plzeň
Klatovská 100, 301 00 Plzeň
tel. 378 023 411, e-mail: kta@kta-technika.cz

Vedoucí útvaru:

Ing. Josef Hrnčíř

Podpis:

Název části díla:

**TECHNOLOGICKÁ ČÁST
ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ**

D

D.1

D.1.1

Odpovědný projektant:

Ing. Josef Hrnčíř

Podpis:

Vypracoval:

Petr Steiner

Podpis:

Název přílohy:

PS 12-01-01 ŽST Čížkovice, SZZ

Změna:

-

Číslo příl.:

0504

Skart. znak: V20/2037

Datum: 06/2016

Dispozice v ŽST Čížkovice - klimatizace - schéma zapojení

Počet formátů: 2xA4

Měřítko: -

IČD:

15

6750

04

01

01

03