


výpravní budova, sdělovací místnost

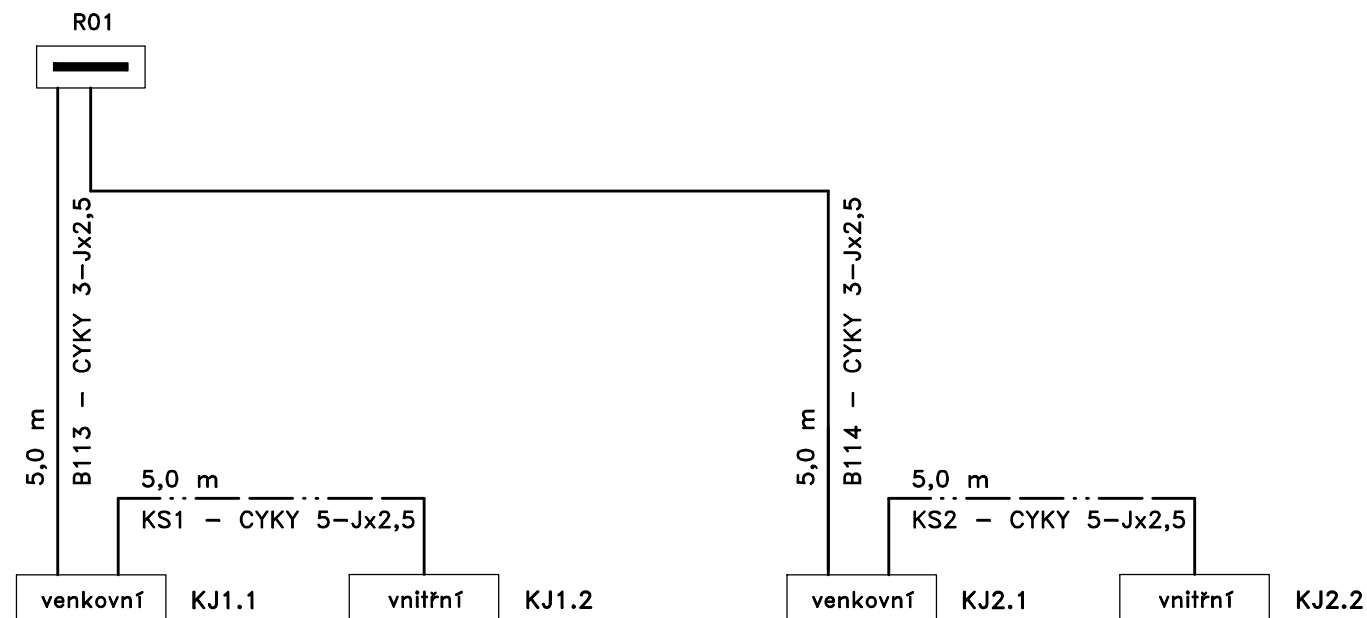

CHLADÍČÍ JEDNOTKA KJ1:

KJ1.1 RAV-SP 562 AT-E venkovní

KJ1.2 RAV-SM 562 CT-E vnitřní

příkon (komplet): 1,41kW - 230V

CHLADÍČÍ JEDNOTKA KJ2:

KJ2.1 RAV-SP 562 AT-E venkovní

KJ2.2 RAV-SM 562 CT-E vnitřní

příkon (komplet): 1,41kW - 230V

POZNÁMKA

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 3/N/PE, AC, 230V, T-N-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:

- PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ-ČL.412.1, KRYTY NABO PŘEPÁŽKAMI ČL.412.2

- V PŘÍPADĚ PORUCHY SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ČL.413.1



Operační program
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

Zpracování připomínek 06/2016

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
-----------------------	---	---

Sdružení "MP+Strabag+KTA - Louny-Lovosice", člen sdružení:	STRABAG
--	----------------

Sdružení "MP+Strabag+KTA - Louny-Lovosice", člen sdružení:	KTA TECHNIKA s.r.o.
--	----------------------------------

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---------------------	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Petr Zobal		REVITALIZACE TRATĚ LOUNY - LOVOSICE
tel.: +420 296 154 247		
Stupeň:	Projekt / DSP	

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	
KTA technika spol. s.r.o. Plzeň Klatovská 100, 301 00 Plzeň tel. 378 023 411, e-mail: kta@kta-technika.cz	TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	D D.1 D.1.1
Vedoucí útvaru:		
Ing. Josef Hrnčíř		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Josef Hrnčíř		PS 14-01-01 ŽST Libochovice, SZZ	-
Vypracoval:	Podpis:		
Petr Steiner			
Skart. znak:	V20/2037	Datum:	06/2016
Počet formátů:	2xA4	Měřítka:	-
		Dispozice v ŽST Libochovice - klimatizace - schéma zapojení	
		IČD:	15 6750 04 01 01 04
			0504