

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **24.07.2019**
Naše značka: **MOVOZAD11092**
Vyřizuje: **Bc. Mikušák Michal**
Telefon: **585 536 214**
E-mail: **michal.mikusak@smv.cz**
Datum: **24.07.2019**

Adresa žadatele:
MORAVIA CONSULT Olomouc
a.s.
Legionářská 1085/8
77900 Olomouc

Informace o existenci sítí provozovaných společnostmi

Moravská vodárenská, a.s., region Olomouc

Tato poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko či vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s. k případné stavební či jiné činnosti žadatele a není ji možno použít pro jakýkoliv stupeň územního ani stavebního řízení.

Účel informace:	Existence sítí		
Lokalizační údaje:	Okres:	Olomouc	
	Obec:	Červenka	
	Část obce, ulice, č.p.:		Červenka, Nádražní, 105
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*		
Kontaktní osoba:	Ing. Anna Drápalová		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	733611742, drapalova@moravia.cz		
Platnost vyjádření:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

nachází

sítě v provozování společností Moravská vodárenská, a.s. a jejich ochranná pásma.

Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není součástí poskytnuté informace, společnost Moravská vodárenská, a.s. není jejich vlastníkem a ani provozovatelem (viz §3 odstavec 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění).

Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí, které nelze použít pro návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřením před zahájením stavebních prací.

Zájmové území spadá do působnosti regionu Olomouc.

- kontaktní místo, adresa, mapa, otevírací doba, rezervace schůzky
<http://www.smv.cz/zakaznici/kontakty-pro-zakazniky/kontaktni-mista-spolecnosti/>
- v případě požadavku na výdej dat v elektronickém formátu využijte program Žádosti o poskytnutí dat DGN
- napojení na vodovodní síť <http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-vodovodni-sit/>
- napojení na kanalizační síť <http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-kanalizacni-sit/>
- vyjádření - stanovisko k projektové dokumentaci, uzavření smlouvy - napojení na vodovodní a kanalizační řad
<http://www.smv.cz/sluzby/vyjadreni/>

Ing. Ctirad Grecman
vedoucí oddělení technicko provozní činnosti Olomouc

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
(T) +420 585 536 418
(E) grecman@smv.cz
www.smv.cz


*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **24.07.2019**

Naše značka: **MOVOZAD11092**

Situace zájmového území



- | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Úsek vodovodní přípojky | Úsek kanalizační stoky : dešťová | Úsek kanalizační přípojky : dešťová |  <p>Ochranné pásmo : I. stupeň
Ochranné pásmo : II. stupeň
Ochranné pásmo : III. stupeň
Ostatní
Vámi vymezená oblast</p> |
| Úsek vodovodního řádu | Úsek kanalizační stoky : splašková | Úsek kanalizační přípojky : splašková | |
| Linie elektro | Úsek kanalizační stoky : jednotná | Úsek kanalizační přípojky : jednotná | |
| | | | |

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **31.07.2019**
Naše značka: **MOVOZAD11134**
Vy izuje: **Filip Novák**
Telefon: **585 536 245**
E-mail: **filip.novak@smv.cz**
Datum: **01.08.2019**

Adresa žadatele:
MORAVIA CONSULT Olomouc
a.s.
Legionářská 1085/8
77900 Olomouc

Informace k žádosti o poskytnutí dat DGN provozovaných společností

Moravská vodárenská, a.s., region Olomouc

Tato poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko k vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s. k případné stavební či jiné činnosti žadatele a není ji možno použít pro jakýkoliv stupeň územního nebo stavebního řízení.

Účel informace:	Poskytnutí dat DGN	
Lokalizační údaje:	Okres:	Olomouc
	Obec:	červenka
	Název k.ú.:	červenka
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*	
Kontaktní osoba:	Ing. Anna Drápalová	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	733611742, drapalova@moravia.cz	
Platnost vyjádření:	Jeden rok ode dne vyhotovení	
Název stavby:	"Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST červenka a Záběh na Moravě"	
Účel:	V žst. červenka dojde ke zřízení EOv na jedné dvojici výhybek, výměna a rozšíření rozváděčů REOV2, výměna napájecích skříněk MX a kabeláže od nich k výhybkám na všech výhybkách ve stanici. Nové EOv bude	

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

nachází

sít v provozování společností Moravská vodárenská, a.s. a jejich ochranná pásma.

Konkrétně se jedná o: Ochranné pásmo vod. zdroje

Poskytujeme Vám datový soubor ve formátu DGN, Referenční systém: S-JTSK, Bpv

Případné připomínky jsou zakresleny orientačně, Moravská vodárenská, a.s. není jejich vlastníkem a ani provozovatelem (viz §3 odstavec 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění)

Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí, které nelze použít pro návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřeními před zahájením stavebních/projektových prací.

Převzetím dat se zavazujete, že žádným způsobem nebudete poskytovat předaná data třetí straně a po jejich použití pro účel deklarovaný ve Vaší žádosti poskytnutá data zabezpečíte proti jejich zneužití.

V zájmovém území se nenachází žádné námi provozované sítě, do Vámi vybraného zájmového území však zasahuje ochranné pásmo.

Zájmové území spadá do působnosti regionu Olomouc.

- kontaktní místo, adresa, mapa, otevírací doba, rezervace schůzky
<http://www.smv.cz/zakaznici/kontakty-pro-zakazniky/kontaktni-mista-spolecnosti/>
- napojení na vodovodní síť <http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-vodovodni-sit/>
- napojení na kanalizační síť <http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-kanalizacni-sit/>
- vyjádření - stanovisko k projektové dokumentaci, uzavření smlouvy - napojení na vodovodní a kanalizační řád
<http://www.smv.cz/sluzby/vyjadeni/>

Filip Novák
referent - operátor GIS

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
(T) +420 585 536 245
(M) +420 702 196 416
(E) filip.novak@smv.cz
www.smv.cz


*Příloha: situace zájmového území






Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne:

31.07.2019

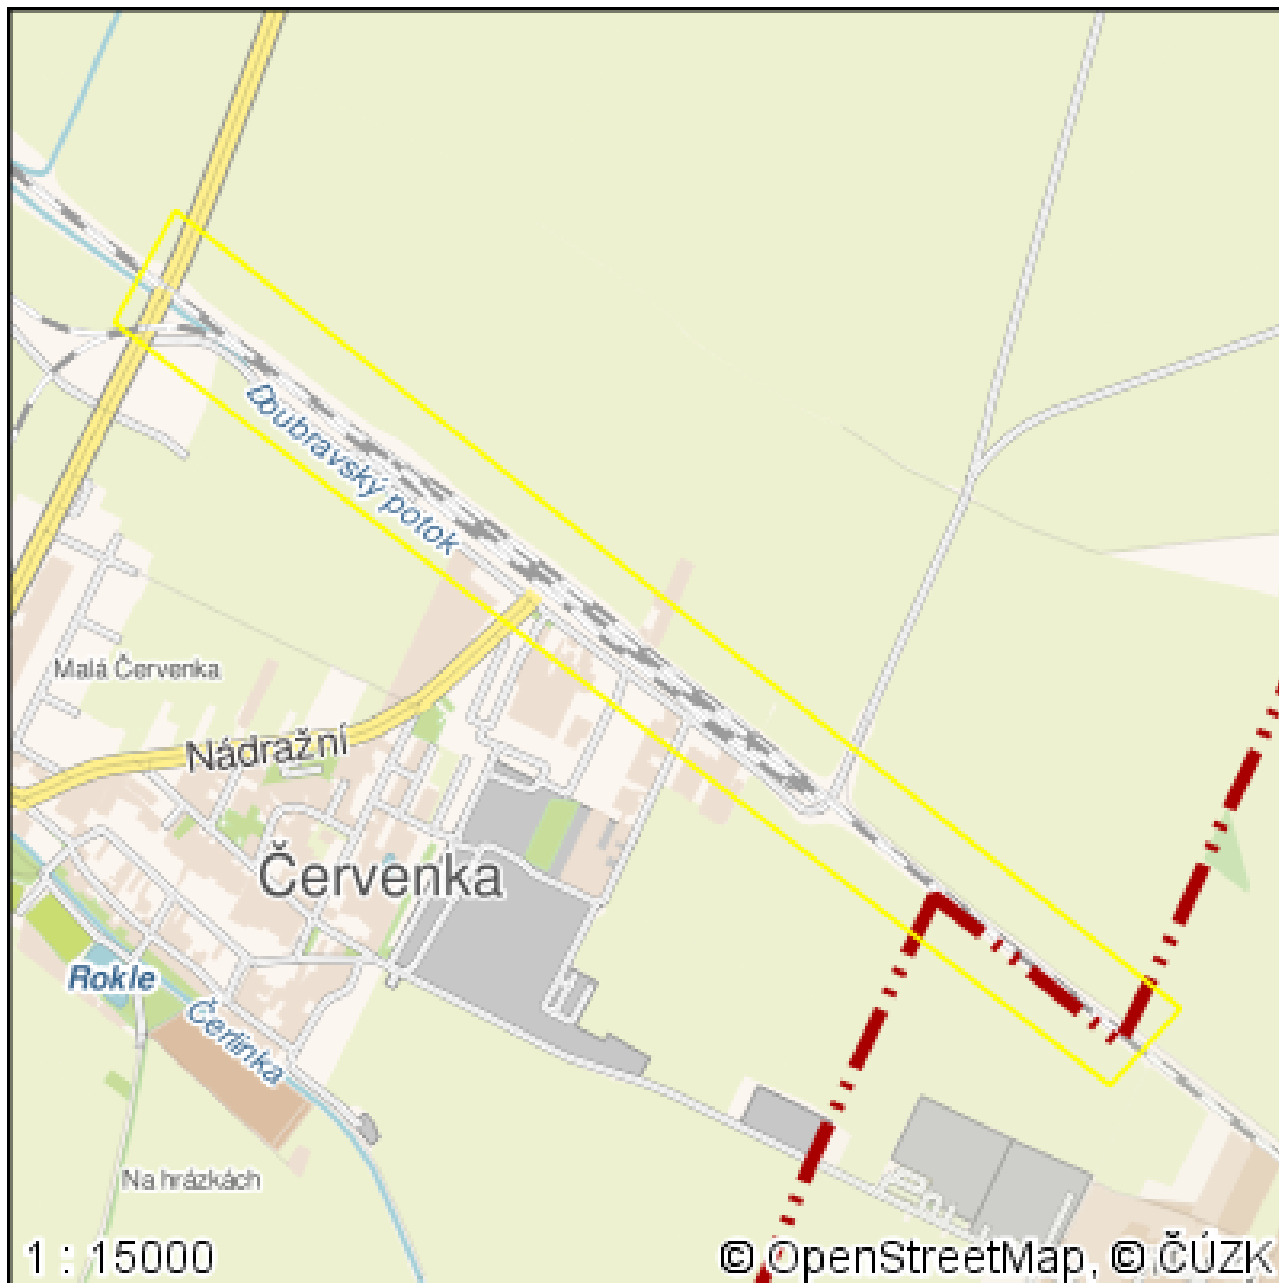Naše značka: **MOVOZAD11134**

Situace zájmového území



- | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Úsek vodovodní přípojky | Úsek kanalizační stoky : dešťová | Úsek kanalizační přípojky : dešťová |  Ochranné pásmo : I. stupeň
 Ochranné pásmo : II. stupeň
 Ochranné pásmo : III. stupeň
 Ostatní
 Vámi vymezená oblast |
| Úsek vodovodního řadu | Úsek kanalizační stoky : splašková | Úsek kanalizační přípojky : splašková | |
| Linie elektro | Úsek kanalizační stoky : jednotná | Úsek kanalizační přípojky : jednotná | |
| | | | |