



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

Váš dopis zn.

Ze dne 14. listopadu 2019

Naše zn. 26/2019/INV

Naše č.j. 31498/2019-SZDC-OR OLC-OPS/SrO

Listů 2

Příloh 2 (elektronicky)

Vyřizuje Ing. Otakar Srovnal

Mobil +420 724 590 159


E-mail Srovnal@szdc.cz

Datum 20. prosince 2019

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8

779 00 Olomouc

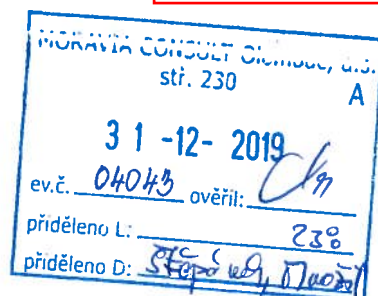

Věc: Souhrnné stanovisko k technickému řešení stavby

Na základě předložené žádosti a dokumentace vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SZDC), Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen OR Olomouc)

Souhrnné stanovisko k technickému řešení stavby

Název stavby: **Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě**
 Trať: č.270 Česká Třebová – Přerov – Bohumín
 Investor/ Stavebník: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
 Žadatel/ Projektant: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**, Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Vyjádření:

1. Správa elektrotechniky a energetiky (SEE; Ing. Lukáš Zítka)

- Předložená dokumentace k připomínkám obsahuje pouze dílčí části SO a PS: PS 01-14-01, PS 02-14-01, SO 01-06-01, SO 02-06-01.
- V části PS a SO (D a E) chybí: PS 01-14-02, PS 02-14-02, SO 02-06-02, SO 02-12-01, SO 02-06-03, SO 02-50-01, které požadujeme předložit k připomínkám v dalším stupni projektové dokumentace. Informace o chybějících objektech jsou uvedené v obecné části A.
- Správcem kabelovodu podél výpravní budovy ŽST Zábřeh na Moravě je SZDC, OR Olomouc, Správa tratí Olomouc. Dokumentaci kabelovodu dostal projektant k dispozici.
- Správce nebyl schopen sdělit a potvrdit, zda bude možné stávající kabelovod použít pro vedení nových kabelových tras (napájecí kabely k výhybce a HDPE pro optické propojení). Požadujeme svolat místní šetření a průchodnost kabelovodu ověřena prohlídkou na místě.

2. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT; p. Pavel Kunderata)

- Před zahájením realizace stavby je nutné vytyčit a ochránit kabely ve správě SZDC, OR Olomouc, SSZT.
- Požadujeme provést opravu a schválení základní dokumentace (situační schéma - tabulka výhybek). V ideálním případě doporučujeme tyto úkony spojit s probíhající akcí „ETCS Přerov – Česká Třebová“, ve které též dochází k opravě základní dokumentace.

3. Správa tratí Olomouc (STOLC)

- Min.14 dní před zahájením realizace stavby je nutné informovat vedoucího provozu infrastruktury (traťmistra) TO Zábřeh na Moravě, pan Václav Kozman, tel.: 606 760 705, e-mail: Kozman@szdc.cz.

4. Správa železniční energetiky, Územní správa Olomouc (SŽE; Ing. Jaroslav Michalík)

EOV Červenka:

- EOV jsou napájeny z TNS Červenka a jsou měřeny polopřímým elektroměrem SŽE. stávající MTP 200/5A. Navýšení Pi o 12kW nebude mít dopad na změnu měření. Nově instalovaný výkon EOV je 130,5kW, což odpovídá proudu 198A. Zvážit zda MTP 200/5A jsou dostačující.

EOV Zábřeh:

- Z důvodu navýšení EOV o 31kW se vybuduje nová TS 22/0,4kV podle technických podmínek připojení ČEZ Distribuce, a.s.. Každá TS 22/0,4kV pro ŽST i EOV musí mít svůj úsekový odpínač a samostatnou přípojku 22kV.
- S ČEZ Distribuce, a.s. nutno projednat navýšení rezervovaného příkonu o 31kW a předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení na ČEZ Distribuce, a.s..

S pozdravem

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(045)

62. W

Ing. Ladislav Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc