=R61; ROZVODNA 0,4 kV

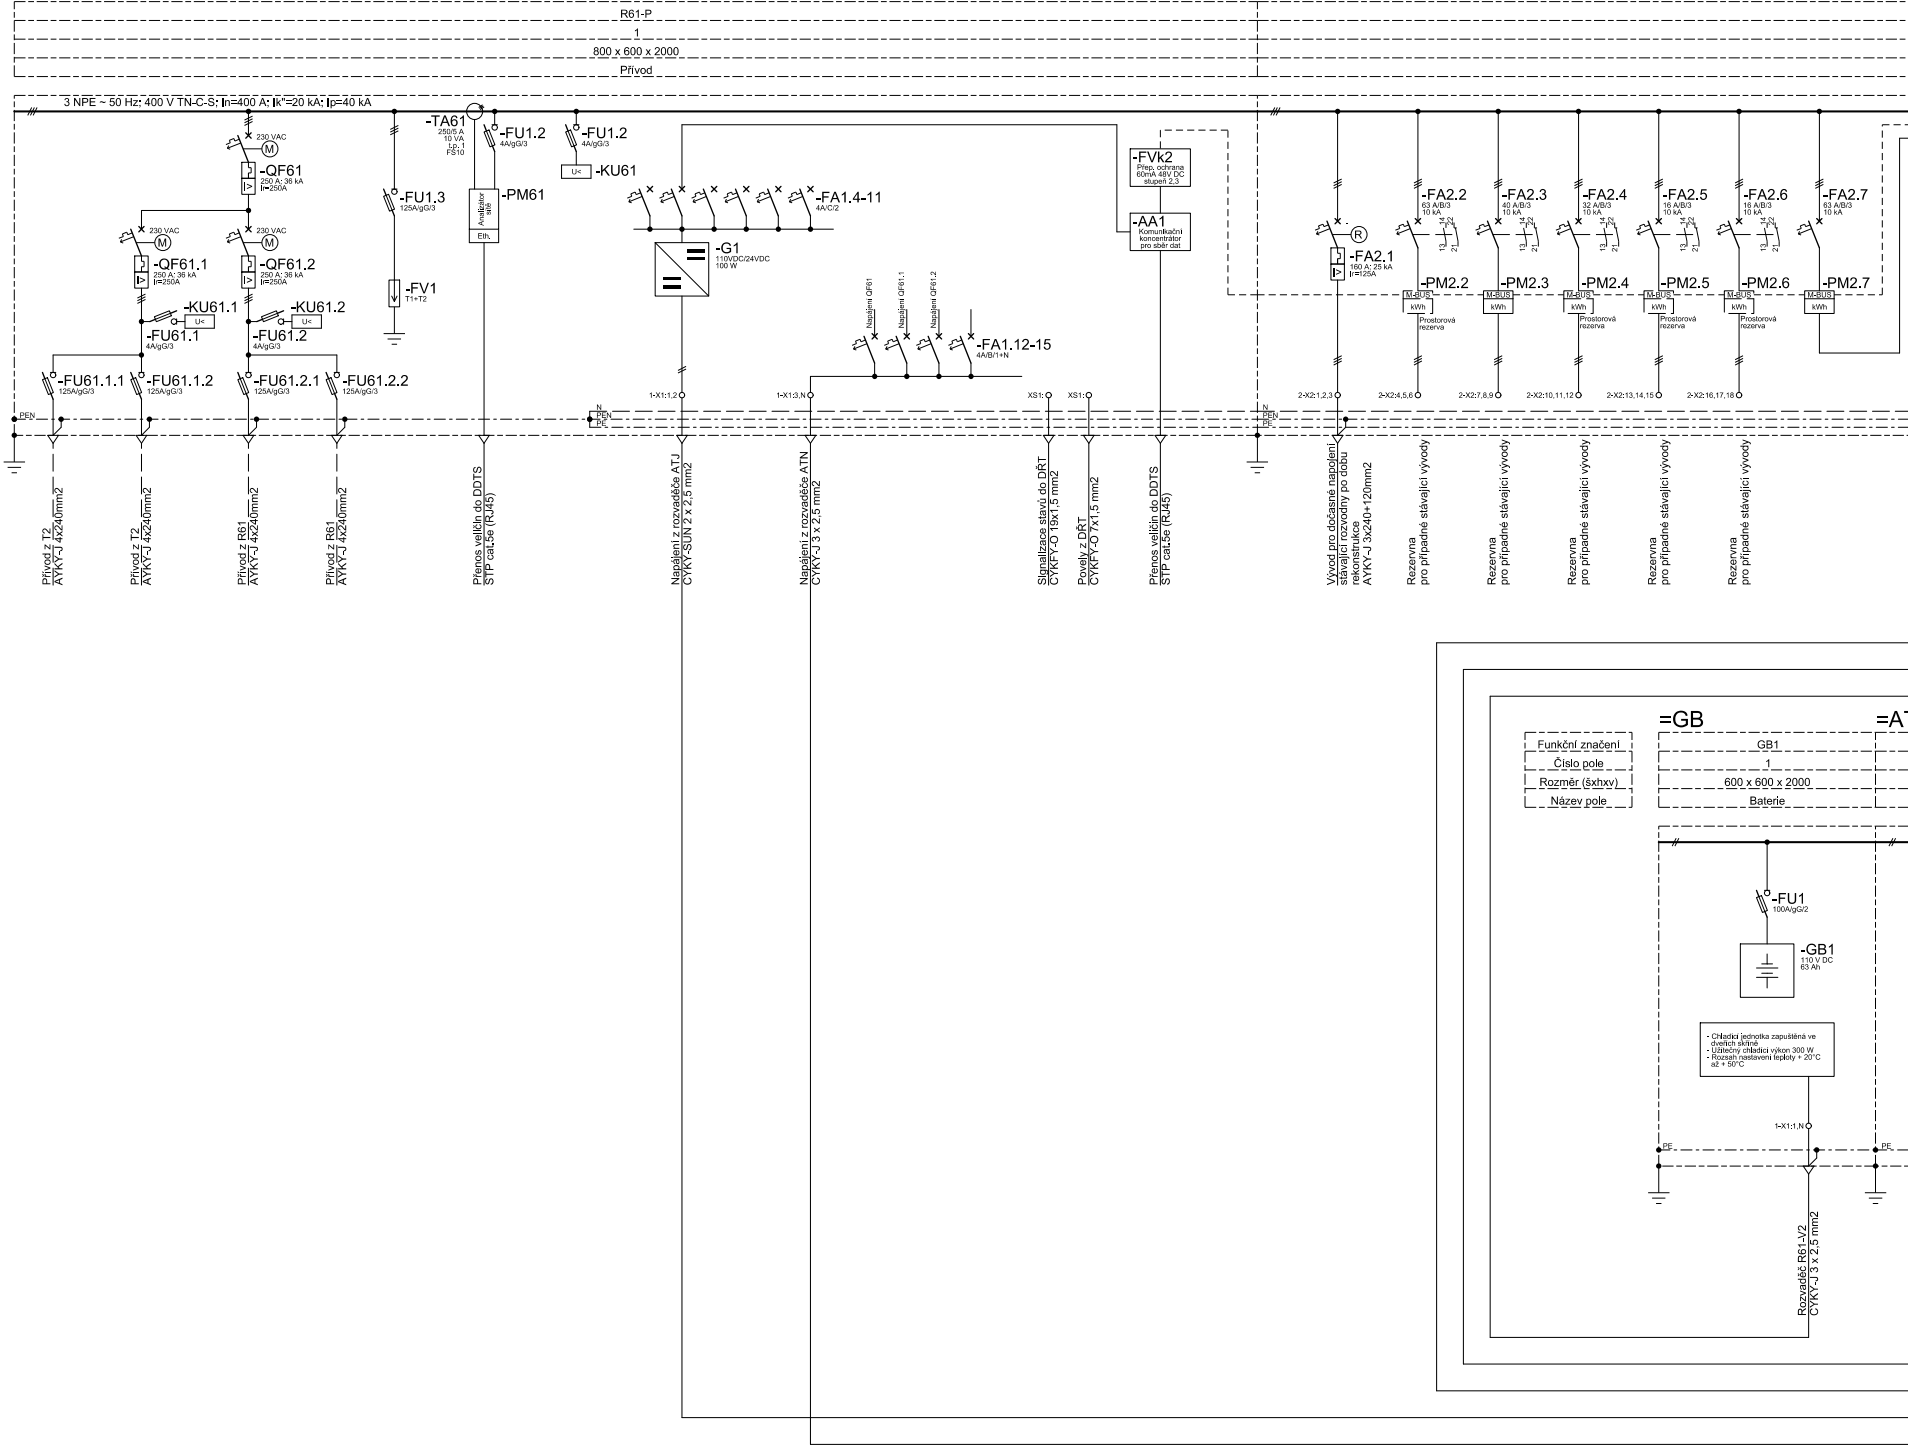
R61-P
1
800 x 600 x 2000
Přívod
3 NPE ~ 50 Hz; 400 V TN-C-S; In=400 A; Ik"=20 kA; Ip=40 kA
230 VAC
M
-QF61
250 A; 36 kA
Ir=250A
230 VAC
-QF61.1
250 A; 36 kA
Ir=250A
230 VAC
-QF61.2
250 A; 36 kA
Ir=250A
-KU61.1
U<
-FU61.1
4A/gG/3
-KU61.2
U<
-FU61.2
4A/gG/3
-FU61.1.1
125A/gG/3
-FU61.1.2
125A/gG/3
-FU61.2.1
125A/gG/3
-FU61.2.2
125A/gG/3
PEN
-FU1.3
125A/gG/3
-FV1
T1+T2
-TA61
250/5 A
10 VA
t.p. 1
FS10
-FU1.2
4A/gG/3
-FU1.2
4A/gG/3
U<
-KU61
-PM61
Analizátor sítě
Eth.
-FA1.4-11
4A/C/2
-G1
110VDC/24VDC
100 W
Napájení QF61
Napájení QF61.1
Napájení QF61.2
-FA1.12-15
4A/B/1+N
-FVk2
Přep. ochrana
60mA 48V DC
stupeň 2,3
-AA1
Komunikační
koncentrátor
pro sběr dat
1-X1:1,2
1-X1:3,N
XS1:
XS1:
N
PEN
PE
Přívod z T2
AYKY-J 4x240mm2
Přívod z T2
AYKY-J 4x240mm2
Přívod z R61
AYKY-J 4x240mm2
Přívod z R61
AYKY-J 4x240mm2
Přenos veličin do DDTS
STP cat.5e (RJ45)
Napájení z rozvaděče ATJ
CYKY-SUN 2 x 2,5 mm2
Napájení z rozvaděče ATN
CYKY-J 3 x 2,5 mm2
Signalizace stavů do DŘT
CYKFY-O 19x1,5 mm2
Povely z DŘT
CYKFY-O 7x1,5 mm2
Přenos veličin do DDTS
STP cat.5e (RJ45)
R
-FA2.1
160 A; 25 kA
Ir=125A
-FA2.2
63 A/B/3
10 kA
-FA2.3
40 A/B/3
10 kA
-FA2.4
32 A/B/3
10 kA
-FA2.5
16 A/B/3
10 kA
-FA2.6
16 A/B/3
10 kA
-FA2.7
63 A/B/3
10 kA
13
14
21
22
-PM2.2
-PM2.3
-PM2.4
-PM2.5
-PM2.6
-PM2.7
M-BUS
kWh
Prostorová
rezerva
2-X2:1,2,3
2-X2:4,5,6
2-X2:7,8,9
2-X2:10,11,12
2-X2:13,14,15
2-X2:16,17,18
Vývod pro dočasné napojení
stávající rozvodny po dobu
rekonstrukce
AYKY-J 3x240+120mm2
Rezervna
pro případné stávající vývody
Rezervna
pro případné stávající vývody
Rezervna
pro případné stávající vývody
Rezervna
pro případné stávající vývody
Rezervna
pro případné stávající vývody
=GB
=A
Funkční značení
Číslo pole
Rozměr (šxhxv)
Název pole
GB1
1
600 x 600 x 2000
Baterie
-FU1
100A/gG/2
-GB1
110 V DC
63 Ah
- Chladicí jednotka zapuštěná ve dveřích skříně
- Užitečný chladicí výkon 300 W
- Rozsah nastavení teploty + 20°C až + 50°C
1-X1:1,N
PE
PE
Rozvaděč R61-V2
CYKY-J 3 x 2,5 mm2

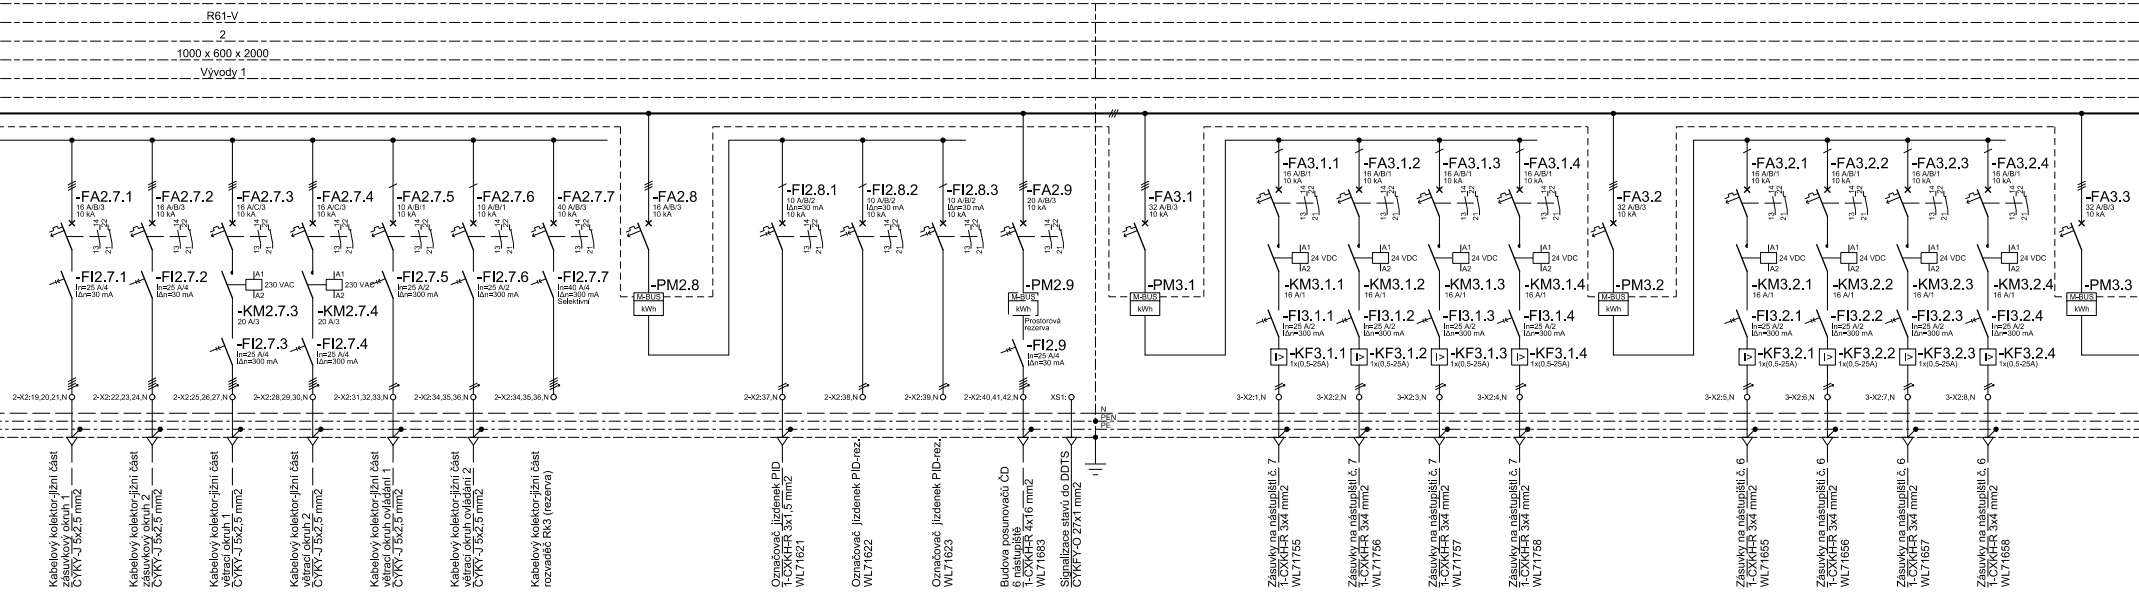
R61-V
2
1000 x 600 x 2000
Vývody 1
-FA2.7.1 16 A/B/3 10 kA
-FA2.7.2 16 A/B/3 10 kA
-FA2.7.3 16 A/C/3 10 kA
-FA2.7.4 16 A/C/3 10 kA
-FA2.7.5 10 A/B/1 10 kA
-FA2.7.6 10 A/B/1 10 kA
-FA2.7.7 40 A/B/3 10 kA
13 14 21 22
-FI2.7.1 In=25 A/4 IΔn=30 mA
-FI2.7.2 In=25 A/4 IΔn=30 mA
-KM2.7.3 20 A/3
-KM2.7.4 20 A/3
A1 A2 230 VAC
-FI2.7.3 In=25 A/4 IΔn=300 mA
-FI2.7.4 In=25 A/4 IΔn=300 mA
-FI2.7.5 In=25 A/2 IΔn=300 mA
-FI2.7.6 In=25 A/2 IΔn=300 mA
-FI2.7.7 In=40 A/4 IΔn=300 mA Selektivní
-FA2.8 16 A/B/3 10 kA
-PM2.8
M-BUS
kWh
-FI2.8.1 10 A/B/2 IΔn=30 mA 10 kA
-FI2.8.2 10 A/B/2 IΔn=30 mA 10 kA
-FI2.8.3 10 A/B/2 IΔn=30 mA 10 kA
-FA2.9 20 A/B/3 10 kA
-PM2.9
Prostorová rezerva
-FI2.9 In=25 A/4 IΔn=30 mA
-FA3.1 32 A/B/3 10 kA
-PM3.1
-FA3.1.1 16 A/B/1 10 kA
-FA3.1.2 16 A/B/1 10 kA
-FA3.1.3 16 A/B/1 10 kA
-FA3.1.4 16 A/B/1 10 kA
-KM3.1.1 16 A/1
-KM3.1.2 16 A/1
-KM3.1.3 16 A/1
-KM3.1.4 16 A/1
24 VDC
-FI3.1.1 In=25 A/2 IΔn=300 mA
-FI3.1.2 In=25 A/2 IΔn=300 mA
-FI3.1.3 In=25 A/2 IΔn=300 mA
-FI3.1.4 In=25 A/2 IΔn=300 mA
-KF3.1.1 1x(0,5-25A)
-KF3.1.2 1x(0,5-25A)
-KF3.1.3 1x(0,5-25A)
-KF3.1.4 1x(0,5-25A)
-FA3.2 32 A/B/3 10 kA
-PM3.2
-FA3.2.1 16 A/B/1 10 kA
-FA3.2.2 16 A/B/1 10 kA
-FA3.2.3 16 A/B/1 10 kA
-FA3.2.4 16 A/B/1 10 kA
-KM3.2.1 16 A/1
-KM3.2.2 16 A/1
-KM3.2.3 16 A/1
-KM3.2.4 16 A/1
-FI3.2.1 In=25 A/2 IΔn=300 mA
-FI3.2.2 In=25 A/2 IΔn=300 mA
-FI3.2.3 In=25 A/2 IΔn=300 mA
-FI3.2.4 In=25 A/2 IΔn=300 mA
-KF3.2.1 1x(0,5-25A)
-KF3.2.2 1x(0,5-25A)
-KF3.2.3 1x(0,5-25A)
-KF3.2.4 1x(0,5-25A)
-FA3.3 32 A/B/3 10 kA
-PM3.3
2-X2:19,20,21,N
2-X2:22,23,24,N
2-X2:25,26,27,N
2-X2:28,29,30,N
2-X2:31,32,33,N
2-X2:34,35,36,N
2-X2:34,35,36,N
2-X2:37,N
2-X2:38,N
2-X2:39,N
2-X2:40,41,42,N
XS1:
N
PEN
PE
3-X2:1,N
3-X2:2,N
3-X2:3,N
3-X2:4,N
3-X2:5,N
3-X2:6,N
3-X2:7,N
3-X2:8,N
Kabelový kolektor-jižní část zásuvkový okruh 1 CYKY-J 5x2,5 mm2
Kabelový kolektor-jižní část zásuvkový okruh 2 CYKY-J 5x2,5 mm2
Kabelový kolektor-jižní část větrací okruh 1 CYKY-J 5x2,5 mm2
Kabelový kolektor-jižní část větrací okruh 2 CYKY-J 5x2,5 mm2
Kabelový kolektor-jižní část větrací okruh ovládání 1 CYKY-J 5x2,5 mm2
Kabelový kolektor-jižní část větrací okruh ovládání 2 CYKY-J 5x2,5 mm2
Kabelový kolektor-jižní část rozvaděč Rk3 (rezerva)
Označovač jízdenek PID 1-CXKH-R 3x1,5 mm2 WL71621
Označovač jízdenek PID-rez. WL71622
Označovač jízdenek PID-rez. WL71623
Budova posunovačů ČD 6 nástupiště 1-CXKH-R 4x16 mm2 WL71683
Signalizace stavů do DDTS CYKFY-O 27x1 mm2
Zásuvky na nástupišti č. 7 1-CXKH-R 3x4 mm2 WL71755
Zásuvky na nástupišti č. 7 1-CXKH-R 3x4 mm2 WL71756
Zásuvky na nástupišti č. 7 1-CXKH-R 3x4 mm2 WL71757
Zásuvky na nástupišti č. 7 1-CXKH-R 3x4 mm2 WL71758
Zásuvky na nástupišti č. 6 1-CXKH-R 3x4 mm2 WL71655
Zásuvky na nástupišti č. 6 1-CXKH-R 3x4 mm2 WL71656
Zásuvky na nástupišti č. 6 1-CXKH-R 3x4 mm2 WL71657
Zásuvky na nástupišti č. 6 1-CXKH-R 3x4 mm2 WL71658

TJ/ATN

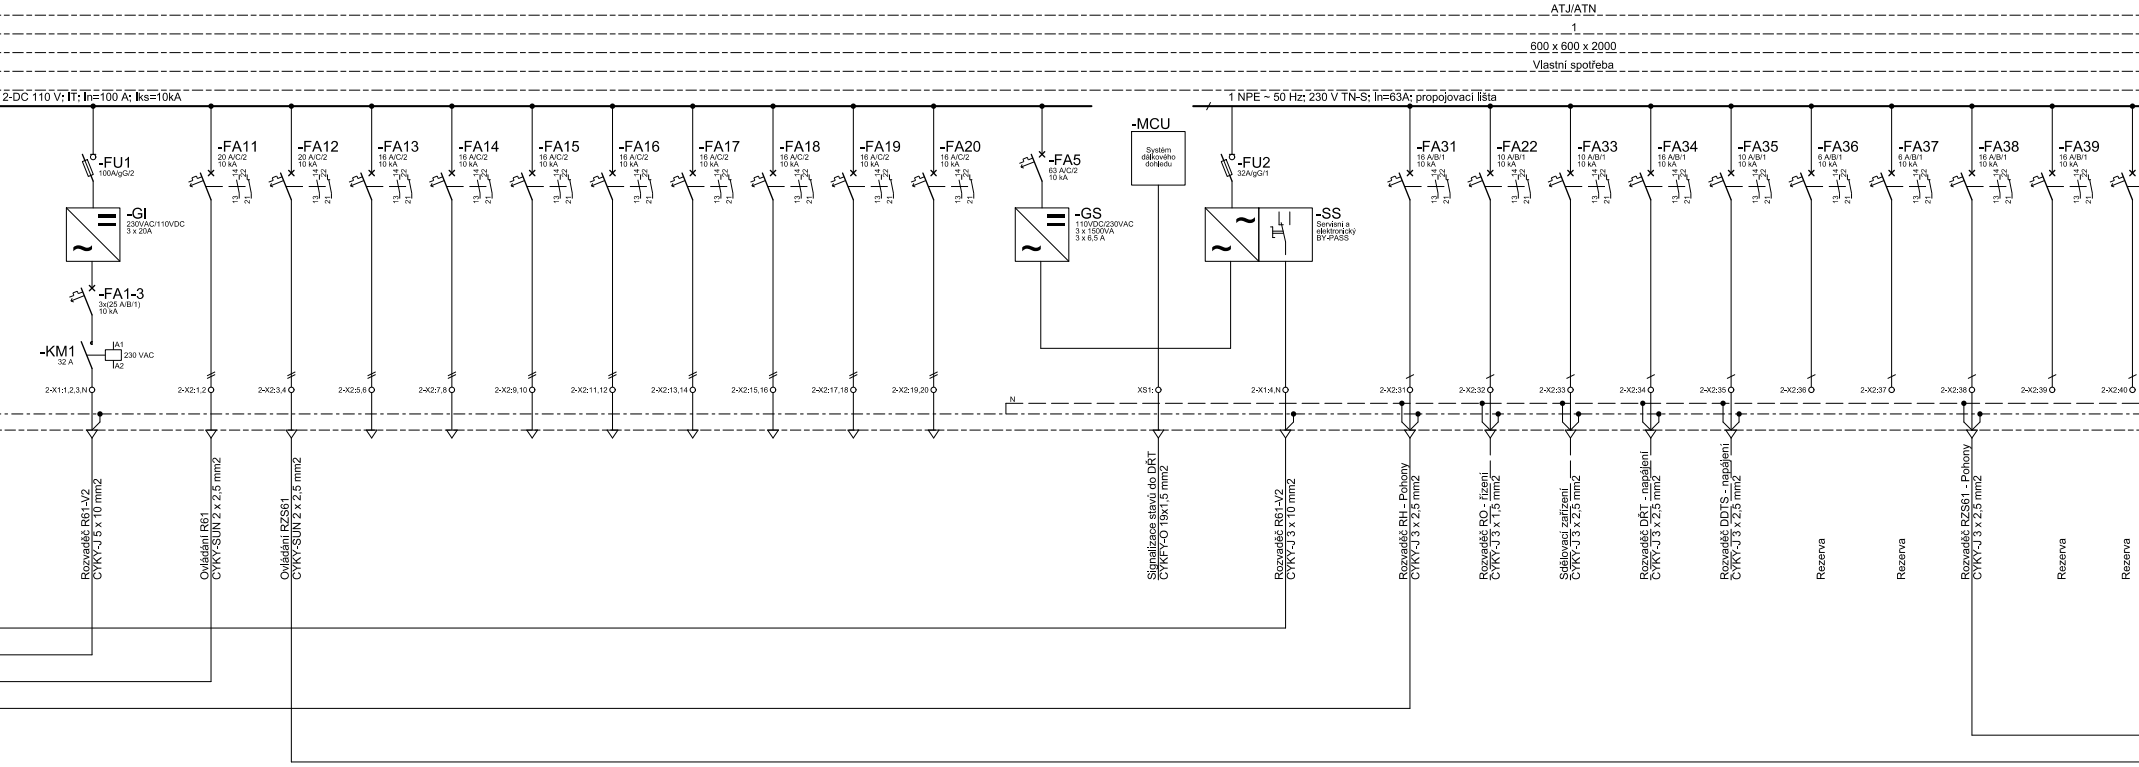
ATJ/ATN
1
600 x 600 x 2000
Vlastní spotřeba
2-DC 110 V; IT; In=100 A; Iks=10kA
1 NPE ~ 50 Hz; 230 V TN-S; In=63A; propojovací lišta
-FU1 100A/gG/2
-GI 230VAC/110VDC 3 x 20A
-FA1-3 3x(25 A/B/1) 10 kA
-KM1 32 A
A1 A2 230 VAC
-FA11 20 A/C/2 10 kA
-FA12 20 A/C/2 10 kA
-FA13 16 A/C/2 10 kA
-FA14 16 A/C/2 10 kA
-FA15 16 A/C/2 10 kA
-FA16 16 A/C/2 10 kA
-FA17 16 A/C/2 10 kA
-FA18 16 A/C/2 10 kA
-FA19 16 A/C/2 10 kA
-FA20 16 A/C/2 10 kA
13 14 21 22
-FA5 63 A/C/2 10 kA
-GS 110VDC/230VAC 3 x 1500VA 3 x 6,5 A
-MCU
Systém dálkového dohledu
-FU2 32A/gG/1
-SS Servisní a elektronický BY-PASS
-FA31 16 A/B/1 10 kA
-FA22 10 A/B/1 10 kA
-FA33 10 A/B/1 10 kA
-FA34 16 A/B/1 10 kA
-FA35 10 A/B/1 10 kA
-FA36 6 A/B/1 10 kA
-FA37 6 A/B/1 10 kA
-FA38 16 A/B/1 10 kA
-FA39 16 A/B/1 10 kA
2-X1:1,2,3,N
2-X2:1,2
2-X2:3,4
2-X2:5,6
2-X2:7,8
2-X2:9,10
2-X2:11,12
2-X2:13,14
2-X2:15,16
2-X2:17,18
2-X2:19,20
N
XS1:
2-X1:4,N
2-X2:31
2-X2:32
2-X2:33
2-X2:34
2-X2:35
2-X2:36
2-X2:37
2-X2:38
2-X2:39
2-X2:40
Rozvaděč R61-V2 CYKY-J 5 x 10 mm2
Ovládání R61 CYKY-SUN 2 x 2,5 mm2
Ovládání RZS61 CYKY-SUN 2 x 2,5 mm2
Signalizace stavů do DŘT CYKFY-O 19x1,5 mm2
Rozvaděč R61-V2 CYKY-J 3 x 10 mm2
Rozvaděč RH - Pohony CYKY-J 3 x 2,5 mm2
Rozvaděč RO - řízení CYKY-J 3 x 1,5 mm2
Sdělovací zařízení CYKY-J 3 x 2,5 mm2
Rozvaděč DŘT - napájení CYKY-J 3 x 2,5 mm2
Rozvaděč DDTS - napájení CYKY-J 3 x 2,5 mm2
Rezerva
Rezerva
Rozvaděč RZS61 - Pohony CYKY-J 3 x 2,5 mm2
Rezerva
Rezerva

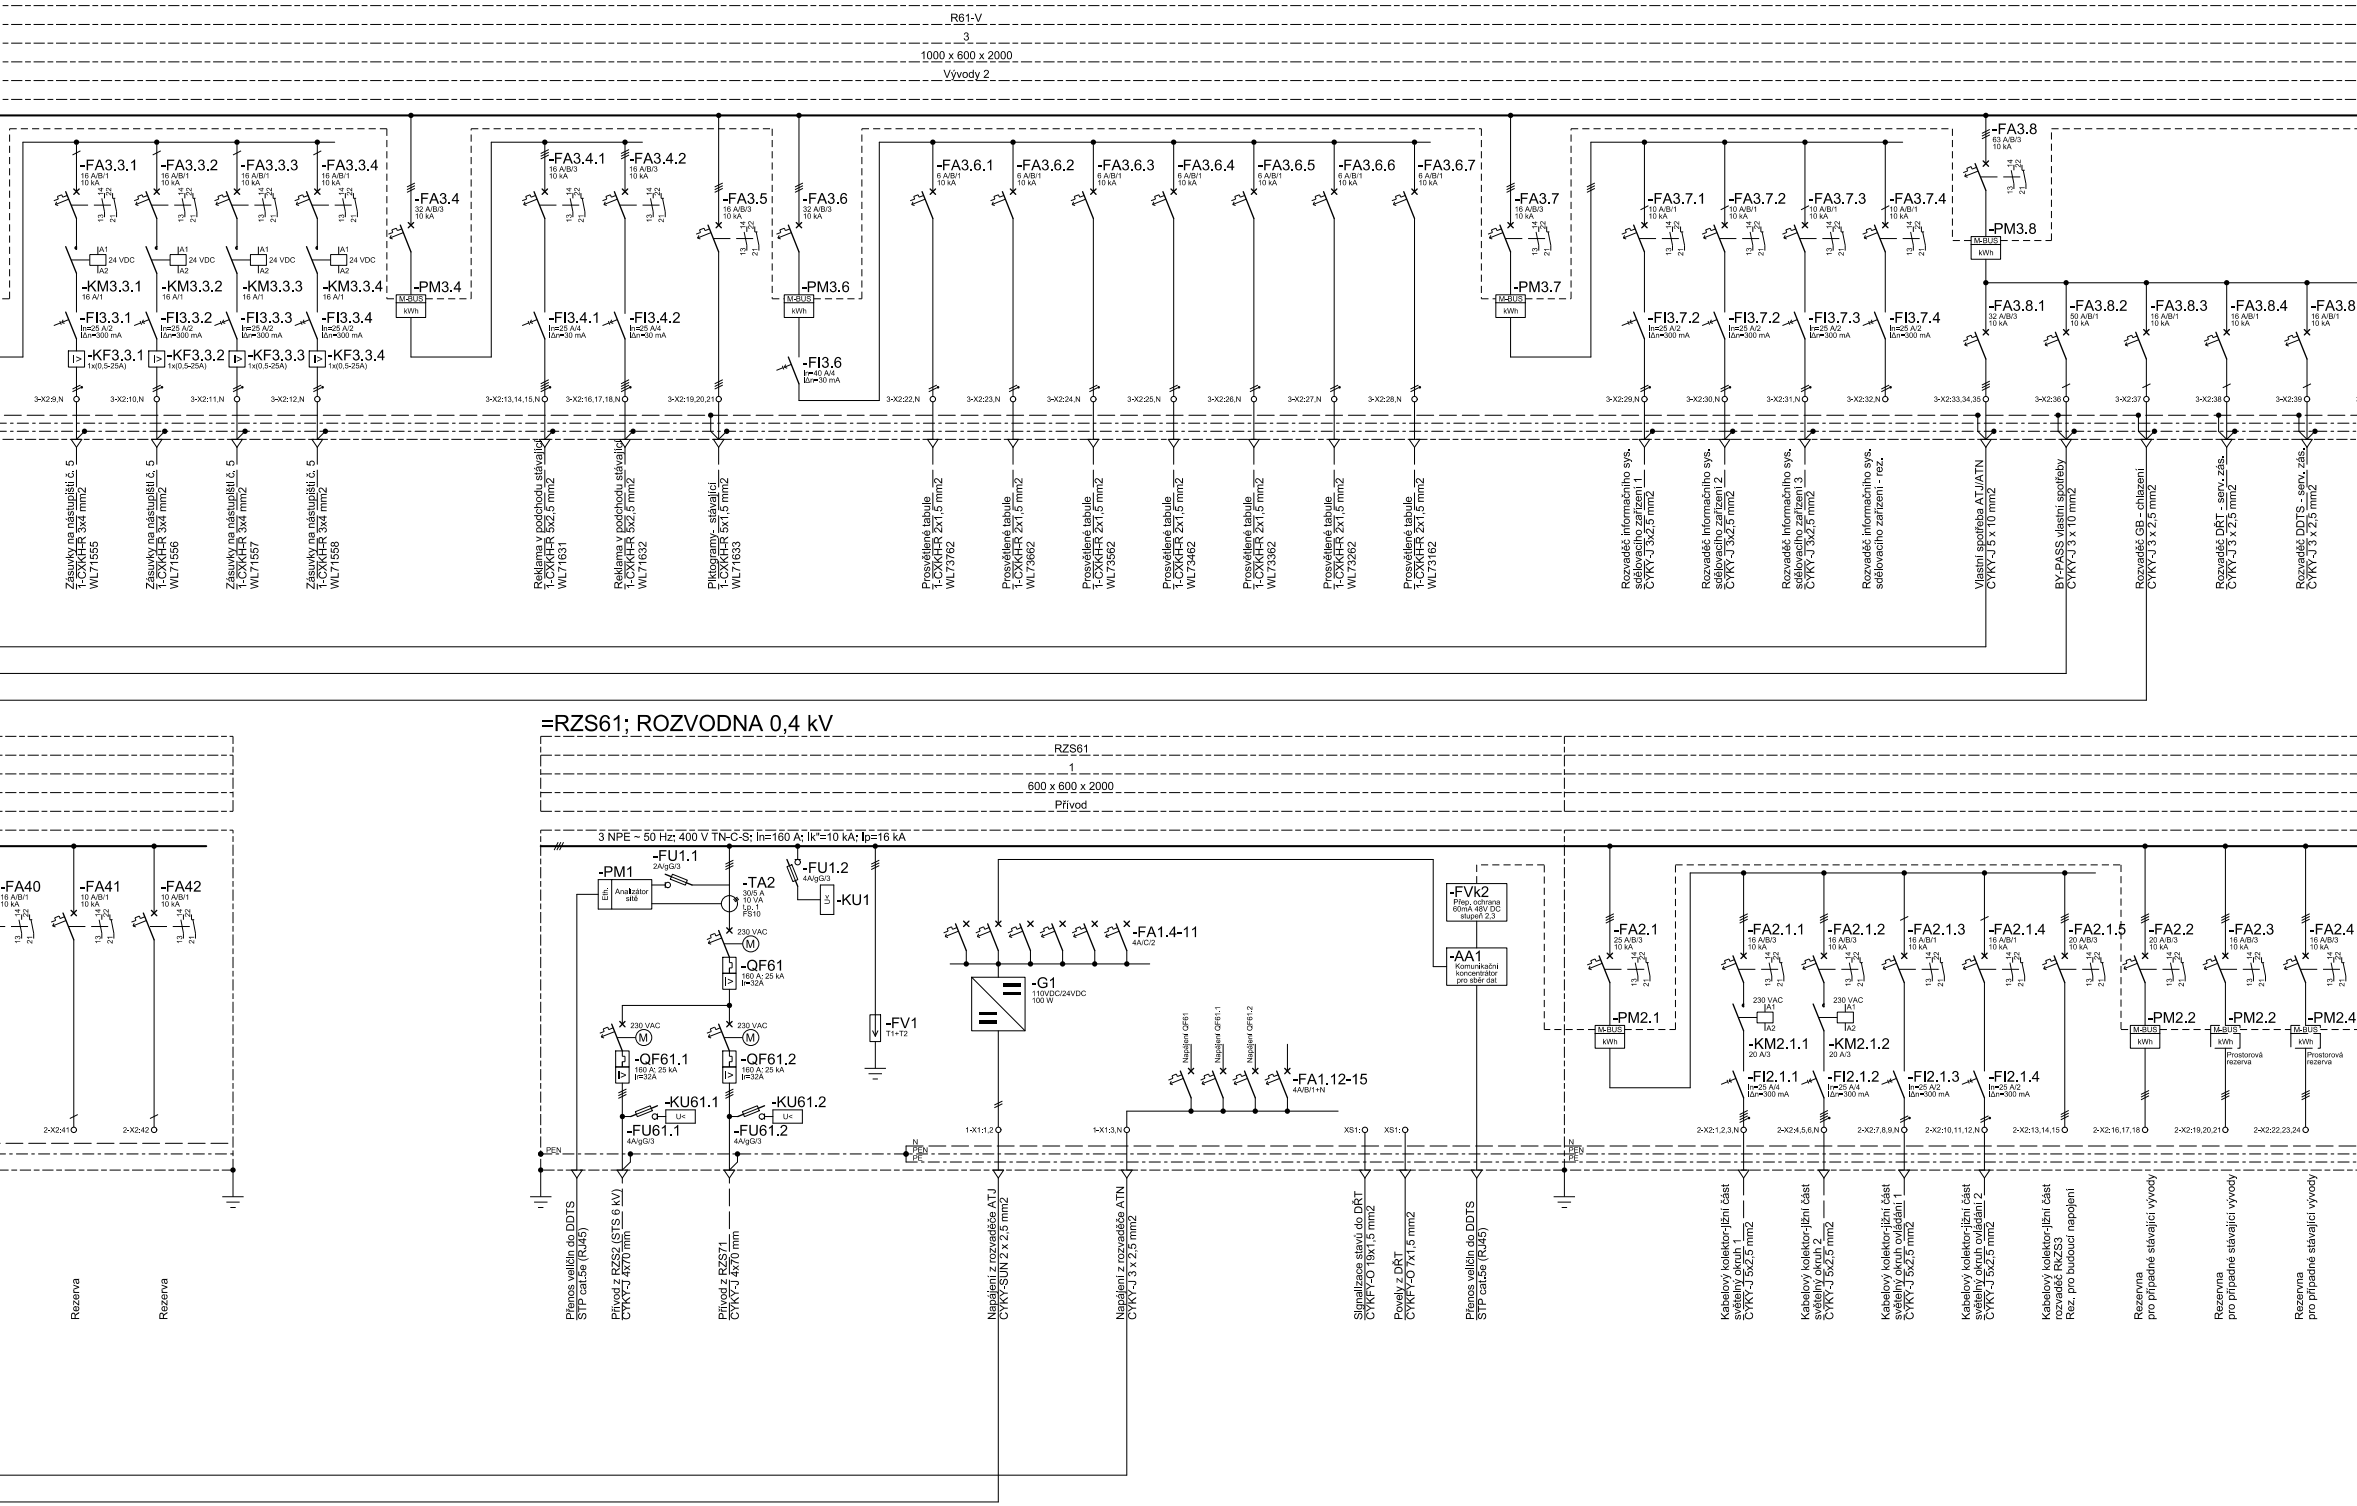
R61-V
3
1000 x 600 x 2000
Vývody 2
-FA3.3.1
16 A/B/1
10 kA
-FA3.3.2
16 A/B/1
10 kA
-FA3.3.3
16 A/B/1
10 kA
-FA3.3.4
16 A/B/1
10 kA
24 VDC
-KM3.3.1
16 A/1
-KM3.3.2
16 A/1
-KM3.3.3
16 A/1
-KM3.3.4
16 A/1
-FI3.3.1
In=25 A/2
IΔn=300 mA
-FI3.3.2
In=25 A/2
IΔn=300 mA
-FI3.3.3
In=25 A/2
IΔn=300 mA
-FI3.3.4
In=25 A/2
IΔn=300 mA
-KF3.3.1
1x(0,5-25A)
-KF3.3.2
1x(0,5-25A)
-KF3.3.3
1x(0,5-25A)
-KF3.3.4
1x(0,5-25A)
-FA3.4
32 A/B/3
10 kA
-PM3.4
M-BUS
kWh
-FA3.4.1
16 A/B/3
10 kA
-FA3.4.2
16 A/B/3
10 kA
-FI3.4.1
In=25 A/4
IΔn=30 mA
-FI3.4.2
In=25 A/4
IΔn=30 mA
-FA3.5
16 A/B/3
10 kA
-FA3.6
32 A/B/3
10 kA
-PM3.6
-FI3.6
In=40 A/4
IΔn=30 mA
-FA3.6.1
-FA3.6.2
-FA3.6.3
-FA3.6.4
-FA3.6.5
-FA3.6.6
-FA3.6.7
6 A/B/1
10 kA
-FA3.7
16 A/B/3
10 kA
-PM3.7
-FA3.7.1
-FA3.7.2
-FA3.7.3
-FA3.7.4
10 A/B/1
10 kA
-FI3.7.2
-FI3.7.2
-FI3.7.3
-FI3.7.4
In=25 A/2
IΔn=300 mA
-FA3.8
63 A/B/3
10 kA
-PM3.8
-FA3.8.1
32 A/B/3
10 kA
-FA3.8.2
50 A/B/1
10 kA
-FA3.8.3
16 A/B/1
10 kA
-FA3.8.4
16 A/B/1
10 kA
-FA3.8
16 A/B/1
10 kA
3-X2:9,N
3-X2:10,N
3-X2:11,N
3-X2:12,N
3-X2:13,14,15,N
3-X2:16,17,18,N
3-X2:19,20,21
3-X2:22,N
3-X2:23,N
3-X2:24,N
3-X2:25,N
3-X2:26,N
3-X2:27,N
3-X2:28,N
3-X2:29,N
3-X2:30,N
3-X2:31,N
3-X2:32,N
3-X2:33,34,35
3-X2:36
3-X2:37
3-X2:38
3-X2:39
Zásuvky na nástupišti č. 5 1-CXKH-R 3x4 mm2 WL71555
Zásuvky na nástupišti č. 5 1-CXKH-R 3x4 mm2 WL71556
Zásuvky na nástupišti č. 5 1-CXKH-R 3x4 mm2 WL71557
Zásuvky na nástupišti č. 5 1-CXKH-R 3x4 mm2 WL71558
Reklama v podchodu stávající 1-CXKH-R 5x2,5 mm2 WL71631
Reklama v podchodu stávající 1-CXKH-R 5x2,5 mm2 WL71632
Piktogramy- stávající 1-CXKH-R 5x1,5 mm2 WL71633
Prosvětlené tabule 1-CXKH-R 2x1,5 mm2 WL73762
Prosvětlené tabule 1-CXKH-R 2x1,5 mm2 WL73662
Prosvětlené tabule 1-CXKH-R 2x1,5 mm2 WL73562
Prosvětlené tabule 1-CXKH-R 2x1,5 mm2 WL73462
Prosvětlené tabule 1-CXKH-R 2x1,5 mm2 WL73362
Prosvětlené tabule 1-CXKH-R 2x1,5 mm2 WL73262
Prosvětlené tabule 1-CXKH-R 2x1,5 mm2 WL73162
Rozvaděč informačního sys. sdělovacího zařízení 1 CYKY-J 3x2,5 mm2
Rozvaděč Informačního sys. sdělovacího zařízení 2 CYKY-J 3x2,5 mm2
Rozvaděč Informačního sys. sdělovacího zařízení 3 CYKY-J 3x2,5 mm2
Rozvaděč informačního sys. sdělovacího zařízení - rez.
Vlastní spotřeba ATJ/ATN CYKY-J 5 x 10 mm2
BY-PASS vlastní spotřeby CYKY-J 3 x 10 mm2
Rozvaděč GB - chlazení CYKY-J 3 x 2,5 mm2
Rozvaděč DŘT - serv. zás. CYKY-J 3 x 2,5 mm2
Rozvaděč DDTS - serv. zás. CYKY-J 3 x 2,5 mm2
=RZS61; ROZVODNA 0,4 kV
RZS61
1
600 x 600 x 2000
Přívod
3 NPE ~ 50 Hz; 400 V TN-C-S; In=160 A; Ik"=10 kA; Ip=16 kA
-FA40
16 A/B/1
10 kA
-FA41
10 A/B/1
10 kA
-FA42
10 A/B/1
10 kA
2-X2:41
2-X2:42
Rezerva
Rezerva
-PM1
Eth.
Analyzátor sítě
-FU1.1
2A/gG/3
-TA2
30/5 A
10 VA
t.p. 1
FS10
-FU1.2
4A/gG/3
-KU1
U<
230 VAC
M
-QF61
160 A; 25 kA
Ir=32A
-QF61.1
160 A; 25 kA
Ir=32A
-QF61.2
160 A; 25 kA
Ir=32A
-KU61.1
-KU61.2
-FU61.1
4A/gG/3
-FU61.2
4A/gG/3
-FV1
T1+T2
PEN
N
PE
Přenos veličin do DDTS STP cat.5e (RJ45)
Přívod z RZS2 (STS 6 kV) CYKY-J 4x70 mm
Přívod z RZS71 CYKY-J 4x70 mm
-FA1.4-11
4A/C/2
-G1
110VDC/24VDC
100 W
Napájení QF61
Napájení QF61.1
Napájení QF61.2
-FA1.12-15
4A/B/1+N
1-X1:1,2
1-X1:3,N
XS1:
XS1:
-FVk2
Přep. ochrana 60mA 48V DC stupeň 2,3
-AA1
Komunikační koncentrátor pro sběr dat
Napájení z rozvaděče ATJ CYKY-SUN 2 x 2,5 mm2
Napájení z rozvaděče ATN CYKY-J 3 x 2,5 mm2
Signalizace stavů do DŘT CYKFY-O 19x1,5 mm2
Povely z DŘT CYKFY-O 7x1,5 mm2
Přenos veličin do DDTS STP cat.5e (RJ45)
-FA2.1
25 A/B/3
10 kA
-PM2.1
-FA2.1.1
16 A/B/3
10 kA
-FA2.1.2
16 A/B/3
10 kA
-FA2.1.3
16 A/B/1
10 kA
-FA2.1.4
16 A/B/1
10 kA
-FA2.1.5
20 A/B/3
10 kA
-KM2.1.1
20 A/3
-KM2.1.2
20 A/3
-FI2.1.1
In=25 A/4
IΔn=300 mA
-FI2.1.2
In=25 A/4
IΔn=300 mA
-FI2.1.3
In=25 A/2
IΔn=300 mA
-FI2.1.4
In=25 A/2
IΔn=300 mA
-FA2.2
20 A/B/3
10 kA
-FA2.3
16 A/B/3
10 kA
-FA2.4
16 A/B/3
10 kA
-PM2.2
-PM2.2
-PM2.4
Prostorová rezerva
Prostorová rezerva
2-X2:1,2,3,N
2-X2:4,5,6,N
2-X2:7,8,9,N
2-X2:10,11,12,N
2-X2:13,14,15
2-X2:16,17,18
2-X2:19,20,21
2-X2:22,23,24
Kabelový kolektor-jižní část světelný okruh 1 CYKY-J 5x2,5 mm2
Kabelový kolektor-jižní část světelný okruh 2 CYKY-J 5x2,5 mm2
Kabelový kolektor-jižní část světelný okruh ovládání 1 CYKY-J 5x2,5 mm2
Kabelový kolektor-jižní část světelný okruh ovládání 2 CYKY-J 5x2,5 mm2
Kabelový kolektor-jižní část rozvaděč RkZS3 Rez, pro budoucí napojení
Rezervna pro případné stávající vývody
Rezervna pro případné stávající vývody
Rezervna pro případné stávající vývody

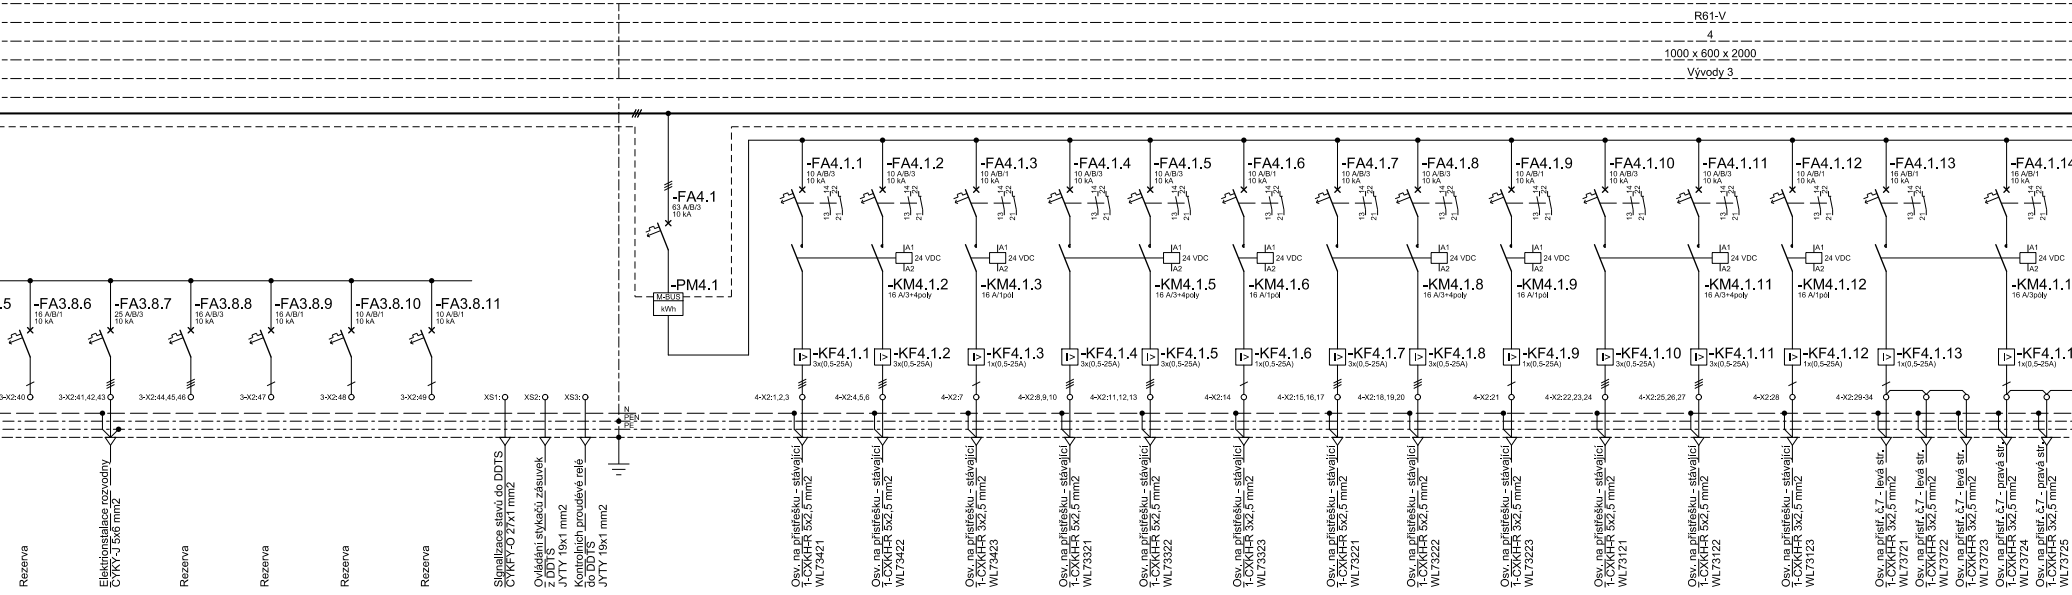
R61-V
4
1000 x 600 x 2000
Vývody 3
.5
-FA3.8.6
16 A/B/1
10 kA
-FA3.8.7
25 A/B/3
10 kA
-FA3.8.8
16 A/B/3
10 kA
-FA3.8.9
16 A/B/1
10 kA
-FA3.8.10
10 A/B/1
10 kA
-FA3.8.11
10 A/B/1
10 kA
3-X2:40
3-X2:41,42,43
3-X2:44,45,46
3-X2:47
3-X2:48
3-X2:49
XS1:
XS2:
XS3:
N
PEN
PE
Rezerva
Elektrionstalace rozvodny
CYKY-J 5x6 mm2
Rezerva
Rezerva
Rezerva
Rezerva
Signalizace stavů do DDTS
CYKFY-O 27x1 mm2
Ovládání stykačů zásuvek
z DDTS
JYTY 19x1 mm2
Kontrolních proudéve relé
do DDTS
JYTY 19x1 mm2
-FA4.1
63 A/B/3
10 kA
-PM4.1
M-BUS
kWh
-FA4.1.1
10 A/B/3
10 kA
-FA4.1.2
10 A/B/3
10 kA
-FA4.1.3
10 A/B/1
10 kA
-FA4.1.4
10 A/B/3
10 kA
-FA4.1.5
10 A/B/3
10 kA
-FA4.1.6
10 A/B/1
10 kA
-FA4.1.7
10 A/B/3
10 kA
-FA4.1.8
10 A/B/3
10 kA
-FA4.1.9
10 A/B/1
10 kA
-FA4.1.10
10 A/B/3
10 kA
-FA4.1.11
10 A/B/3
10 kA
-FA4.1.12
10 A/B/1
10 kA
-FA4.1.13
16 A/B/1
10 kA
-FA4.1.14
16 A/B/1
10 kA
13
14
21
22
A1
A2
24 VDC
-KM4.1.2
16 A/3+4poly
-KM4.1.3
16 A/1pól
-KM4.1.5
16 A/3+4poly
-KM4.1.6
16 A/1pól
-KM4.1.8
16 A/3+4poly
-KM4.1.9
16 A/1pól
-KM4.1.11
16 A/3+4poly
-KM4.1.12
16 A/1pól
-KM4.1.1
16 A/3póly
-KF4.1.1
3x(0,5-25A)
-KF4.1.2
3x(0,5-25A)
-KF4.1.3
1x(0,5-25A)
-KF4.1.4
3x(0,5-25A)
-KF4.1.5
3x(0,5-25A)
-KF4.1.6
1x(0,5-25A)
-KF4.1.7
3x(0,5-25A)
-KF4.1.8
3x(0,5-25A)
-KF4.1.9
1x(0,5-25A)
-KF4.1.10
3x(0,5-25A)
-KF4.1.11
3x(0,5-25A)
-KF4.1.12
1x(0,5-25A)
-KF4.1.13
1x(0,5-25A)
-KF4.1.1
1x(0,5-25A)
4-X2:1,2,3
4-X2:4,5,6
4-X2:7
4-X2:8,9,10
4-X2:11,12,13
4-X2:14
4-X2:15,16,17
4-X2:18,19,20
4-X2:21
4-X2:22,23,24
4-X2:25,26,27
4-X2:28
4-X2:29-34
Osv. na přístřešku - stávající
1-CXKH-R 5x2,5 mm2
WL73421
Osv. na přístřešku - stávající
1-CXKH-R 5x2,5 mm2
WL73422
Osv. na přístřešku - stávající
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73423
Osv. na přístřešku - stávající
1-CXKH-R 5x2,5 mm2
WL73321
Osv. na přístřešku - stávající
1-CXKH-R 5x2,5 mm2
WL73322
Osv. na přístřešku - stávající
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73323
Osv. na přístřešku - stávající
1-CXKH-R 5x2,5 mm2
WL73221
Osv. na přístřešku - stávající
1-CXKH-R 5x2,5 mm2
WL73222
Osv. na přístřešku - stávající
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73223
Osv. na přístřešku - stávající
1-CXKH-R 5x2,5 mm2
WL73121
Osv. na přístřešku - stávající
1-CXKH-R 5x2,5 mm2
WL73122
Osv. na přístřešku - stávající
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73123
Osv. na přístř. č.7 - levá str.
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73721
Osv. na přístř. č.7 - levá str.
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73722
Osv. na přístř. č.7 - levá str.
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73723
Osv. na přístř. č.7 - pravá str.
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73724
Osv. na přístř. č.7 - pravá str.
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73725

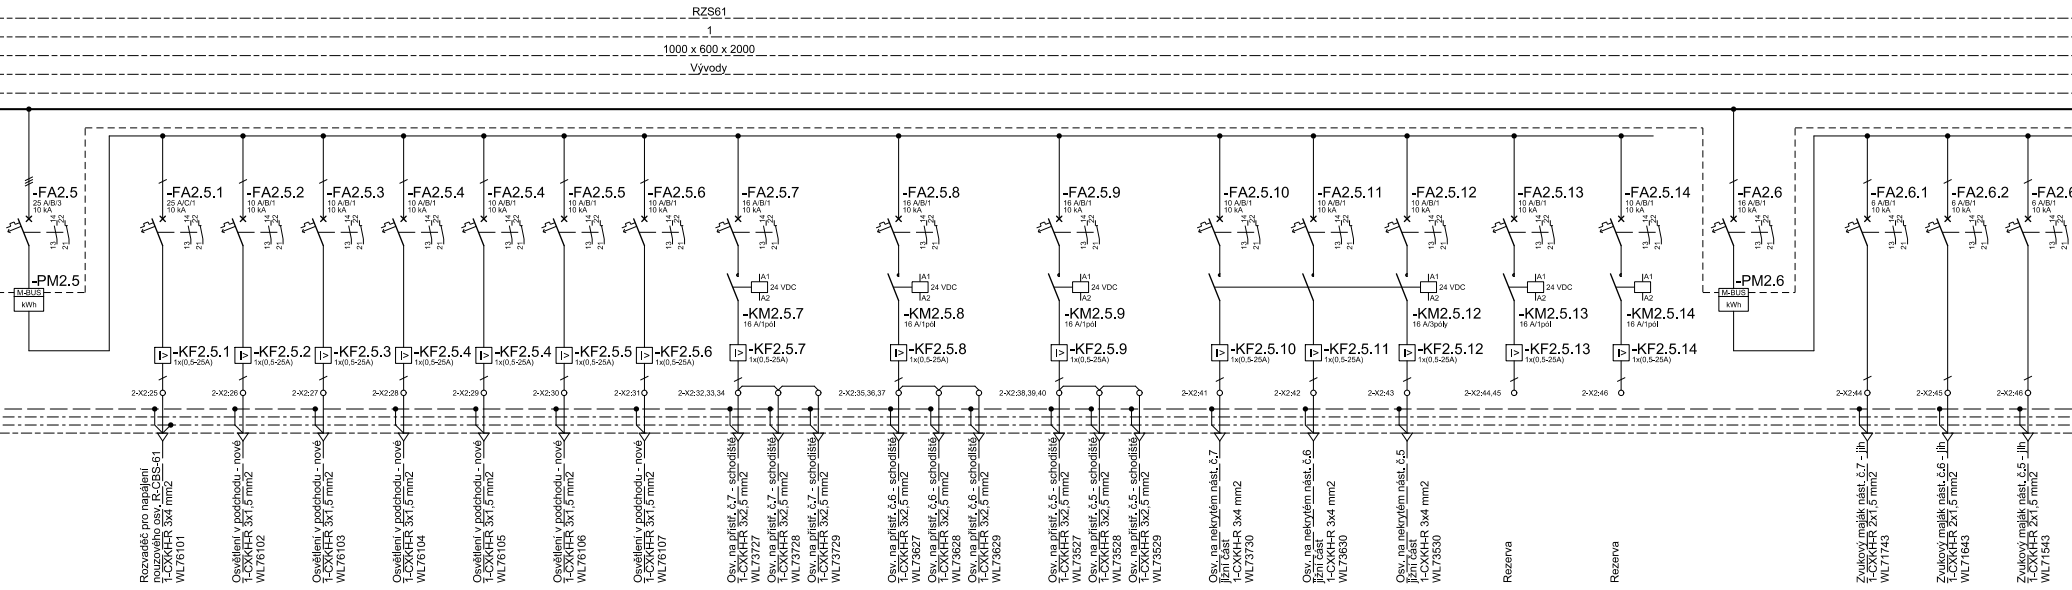
RZS61
1
1000 x 600 x 2000
Vývody
-FA2.5
25 A/B/3
10 kA
-PM2.5
M-BUS
kWh
-FA2.5.1
25 A/C/1
10 kA
-FA2.5.2
10 A/B/1
10 kA
-FA2.5.3
10 A/B/1
10 kA
-FA2.5.4
10 A/B/1
10 kA
-FA2.5.4
10 A/B/1
10 kA
-FA2.5.5
10 A/B/1
10 kA
-FA2.5.6
10 A/B/1
10 kA
-FA2.5.7
16 A/B/1
10 kA
-FA2.5.8
16 A/B/1
10 kA
-FA2.5.9
16 A/B/1
10 kA
-FA2.5.10
10 A/B/1
10 kA
-FA2.5.11
10 A/B/1
10 kA
-FA2.5.12
10 A/B/1
10 kA
-FA2.5.13
10 A/B/1
10 kA
-FA2.5.14
10 A/B/1
10 kA
13
14
21
22
A1
A2
24 VDC
-KM2.5.7
16 A/1pól
-KM2.5.8
16 A/1pól
-KM2.5.9
16 A/1pól
-KM2.5.12
16 A/3póly
-KM2.5.13
16 A/1pól
-KM2.5.14
16 A/1pól
-KF2.5.1
1x(0,5-25A)
-KF2.5.2
1x(0,5-25A)
-KF2.5.3
1x(0,5-25A)
-KF2.5.4
1x(0,5-25A)
-KF2.5.4
1x(0,5-25A)
-KF2.5.5
1x(0,5-25A)
-KF2.5.6
1x(0,5-25A)
-KF2.5.7
1x(0,5-25A)
-KF2.5.8
1x(0,5-25A)
-KF2.5.9
1x(0,5-25A)
-KF2.5.10
1x(0,5-25A)
-KF2.5.11
1x(0,5-25A)
-KF2.5.12
1x(0,5-25A)
-KF2.5.13
1x(0,5-25A)
-KF2.5.14
1x(0,5-25A)
2-X2:25
2-X2:26
2-X2:27
2-X2:28
2-X2:29
2-X2:30
2-X2:31
2-X2:32,33,34
2-X2:35,36,37
2-X2:38,39,40
2-X2:41
2-X2:42
2-X2:43
2-X2:44,45
2-X2:46
-FA2.6
16 A/B/1
10 kA
-PM2.6
M-BUS
kWh
-FA2.6.1
6 A/B/1
10 kA
-FA2.6.2
6 A/B/1
10 kA
-FA2.6
6 A/B/1
10 kA
2-X2:44
2-X2:45
2-X2:46
Rozvaděč pro napájení
nouzového osv. R-CBS-61
1-CXKH-R 3x4 mm2
WL76101
Osvětlení v podchodu - nové
1-CXKH-R 3x1,5 mm2
WL76102
Osvětlení v podchodu - nové
1-CXKH-R 3x1,5 mm2
WL76103
Osvětlení v podchodu - nové
1-CXKH-R 3x1,5 mm2
WL76104
Osvětlení v podchodu - nové
1-CXKH-R 3x1,5 mm2
WL76105
Osvětlení v podchodu - nové
1-CXKH-R 3x1,5 mm2
WL76106
Osvětlení v podchodu - nové
1-CXKH-R 3x1,5 mm2
WL76107
Osv. na přístř. č.7 - schodiště
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73727
Osv. na přístř. č.7 - schodiště
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73728
Osv. na přístř. č.7 - schodiště
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73729
Osv. na přístř. č.6 - schodiště
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73627
Osv. na přístř. č.6 - schodiště
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73628
Osv. na přístř. č.6 - schodiště
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73629
Osv. na přístř. č.5 - schodiště
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73527
Osv. na přístř. č.5 - schodiště
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73528
Osv. na přístř. č.5 - schodiště
1-CXKH-R 3x2,5 mm2
WL73529
Osv. na nekrytém nást. č.7
jižní část
1-CXKH-R 3x4 mm2
WL73730
Osv. na nekrytém nást. č.6
jižní část
1-CXKH-R 3x4 mm2
WL73630
Osv. na nekrytém nást. č.5
jižní část
1-CXKH-R 3x4 mm2
WL73530
Rezerva
Rezerva
Zvukový maják nást. č.7 - jih
1-CXKH-R 2x1,5 mm2
WL71743
Zvukový maják nást. č.6 - jih
1-CXKH-R 2x1,5 mm2
WL71643
Zvukový maják nást. č.5 - jih
1-CXKH-R 2x1,5 mm2
WL71543

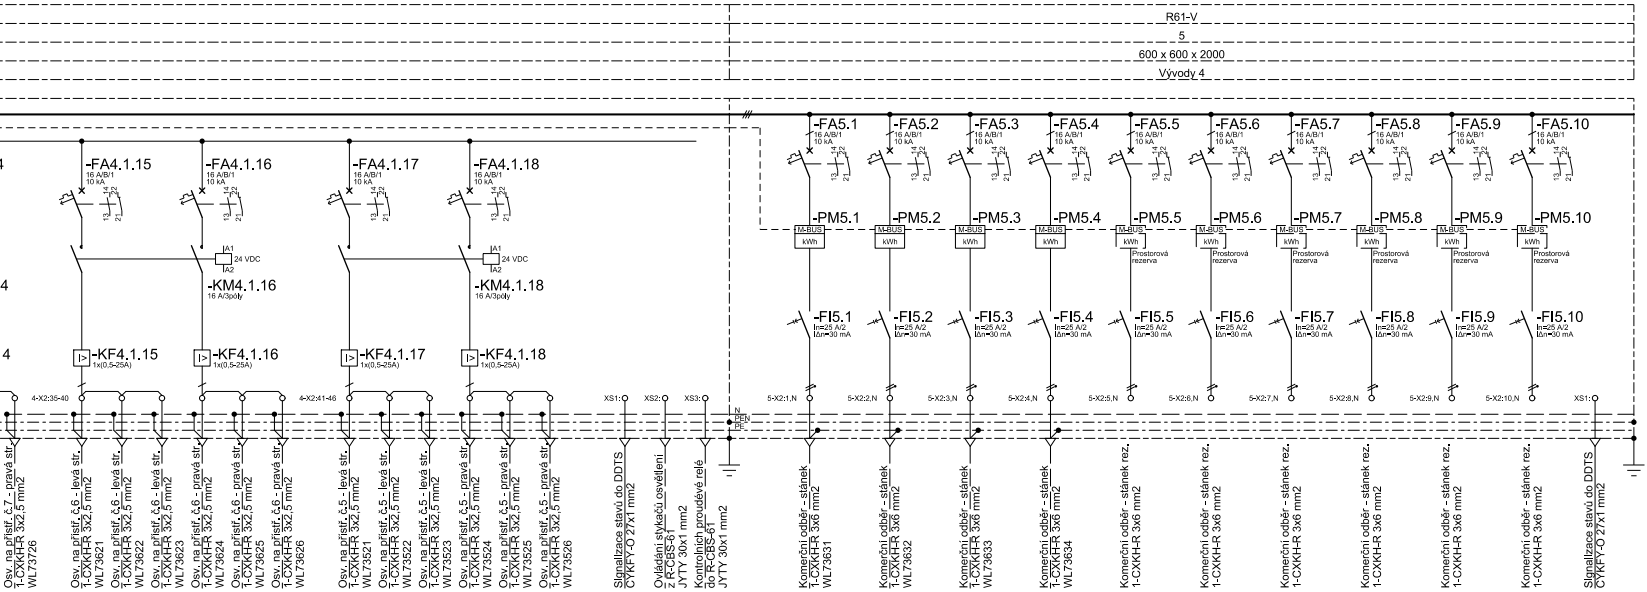
R61-V
5
600 x 600 x 2000
Vývody 4
-FA4.1.15
16 A/B/1
10 kA
-FA4.1.16
16 A/B/1
10 kA
-FA4.1.17
16 A/B/1
10 kA
-FA4.1.18
16 A/B/1
10 kA
A1
24 VDC
A2
-KM4.1.16
16 A/3póly
-KM4.1.18
16 A/3póly
-KF4.1.15
1x(0,5-25A)
-KF4.1.16
1x(0,5-25A)
-KF4.1.17
1x(0,5-25A)
-KF4.1.18
1x(0,5-25A)
4-X2:35-40
4-X2:41-46
XS1:
XS2:
XS3:
N
PEN
PE
Osv. na přístř. č.7 - pravá str. 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 WL73726
Osv. na přístř. č.6 - levá str. 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 WL73621
Osv. na přístř. č.6 - levá str. 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 WL73622
Osv. na přístř. č.6 - levá str. 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 WL73623
Osv. na přístř. č.6 - pravá str. 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 WL73624
Osv. na přístř. č.6 - pravá str. 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 WL73625
Osv. na přístř. č.6 - pravá str. 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 WL73626
Osv. na přístř. č.5 - levá str. 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 WL73521
Osv. na přístř. č.5 - levá str. 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 WL73522
Osv. na přístř. č.5 - levá str. 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 WL73523
Osv. na přístř. č.5 - pravá str. 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 WL73524
Osv. na přístř. č.5 - pravá str. 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 WL73525
Osv. na přístř. č.5 - pravá str. 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 WL73526
Signalizace stavů do DDTS CYKFY-O 27x1 mm2
Ovládání stykačů osvětlení z R-CBS-61 JYTY 30x1 mm2
Kontrolních proudévé relé do R-CBS-61 JYTY 30x1 mm2
-FA5.1 … -FA5.10
16 A/B/1
10 kA
13
14
21
22
-PM5.1 … -PM5.10
M-BUS
kWh
Prostorová rezerva
-FI5.1 … -FI5.10
In=25 A/2
IΔn=30 mA
5-X2:1,N
5-X2:2,N
5-X2:3,N
5-X2:4,N
5-X2:5,N
5-X2:6,N
5-X2:7,N
5-X2:8,N
5-X2:9,N
5-X2:10,N
Komerční odběr - stánek 1-CXKH-R 3x6 mm2 WL73631
Komerční odběr - stánek 1-CXKH-R 3x6 mm2 WL73632
Komerční odběr - stánek 1-CXKH-R 3x6 mm2 WL73633
Komerční odběr - stánek 1-CXKH-R 3x6 mm2 WL73634
Komerční odběr - stánek rez. 1-CXKH-R 3x6 mm2
Signalizace stavů do DDTS CYKFY-O 27x1 mm2

Stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. " je spolufinancováno Evropskou unií z programu OPD 2


-FA2.6.4
6 A/B/1
10 kA
-FA2.7
16 A/B/3
10 kA
-FA2.8
16 A/B/1
10 kA
-FA2.9
16 A/B/1
10 kA
-PM2.7
-PM2.8
-PM2.9
M-BUS
kWh
Prostorová rezerva
2-X2:47
2-X2:48
2-X2:49,50,51
2-X2:52
2-X2:53
XS1:
XS2:
XS3:
Zvukové majáky - jižní podch 1-CXKH-R 2x1,5 mm2 WL71341
Zvukové majáky - jižní podch 1-CXKH-R 2x1,5 mm2 WL71342
Rezerva
Rezerva
Osvětlení rozvodny RS51 CYKY-J 3x2,5 mm2
Signalizace stavů do DDTS CYKFY-O 27x1 mm2
Ovládání stykačů osvětlení JYTY 30x1 mm2
Kontrolních proudévé relé JYTY 30x1 mm2

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
SŽDC
Správa železniční dopravní cesty
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9 - Libeň

Generální projektant:
SUDOP PRAHA
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu: ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ
Garant profese: -

Středisko:
ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	Franc ING. LUKÁŠ FRANC	Franc ING. LUKÁŠ FRANC	ING. JIŘÍ VELEBIL

Název akce:
PRODLOUŽENÍ PODCHODŮ V ŽST. PRAHA HL.N. ETAPA 1

Číslo smlouvy: 16 412 206
Projektový stupeň: DVZ

Část:
SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT
TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VN/NN
PS 350 ROZVODNY 0,4KV R51,R61,R71 - TECHNOLOGIE

Datum: 11/2018
Číslo části: D.3.5

Název přílohy:
Přehledové schéma rozvodny NN R61

Měřítko: -
Počet formátů: 26xA4
Číslo přílohy: 7

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.