

Tým dopravního inženýrství
s.r.o.
Moskevská 532/60
10100 Praha

naše značka
5001576344

vyřizuje
Ing. Martin Majkut

datum
11.09.2017

Věc:

Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec - SO 02 Sanace svahu v km 144,700 - 145,020

K.ú. - p.č.: Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rádlo

Stavebník: Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 10100 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v blízkosti plánované stavby (dle předložené situace EMP) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 80, PN 40.

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 80 je 15 m na obě strany od plynovodu.
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.

Při realizaci výstavby požadujeme dodržet následující podmínky:

- dle předložené situace bude stavba realizována mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;
- rozsah stavby nesmí překročit zájmové území;

Všeobecné podmínky:

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme – žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/;
- případné výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;
- odstavování vozidel a techniky provádět min. 10 m od VTL plynovodu;
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou).
- pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním našeho zařízení;
- před dokončením stavby přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. – Regionální oblast RO Čechy 4 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a kontrole neporušenosti našeho zařízení, (www.gridservices.cz);

Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akcí „Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec - SO 02 Sanace svahu v km 144,700 - 145,020“ souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

GridServices, s.r.o.

Plynářská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gidservices.cz

I www.gridservices.cz

IC: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka,

a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001576344 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Ing. Martin Majkut
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

martin.majkut@innogy.com

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1


Zábrdovice

602 00 Brno

IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311

- 175 -


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

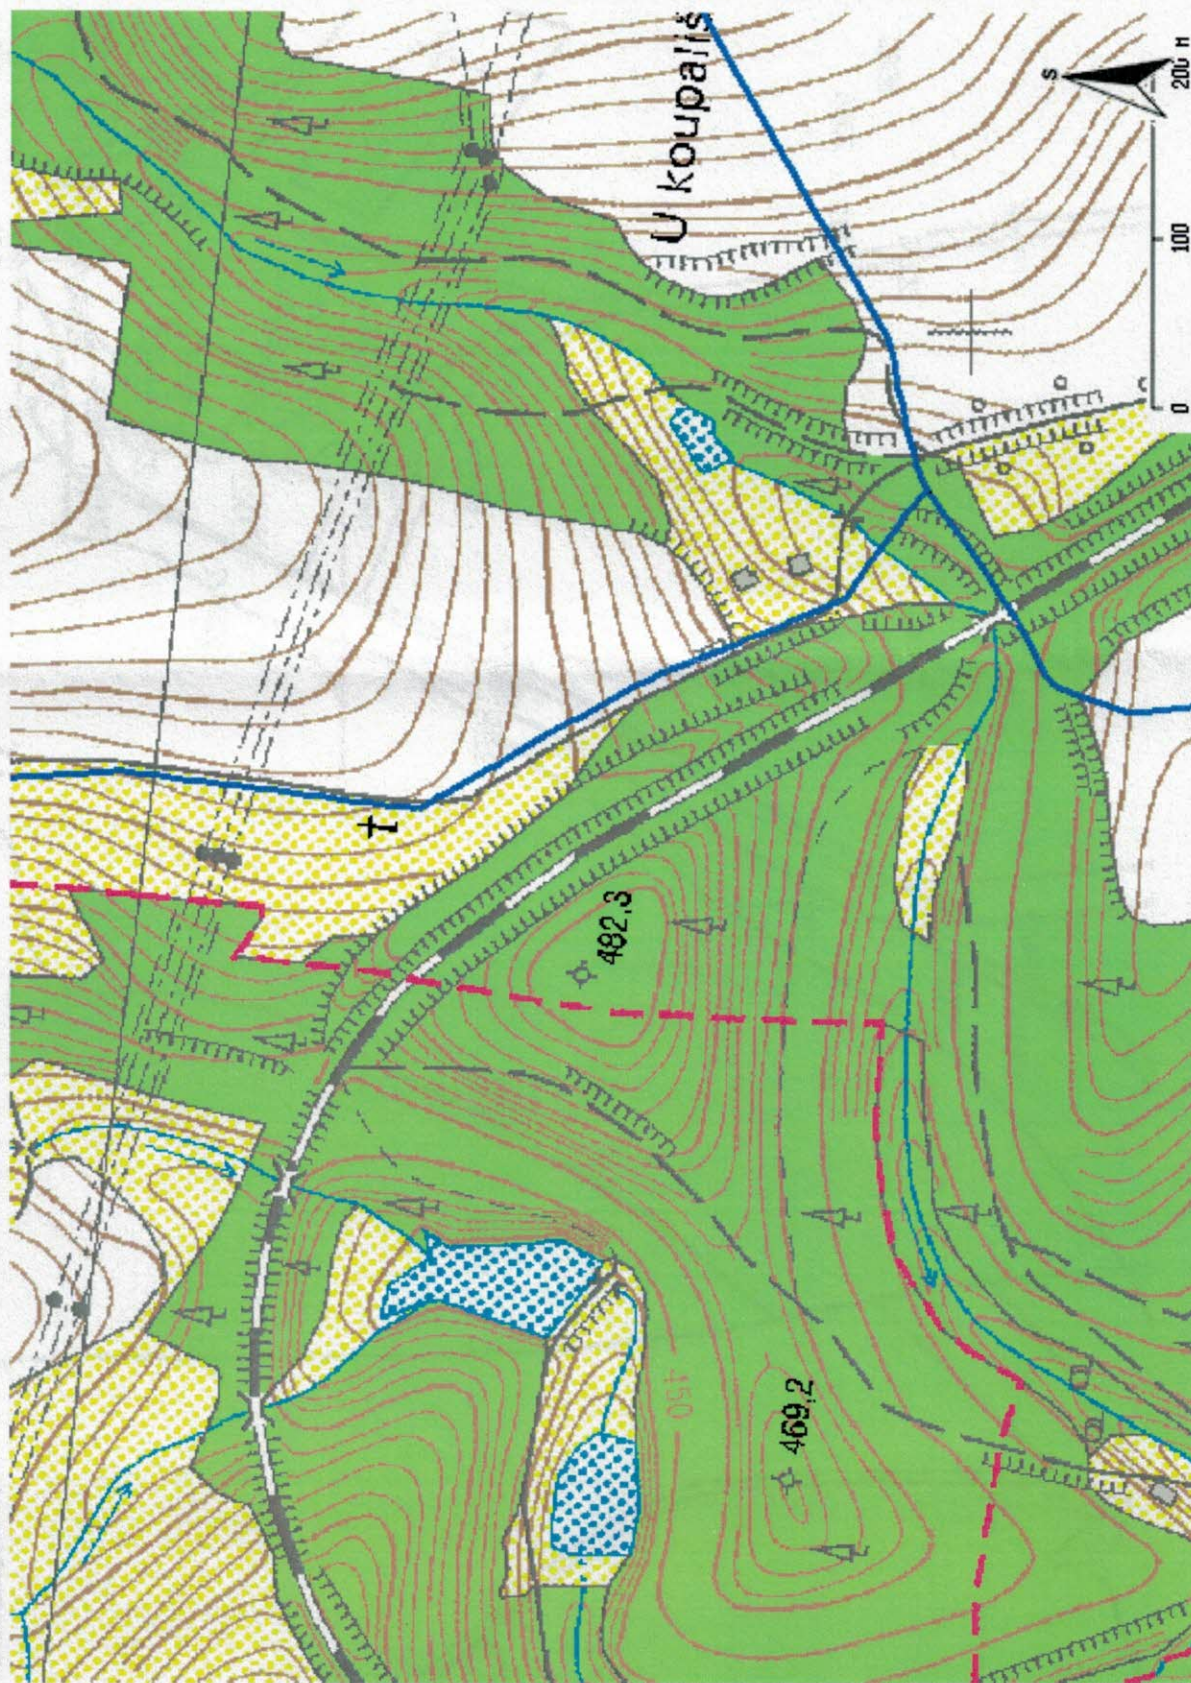

Legenda:


linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 10100 Praha. K.ú.: Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rádlo.

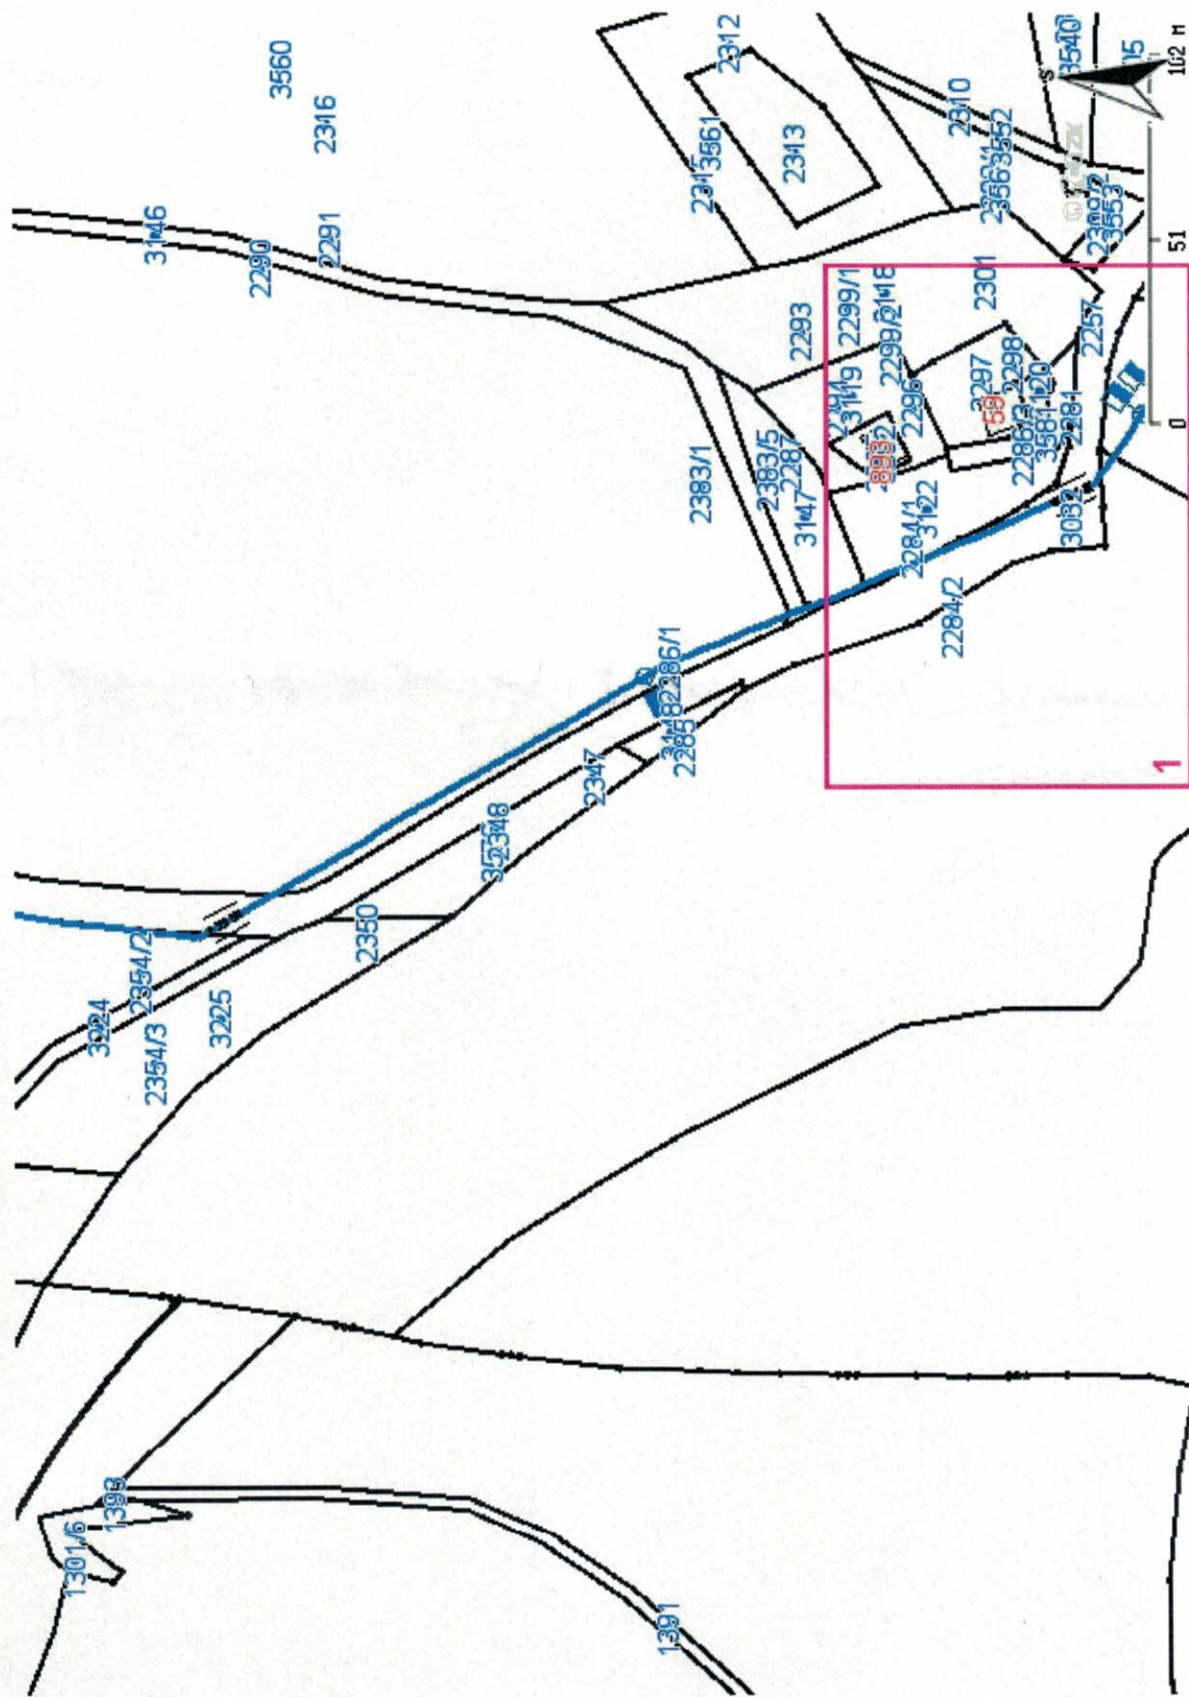

Legenda:	
<div> <div></div> <div>linie</div> </div> <div> <div></div> <div>plynovodu</div> </div> <div> <div></div> <div>NTL</div> </div> <div> <div></div> <div>STL</div> </div> <div> <div></div> <div>VTL</div> </div> <div> <div></div> <div>WTL</div> </div> <div> <div></div> <div>nefunkční</div> </div> <div> <div></div> <div>výstavba</div> </div>	
<div> <div></div> <div>regulační stanice</div> </div>	<div> <div></div> <div>ochranné zařízení</div> </div> <div> <div></div> <div>kabel</div> </div> <div> <div></div> <div>elektrořepojka</div> </div> <div> <div></div> <div>kabel protikoroziní ochrany</div> </div> <div> <div></div> <div>anodové uzemnění</div> </div> <div> <div></div> <div>stanice katodové ochrany</div> </div>

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 10100 Praha. K.ú.: Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rádlo.

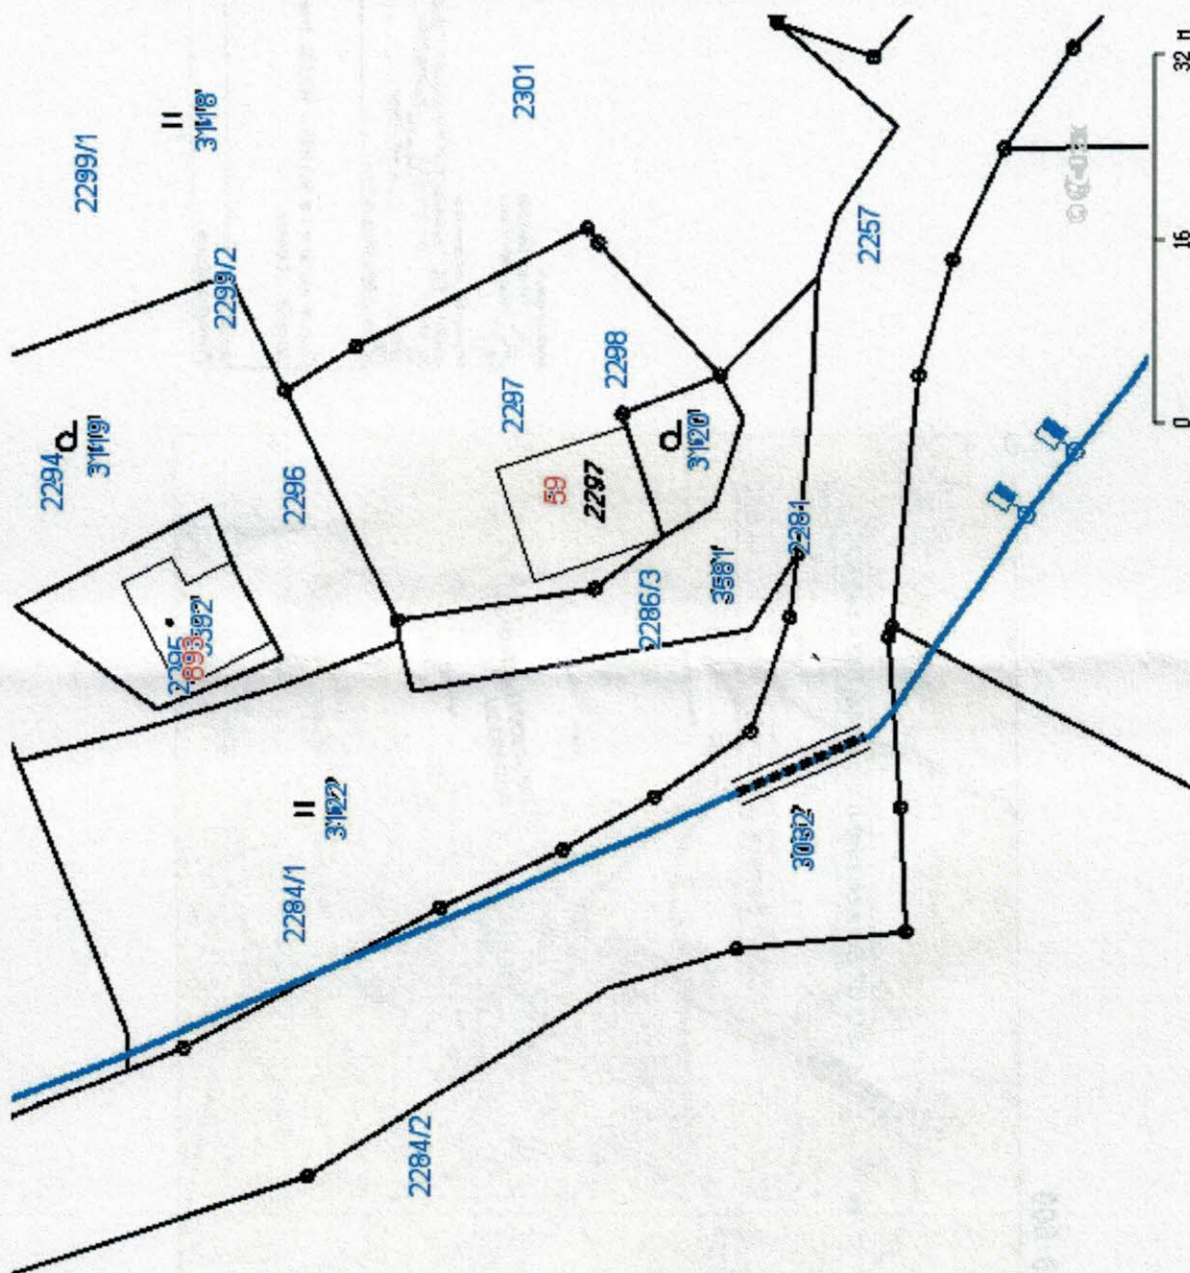

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001576344 ze dne 11.09.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 10100 Praha. K.ú.: Rychnov u Jablonce nad Nisou, Řádlo.

