

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 21861/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová  
Telefon +420 972 524 081  
Mobil +420 724 129 033  
E-mail bastarova@szdc.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

Datum 2. července 2021

## Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň - Jižní Předměstí

### Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 12

Na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 76:**

#### **DOPLŇUJÍCÍ DOTAZ - DVEŘE VNITŘNÍ TYPOVÉ**

Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 9 odpověď č. 58 uvedl, že Dv. 1.65 neexistují.

Žádáme zadavatele o opětovné prověření. Zhotovitel v PD dohledal dveře Dv 65 – 600/1970 na výkrese krovu.

Vzhledem ke skutečnosti, že již od počátku je nejasnost mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací (označení prvků nemá shodné označení v půdorysech a tabulce - PSV výpis a popis prvků), měly by být v zájmu zakázky jednoznačně definovány prvky na výkresech, ve výpise prvků a v soupise prací.

**Barevně jsou označeny ev. podbarveny rozporů mezi jednotlivými dokumenty.**

**Na výkresech půdorysů – 101\_Pūd.1.PP\_návrh.pdf, 102\_Pūd.1.PP\_návrh.pdf, 103\_Pūd.1.NP\_návrh.pdf, 104\_Pūd.1.NP\_návrh.pdf a 104\_Pūd.1.NP\_návrh. pdf - jsou v „bublínách“ uvedeny tyto interiérové typové dveře:**

Dveře typové kazetové, plné, do ocelové zárubně			počet ks						
			1.PP		1.NP		krov (2.NP)		
označení dveří na výkresech	místnost	rozměr	P	L	P	L	P	L	celkem
Dv 62P, Dv 1.62	0.19 e, 0.16 b, 0.16 c, 0.05 a, 0.05 b, 0.05 c, 1.07 c	700/1970	5	1		1			7
Dv 63P	0.19 c	700/1970	1						1

Dv 64	0.18, 0.17, 1.12, 1.04	800/1970	1	1	1	1			4
Dv 0.66, Dv 1.66	0.09 a, 0.12 a, 0.12, 0.08 b	800/1970	2	2					4
<b>Dv. 1.61</b>	1.07 d	<b>700/1970</b>				1			1
Dv. 1.63	1.07 b	900/1970				1			1
<b>Dv. 61 L</b>	1.03 a	<b>800/1970</b>				1			1
<b>Dv. 65 P (PO)</b>	<b>krov "B"</b>	<b>600/1970</b>					<b>1</b>		<b>1</b>

V dokumentu 02.7 PSV - Výpis a popis prvků.pdf jsou uvedeny tyto typové dveře:

### VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ atypické a typové – interiér

Dv. 0.63	800/1970	Dveře typové kazetové, plné, do ocelové zárubně	1P			1	WC zámek uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější strany	barva lakování dle RAL bude upřesněna na vzorku	vzorek vč. Kování předložit k odsouhlasení
----------	----------	---	----	--	--	---	--	---	--

Dv. 1.61	800/1 970 schéma viz řezy	Dveře typové kazetové, plné, do ocelové zárubně		2L		2	WC zámek uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější strany	barva lakování dle RAL bude upřesněna na vzorku	vzorek vč. Kování předložit k odsouhlasení
Dv. 1.62 0.62	700/1 970 schéma viz řezy	Dveře typové kazetové, plné, do ocelové zárubně	1L 4P	1L		6	WC zámek uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější strany	barva lakování dle RAL bude upřesněna na vzorku	vzorek vč. Kování předložit k odsouhlasení

Dv. 1.63	900/1 970 schéma viz řezy	Dveře typové kazetové, plné, do ocelové zárubně		1L		1	Wc zámek madlo na vnitřní stranu	barva lakování dle RAL bude upřesněna na vzorku	vzorek vč. Kování předložit k odsouhlasení
Dv. 1.64 0.64	800/1 970 schéma viz řezy	Dveře typové kazetové, plné, do ocelové zárubně	1P 1L	1P 1L		4	Bezpečnostní kování (zámek+štítek)- systém centrálního klíče	barva lakování dle RAL bude upřesněna na vzorku	vzorek vč. Kování předložit k odsouhlasení

Dv. 1.66	800/1 970 schéma viz řezy	Dveře typové kazetové, plné, do ocelové zárubně, s prahem	2P	2L		4	Bezpečnostní kování (zámek+štítek)	barva lakování dle RAL bude upřesněna na vzorku	vzorek vč. Kování předložit k odsouhlasení
----------	---------------------------	---	----	----	--	---	------------------------------------	---	--

### **B3 - DVEŘE VNITŘNÍ TYPOVÉ**

#### **Dv.61**

##### **Popis:**

Vnitřní dveře dřevěné kazetové – na sociální zařízení, plné, typové 800/1970 do ocelové zárubně, 1.PP=1xL, 1.NP=2xL, celkem 3ks

##### **Materiál:**

smrk, kvalita SI

##### **Povrchová úprava:**

Lakováno - barevnost dle náleзовých situací na původně dochovaných oknech – nutno upřesnit na vzorku

##### **Kování:**

WC zámek, uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější strany

#### **Dv.62**

##### **Popis:**

Vnitřní dveře dřevěné kazetové – na sociální zařízení, plné, typové 700/1970 do ocelové zárubně, 1.PP=1xL, 4xP, 1.NP=1xL, celkem 6ks

##### **Materiál:**

smrk, kvalita SI

##### **Povrchová úprava:**

Lakováno - barevnost dle náleзовých situací na původně dochovaných oknech – nutno upřesnit na vzorku

##### **Kování:**

WC zámek, uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější strany

#### **Dv.63**

##### **Popis:**

Vnitřní dveře dřevěné kazetové plné typové levé do ocelové zárubně,

##### **Poloha:**

Na sociální zařízení 1.07b - 1ks

##### **Rozměr:**

Dveře 0,8 x 1,97m

1.NP=1xL

##### **Materiál:**

smrk, kvalita SI

#### **Dv.64**

##### **Popis:**

Vnitřní dveře dřevěné kazetové plné typové 800/1970 do ocelové zárubně

1.PP=1xL, 1xP,

1.NP=1xP, 1xL celkem 4ks

##### **Poloha:**

Viz půdorys 1.PP a 1.NP

##### **Rozměr:**

Dveře 0,9 x 1,97m

##### **Materiál:**

smrk, kvalita SI

##### **Povrchová úprava:**

Lakováno - barevnost dle náleзовých situací na původně dochovaných oknech – nutno upřesnit na vzorku

##### **Kování:**

bezpečnostní kování /zámek + štítek/

systém centrálního klíče bude umístěn na dveři jen u dveří :

1.NP – místnost 1.05; 1.12

1.PP – místnost 0.18

Z uvedeného vyplývá, že ne vždy se shoduje označení dveří na výkresech a označení dveří, které jsou ve výpise prvků. Žádáme zadavatele o prověření rozměrů a množství dveří tak, aby bylo zcela zřejmé co platí a doplnil shodné označení do tabulky prvků.

Zároveň žádáme o prověření a opravu množství montáže a dodání množství ocelových zárubní. Položky v soupise prací č. 74 až 79.

#### **Odpověď č. 76:**

##### **Dveře DV.65**

Dveře vráceny do PSV a přidány nové položky č.682 a 683, dodávka a montáž dvevního křídla

### **Dveře DV.62,Dv.1.62**

Upraven počet kusů dveří v PSV na 5 ks pro pravé dveře v 1.PP a celkový počet dveří na 7 ks.

V soupisu prací upraven výkaz výměr u položek č.357 a 359.

Dv. 1.62 0.62	700/1 970 schéma viz řezy	Dveře typové kazetové, plné, do ocelové zárubně	1L 5P	1L	7	WC zámek uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější strany		barva lakování dle RAL bude upřesněn a na vzorku	vzorek vč. Kování předložit k odsouhlasení
---------------------	---------------------------------	---	----------	----	---	---	--	--	---

### **Dv.62**

#### **Popis:**

Vnitřní dveře dřevěné kazetové – na sociální zařízení, plné, typové 700/1970 do ocelové zárubně, 1.PP=1xL, 5xP, 1.NP=1xL, celkem 7ks

#### **Materiál:**

smrk, kvalita SI

#### **Povrchová úprava:**

Lakováno - barevnost dle náleзовých situací na původně dochovaných oknech – nutno upřesnit na vzorku

#### **Kování:**

WC zámek, uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější strany

### **Dveře DV.63,Dv.1.63**

V PSV v části B3 upraveny dveře Dv.63 800/1970 mezi místnostmi 0.19c/0.19d a přidány dveře Dv.1.63 900/1970 mezi místnostmi 1.07a/1.08b

### **Dv.63**

#### **Popis:**

Vnitřní dveře dřevěné kazetové plné typové levé do ocelové zárubně,

#### **Poloha:**

Na sociální zařízení mezi 0.19c/0.19d - 1ks

#### **Rozměr:**

Dveře 0,8 x 1,97m

1.PP=1xP

#### **Materiál:**

smrk, kvalita SI

#### **Povrchová úprava:**

Lakováno - barevnost dle náleзовých situací na původně dochovaných oknech – nutno upřesnit na vzorku

#### **Kování:**

WC zámek, uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější strany

### **Dv.1.63**

#### **Popis:**

Vnitřní dveře dřevěné kazetové plné typové levé do ocelové zárubně,

#### **Poloha:**

Na sociální zařízení mezi 1.07a/1.07b - 1ks

#### **Rozměr:**

Dveře 0,9 x 1,97m

1.NP=1xL

#### **Materiál:**

smrk, kvalita SI

#### **Povrchová úprava:**

Lakováno - barevnost dle náleзовých situací na původně dochovaných oknech – nutno upřesnit na vzorku

#### **Kování:**

WC zámek, uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější strany

### **Dveře DV.61**

V části B3 upraven počet dveří na 2ks (smazání dveří v 1 PP), dveře se nachází mezi místnostmi 1.08/1.07c a 1.04/1.03a. Upraven výkres ASŘ - 103\_Půd.1.NP\_návrh, kde byly prohozeny dveře mezi místnostmi 1.08/1.07c a 1.07c/1.07d. Dveře mají rozměr 800/1970.

### Dv.61

#### Popis:

Vnitřní dveře dřevěné kazetové – na sociální zařízení, plné, typové 800/1970 do ocelové zárubně, 1.NP=2xL, celkem 2ks

#### Materiál:


smrk, kvalita SI

#### Povrchová úprava:

Lakováno - barevnost dle nálezových situací na původně dochovaných oknech – nutno upřesnit na vzorku

#### Kování:

WC zámek, uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější strany

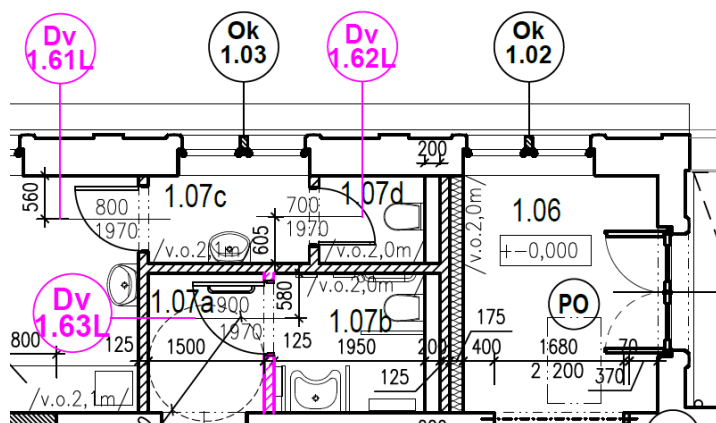

V soupisu prací bylo prověřeno množství a upraven výkaz výměr u položek č.74 -79, aby odpovídal počet zárubní počtu dveří.

#### Dotaz č. 77:

Součástí DI č. 11 byla zveřejněna nová SoD a v příloze č.6 Oprávněné osoby (Za Zhotovitele) je nově požadován Specialista pro restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, štuky, uměleckého kamene a sádky. Ale součástí DI č. 11 a ani v ZD není zmínka o tomto specialistovi. Žádáme zadavatele o objasnění tohoto požadavku.

#### Odpověď č. 77:

Tato osoba byla v textu smlouvy o dílo (uveřejněné v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 11) uvedena nedopatřením. V příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace je přiložena SOD bez výše uvedeného specialisty.

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 2446  
ze dne 11.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky)

#### Přílohy:

- SOD\_R\_Plzeň\_Jižní\_24-21\_národní zdroje podlimitní\_zm01
- Soupis prací\_Rekonstrukce\_VB\_v\_ŽST\_Plzeň-JP\_zm10\_210702
- PSV\_Vypis a popis prvku
- 103\_Pūd.1.NP\_návrh

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1768655

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fe9c17d4-da63-4714-ab6c-8ba918580b52

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Helena BAŠTÁŘOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.07.2021 08:47:02



7337ec9d-fb75-4caa-8503-dd7f8f9ab915