




Vzorový řez uložení zab. kabelů v kabelovém
výkopu při souběhu s dráhou dle předpisu S4

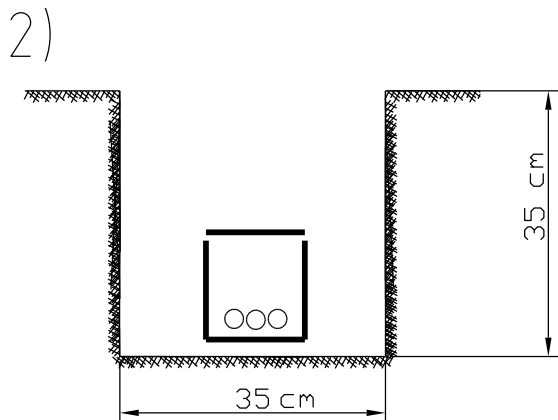


Kabelová rýha 35x35 cm
pro žlab 13x13 cm
krytí min. 10 cm

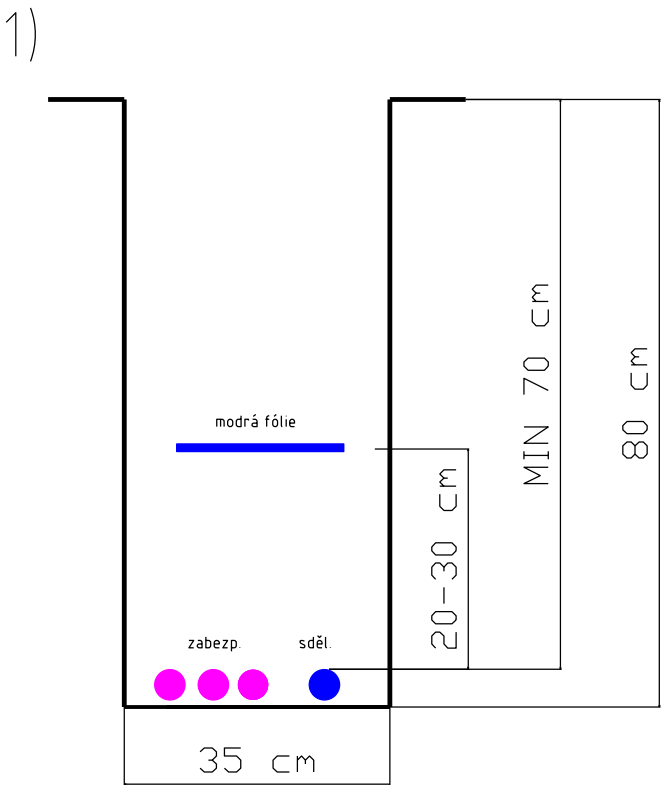

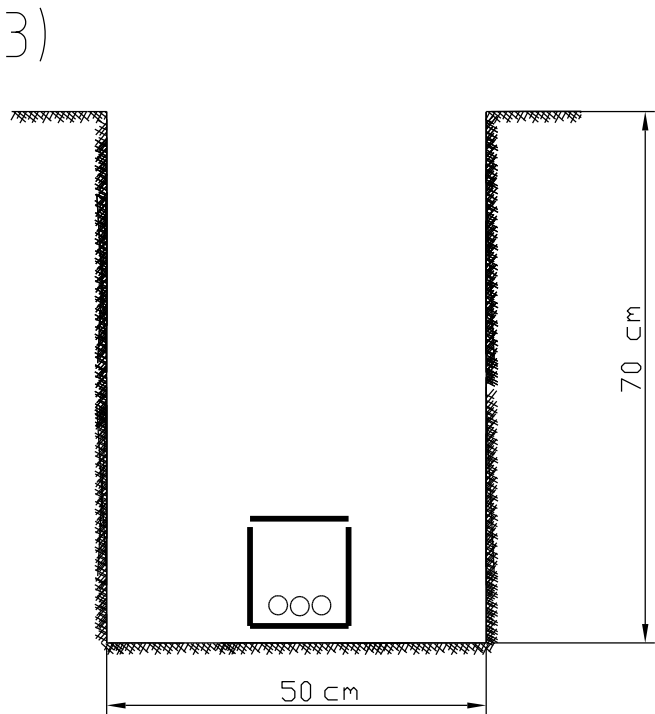

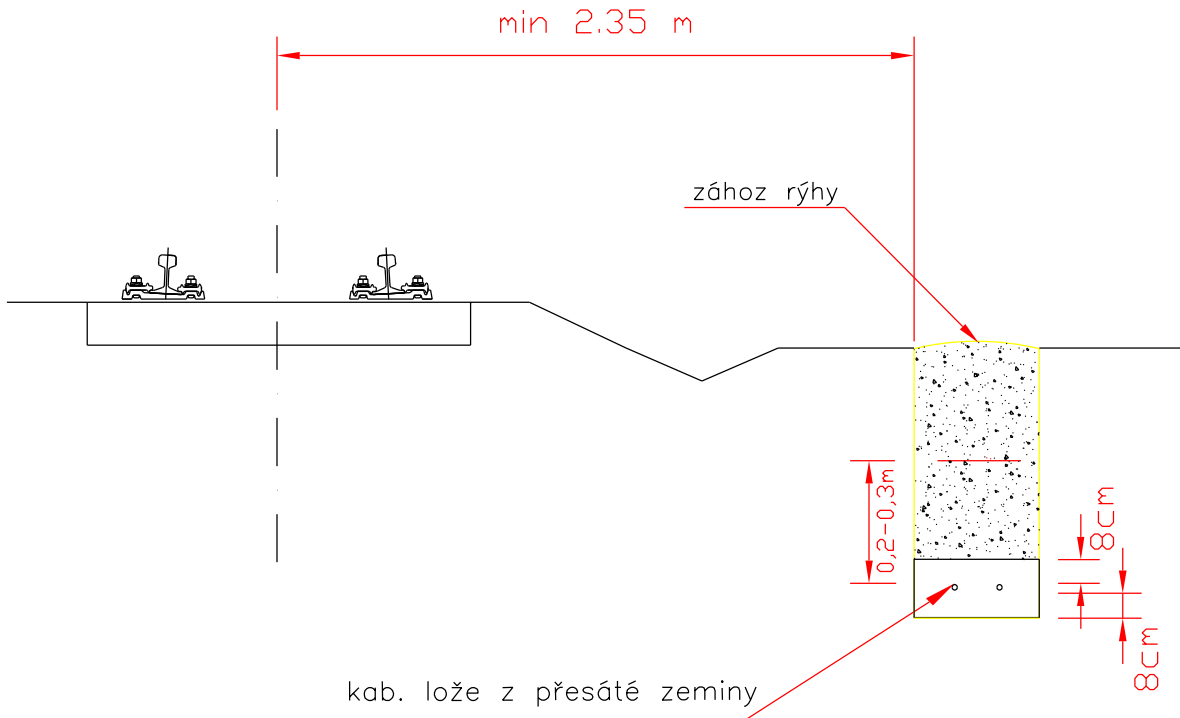

Kabelová rýha 50x70 cm
pro žlab 13x13 cm
krytí min. 10 cm

- 1) HLOUBKY ULOŽENÍ JSOU MINIMÁLNÍ DLE PŘEDMĚTNÝCH
ČSN A JSOU VZTAŽENY K DEFINITIVNĚ UPRAVENÉMU
TERÉNU. JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POŽADAVKY SPRÁVCŮ
DOTČENÝCH SÍTÍ A PLOCH.
- 2) SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ DLE ČSN 73 6005 NEBO DLE VYJÁDRĚNÍ
SPRÁVCŮ SÍTÍ.



V místech souběhu zab. kabelů s nap. kabelem musí být vzdálenost mezi jejich vnějšími povrchy
kabelů alespoň 15 cm , v opačném případě musí být odděleny (chráničkou, žlabem, přepážkou a pod.)

		Po připomínkovém řízení	ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:		 SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HIP:	Ing. Marion Kiss		 SB projekt SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín	Výtisk číslo:
ODP. PROJ:	Tomáš Brhel			
VYPRACOVAL:	Tomáš Brhel			
KONTROLOVAL:	Ing. Marion Kiss			
Stavba: "Výstavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanušovice - Mikulovice"			Archivní číslo: 2003070-01_D.1._1601.dgn	Měřítko: -
Část: PS01 Kabelizace a vozby na SZZ PS02 P*jezdov* zabezpečovac* zařízení* v km 28,238			Formát: A3	
Datum: 01/2021			Stupeň PD: DUSP	
Část: D.1			Příloha: 1601	