


### Stávající napájecí kabely mezi RVO-OS

- CYKY-J 5x4 mm<sup>2</sup> +zem.pásek
- ve výkopu 35/80 cm - volně uloženy v pískovém loži, pod přístřeškem a nástupištěm v plast. chráničkách
- výkop 35/120 cm v ocelové chráničce 101 / tl. 4 přechod přes kolejiště
- vstupy do chrániček - zabetonovány

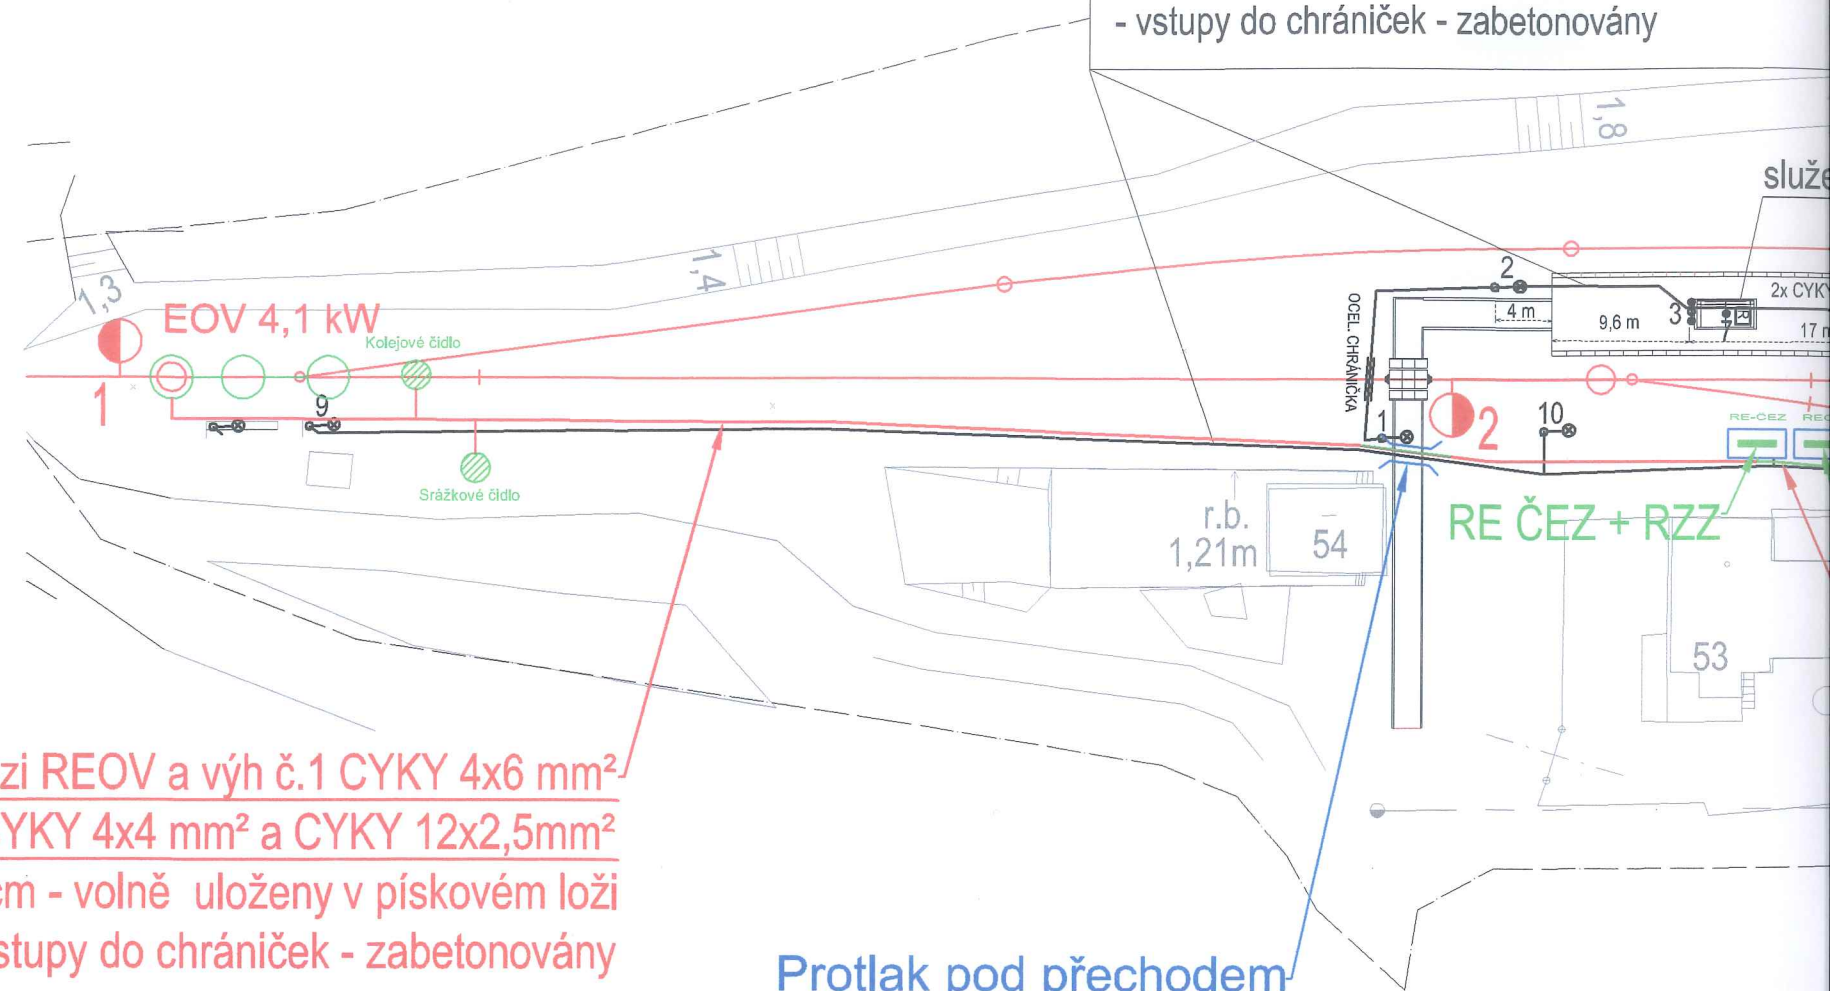

Nový přívodní kabel mezi REOV a výh č.1 CYKY 4x6 mm<sup>2</sup>

Nové přívodní kabely ke kolejovému a srážkovému čidlu CYKY 4x4 mm<sup>2</sup> a CYKY 12x2,5mm<sup>2</sup>

- ve výkopu 35/80 cm - volně uloženy v pískovém loži
- vstupy do chrániček - zabetonovány

žst.

