


RÍZ KABELOVOU TRASOU POD KOMUNIKACÍ :

RÍZ KABELOVOU TRASOU :

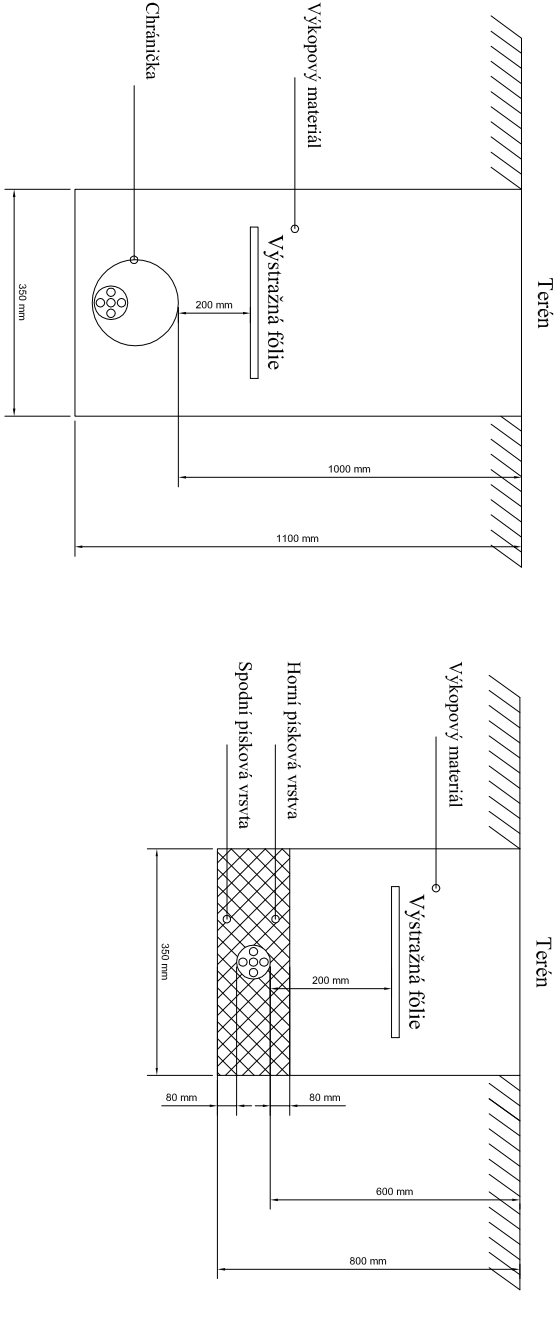

Nový přívodní kabel mezi REOV a výh č.1 opornice CYKY-O 4x10 mm² a táhla CYKY-O 4x6 mm²
Nové přívodní kabely ke kolejeovému a sražkovému čidlu CYKY-O 5x4 mm² a CYKY-O 12x4 mm²
- ve výkopu 35/80 cm - volně uloženy v pískovém loži
- vstupy do chrániček - zabetonovány


Protlak pod přečhadem

Nový přívodní kabel mezi RE ČEZ - REOV
- CYKY-J 4x10 mm²
- ve výkopu 35/80 cm - volně uloženy v pískovém loži

Nový přívodní kabel mezi REOV a výh č. 4 opornice CYKY-O 4x16 mm² a táhla CYKY-O 4x10 mm²
- ve výkopu 35/80 cm - volně uloženy v pískovém loži
- vstupy do chrániček - zabetonovány

Protlak pod příjezdovou cestou

žst. Lhotka u Mělníka

VEDOUcí PROJEKTANT:	Lukáš Vofřich	ZHOTOVITEL:	<div>Elektroline a.s. K Ládví 1805/20 184 00 Praha 8 IČ: 440 28 00 110 www.elektroline.cz</div>
VYPRACOVAL:	Svatopluk Šolda		
KONTROLOVAL:	Zdeněk Morčíč		
MÍSTO:	žst. Lhotka u Mělníka	DATUM:	8/2017
OBJEDNATEL:	SŽDC s.o., OŘ Praha, Husáková 24, 130 00 Praha 3	FORMÁT:	5A4
INVESTOR:	SŽDC s.o., OŘ Praha, Husáková 24, 130 00 Praha 3	MĚŘITKO:	1:500
OBJEKT:	O21.6.10 Oprava el. rozvodu Lhotka u Mělníka	STUPEŇ:	DSP5
		ČÍS. ZAKÁZKY:	ZKZ000291.000
		ARCHIVNÍ ČÍS.:	2017-4510-08/05S
PŘÍLOHA:	Polohový plán	ČÍS. SOUPRAVY:	ČÍS. VÝKRESU:
			2