


SCHÉMA ULOŽNÍ POTRUBÍ V ZELENÉM TRVALÝ TRAVNÍ POROST, OHUMUSOVÁNÍ OSETÍ PVC SN12, SN16 DN150-DN300

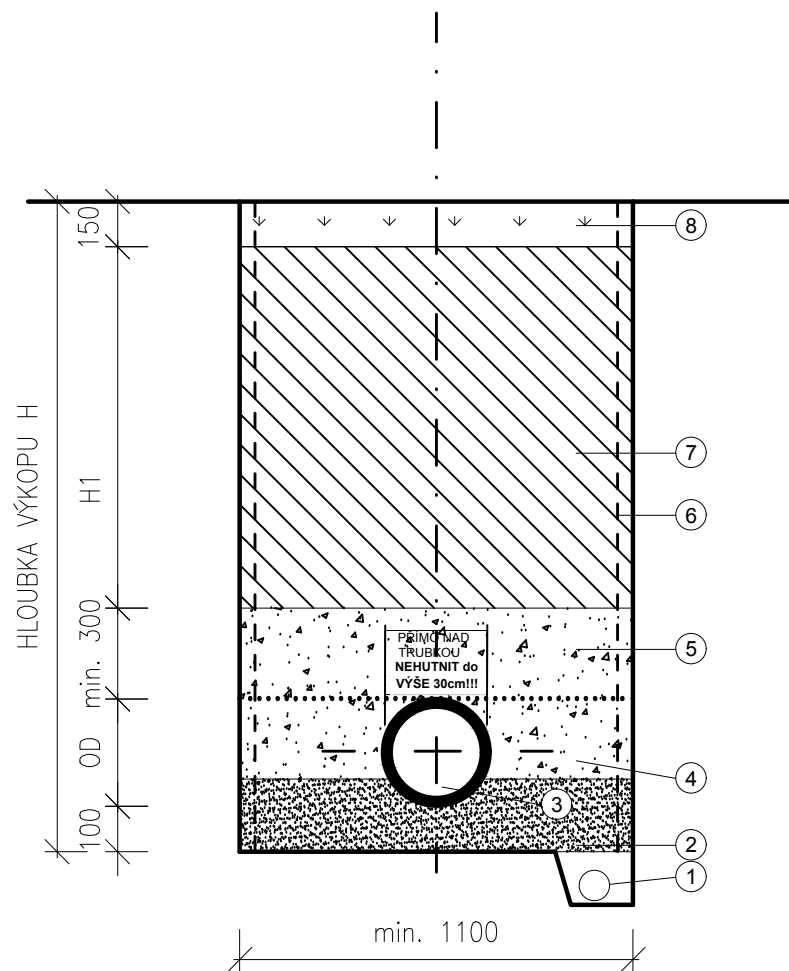

- ① DRENÁŽNÍ PROSTOR SE ŠTĚRKODRTÍ, TRUBKA min. DN80, POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU VODY, V HOTOVÉM PŘERUŠOVAT PO STAVBĚ NEFUNKČNÍ
- ② PODSYP ŠTĚRKOPÍSEK. 0-22 mm, UROVNÁN A ZHUTNĚN
- ③ PVC SN 12, SN16 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN150 - DN 300
- ④ BOČNÍ OBSYP HUTNĚNÝ  
Lze užít písek, stejnozrný štěr, netříděný, zrnitý materiál All-in, drcené stavební materiály, původní vhodnou zeminu Zrnitost do DN 200 - 22 mm Zrnitost do DN 250 - 40 mm
- ⑤ KRYCÍ OBSYP HUTNĚNÝ, NEHUTNIT NAD POTRUBÍM!  
Lze užít písek, stejnozrný štěr, netříděný, zrnitý materiál All-in, drcené stavební materiály, původní vhodnou zeminu Zrnitost do DN 200 - 22 mm Zrnitost do DN 250 - 40 mm
- ⑥ PAŽENÍ
- ⑦ HLAVNÍ ZÁSYP, mocnost H1 - dle hloubky uložení, H viz. podélný profil  
MAXIMÁLNÍ VRSTVA PRO HUTNĚNÍ 300 mm  
Zásyp - jako v účinné vrstvě + zemina s kameny do 300 mm nebo poloviny hutněné vrstvy (platí to, co je menší)
- ⑧ OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ - ORNICE 150 mm + OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE ZŘÍZENO ODVODŇOVACÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ min. DN80 ULOŽENÉ DO ŠTĚRKODRTĚ fr. 8-16 resp. 11-22.

ZHUTŇOVÁNÍ KRYCÍHO OBSYPU NAD POTRUBÍM PROVÁDĚT RUČNĚ!  
HUTNĚNÍ V ÚČINNÉ ZÓNĚ BOČNÍHO OBSYPU A KRYCÍHO OBSYPU (NIKOLIV NAD POTRUBÍM) PROVÁDĚT MAXIMÁLNĚ LEHKÝMI HUTNÍCÍMI MECHANIZMY. NESMÍ DOJÍT KE KONTAKTU HUTNÍCÍHO MECHANIZMU A POTRUBÍ!

ŠÍŘKA RÝHY/ZÁŘEZU BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM. ŠÍŘKOU RÝHY SE ROZUMÍ VZDÁLENOST STĚN VÝKOPU NEBO PAŽENÍ MĚŘENÁ VE VÝŠCE VRCHOLU POTRUBÍ. NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY PŘI HUTNĚNÍ OBSYPU

DLE ČSN EN 1610 - PRO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ:


	PAŽENO	NEPAŽENO, SKLON SVAHOVÁNÍ
		> 60° ≤ 60°

- |                |           |                     |
|----------------|-----------|---------------------|
| • ≤ 225        | OD + 0,40 | OD + 0,40 OD + 0,40 |
| • > 225 ≤ 350  | OD + 0,50 | OD + 0,50 OD + 0,40 |
| • > 350 ≤ 700  | OD + 0,70 | OD + 0,70 OD + 0,40 |
| • > 700 ≤ 1200 | OD + 0,85 | OD + 0,85 OD + 0,40 |
| • > 1200       | OD + 1,00 | OD + 1,00 OD + 0,40 |

NEJMENŠÍ POVOLENÁ ŠÍŘKA VÝKOPŮ SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0,8 m DLE NV. č. 591/2006 Sb.!

DLE VYHLÁŠKY Č. 591/2006 Sb. BUDE RÝHA VÝKOPU V SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH V ZASTAVENÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3 m A V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5 m PAŽENA. V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE PROVEDENO PAŽENÍ OD HLOUBKY 0,7m.

DLE NÁRODNÍ PŘÍLOHY K ČSN EN 1610/Z1 MÁ BÝT VÝKOP ZAPAŽEN PŘI HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 1,2m V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A PŘI HLOUBCE 1,0m VE VOLNÉM TERÉNU.

KRESLIL/PROJEKTOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	 Aqua Engineering, s.r.o. Družstevní 862, 665 01 Rosice u Brna IČO: 29361117	
Ing. Robert Šafář, Ph.D.	Ing. Robert Šafář, Ph.D.		
—	Č.A. 1005541		
Kraj: Jihomoravský	k.ú. Břeclav	Formát	2 x A4
Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		Datum	září 2020
NÁZEV	BŘECLAV, AREÁL OTV - OPRAVA DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	Stupeň	DPS
OBJEKT	SO01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Č. Zakázky	10/2020
		Část	stavební
VÝKRES	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PVC POTRUBÍ KANALIZACE V ZELENÉM	Měřítko	Číslo výkresu
ČÁST	D.1. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE DEŠŤOVÉ KANALIZACE	1:25	D.1.b) 4.2