








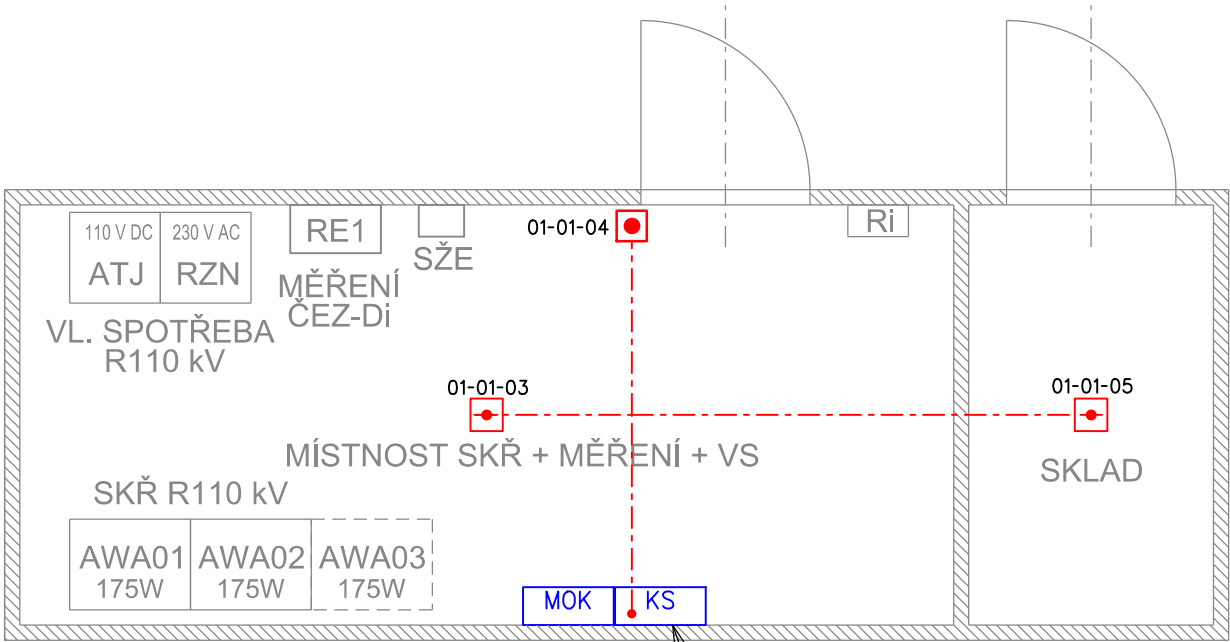


TNS TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, EZS

VNITŘNÍ INSTALACE ZPDP V TNS - ROZVODNA 110 kV



KABELOVÁ SKŘÍŇ
S UKONČENÝM
KABELEM 3XNØ,8
VČ. BLESKOJISTEK

VYSVĚTLIVKY:

-  - Opticko-kouřový (multisenzorový) hlásič
-  - Požární teplotní hlásič
-  - Tlačítkový hlásič
-  - Venkovní siréna s optickou signalizací
-  - Adresa hlásičů
-  - Kabelová trasa JE-H(St)H Bd FE180/E30 2(3)x2x0,8 v kabelovém nosném systému s požární odolností
-  - Kabelová trasa PRAFlaDur 3x1,5 v kabelovém nosném systému s požární odolností
-  - Zařízení osazené v rámci tohoto PS
-  - Zařízení osazené v rámci souvisejících PS

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	09/2017
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MIROSLAV NEZKUSIL
		Garant profese: ING. MARTIN ŠTROF

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska: ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. PAVEL VÍŠEK	Vypracoval: ING. PAVEL VÍŠEK	Kontroloval: ING. MARTIN ŠTROF

Název akce:	Číslo smlouvy: 17 004 208	
	Projektový stupeň: PROJEKT	
Část: PS 220 TNS TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, EZS	Datum: 08/2017	
	Číslo části: D.2.2	
Název přílohy: VNITŘNÍ INSTALACE ZPDP V TNS - ROZVODNA 110 kV	Měřítko: -	Počet formátů: 2xA4
	Číslo přílohy: 5.4	

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb., KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.