

Situace 2 – provizorní osvětlení

Legenda:



Ref - světlo pro všeobecné osvětlování ploch,  
pro 1 světelný zdroj typu HST x 250W s přeradičem,  
Krytí IP65, Třída ochrany II.

Isolinie

4,0 lx

5,0 lx

úhel naklonění světlometu

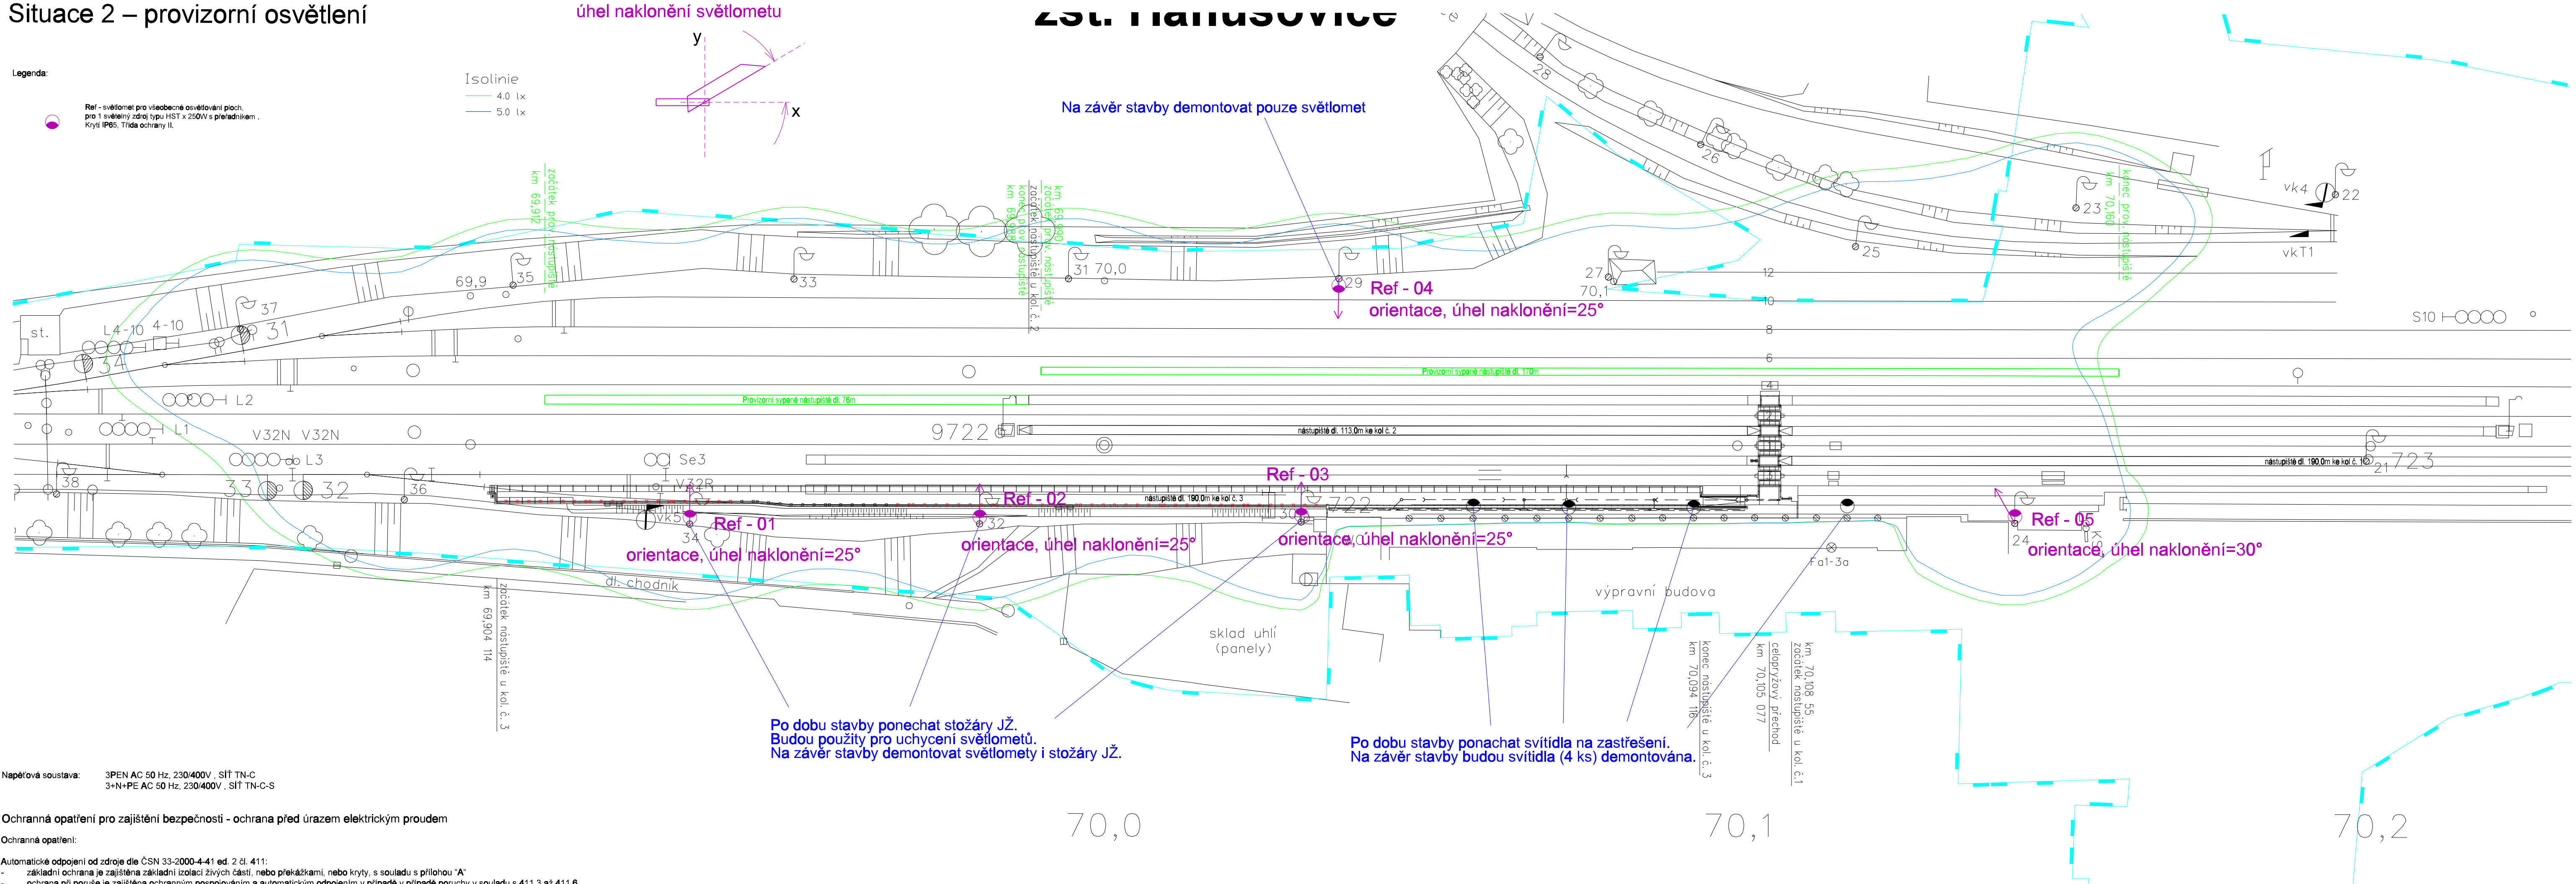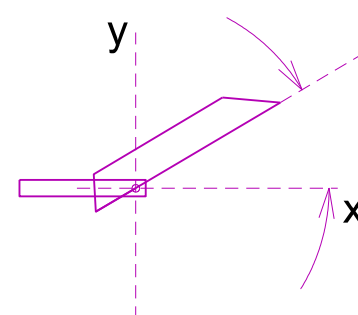

Na závěr stavby demontovat pouze světlomet

Ref - 04  
orientace, úhel naklonění=25°

Ref - 01  
orientace, úhel naklonění=25°

Ref - 02  
orientace, úhel naklonění=25°

Ref - 03  
orientace, úhel naklonění=25°

Ref - 05  
orientace, úhel naklonění=30°

Po dobu stavby ponechat stožáry JŽ.  
Budou použity pro uchycení světlometů.  
Na závěr stavby demontovat světlometry i stožáry JŽ.

Po dobu stavby ponachat svítidla na zastřešení.  
Na závěr stavby budou svítidla (4 ks) demontována.

Napětíová soustava: 3PEN AC 50 Hz, 230/400V, SÍŤ TN-C  
3+N+PE AC 50 Hz, 230/400V, SÍŤ TN-C-S

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochranná opatření:


Automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed. 2 čl. 411:  
- základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí, nebo překážkami, nebo kryty, s souladu s přílohou "A"  
- ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy v souladu s 411.3 až 411.6



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	ZMĚNA

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
LEGIONÁŘSKÁ 8, 772 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
fax: +420 585 570 412  
e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		ZAK. ČÍSLO MCO 12 - 030 - 231 - PS	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	ING. RADIM CHRÁSTEK	KONTROLOVAL	ING. MARTIN MNOŽIL
KRAJ: OLOMOUCKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: HANUŠOVICE	
"Rekonstrukce koleje č.1 a 3 v žst. Hanušovice"		ÚČEL	PROJEKT STAVBY
		DATUM	ŘÍJEN 2012
		FORMÁT	5 x A4
		MĚŘÍTKO	1:500
Situace 2 - provizorní osvětlení		ČÁST	POR. Č.
		E.3	03