


INSTALACE SVĚTEL DLE PROTOKOLU VÝPOČTU OSVĚTLENÍ MODUS
 (svítidla TEL70004LINE 1x53 W)

POHLED Z PŮDY - SVĚTLÍK MALÁ HALA

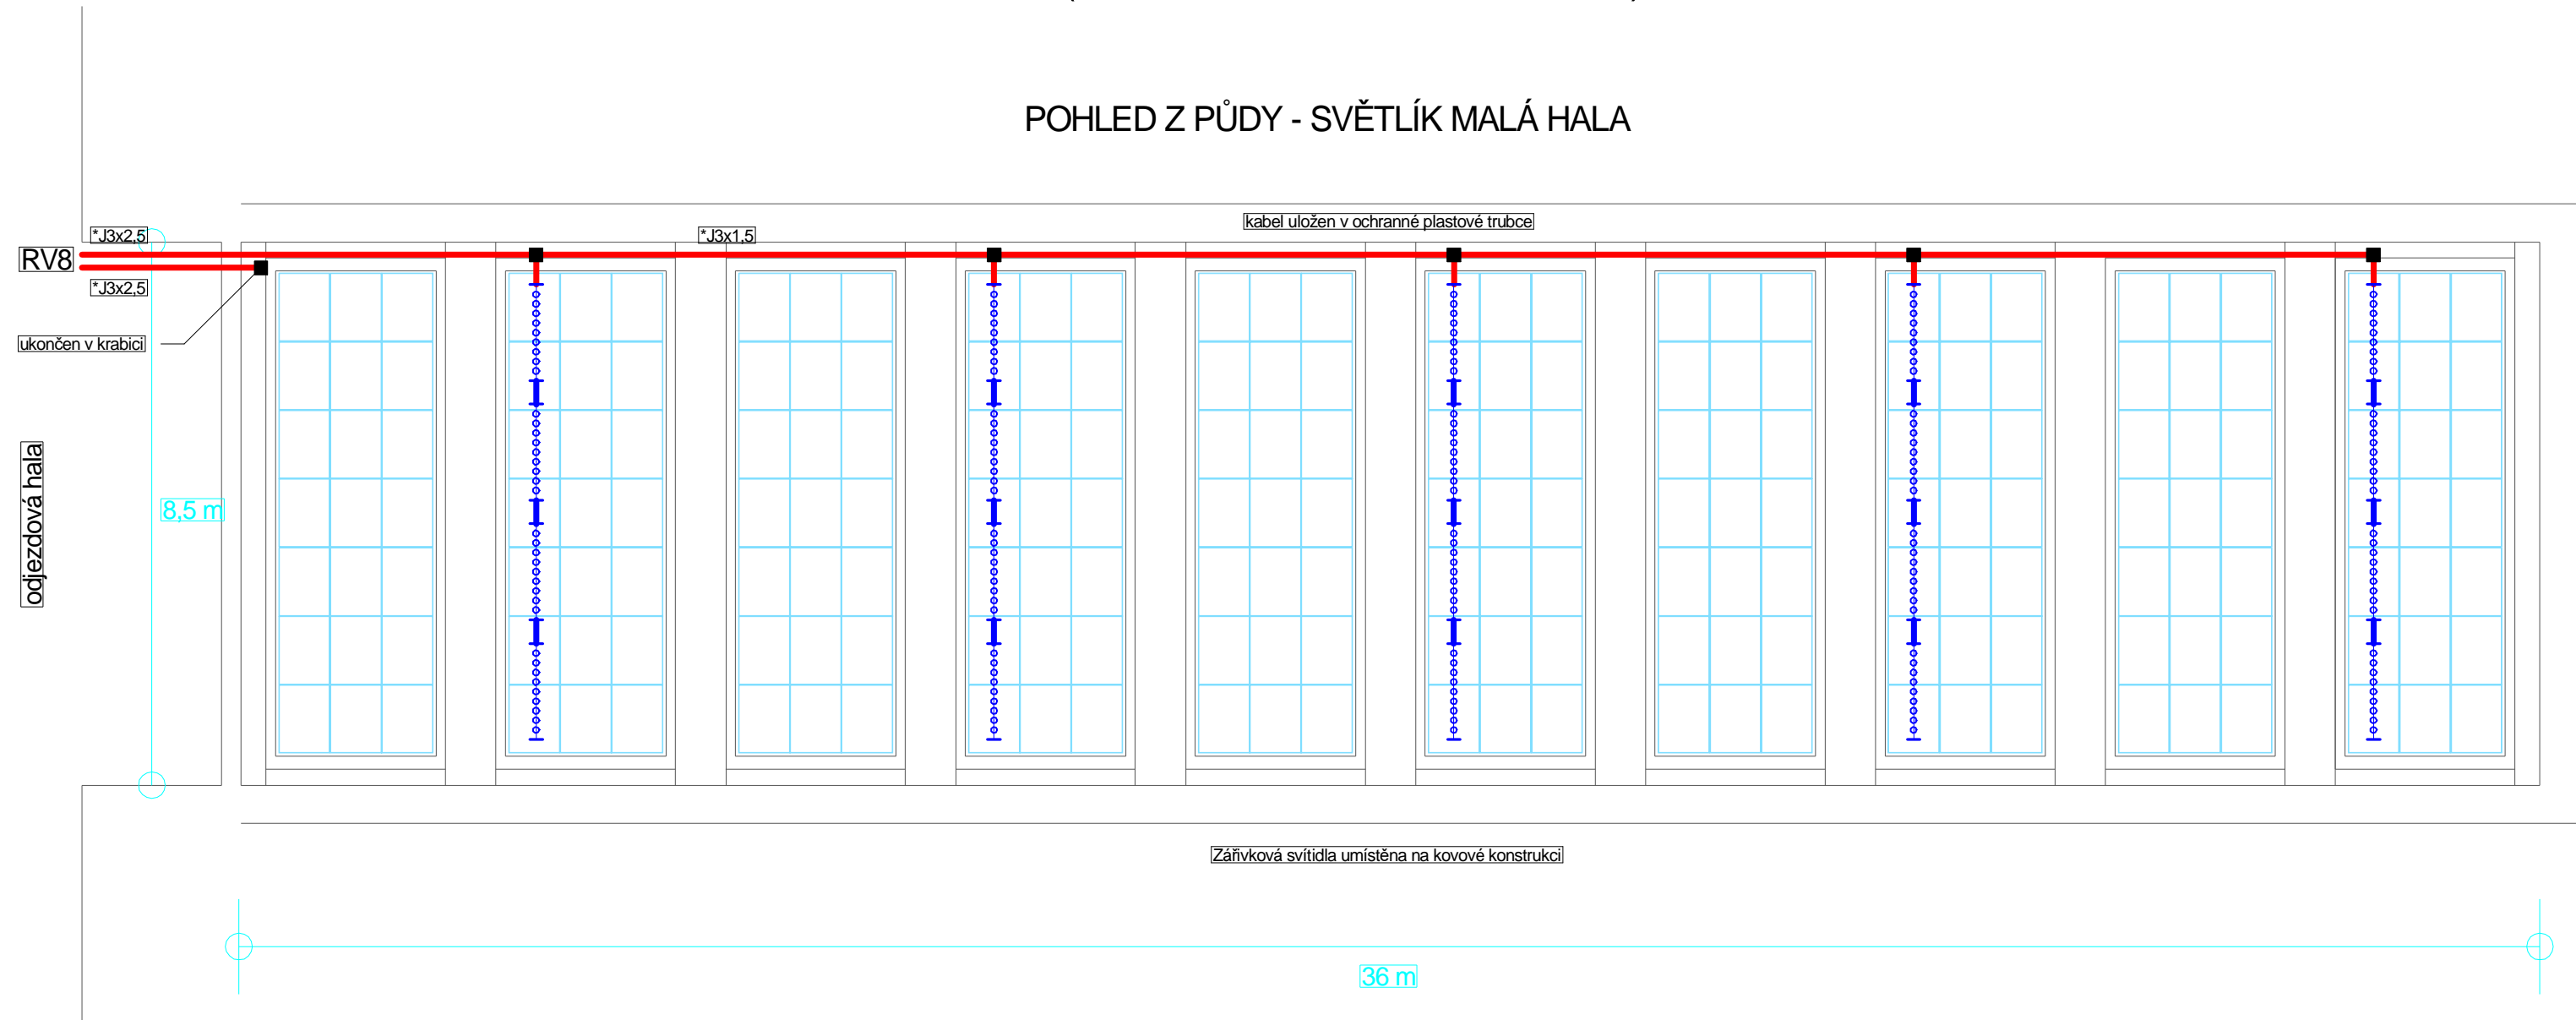

INSTALACE PROVEDENA NA POVRCHU V TRUBKÁCH.
 KRYTÍ SVĚTEL DLE URČENÉHO PROSTŘEDÍ.
 MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ VEDENÍ OSVĚTLENÍ BUDE 1,5 MM².
 ROZVOD PROVEDEN V SYSTÉMU TN-S.

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
 DLE ČSN 33 2000-4--41 ed.2 (Z1) AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT		Jaroslav Rejnyš Sekaninova 421 Hradec Králové	
VYPRACOVAL	Jaroslav Rejnyš		
INVESTOR	SŽDC s.o., SON Hradec Králové		
KRAJ	Královéhradecký, Hradec Králové		
ODDÍL	D.1.4.g) Silnoproudá elektrotechnika	DATUM	02/2018
AKCE: HRADEC KRÁLOVÉ, ODBAVOVACÍ HALA Oprava elektrického osvětlení - Etapa 1		STUPEŇ	DSP+DPS
		TISK	2x A4
		PARÉ	
VÝKRES:	Skleněný strop v malé hale hale- dispozice osvětlení		5E-05