



ODBAVOVACÍ HALA- HLAVNÍ OSVĚTLENÍ

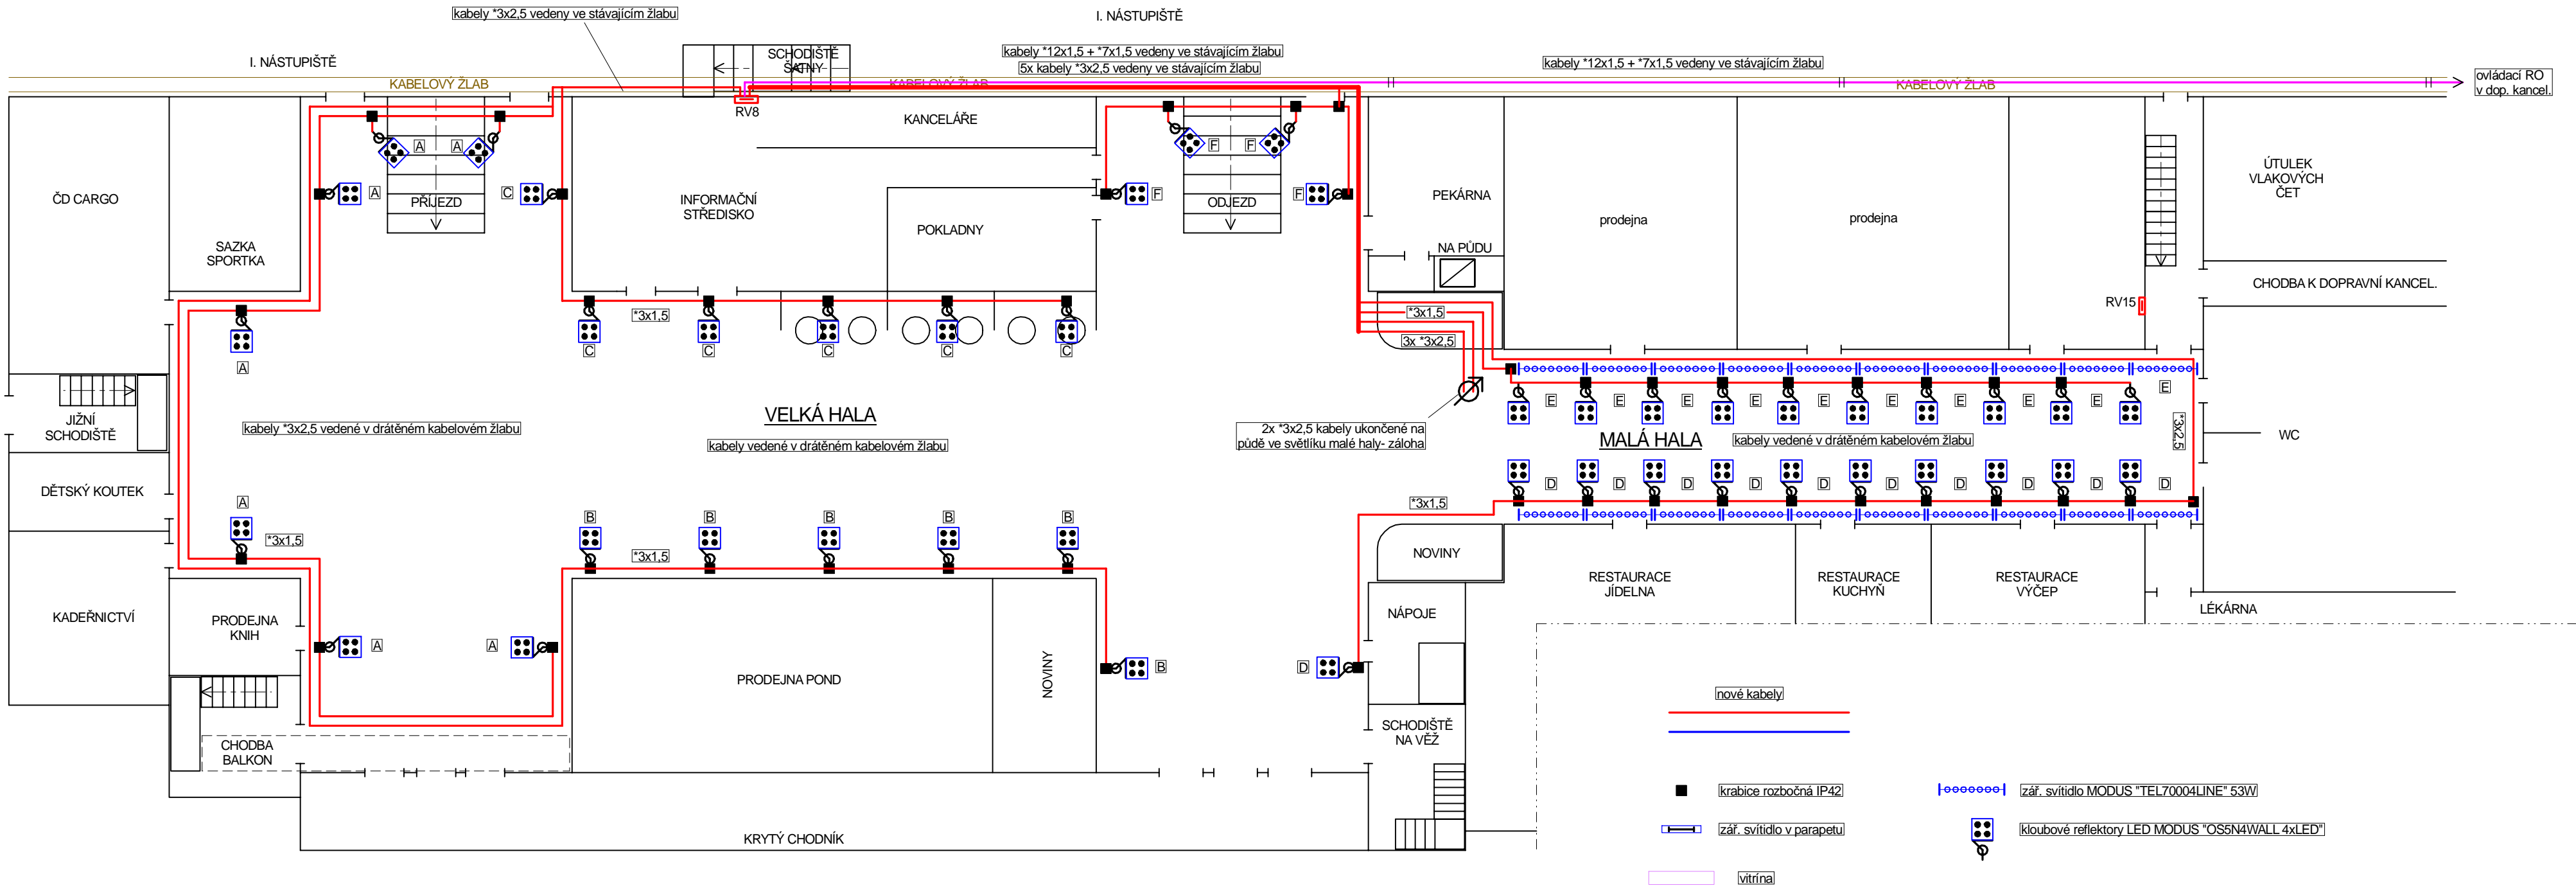

ODBAVOVACÍ HALA- ZÁŘIVKY V PARAPETECH

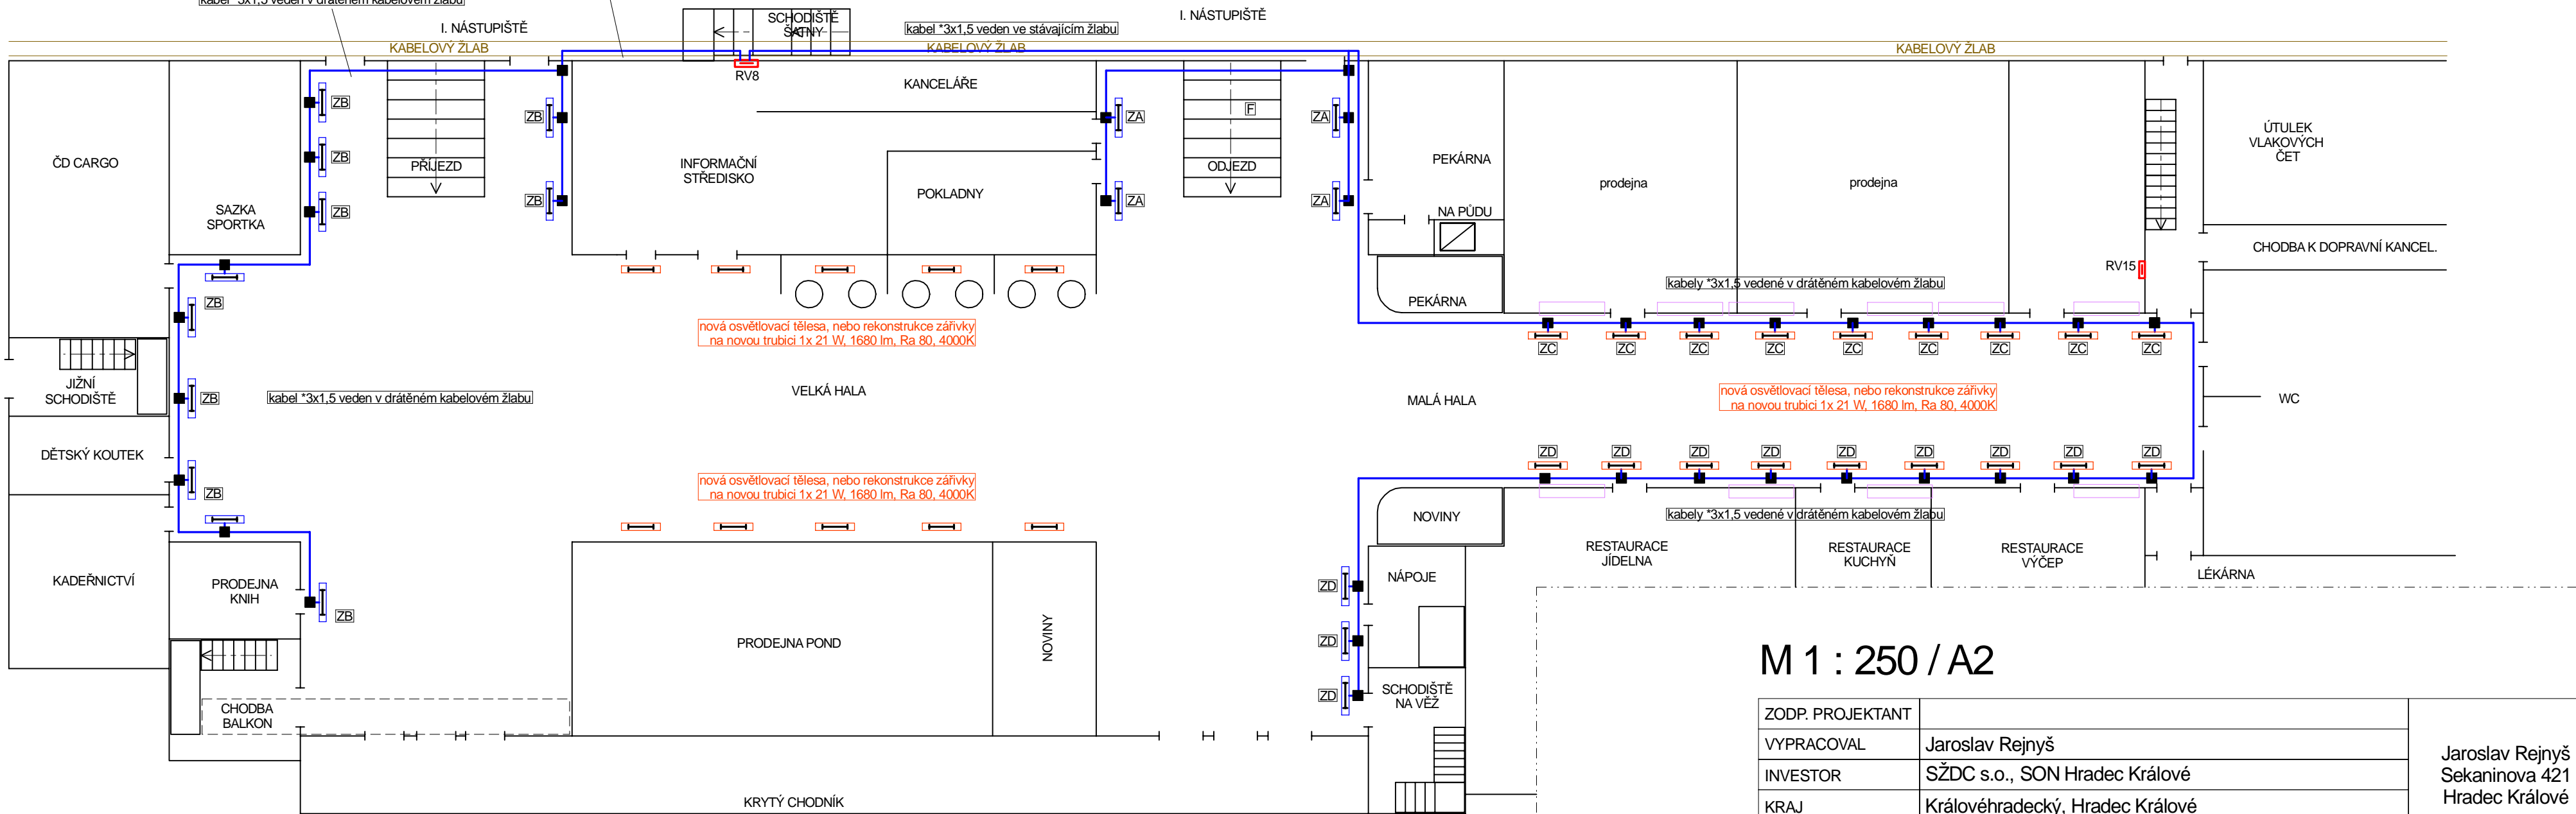

M 1 : 250 / A2

ZODP. PROJEKTANT	Jaroslav Rejnýš SŽDC s.o., SON Hradec Králové Královéhradecký, Hradec Králové D.1.4.g) Silnoproudá elektrotechnika	
VYPRACOVAL		
INVESTOR		
KRAJ		
ODDÍL		
AKCE:		DATUM
HRADEC KRÁLOVÉ, ODBAVOVACÍ HALA Oprava elektrického osvětlení		12/2017
		STUPEŇ
VÝKRES:		DPS
		PARÉ
Dispozice vedení NN pro osvětlení haly		3E05

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4--41 ed.2 (Z1) AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.