









M1:50

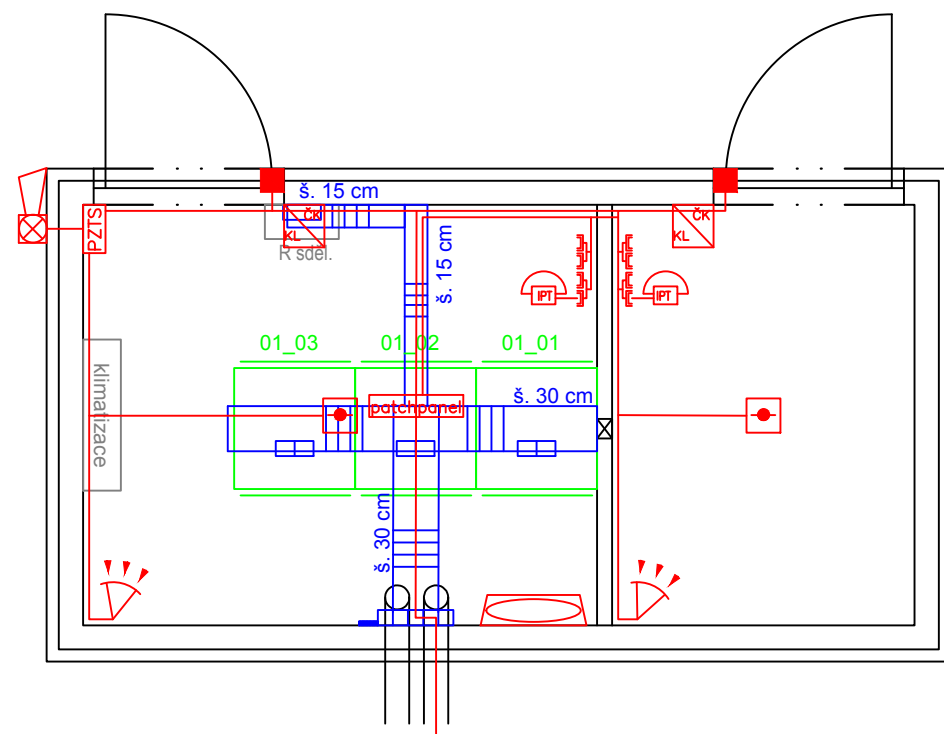





Žst. Rájec-Jestřebí

LEGENDA PZTS:

- | | |
|---|--|
|  | duální čidlo |
|  | magnetický kontakt |
|  | ovládací klávesnice kombinovaná
čtečkami služebních průkazů |
|  | poplachová siréna |
|  | optickokouřový hlásič k PZTS |
|  | ústředna PZTS |
|  | datová zásuvka |

LEGENDA:




- | | |
|---|------------------------------------|
|  | stávající/nové stavební konstrukce |
|  | stávající/ostatní technologie |
|  | sdělovací zařízení nové |
-
- | | |
|---|--|
|  | kabelové rošty (PS 11-02-51) |
|  | stoupací kabelový rošt šířky 250mm, pokud není uvedeno jinak (PS 11-02-51) |

POŽADAVKY NA ROŠTY:
drátěný rošt, průměr nosných drátů min. 5 mm, ostatních drátů min. 4 mm
antikorozní provedení
ukotvení do stropu

- skříň 19"/47U 800x800 mm
dodávka skříň je v rámci PS 11-02-51

OBSAZENÍ SKŘÍŇÍ:
 skříň č. 01_01: TK, translátory, baterie
 skříň č. 01_02: DOK, přenosové zařízení, DDTS, zdroj UPS
 skříň č. 01_03: kamerový systém, informační zařízení, rezerva pro rozhlasové zařízení

POŽADAVKY NA SKŘÍŇE:
 rozměry: 19"/4U, 800x800 mm
 dveře: ze dvou stran, oceloplechové, perforované
 vybavení skříní: 1x uzemňovací sběrnice 19"
 1x výsuvná police pro servisní účely
 4x stoupací žlab pro vedení kabelů
 servisní zásuvkový panel 19"/230V/8x zásuvka
 připojení do R sděli na samostatný jistič 10A

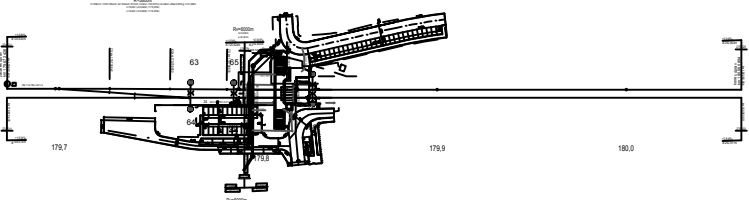 <div>EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Doprava</div>		<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div> 	
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma: 		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	
000	30.8.2021	Popis:	
		Definitivní odevzdání dokumentace	
Kontroloval:		Ing. Josef Naništa	
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		SUDOP BRNO, spol. s r.o.	
Adresa:		Kounicova 26, 611 36 Brno	
Kontakt:		T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Zhotovitel objektu:		SUDOP BRNO, spol. s r.o.	
Adresa:		Kounicova 26, 611 36 Brno	
Kontakt:		T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Radomír Hanák Ing. Petr Šramota	
Specialista:		Ing. Josef Naništa	
Název stavby/akce:		Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Trebova a výstavba podchodu v zast. Blansko	
Název části:		Přenosový systém	
Název objektu/díleč části:		zast. Blansko město, úprava přenosového zařízení	
Název přílohy:		půdorysy, dispozice	
Název díleč části přílohy:		zast. Blansko město, nový TD	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:	
Ing. Josef Naništa		Ing. Tomáš Matula	
Kraj:		Katastrální území:	
Jihomoravský		Blansko (581283)	
Měřítko:		1:50	
Formáty:		3 x A4	
TUDU:		2002	
Označení investora:		E617-S-189/2021	
Označení zhotovitele:		21002-01-0822	
Označení části:		D.1.2.8	
Označení objektu/komplexu:		PS 11-02-81	
Číslo přílohy:		2.3.02	
Stupeň dokumentace:		DUSP+PDPS	
Smluvní datum zpracování:		11.09.2021	
Označení investora:		Stupeň dokumentace: Číslo:	
S 6 1 2 2 1 7 1 8 9		- D U S P - D 1 2 8 1 - P S 1 1 0 2 8 1 - X X	
Prostor pro další informace			