ZCHLAZOVACÍ SOUPRAVA DN300 - šachta "Š-07", včetně nátěrů a kotvení

M 1:10

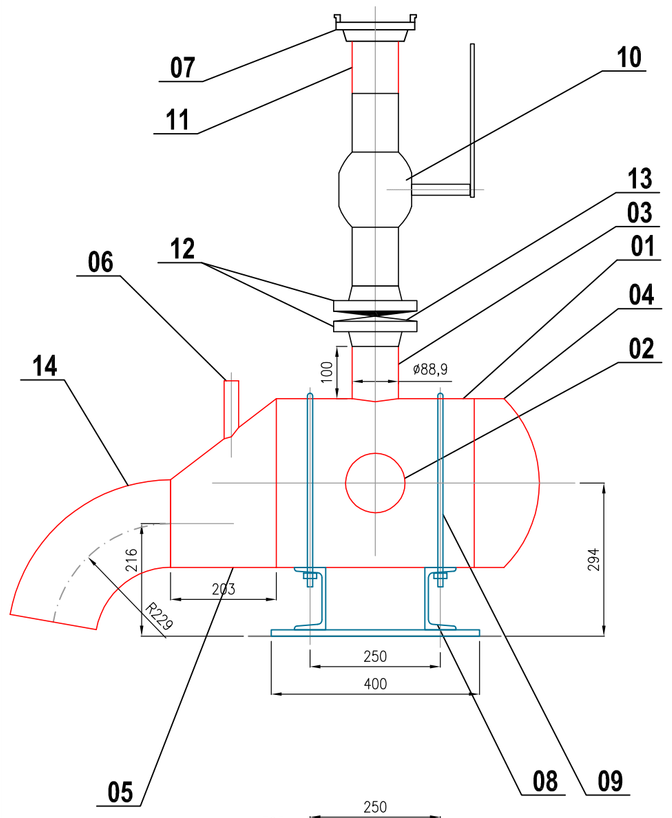

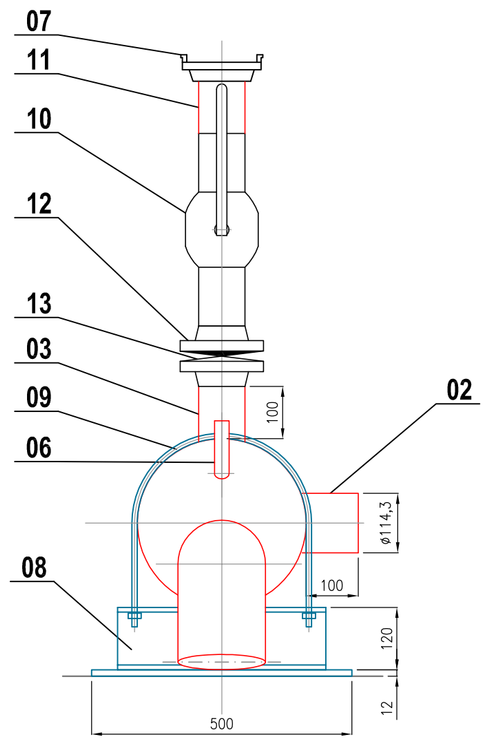

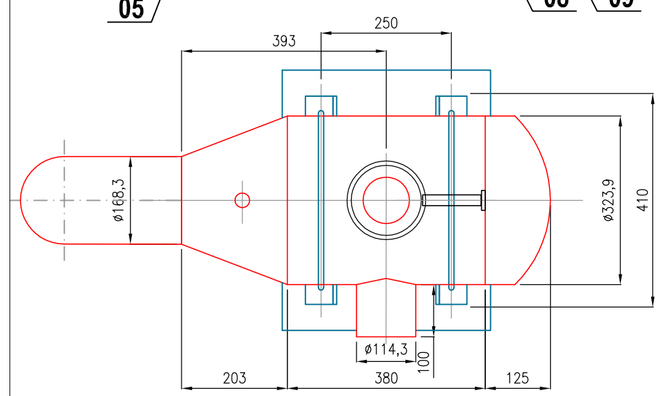

POPIS POZIC

14	Oblouk DN150, ø168,3x4,5, R=229mm (90°–zkráceno na 80°)	ocel tř.11	1 ks
13	Klapka ocel.mezipřírubová DN80, PN16 s pružinou do vertikální polohy např. L02–107–416 (typ upřesněn dodavatelem)		1 ks
12	Příruba přivařovací s krkem a hrubou těsnící lištou DN80, PN16 včetně těsnícího a spojovacího materiálu	ocel tř.11	2 kpl
11	Návarek jednostranný s vnějším závitem 3"	ocel tř.11	1 ks
10	Kohout kulový DN80 ocelový přivařovací s nerez.kulí		1 ks
09	Třmen z oc.tyče kruhové ø10, atyp, včetně 2 matic pro upevnění	ocel tř.11	2 kpl
08	Podpěrná ocelové konstrukce, z tyčí UPE120 a plechu 12mm	ocel tř.11	1 kpl
07	Hadicová spojka Ms na požární hadici B75 (DN80) s vnitř.závitem 3"	Mosaz	1 ks
06	Návarek pro teploměrovou jímku, trubka s vnitřním závitem 1/2", (včetně zaslepovací zátky a teploměru s jímkou)	ocel tř.11	1 kpl
05	Přechod trubkový asymetrický, PN25, DN300/DN150 (ø323,9/168,3)	ocel tř.11	1 ks
04	Trubkové dno klenuté, PN25, DN300 (ø323,9)	ocel tř.11	1 ks
03	Trubka ocelová závitová DN80, s jedním vnějším závitem ø3"	ocel tř.11	0,15m
02	Trubka ocelové bezešvá DN100, ø114,3x3,6	ocel tř.11	0,12m
01	Trubka ocelová bezešvá DN300, ø323,9x7,1	ocel tř.11	0,38m
Poz.	Název	Materiál	Množství

ZCHLAZOVACÍ SOUPRAVA DN300 - šachta "Šp6", včetně nátěrů a kotvení

M 1:10

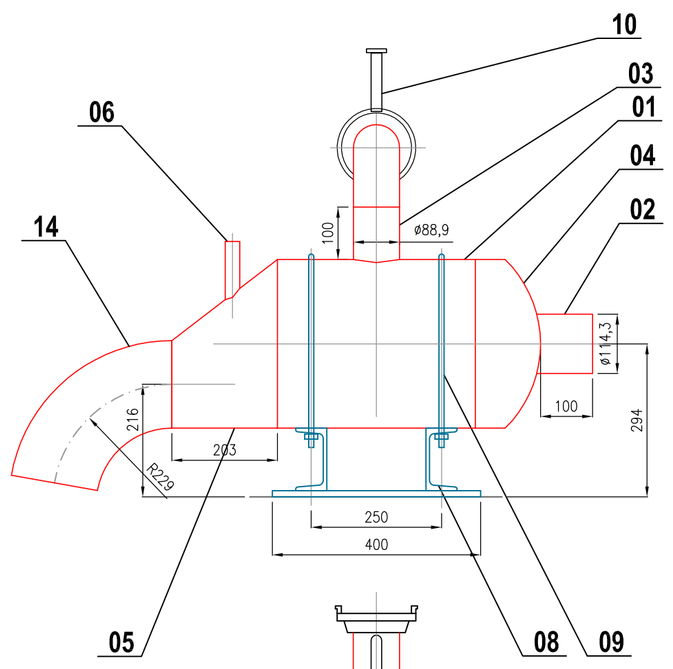

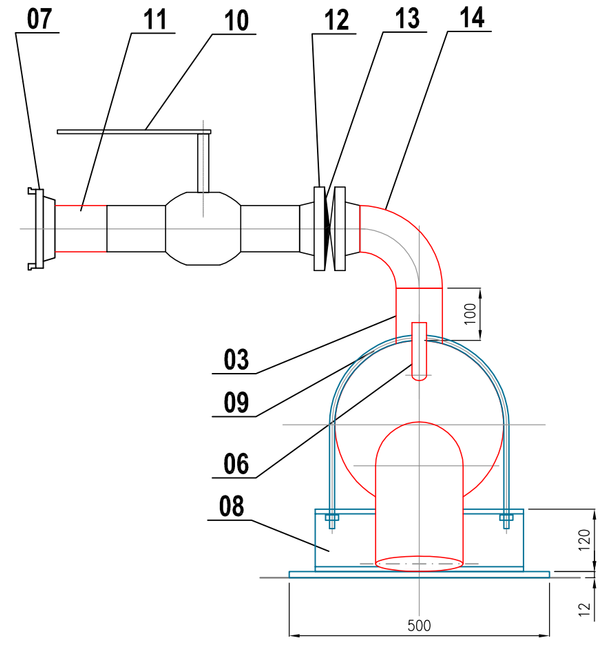

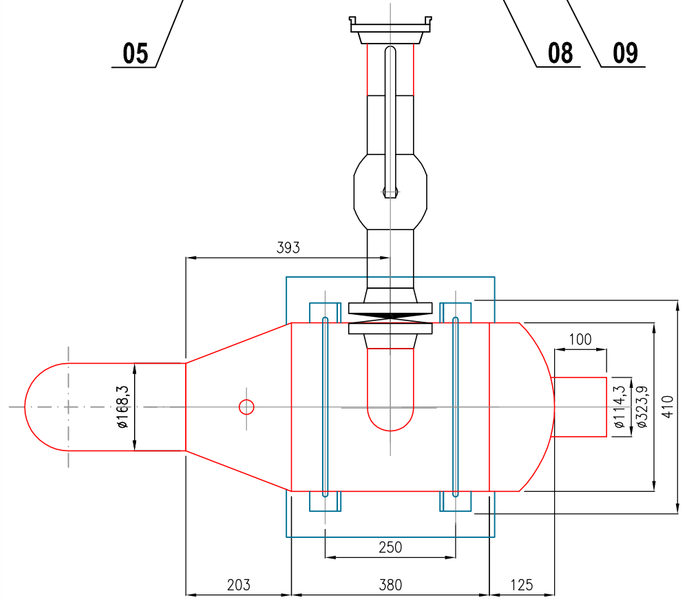

POPIS POZIC

14	Oblouk DN150, ø168,3x4,5, R=229mm (90°–zkráceno na 80°)	ocel tř.11	1 ks
14	Trubkový oblouk DN80, ø88,9x3,6, R=114	ocel tř.11	1ks
13	Klapka ocel.mezipřírubová DN80, PN16 s pružinou do vertikální polohy např. L02–107–416 (typ upřesněn dodavatelem)		1 ks
12	Příruba přivařovací s krkem a hrubou těsnící lištou DN80, PN16 včetně těsnícího a spojovacího materiálu	ocel tř.11	2 kpl
11	Návarek jednostranný s vnějším závitem 3"	ocel tř.11	1 ks
10	Kohout kulový DN80 ocelový přivařovací s nerez.kulí		1 ks
09	Třmen z oc.tyče kruhové ø10, atyp, včetně 2 matic pro upevnění	ocel tř.11	2 kpl
08	Podpěrná ocelové konstrukce, z tyčí UPE120 a plechu 12mm	ocel tř.11	1 kpl
07	Hadicová spojka Ms na požární hadici B75 (DN80) s vnitř.závitem 3"	Mosaz	1 ks
06	Návarek pro teploměrovou jímku, trubka s vnitřním závitem 1/2", (včetně zaslepovací zátky a teploměru s jímkou)	ocel tř.11	1 kpl
05	Přechod trubkový asymetrický, PN25, DN300/DN150 (ø323,9/168,3)	ocel tř.11	1 ks
04	Trubkové dno klenuté, PN25, DN300 (ø323,9)	ocel tř.11	1 ks
03	Trubka ocelová závitová DN80, s jedním vnějším závitem ø3"	ocel tř.11	0,15m
02	Trubka ocelové bezešvá DN100, ø114,3x3,6	ocel tř.11	0,12m
01	Trubka ocelová bezešvá DN300, ø323,9x7,1	ocel tř.11	0,38m
Poz.	Název	Materiál	Množství

ZCHLAZOVACÍ SOUPRAVY DN300 - šachty "Šp6a" , "Š-02", včetně nátěrů a kotvení

M 1:10

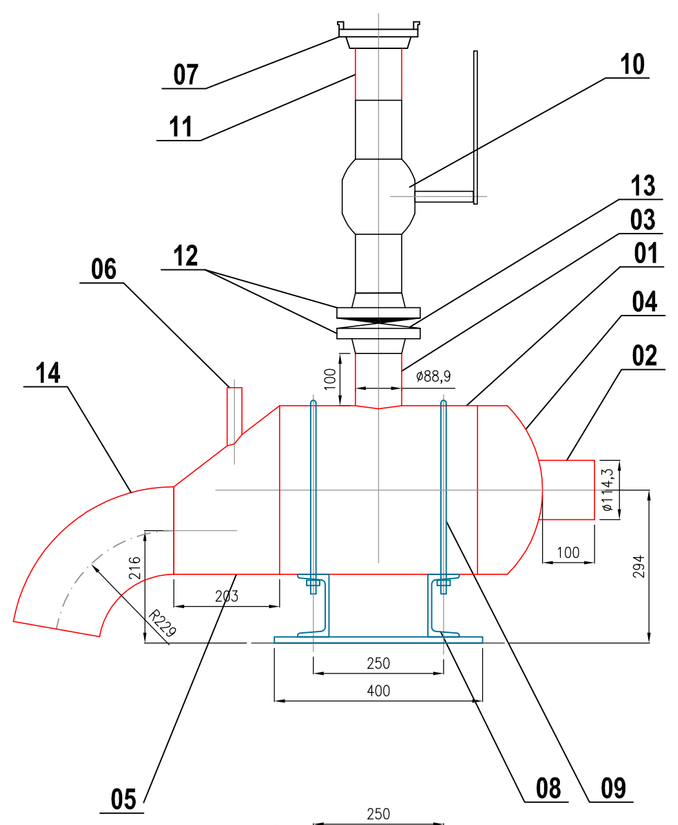

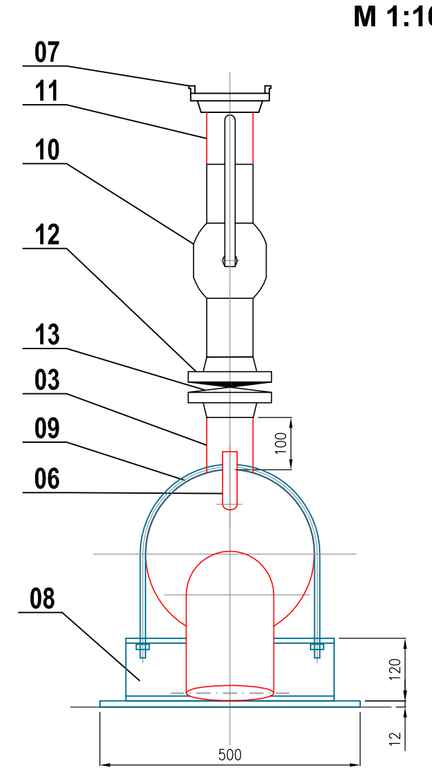

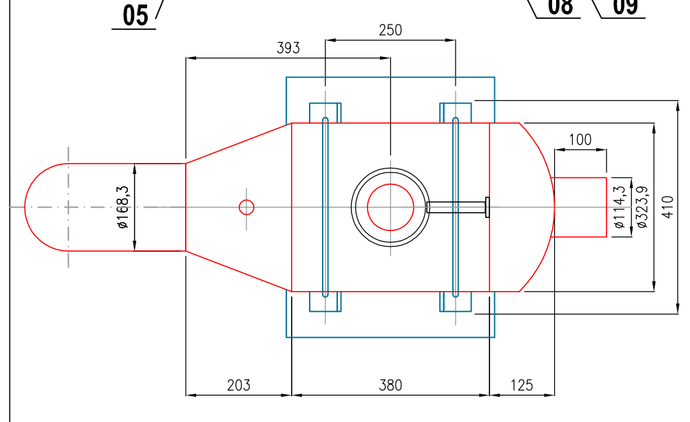

POPIS POZIC

14	Oblouk DN150, ø168,3x4,5, R=229mm (90°–zkráceno na 80°)	ocel tř.11	1 ks
13	Klapka ocel.mezipřírubová DN80, PN16 s pružinou do vertikální polohy např. L02–107–416 (typ upřesněn dodavatelem)		1 ks
12	Příruba přivařovací s krkem a hrubou těsnící lištou DN80, PN16 včetně těsnícího a spojovacího materiálu	ocel tř.11	2 kpl
11	Návarek jednostranný s vnějším závitem 3"	ocel tř.11	1 ks
10	Kohout kulový DN80 ocelový přivařovací s nerez.kulí		1 ks
09	Třmen z oc.tyče kruhové ø10, atyp, včetně 2 matic pro upevnění	ocel tř.11	2 kpl
08	Podpěrná ocelové konstrukce, z tyčí UPE120 a plechu 12mm	ocel tř.11	1 kpl
07	Hadicová spojka Ms na požární hadici B75 (DN80) s vnitř.závitem 3"	Mosaz	1 ks
06	Návarek pro teploměrovou jímku, trubka s vnitřním závitem 1/2", (včetně zaslepovací zátky a teploměru s jímkou)	ocel tř.11	1 kpl
05	Přechod trubkový asymetrický, PN25, DN300/DN150 (ø323,9/168,3)	ocel tř.11	1 ks
04	Trubkové dno klenuté, PN25, DN300 (ø323,9)	ocel tř.11	1 ks
03	Trubka ocelová závitová DN80, s jedním vnějším závitem ø3"	ocel tř.11	0,15m
02	Trubka ocelové bezešvá DN100, ø114,3x3,6	ocel tř.11	0,12m
01	Trubka ocelová bezešvá DN300, ø323,9x7,1	ocel tř.11	0,38m
Poz.	Název	Materiál	Množství

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 5/2021

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:
SPRÁVA ŽELEZNIC
Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Město
kontaktní adresa:
Správa železnic, s.o.
Stavební správa západ
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Inženýrská činnost:
METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP: **Ing. Milan Bárta** Podpis:
tel.: +420 296 154 245

Specialista profese: **Ing. Petr Bervic** Podpis:

Stupeň: **DSP + PDPS**

Název a účel díla:
"Modernizace trati Kladno (včetně) - - Kladno-Ostrovec (včetně)"

Zpracovatelský útvar:
Alimoprojekt spol. s r. o.
Na Pěšinách 89/66
182 00 Praha 8 – Kobylisy
tel.: +420 602 182 132

Vedoucí útvaru: **Ing. René Horejš** Podpis:

Odpovědný projektant: **Ing. Petr Bervic** Podpis:

Název části díla:
Stavební část
Inženýrské objekty
Potrubní vedení
SO 08-73-01, SO 08-73-02 a SO 08-73-03

D.2
D.2.1
D.2.1.6

Vypracoval: **Ing. Petr Bervic** Podpis:

Kontroloval: **Ing. Petr Bervic** Podpis:

Název přílohy:
PŘELOŽKA HORKOVODU
SO 08-73-01, SO 08-73-02 a SO 08-73-03
strojní část
DETAILY ZCHLAZOVACÍCH SOUPRAV

Změna: **-**

Číslo příl.: **019**

Skart. znak:	V20/2042	Datum:	05/2021
Počet formátů:	8xA4	Měřítko:	1:10

IČD: 19 7737 05 01 06 04