


3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S

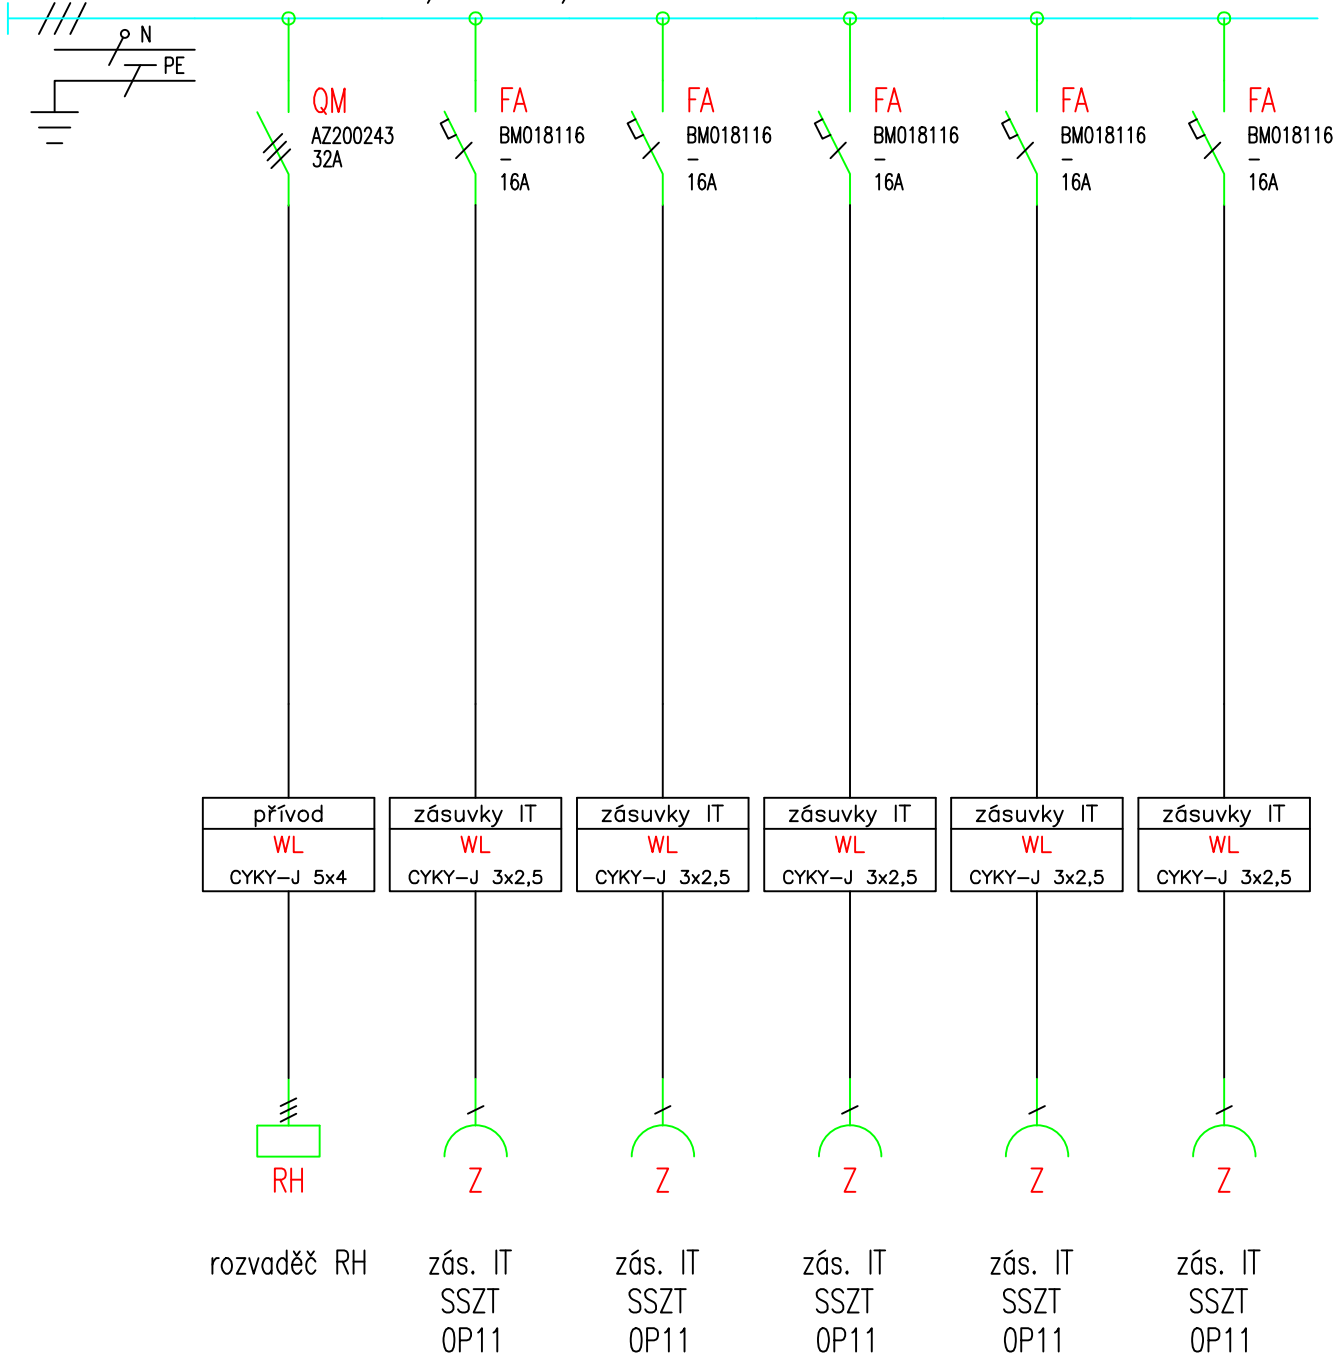

**UPOZORNĚNÍ: zásuvky mohou být použity jen pro IT zařízení**

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
<b>OPRAVA ELINSTALACE A HROMOSVODU</b>		DSP	
	MÍSTO STAVBY:	Výpravní budova žst. Čerčany	
	STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	
AUTORIZACE:	PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: ----- DATUM: únor 2021
ČÁST: ELEKTRO	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU:	rozdavnice R11	
		ČÍSLO VÝKRESU: <b>E-17</b>	