


Rp1 v chodbě I.NP

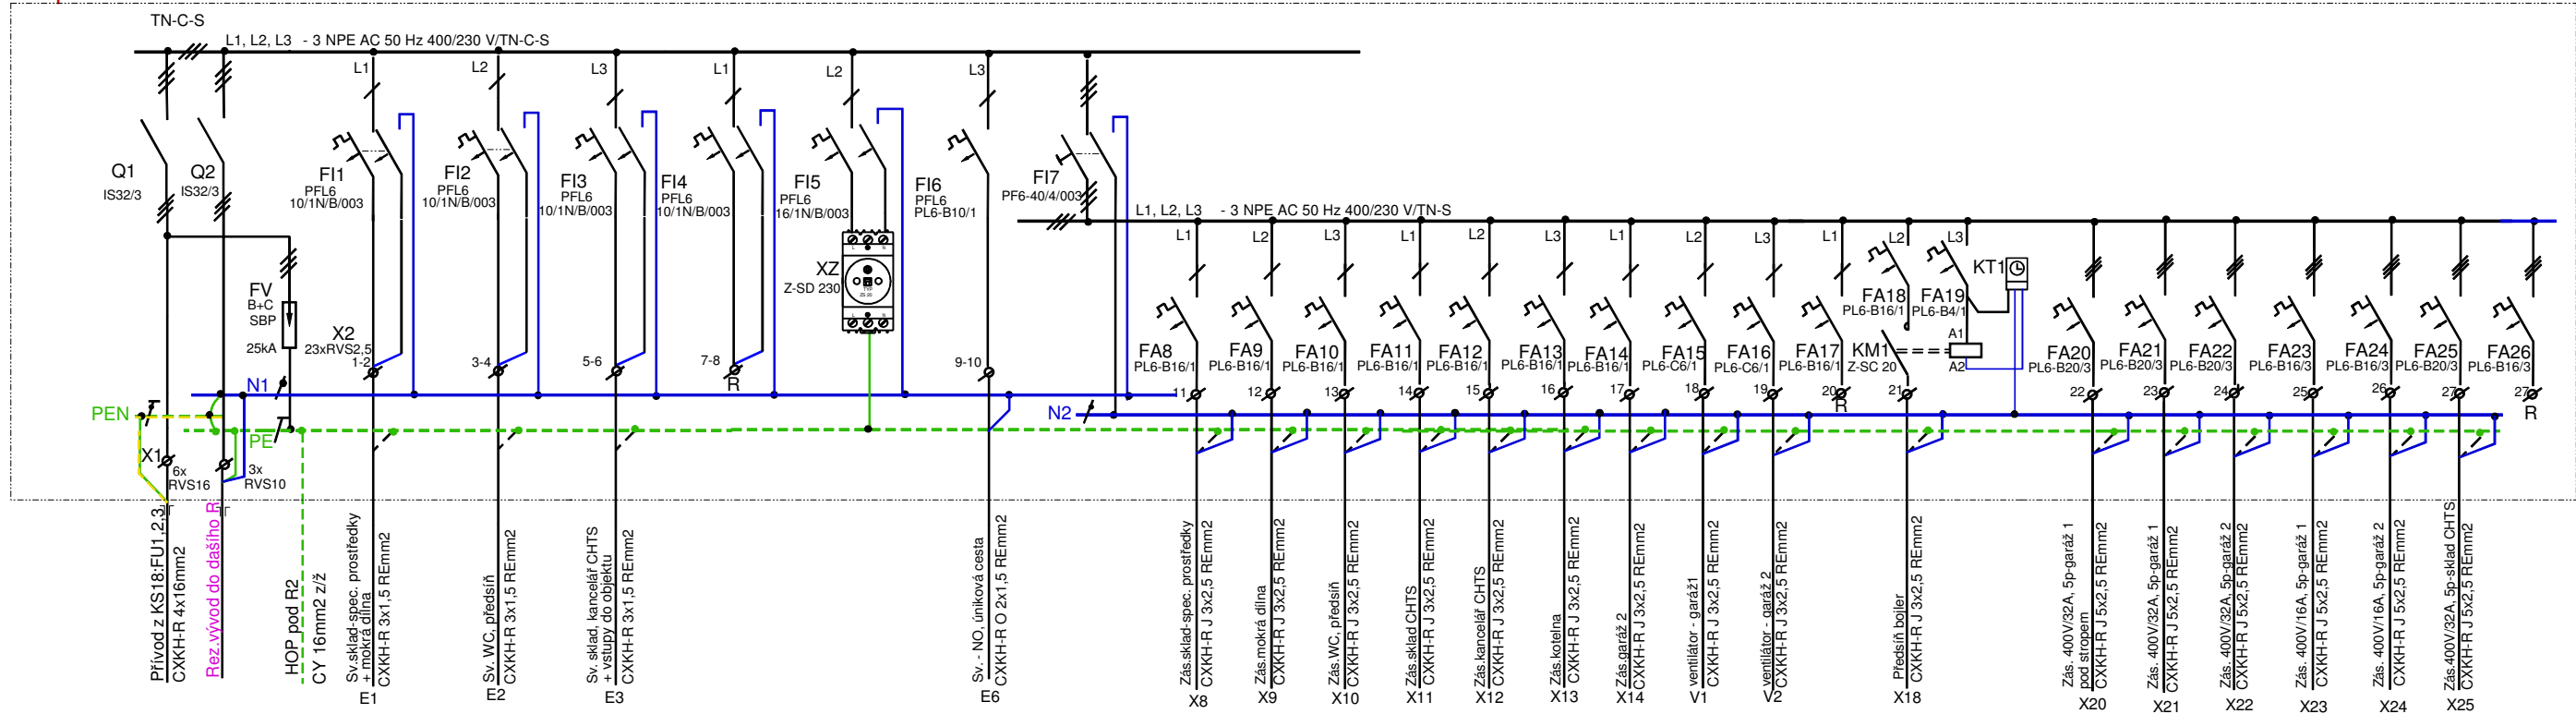

Zapuštěná rozvodnice typ BF-U3/72, IP30, EATON Elektrotechnika
ČSN EN61439-3, ČSN EN 60670-24/, tř. izolace I

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem) ČSN 33 2000-4-41 ed.3

- Ochrana izolací živých částí (Příloha A, A1)
- Ochrana zábranami nebo kryty (Příloha A, A2)
- Doplňková ochrana proudovým chráničem - č. 415.1
- Dvojitá nebo zesílená izolace - čl. 412

Ochrana při poruše (ochrana před nepřímým dotykem) ČSN 33 2000-4-41 ed.3

- Ochranné uzemnění - čl. 411.3.1.1, ochranné pospojování - čl. 411.3.1.2
- Ochrana samočinným odpojením při poruše, systém TN - čl. 411.4

Objednatel projektu:		 SŽ, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		Výtisk číslo::	
Zodp. projektant		Kamarád Vladimír		KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 ELEKTROPROJEKTY IČO: 466 17 906 R.č. ČKAIT: 1201526	
Vypracoval		Kamarád Vladimír			
Investor, stavebník		Správa železnic, s.o., OŘ Olomouc, Nerudova 1, Olomouc			
Místo stavby		kraj Olomoucký, k.ú. Přerov Objekt HZS žst. Přerov			
Název stavby: REKONSTRUKCE OBJEKTU GARÁŽÍ A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HZS PŘEROV				Datum	
				09.2021	
Název akce:				Stupeň PD	
SILNOPROUD				DPS	
				Č.zakázky	
				17/09/2021	
Název přílohy:				Část	
SCHÉMA R2				E.2.10	
				Měřitko	
				Příloha	
				05	