
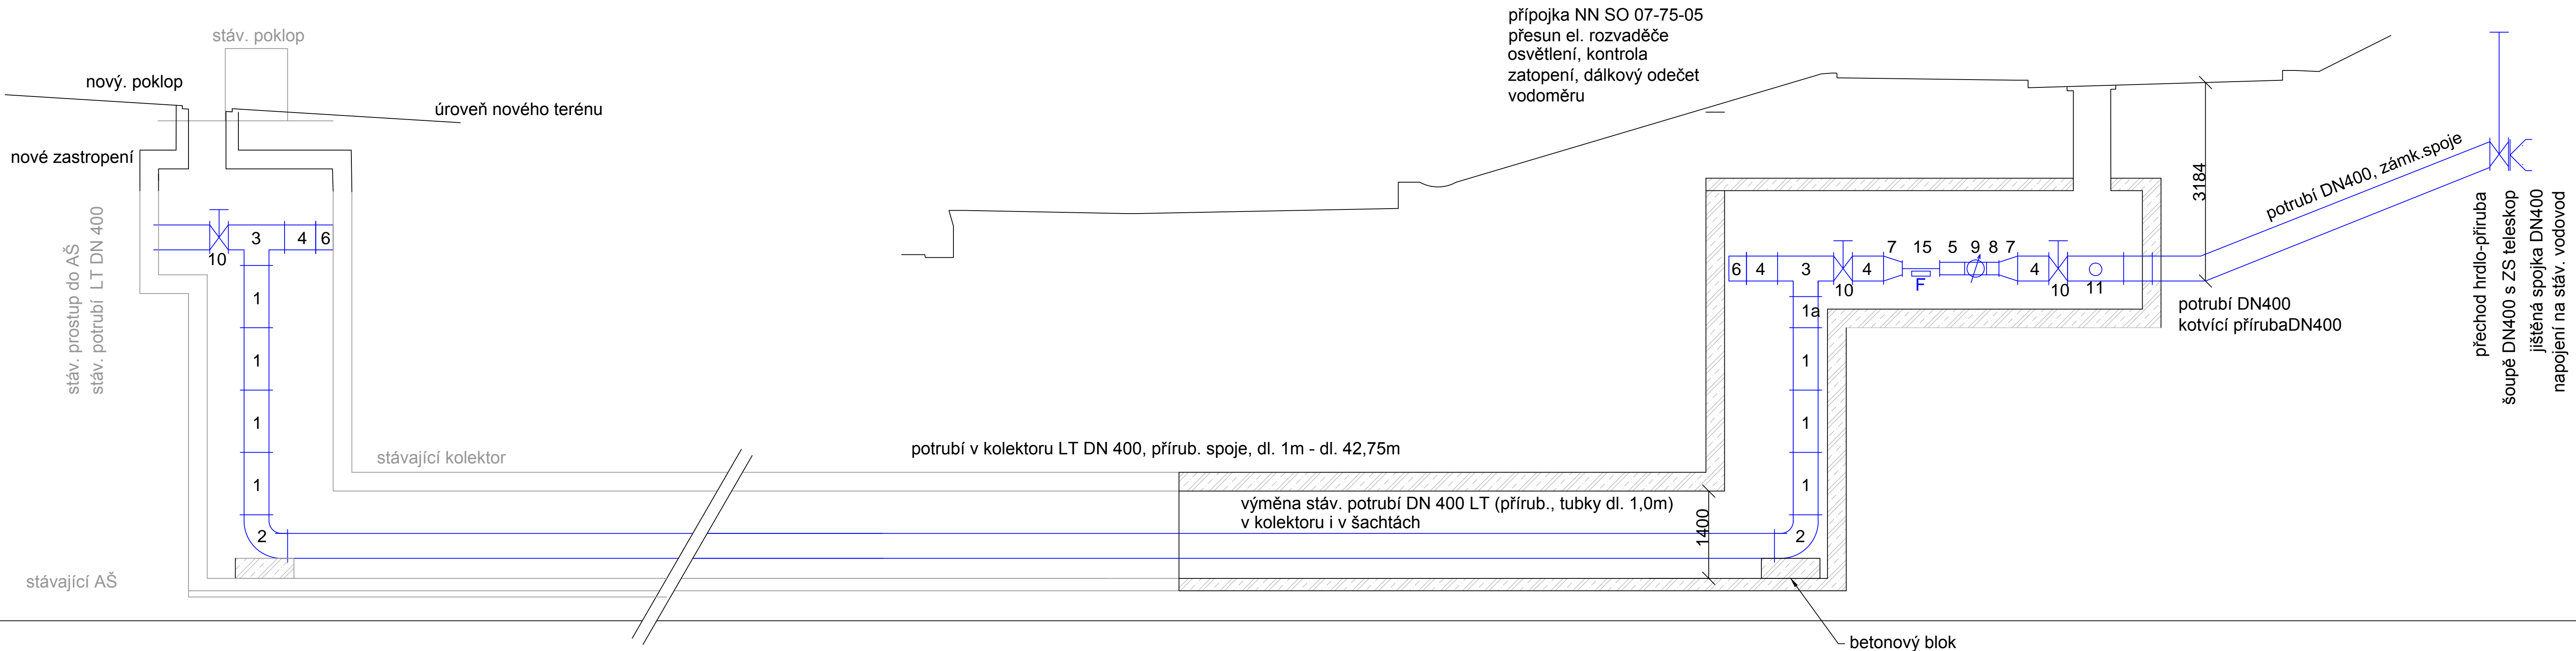


č.	popis	ks
1	TP dl. 1000mm, DN 400, PN16	
1a	TP dl. 400mm-500, DN 400, PN17	1
2	koleno 90°, DN 400, PN16	1
3	T DN400/400, PN16	1
4	TP dl. 500mm, DN 400, PN16	3
5	TP dl. 400mm, DN 200, PN16	1
6	montážní vložka+zásepka DN 400	1
7	redukc DN400/200, PN 16	2
8	TP dl. 200mm, DN 200, PN16	2
9	vodoměr DN200 s dálkovým odečtem	1
10	šoupě DN 400 PN16 s ručním kolem	2
11	T DN400/200, PN16	1
12	redukc DN200/150, PN 16	1
13	šoupě DN 150 PN16 s ručním kolem	1
14	koleno 90°, DN 200, PN16	1
15	filtr DN 200, PN16	1

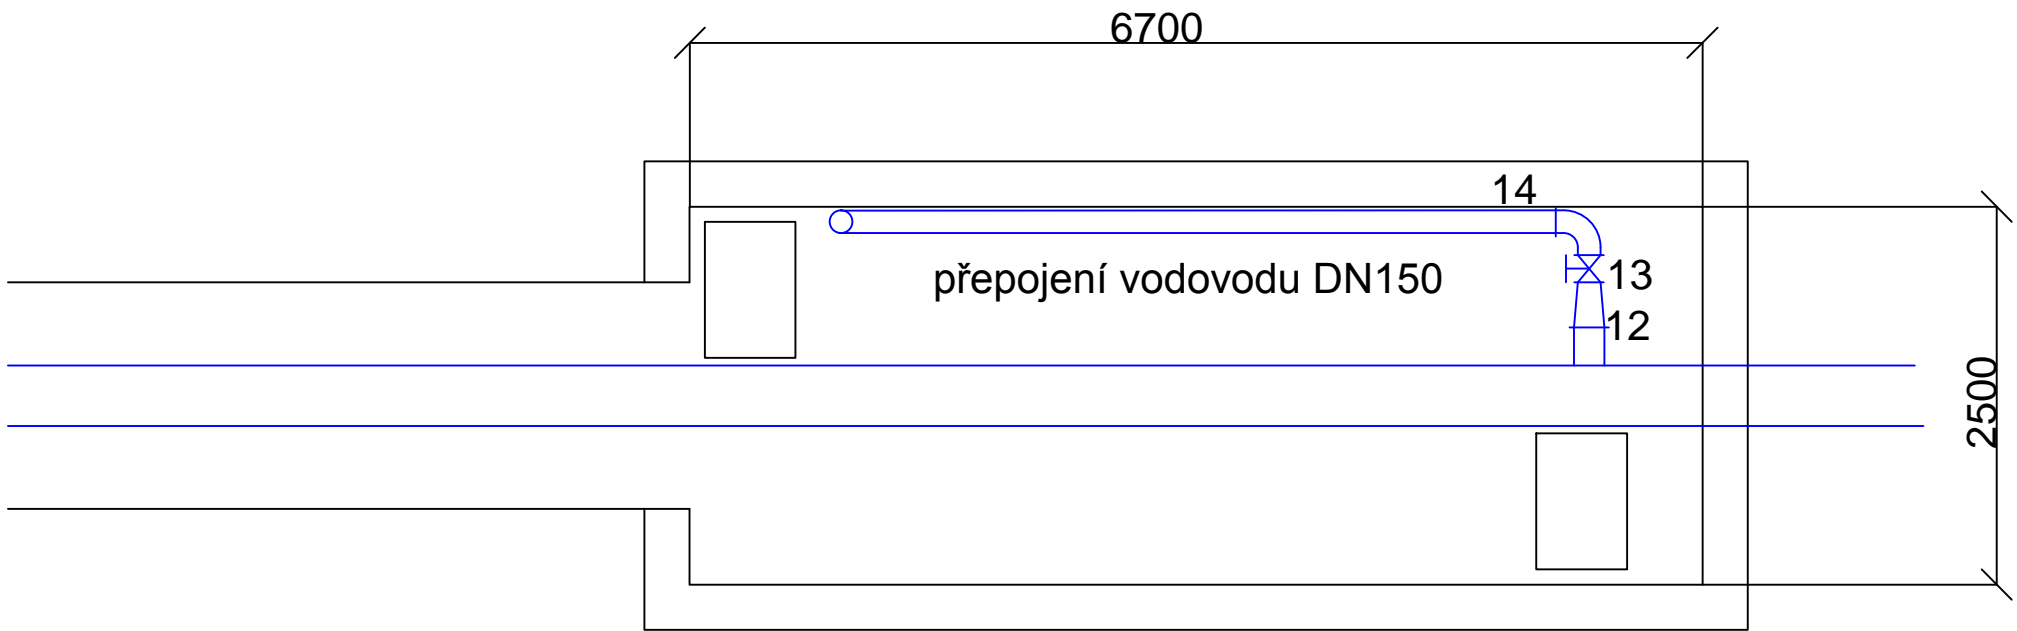

ZAPRAVOVÁNÍ PŘÍPOMÍNEK 05/2021										Výškový systém Souřadnicový systém S-JTSK																			
Změna: Název změny:										Datum: Provedl: Podpis:																			
Investor: obydlatel  SPRÁVA ŽELEZNIC										Správa železnic, s.o. Diálská 100/37 110 00 Praha 1 - Nové Město kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1855/278, 190 00 Praha 9										Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz									
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 236 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz										 METROPROJEKT										Souprava číslo:									
HIP: Ing. Milan Bárta tel.: +420 296 154 245 Specialista profese: Ing. Lucie Burdová Služeb: DSP + PDPS										Podpis:  Podpis: Podpis:										Název a účel díla: "Modernizace trati Kladno (včetně) - - Kladno-Ostrovec (včetně)"									
Zpracovatelství úřav: STŘEDISKO S80 TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ tel.: +420 236 154 400 Vedoucí úřav: Ing. Jakub Huml Odpovědný projektant: Ing. Lucie Burdová										Podpis:  Podpis:  Podpis:										Název části díla: Stavební část Inženýrské objekty Potrubní vedení - vodovody SO 07-71-05									
Vypracoval: Ing. Lucie Burdová Kontroloval: dle příloh										Podpis:  Podpis:										Změna: - Číslo příl.: 005									
Skart. znak: V20/2042 Datum: 05/2021 Pouč. formát: 3xA4 Měřítko: 1:										JCD:										19 7737 05 01 06 41									