


			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounilcova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radoslav Molák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký <i>Galucy</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Šebesta <i>Šebesta</i>	KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Galucy</i>	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Židlochovice		STUPEŇ: DSPS	
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice PS 01-07-01 Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn Rozvaděč RZN			ZAK. ČÍSLO 20059-01-0820	ARCH. ČÍSLO 2020240032
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 10/2020	
			ČÁST DOKUM. D.3.7.1	PŘÍLOHA 8

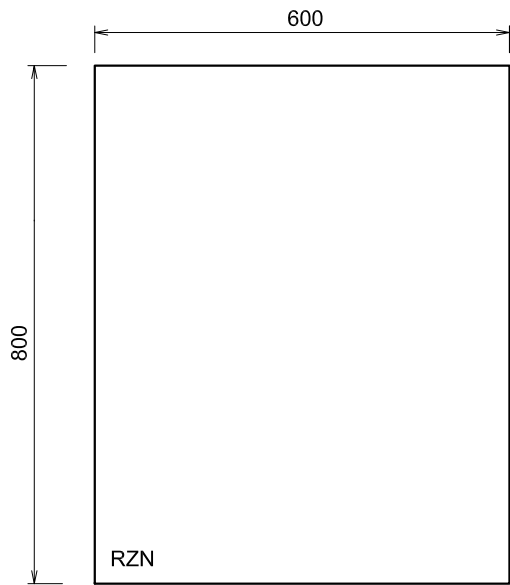

POZNÁMKA :

1. Provedení RZN :

Plastový rozvaděč nástěnný (500 x 750 x 320)
- Krytí :

IP 65, po otevření dveří IP 00
- Prostředí :

Nebezpečné
- Nátěr :


Typový
- Přívod :

Spodem
- Vývody :

Spodem
- Ovládací napětí :
- Ochr. při poruše :

Dvojitou izolací
- Napěťové soustavy :

3NPE AC 50Hz, 400V / TN-S

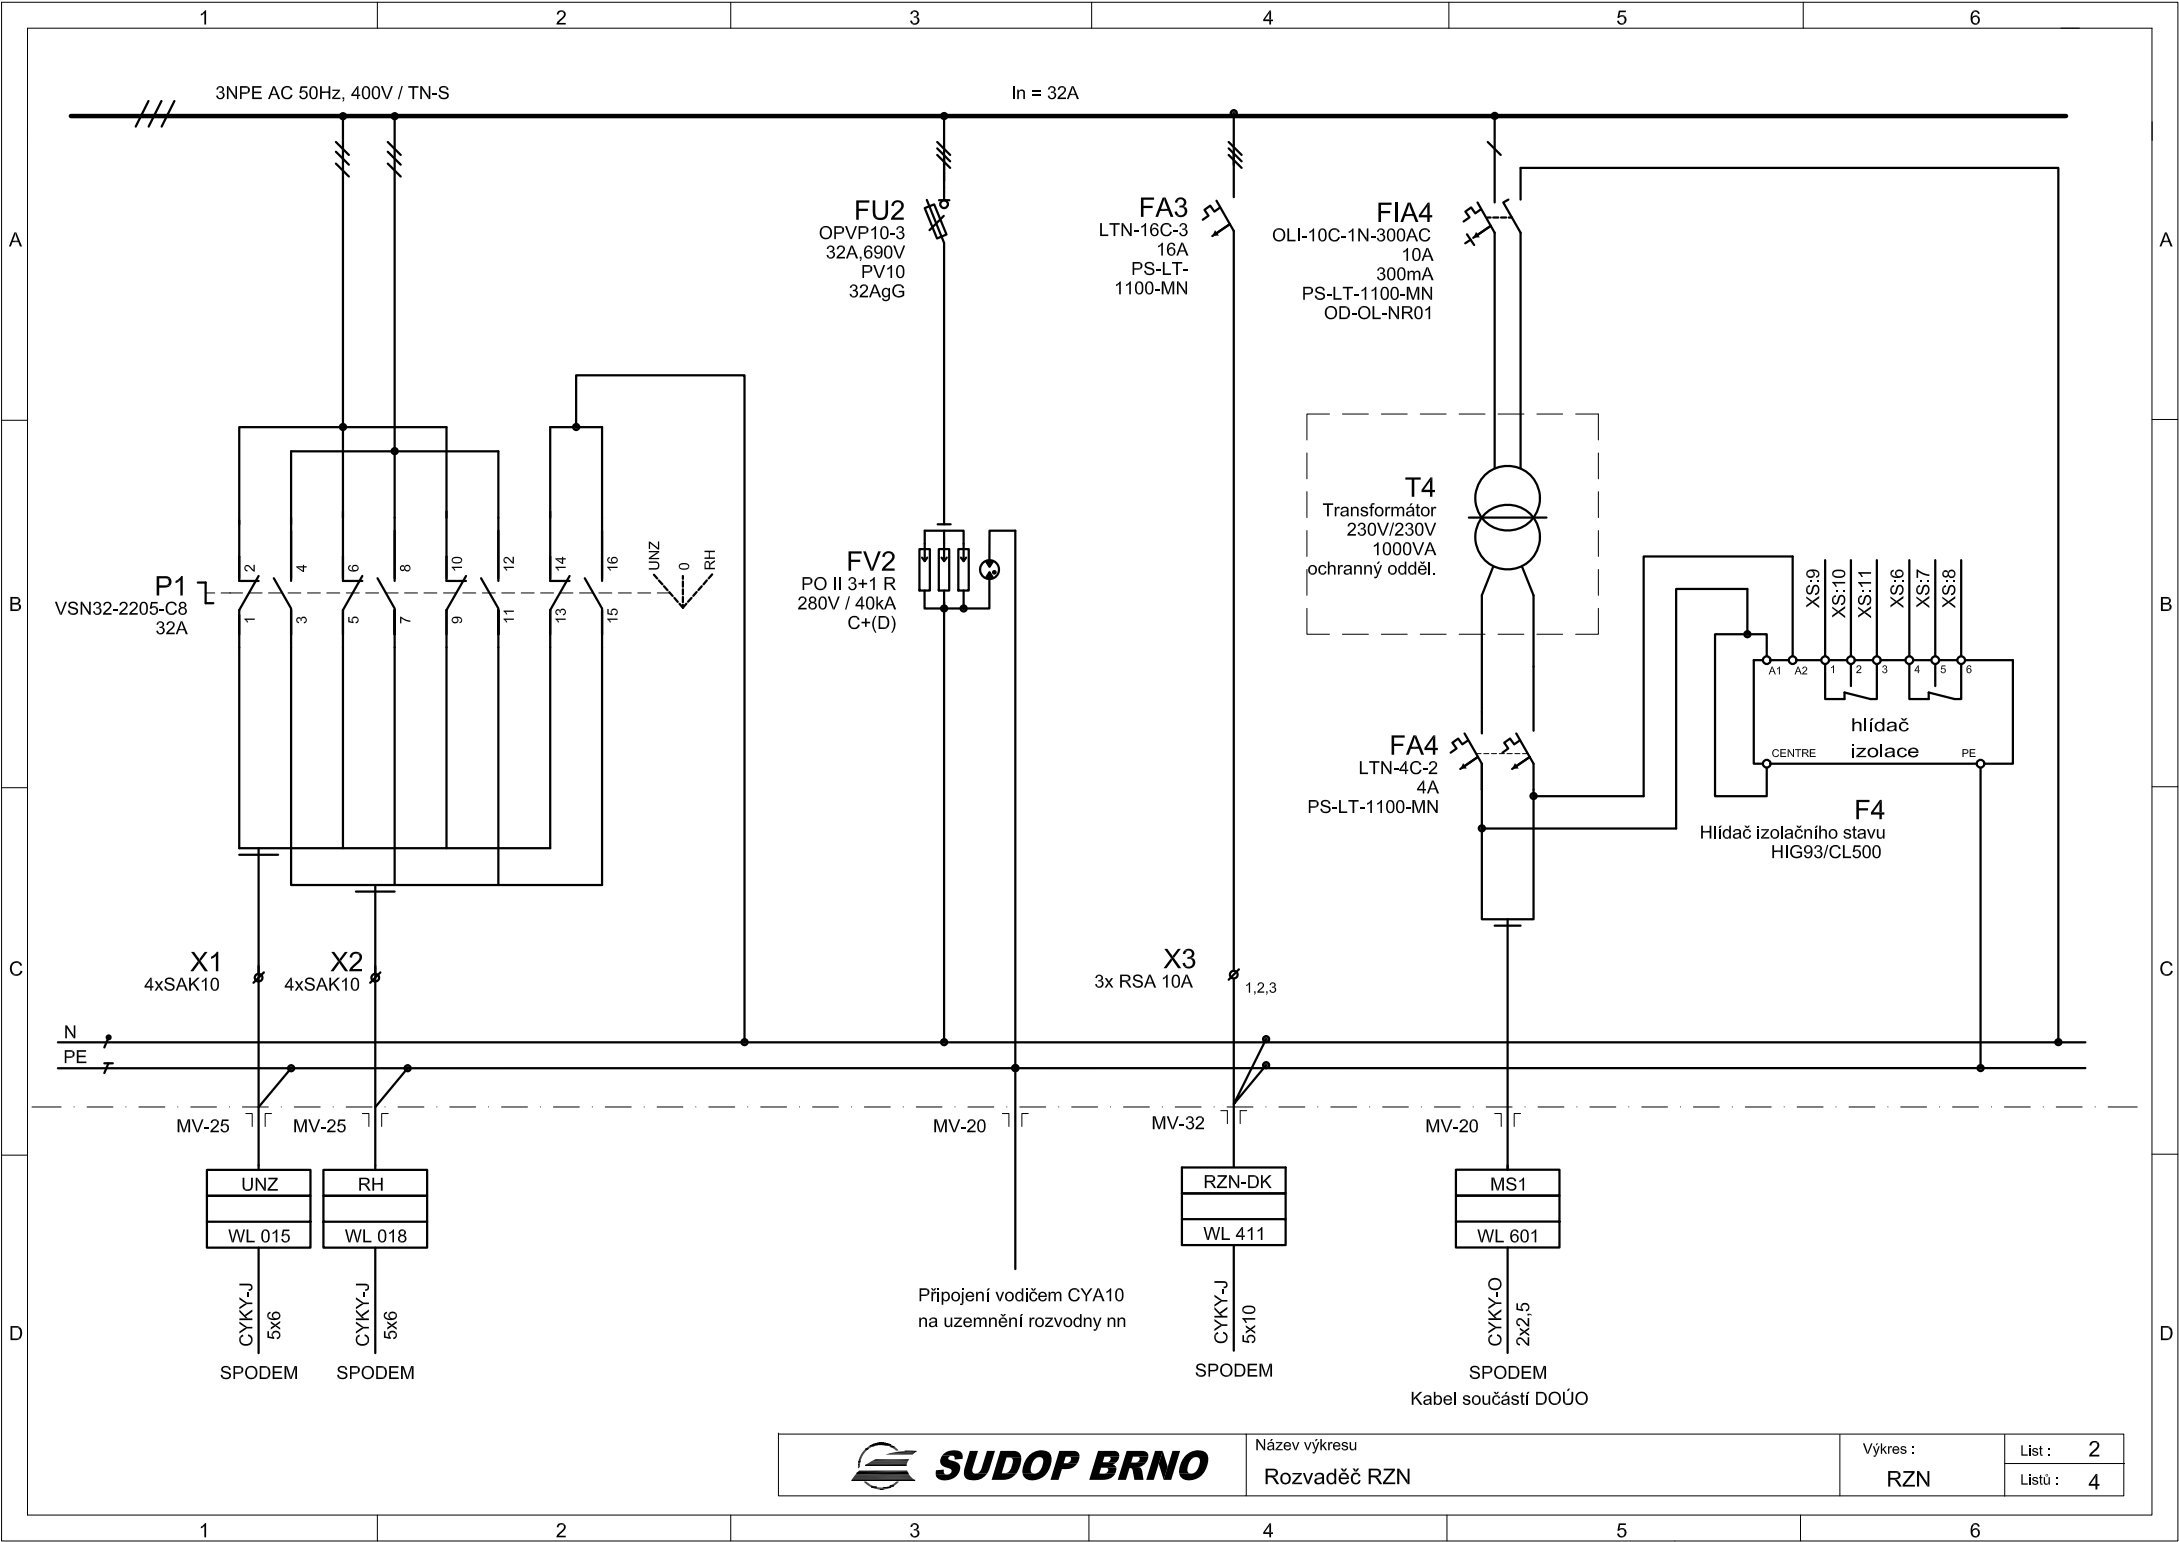

SUDOP BRNO

Název výkresu


Rozvaděč RZN

Výkres :

RZN

List : 2

Listů : 4

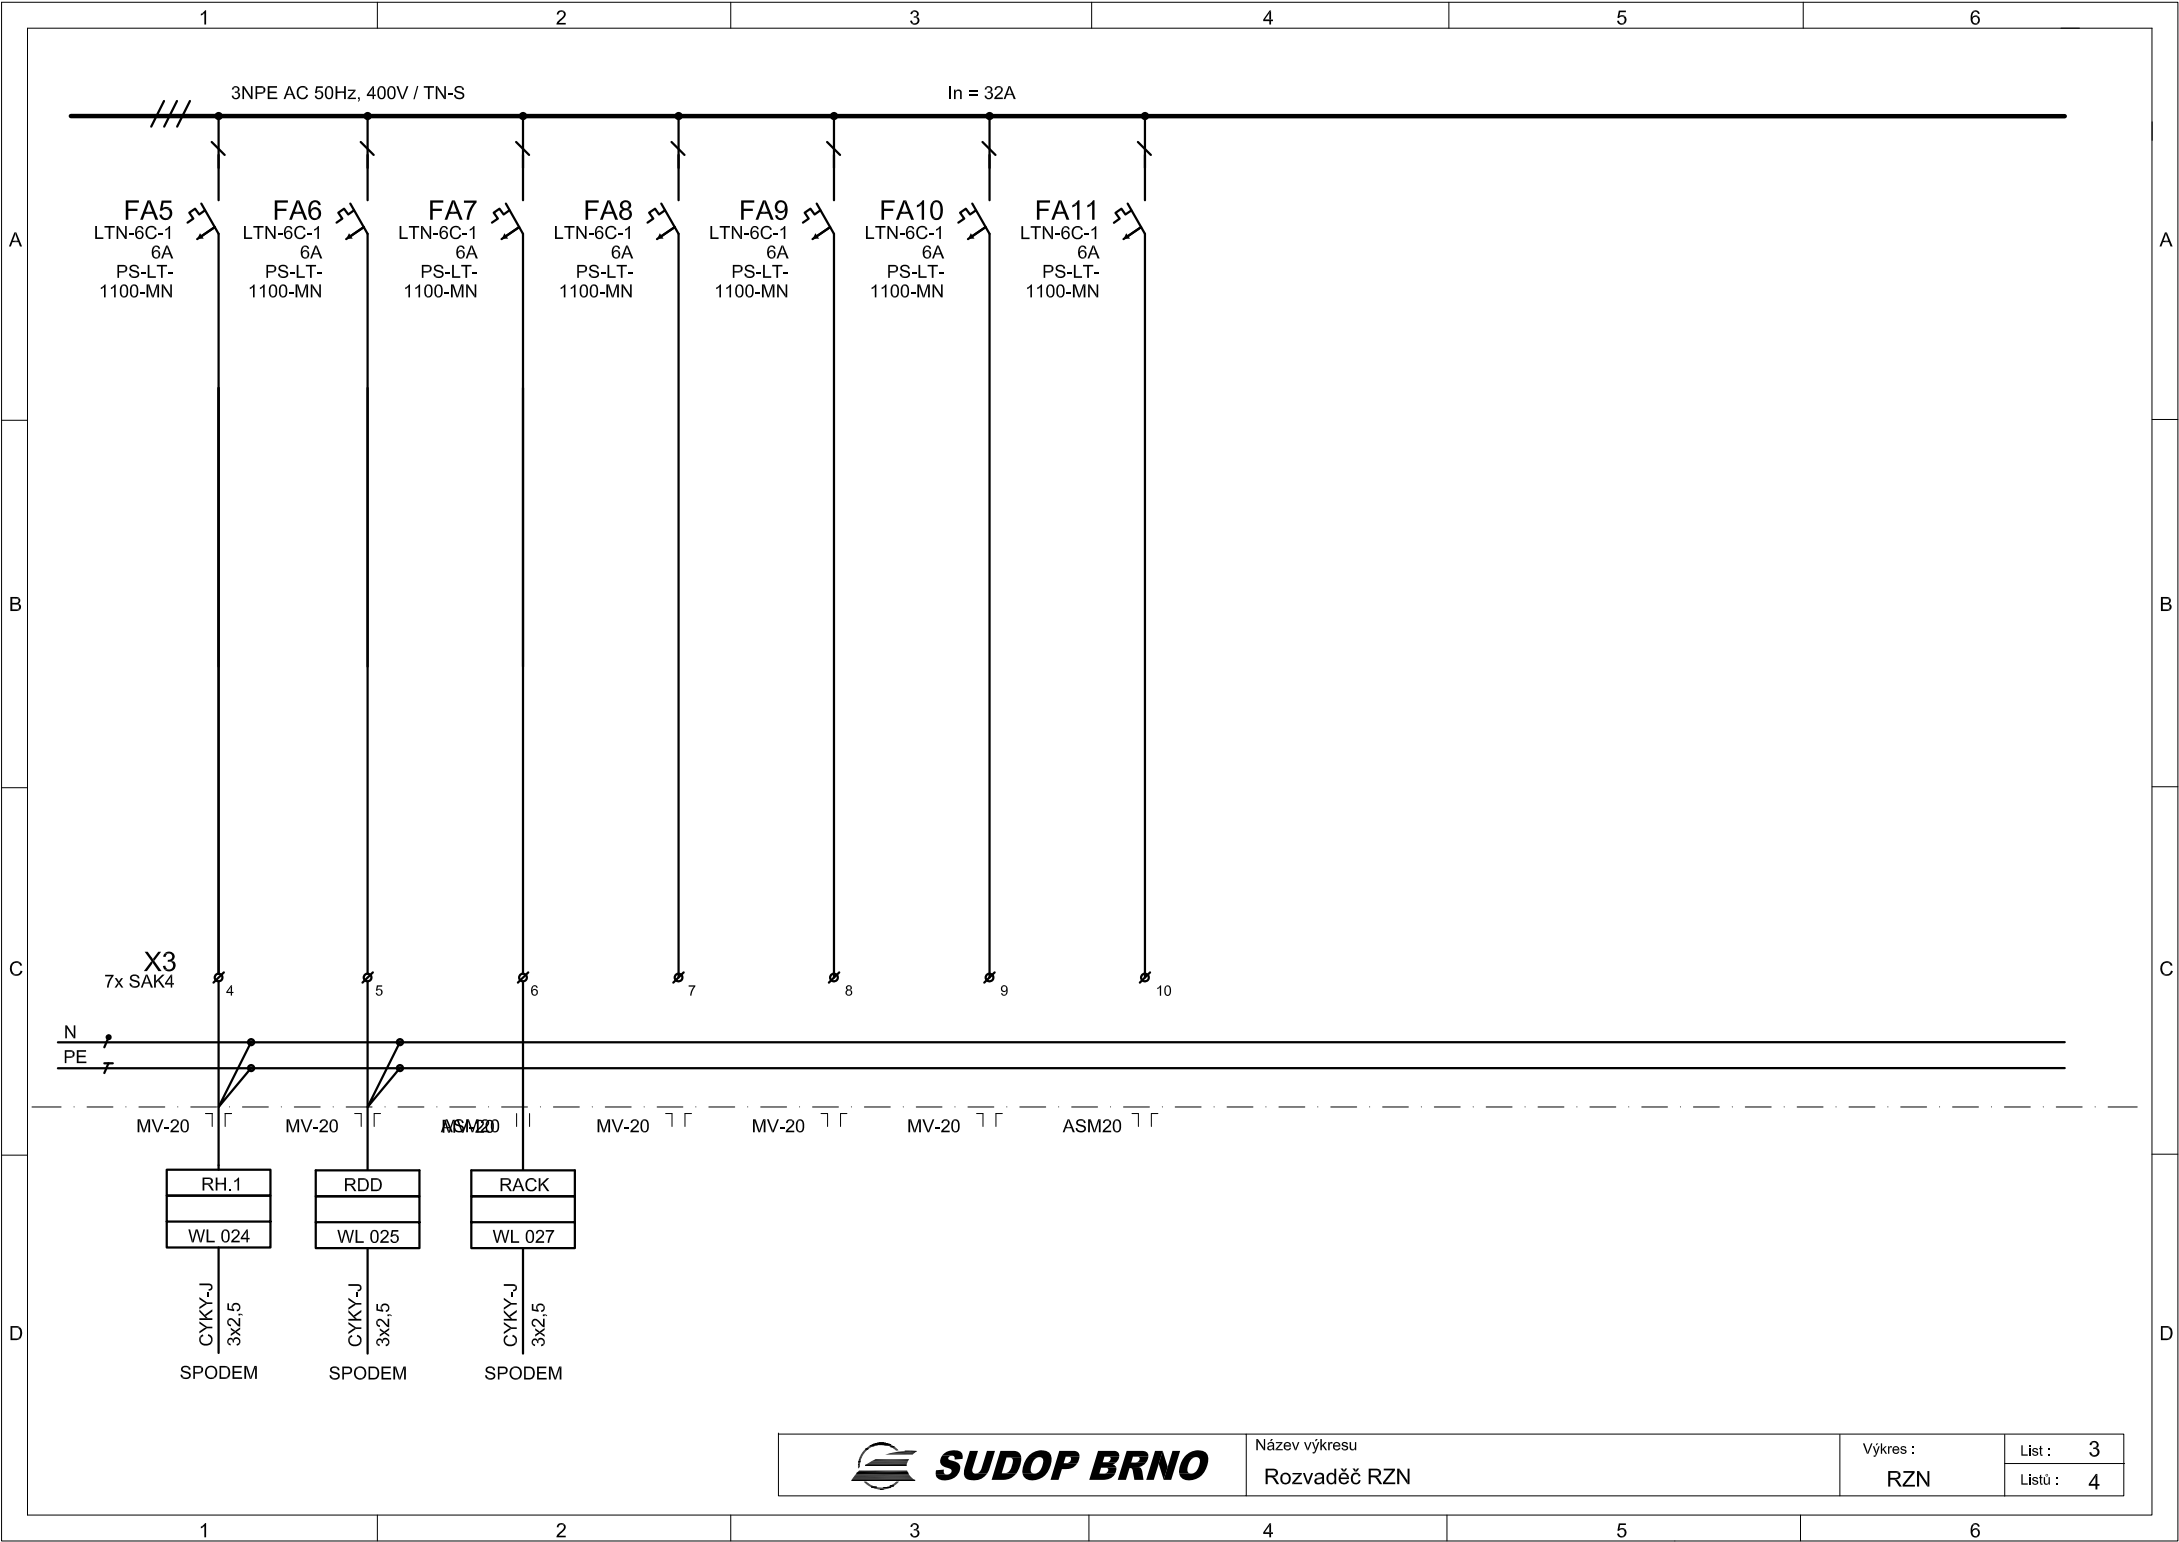

SUDOP BRNO

Název výkresu

Rozvaděč RZN

Výkres :

RZN

List :

3

Listů :

4

3NPE AC 50Hz, 400V / TN-S
In = 32A

FU12
OPVP10-3
32A, 690V
PVA10
6AgG

