


			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
**Kounilcova 26**  
**611 36 Brno**

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radoslav Molák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Šebesta <i>Šebesta</i>	KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Židlochovice		STUPEŇ: DSPS	
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice PS 01-07-01 Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn			ZAK. ČÍSLO 20059-01-0820	ARCH. ČÍSLO 2020240032
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
Rozvaděč RU-24V DC			DATUM: 10/2020	
			ČÁST DOKUM. D.3.7.1	PŘÍLOHA 9

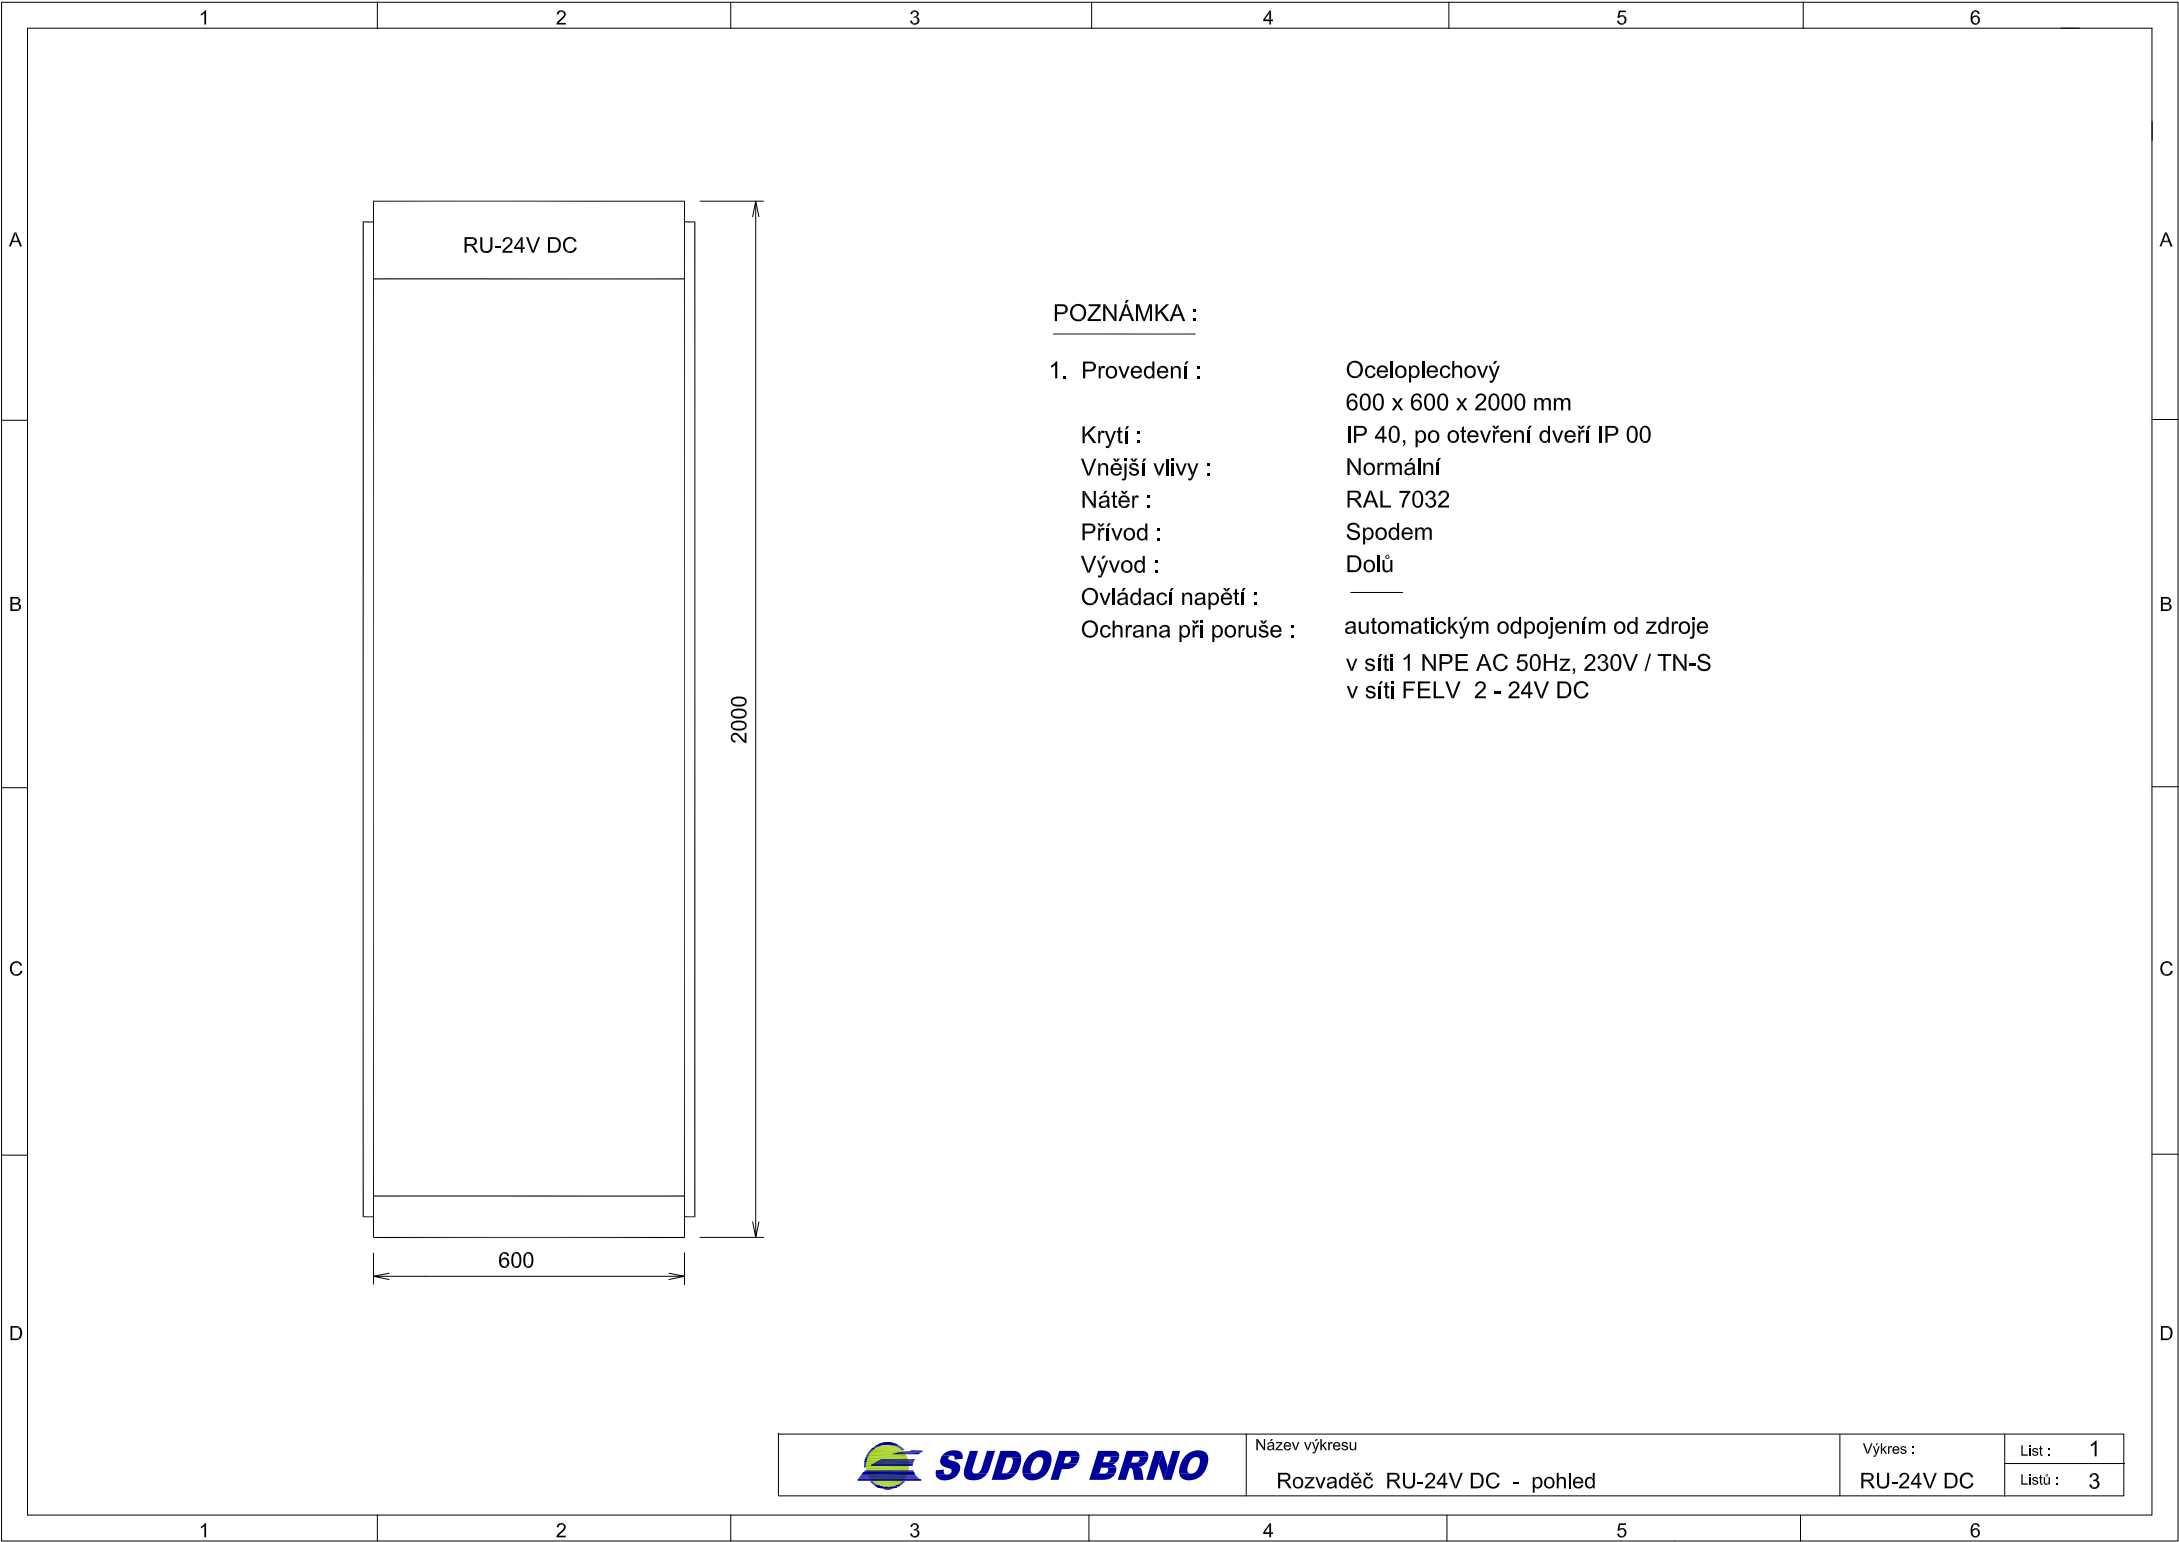

POZNÁMKA :

1. Provedení : Oceloplechový  
600 x 600 x 2000 mm
- Krytí : IP 40, po otevření dveří IP 00
- Vnější vlivy : Normální
- Nátěr : RAL 7032
- Přívod : Spodem
- Vývod : Dolů
- Ovládací napětí : \_\_\_\_\_
- Ochrana při poruše : automatickým odpojením od zdroje  
v síti 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN-S  
v síti FELV 2 - 24V DC

