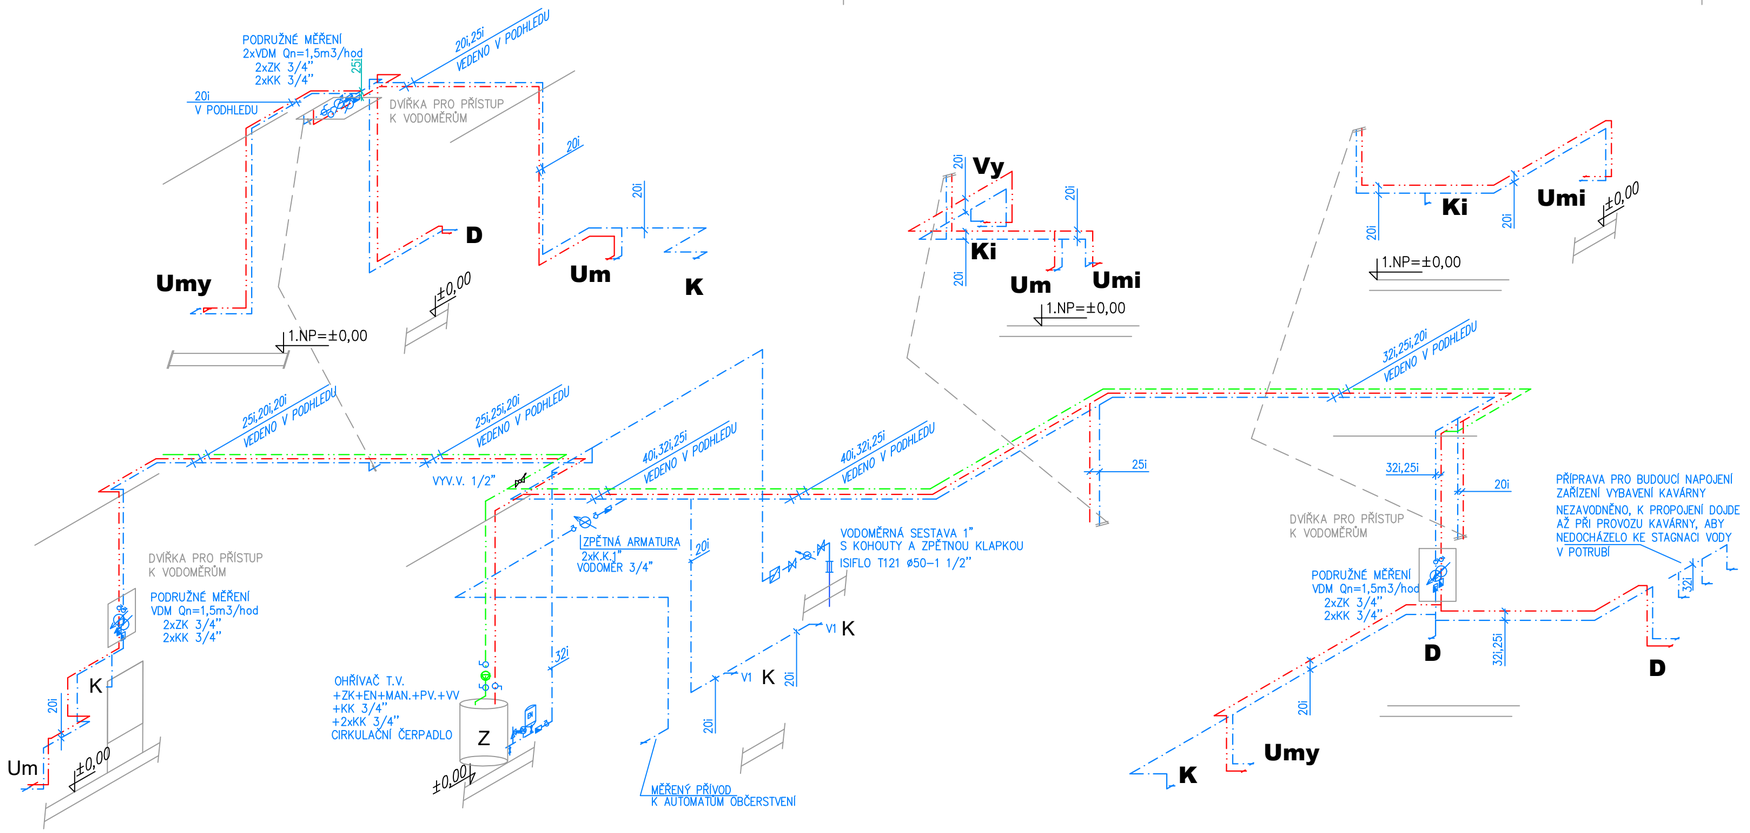

POZNÁMKY:

- ROZVODY VODY PP-RCT , KANALIZACE PP SYSTÉM HT, PVC SYSTÉM KG, PE
- VEŠKERÉ ROZVODY VODY A ARMATURY BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TAK, ABY BYLA SPLNĚNA VYHLÁŠKA 193/2007 Sb.
- MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE DLE PRŮMĚRU VODOVODNÍHO POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE:
  Ø40 mm - IZOLACE TL. 30 mm Ø25 mm - IZOLACE TL. 20 mm
  Ø32 mm - IZOLACE TL. 30 mm Ø20 mm - IZOLACE TL. 20 mm
- MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE VODOVODNÍHO POTRUBÍ STUDENÉ VODY TL. 20 mm
- U ZÁSOBNÍKU / OHŘÍVAČE T.V. BUDOU NA PŘÍVODU VODY OSAZENY ARMATURY DLE PŘEDPISU VÝROBCE (POJIST. VENTIL, ZP. KLAPKA, APOD.)
- U ZÁSOBNÍKU / OHŘÍVAČE T.V. BUDE OSAZENO CIRKULAČNÍ ČERPADLO
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI PROSTORY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO MANŽETAMI, PŘI REALIZACI SE POŘÍDÍ FOTODOKUMENTACE

LEGENDA:

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE

VDM	VODOMĚR
K.K.	KULOVÝ KOHOUT
K.K.V.	KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
Z.K.	ZPĚTNÁ KLAPKA
VYV.V.	VYVAŽOVACÍ VENTIL S UZAVÍRÁNÍM

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sikolovská 1955, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**SAGASTA s.r.o.**
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka
Kontakt:	T: +420 720 071 940 E: jan.pospisil@sagasta.cz

SAGASTA

Zhotovitel objektu:	**Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.**
Adresa:	Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec
Kontakt:	T: +420 733 575 544 E: wajsar@kontexty.cz

kontexty atelier architektury a urbanismu

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jan Pospíšil	Specialista:	Ing.arch. Marek Wajsar

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha-Radotín**		Označení investora: E618-S-4489/2020/JAN Označení zhotovitele: 120134
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek		Označení části: **D.2.2.1**
Název objektu/dílčí části:	**Výpravní budova**		Označení objektu/komplexu: **SO 25-71-01**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Zdravotně technické instalace AXONOMETRICKÉ SCHEMA VODOVODU		Číslo přílohy: **100 -2.110**
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: SCHEMA	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Ing. Zdeněk Pilař	Ing. Zdeněk Pilař	Formáty: 3xA4	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	**Smluvní datum zpracování:**
Hlavní město Praha	Radotín [738620]	0202B1	**02/2022**

Označení investora:: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobjekt: | Příloha: | Revize:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
[Prostor pro další informace]