


Pražská plynárenská Distribuce a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,  
U plynárny 500, Praha 4, 145 08  
[www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz)

0 50 100 m

|       |             |                   |
|-------|-------------|-------------------|
| — NTL | — STL 1 bar | --- odstavené     |
| — VTL | — STL 3 bar | --- přibližný pr. |

Přehledka

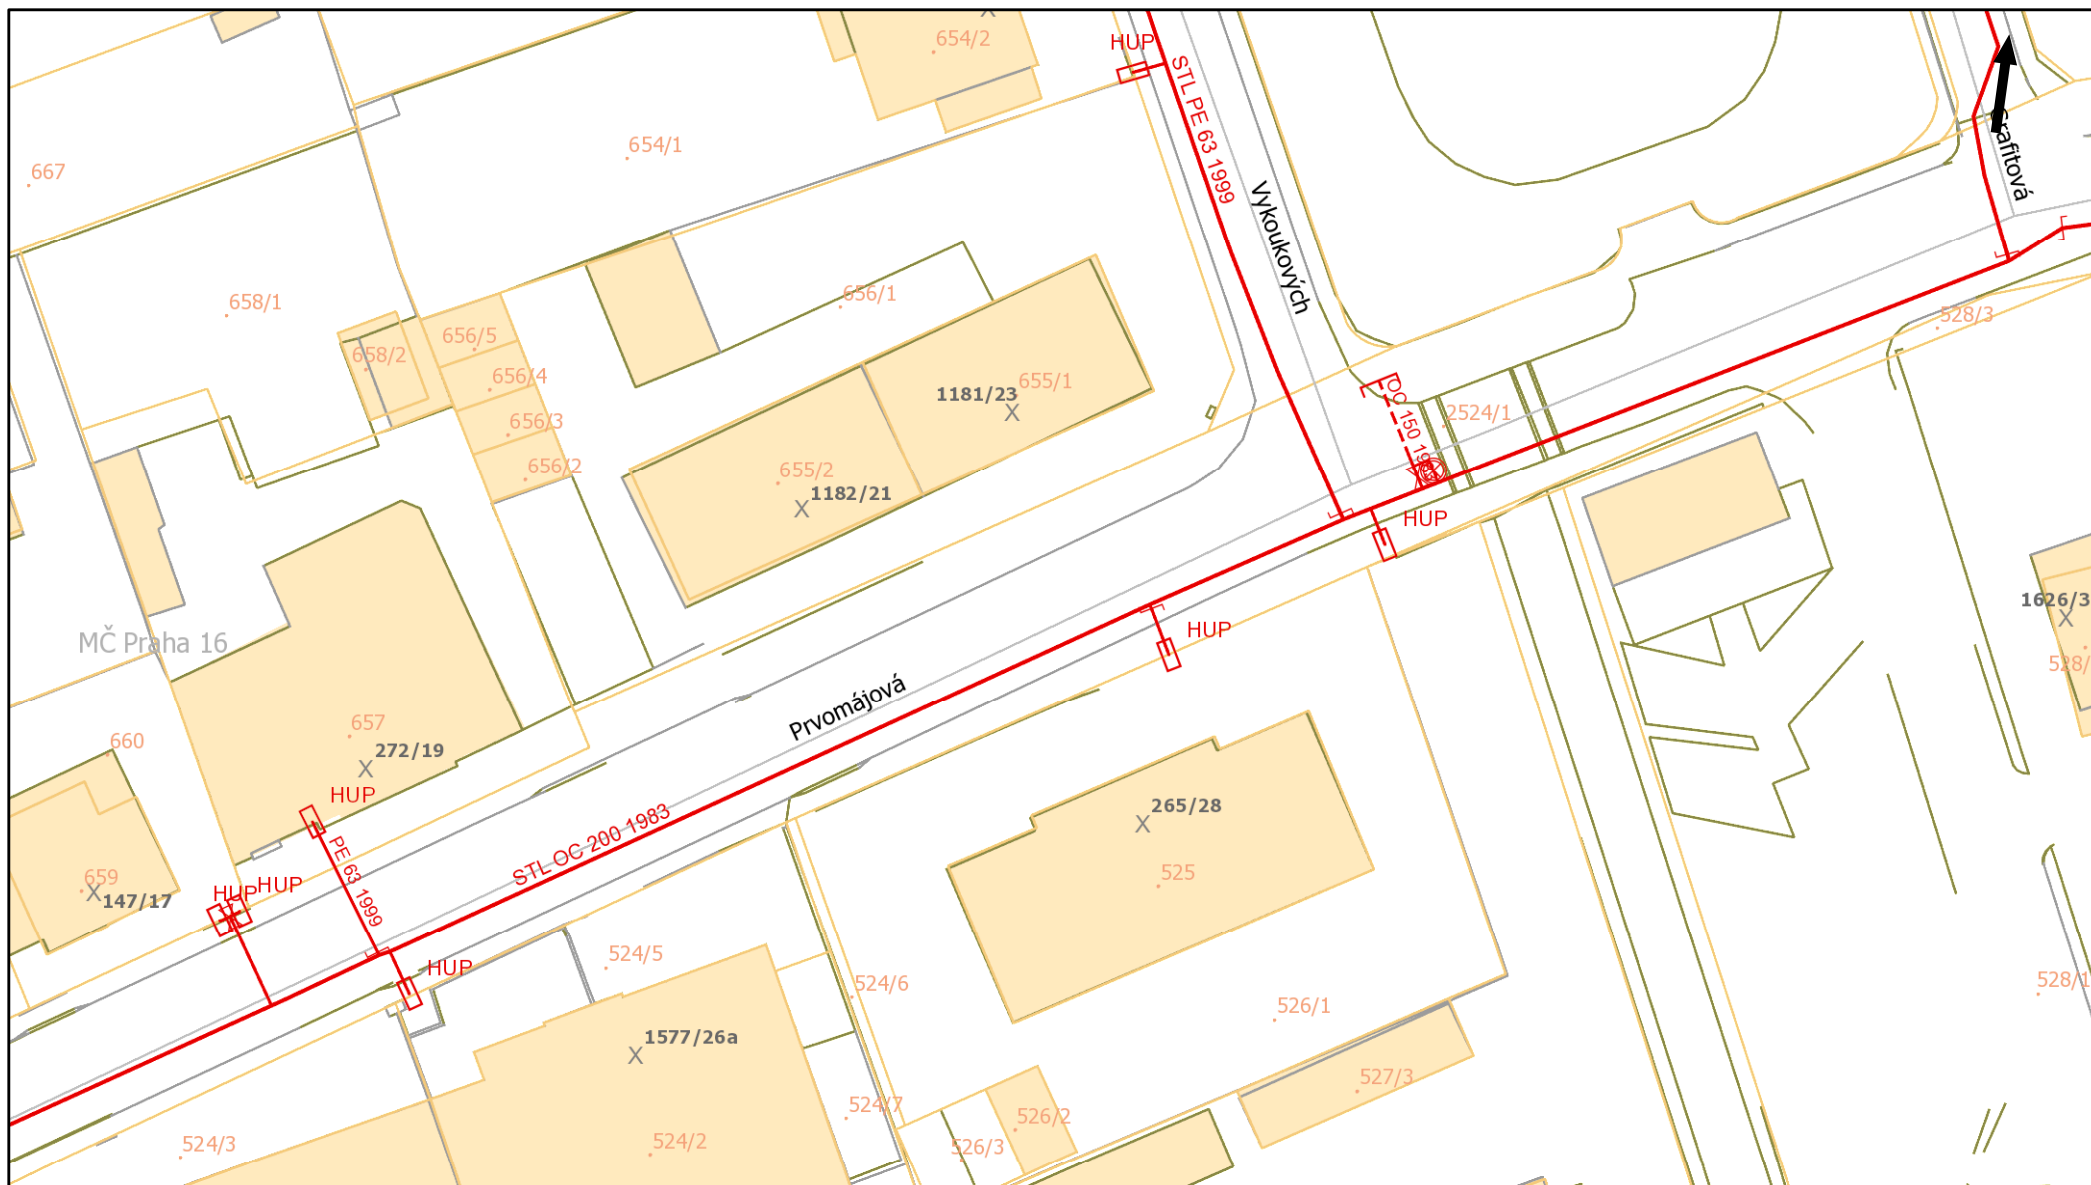



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,  
U plynárny 500, Praha 4, 145 08  
[www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz)

0 10 20 m


|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <span style="color: green;">—</span> NTL  | <span style="color: red;">—</span> STL 1 bar  | ----- odstavené   |
| <span style="color: yellow;">—</span> VTL | <span style="color: blue;">—</span> STL 3 bar | --- přibližný pr. |

str. 1 / 13

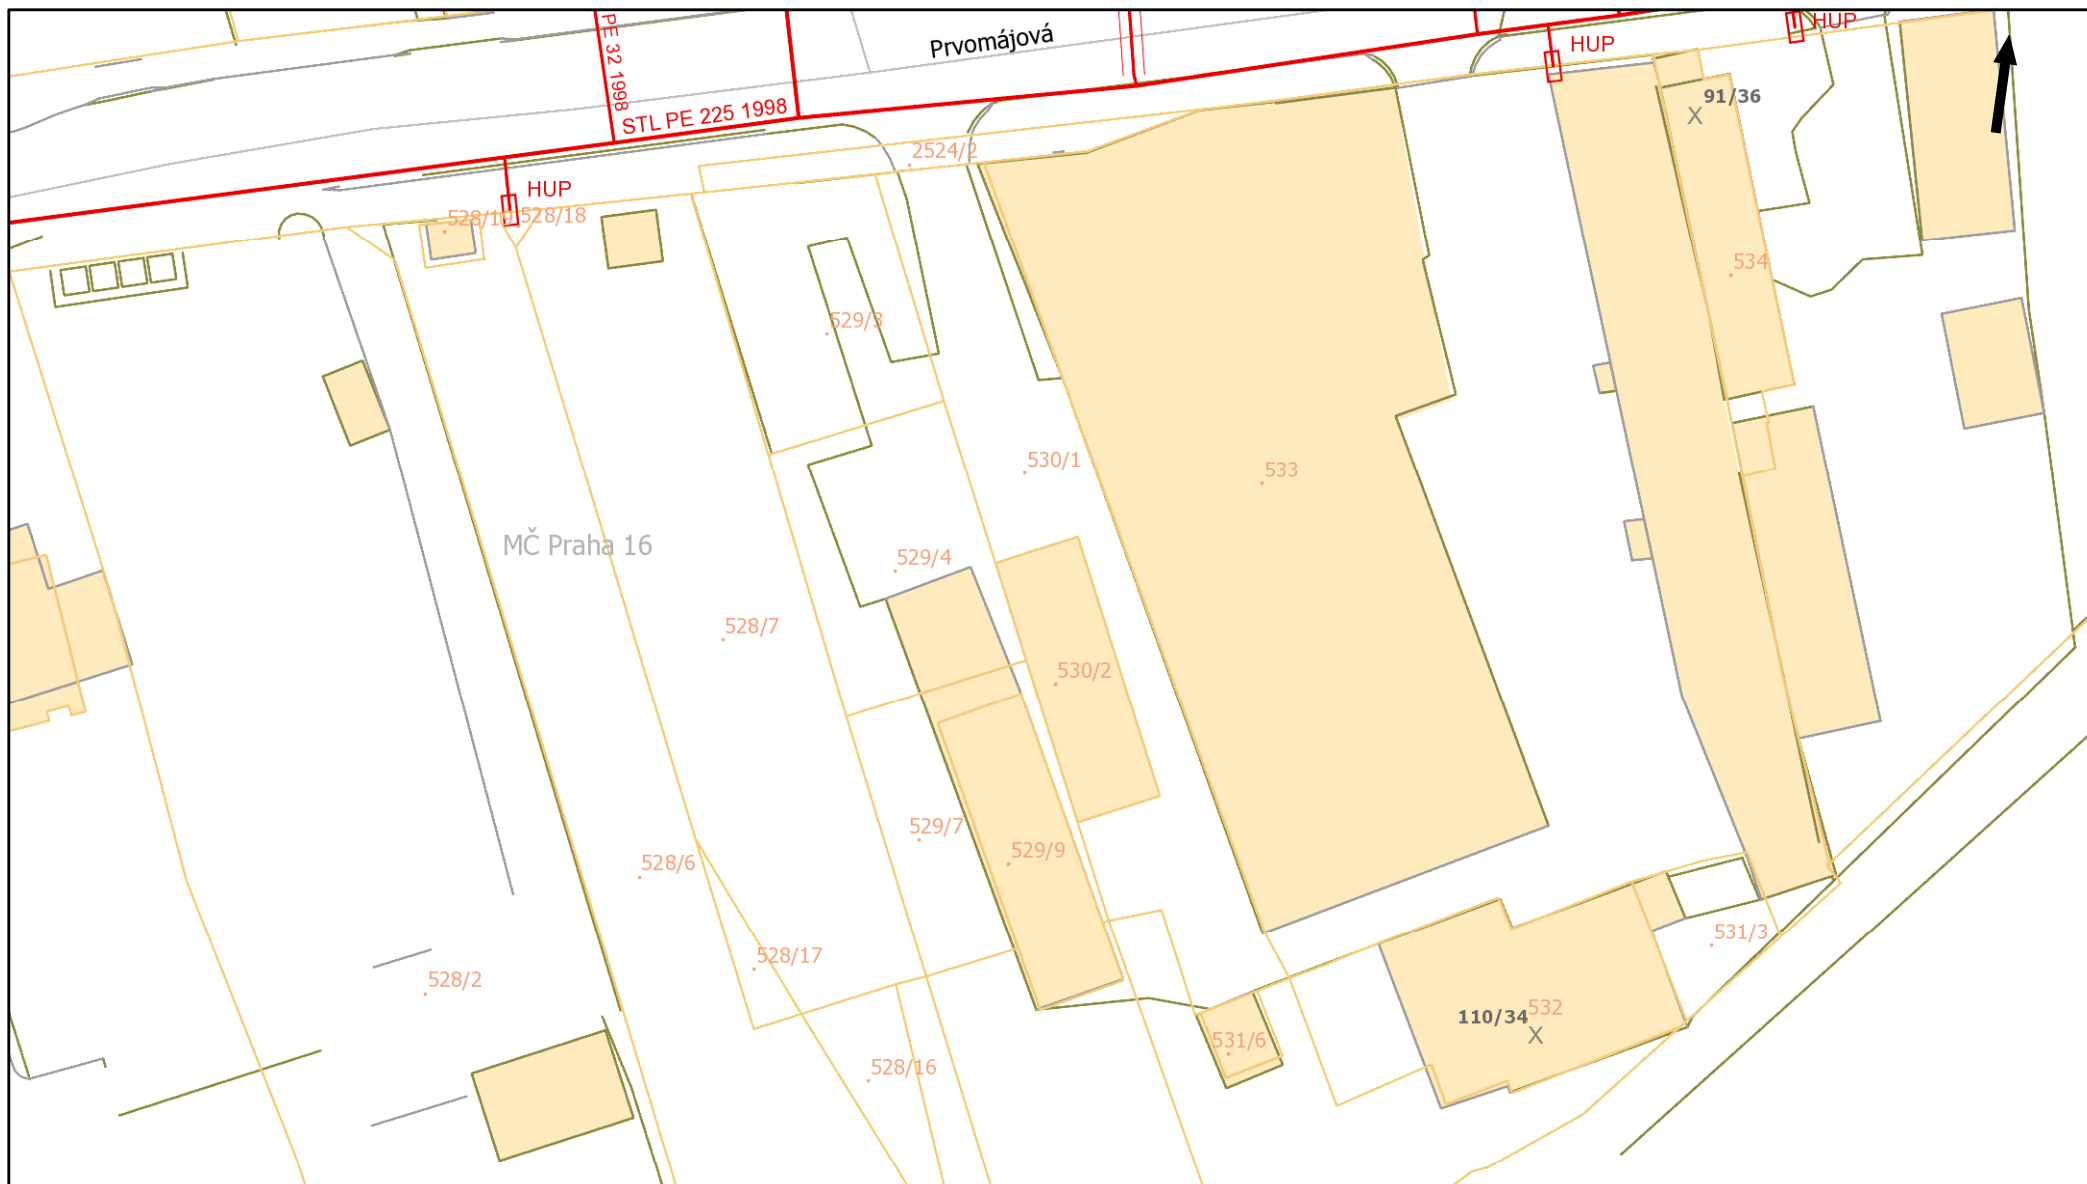

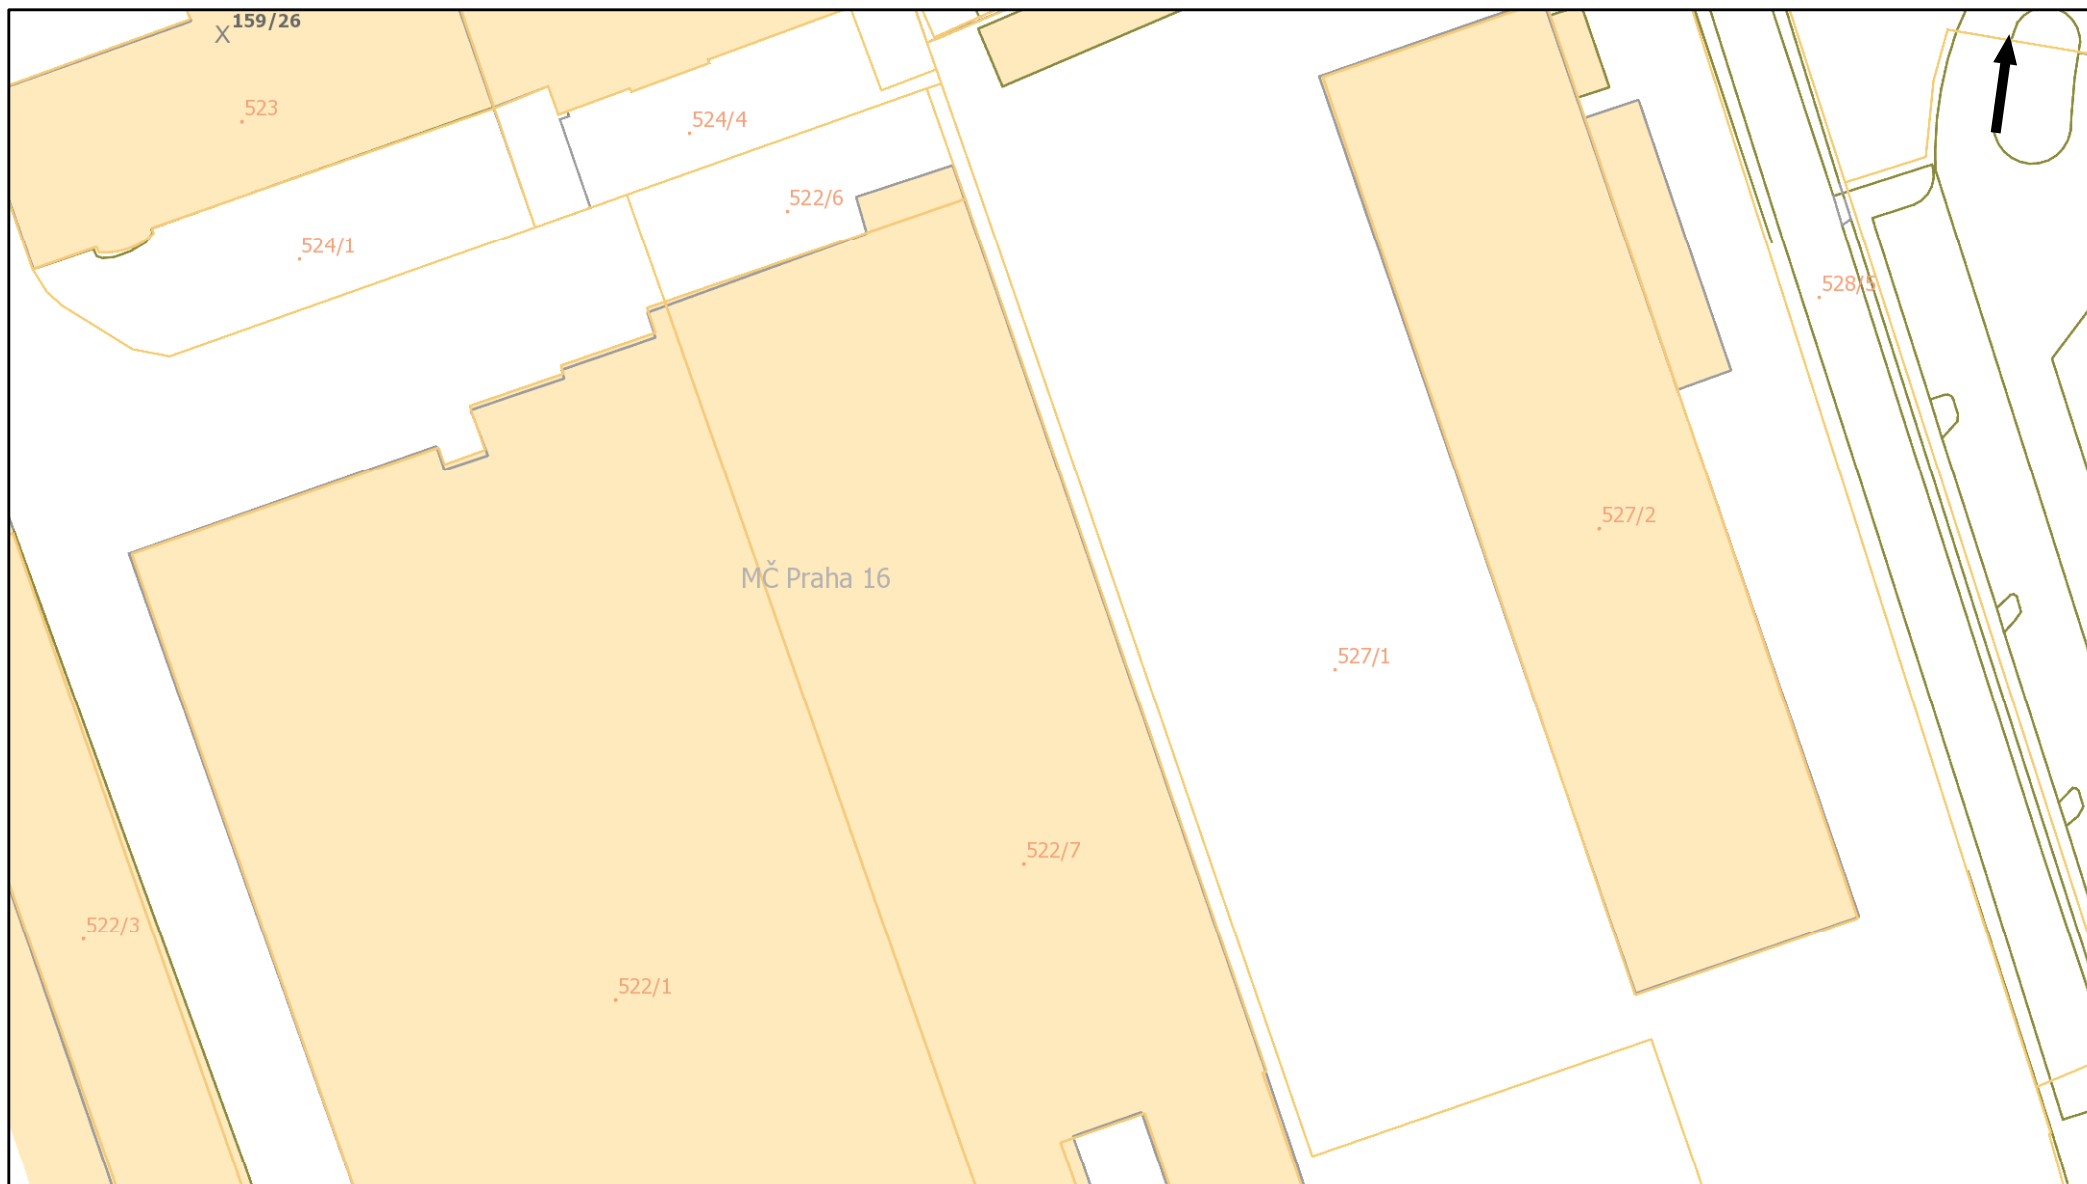


Pražská plynárenská Distribuce a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,  
U plynárny 500, Praha 4, 145 08  
[www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz)



|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <span style="color: green;">—</span> NTL  | <span style="color: red;">—</span> STL 1 bar  | ----- odstavené         |
| <span style="color: yellow;">—</span> VTL | <span style="color: blue;">—</span> STL 3 bar | - - - - - přibližný pr. |



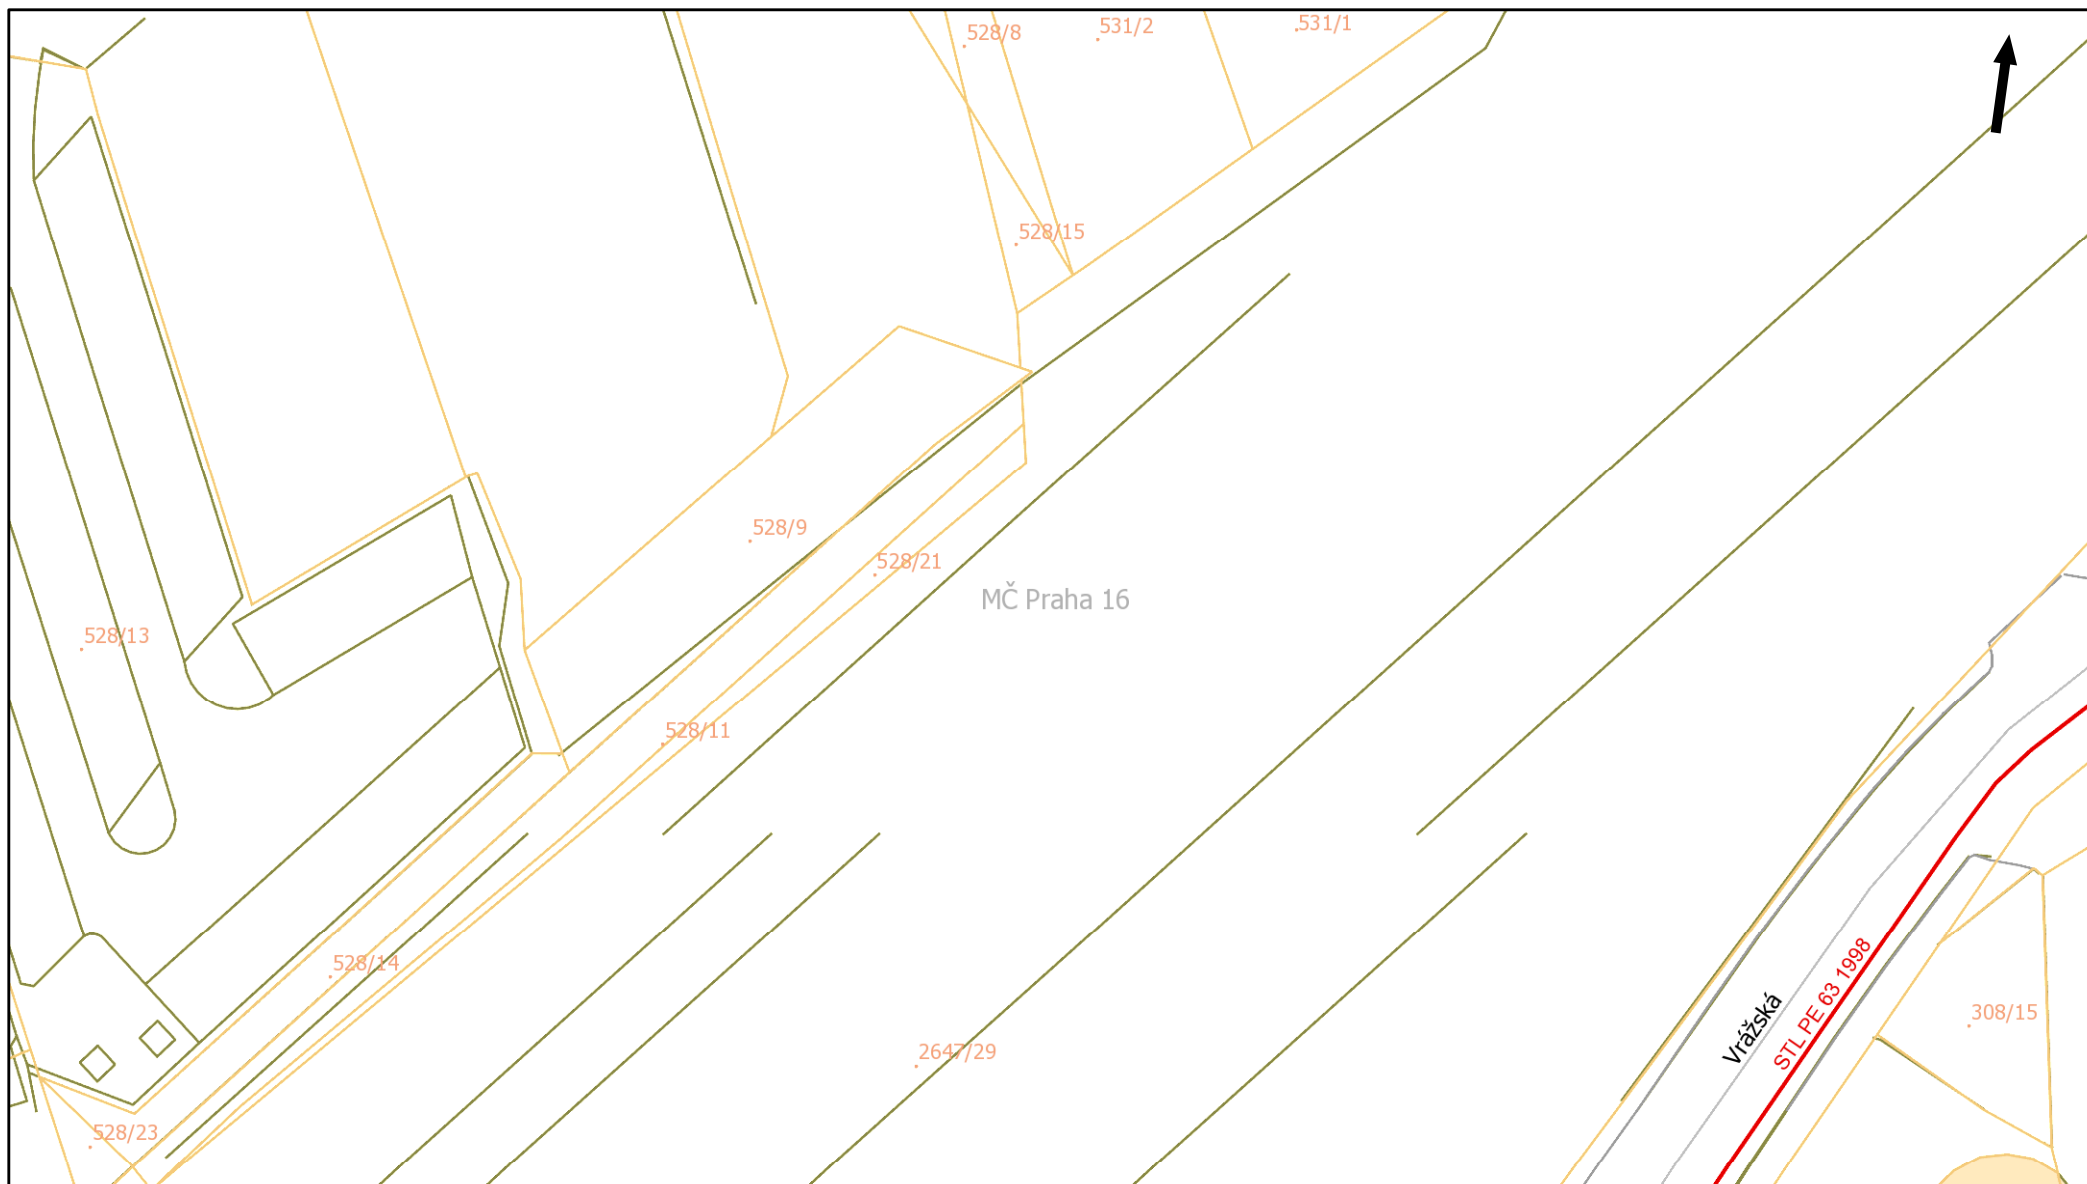



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,  
U plynárny 500, Praha 4, 145 08  
[www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz)

0 10 20 m


|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <span style="color: green;">—</span> NTL  | <span style="color: red;">—</span> STL 1 bar  | ----- odstavené   |
| <span style="color: yellow;">—</span> VTL | <span style="color: blue;">—</span> STL 3 bar | --- přibližný pr. |

str. 4 / 13

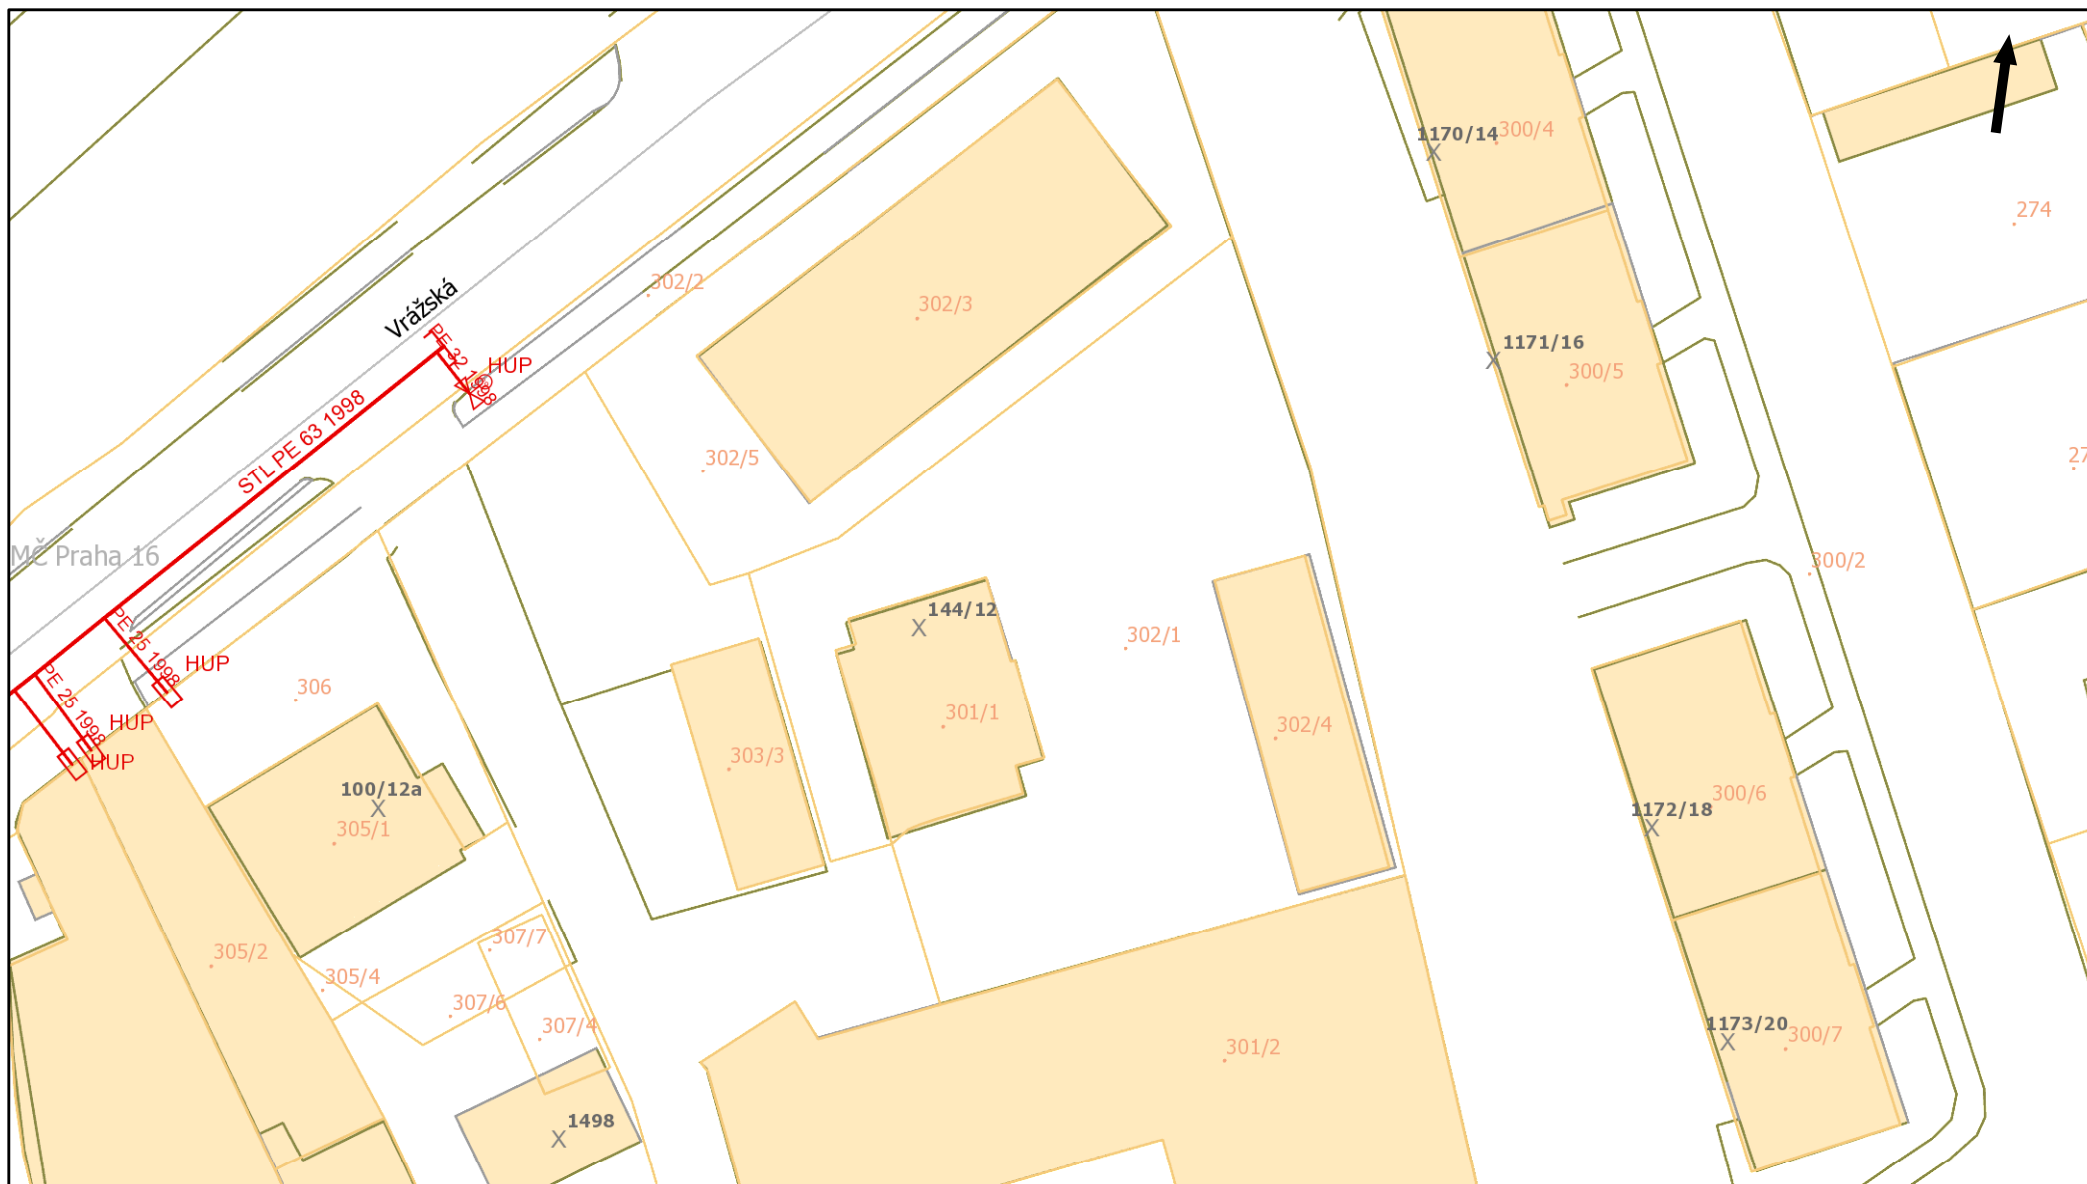


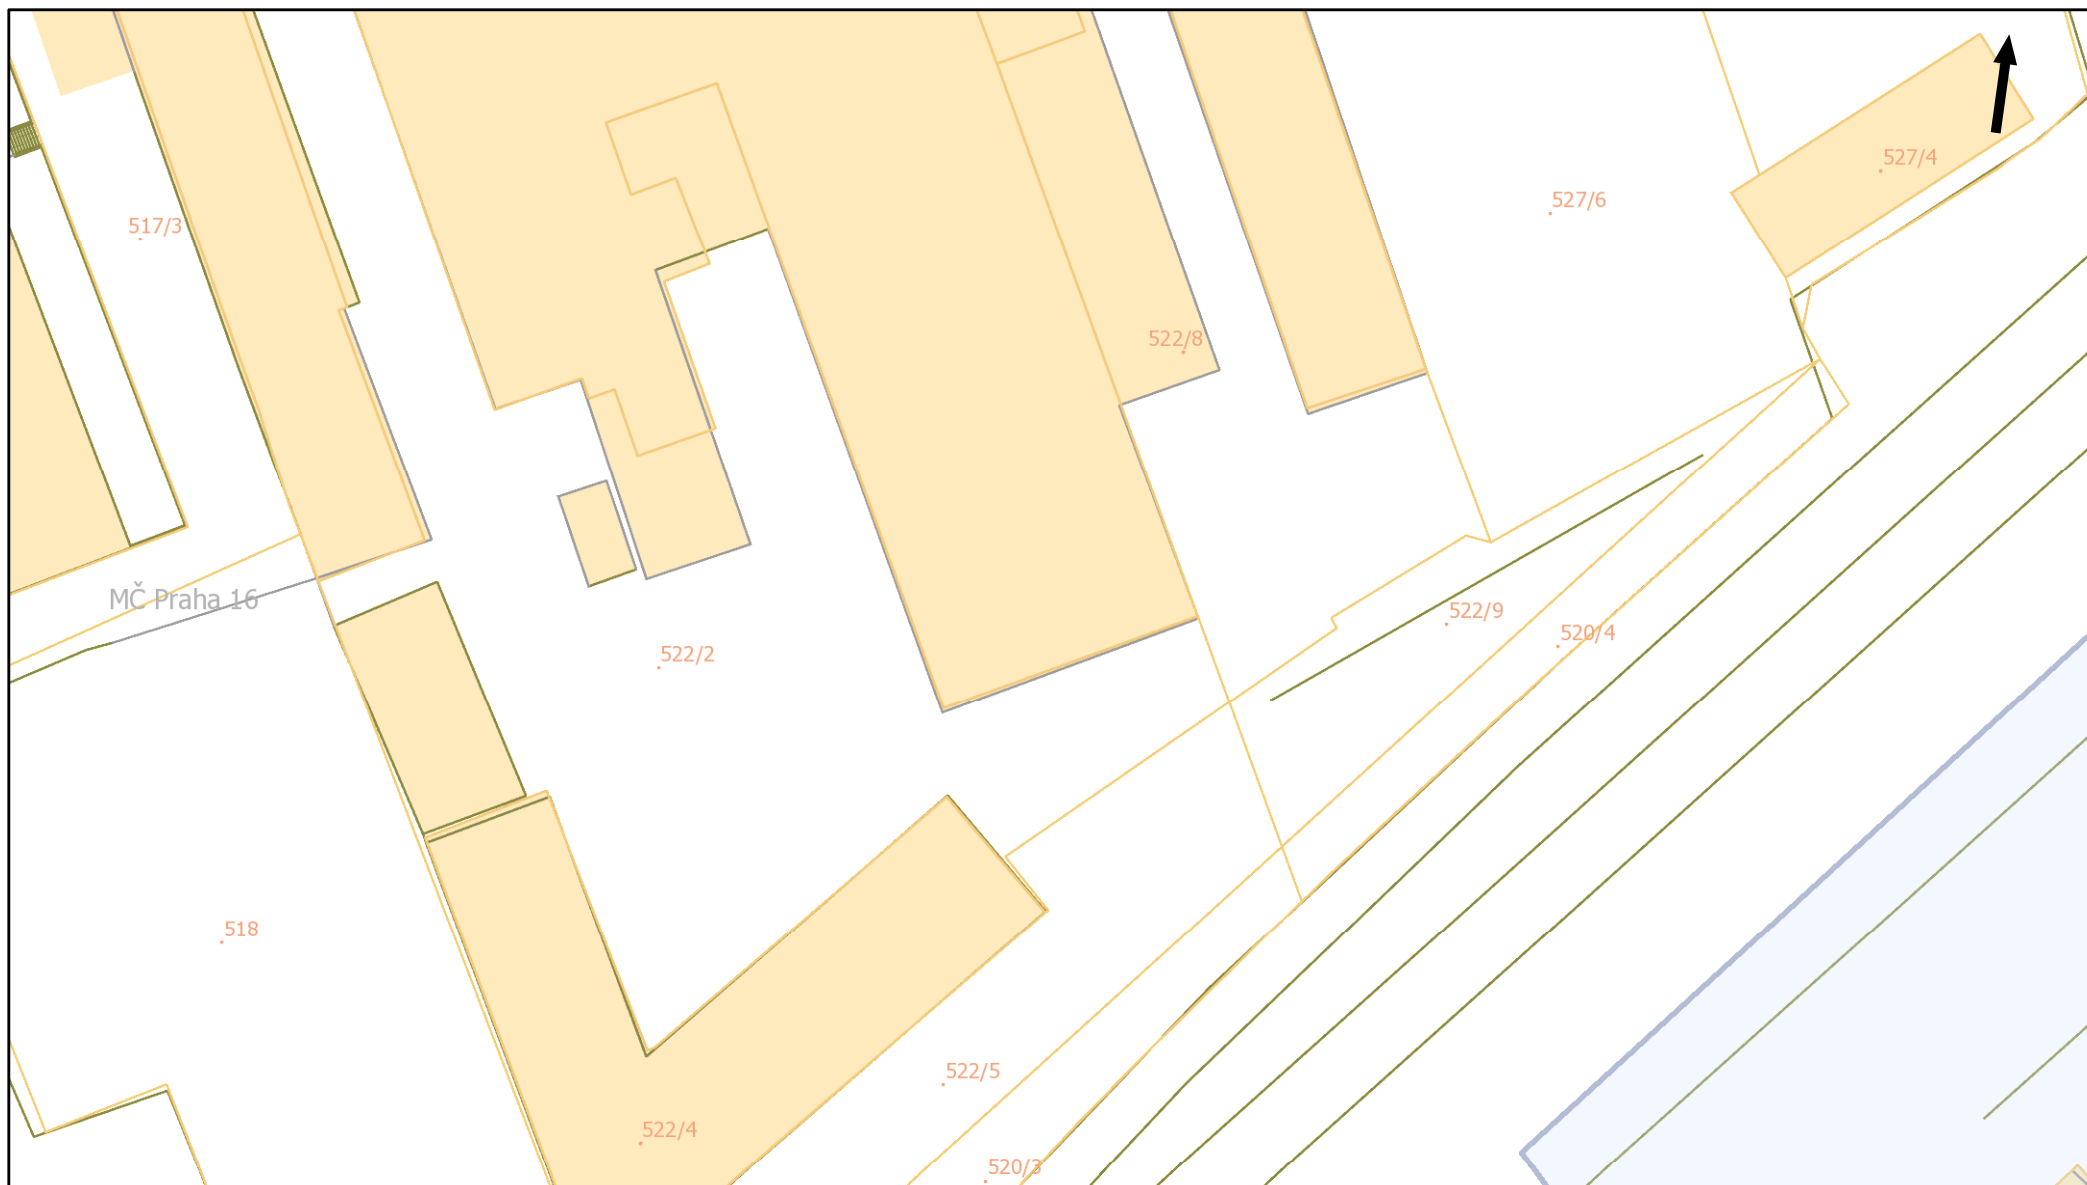


Pražská plynárenská Distribuce a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,  
U plynárny 500, Praha 4, 145 08  
[www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz)



|     |           |               |
|-----|-----------|---------------|
| NTL | STL 1 bar | odstavené     |
| VTL | STL 3 bar | přibližný pr. |

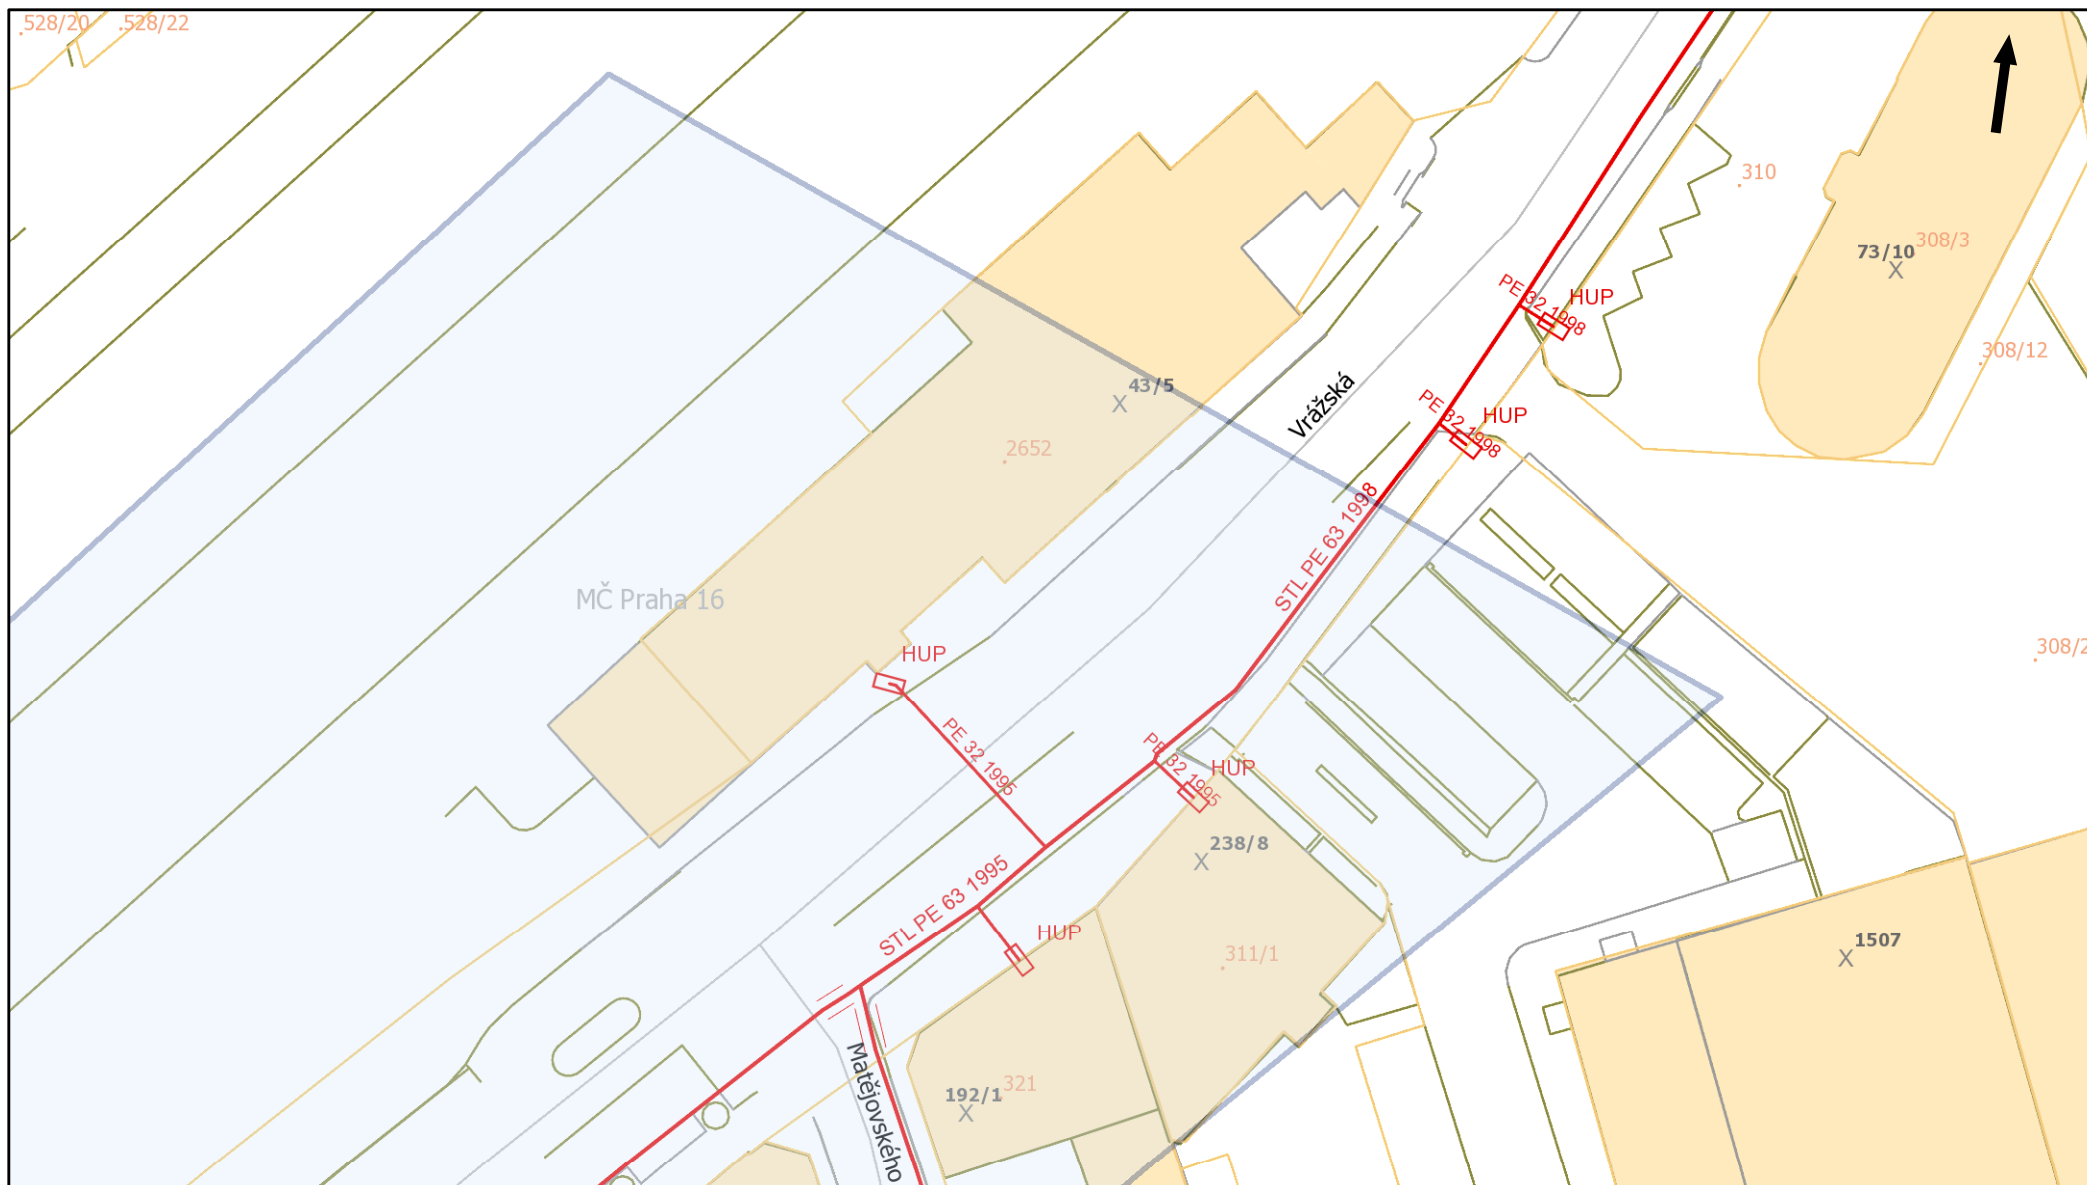


Pražská plynárenská Distribuce a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,  
U plynárny 500, Praha 4, 145 08  
[www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz)




|  |   |  |
|--|---|--|
| <span style="color: green;">—</span> NTL | <span style="color: red;">—</span> STL 1 bar  | <span style="color: black;">- - - -</span> odstavené     |
| <span style="color: yellow;">—</span> VT | <span style="color: blue;">—</span> STL 3 bar | <span style="color: black;">- - - -</span> přibližný pr. |



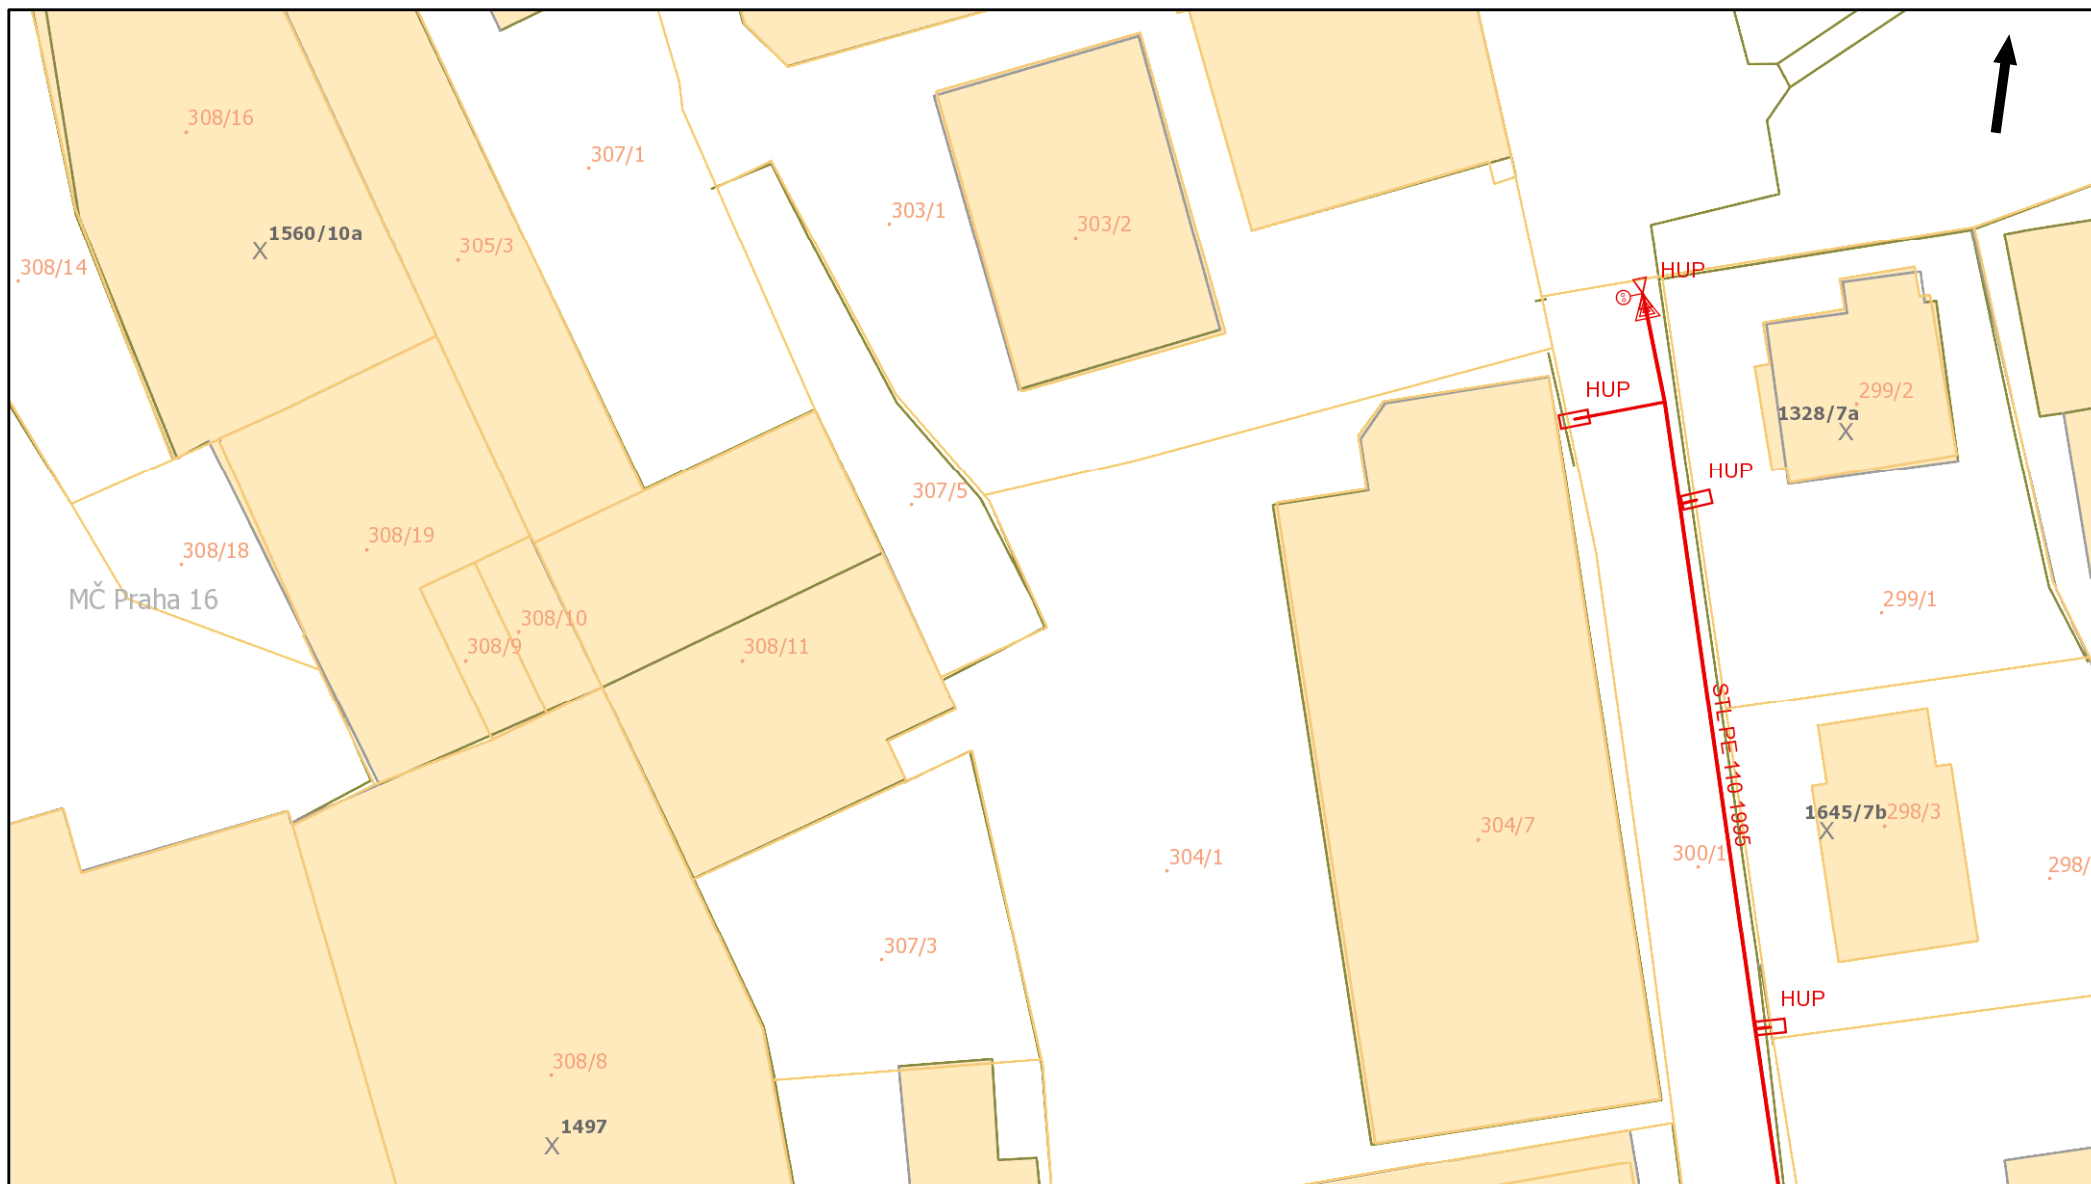


Pražská plynárenská Distribuce a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,  
U plynárny 500, Praha 4, 145 08  
[www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz)





|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <span style="color: green;">—</span> NTL  | <span style="color: red;">—</span> STL 1 bar  | ----- odstavené         |
| <span style="color: yellow;">—</span> VTL | <span style="color: blue;">—</span> STL 3 bar | - - - - - přibližný pr. |

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.




Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.




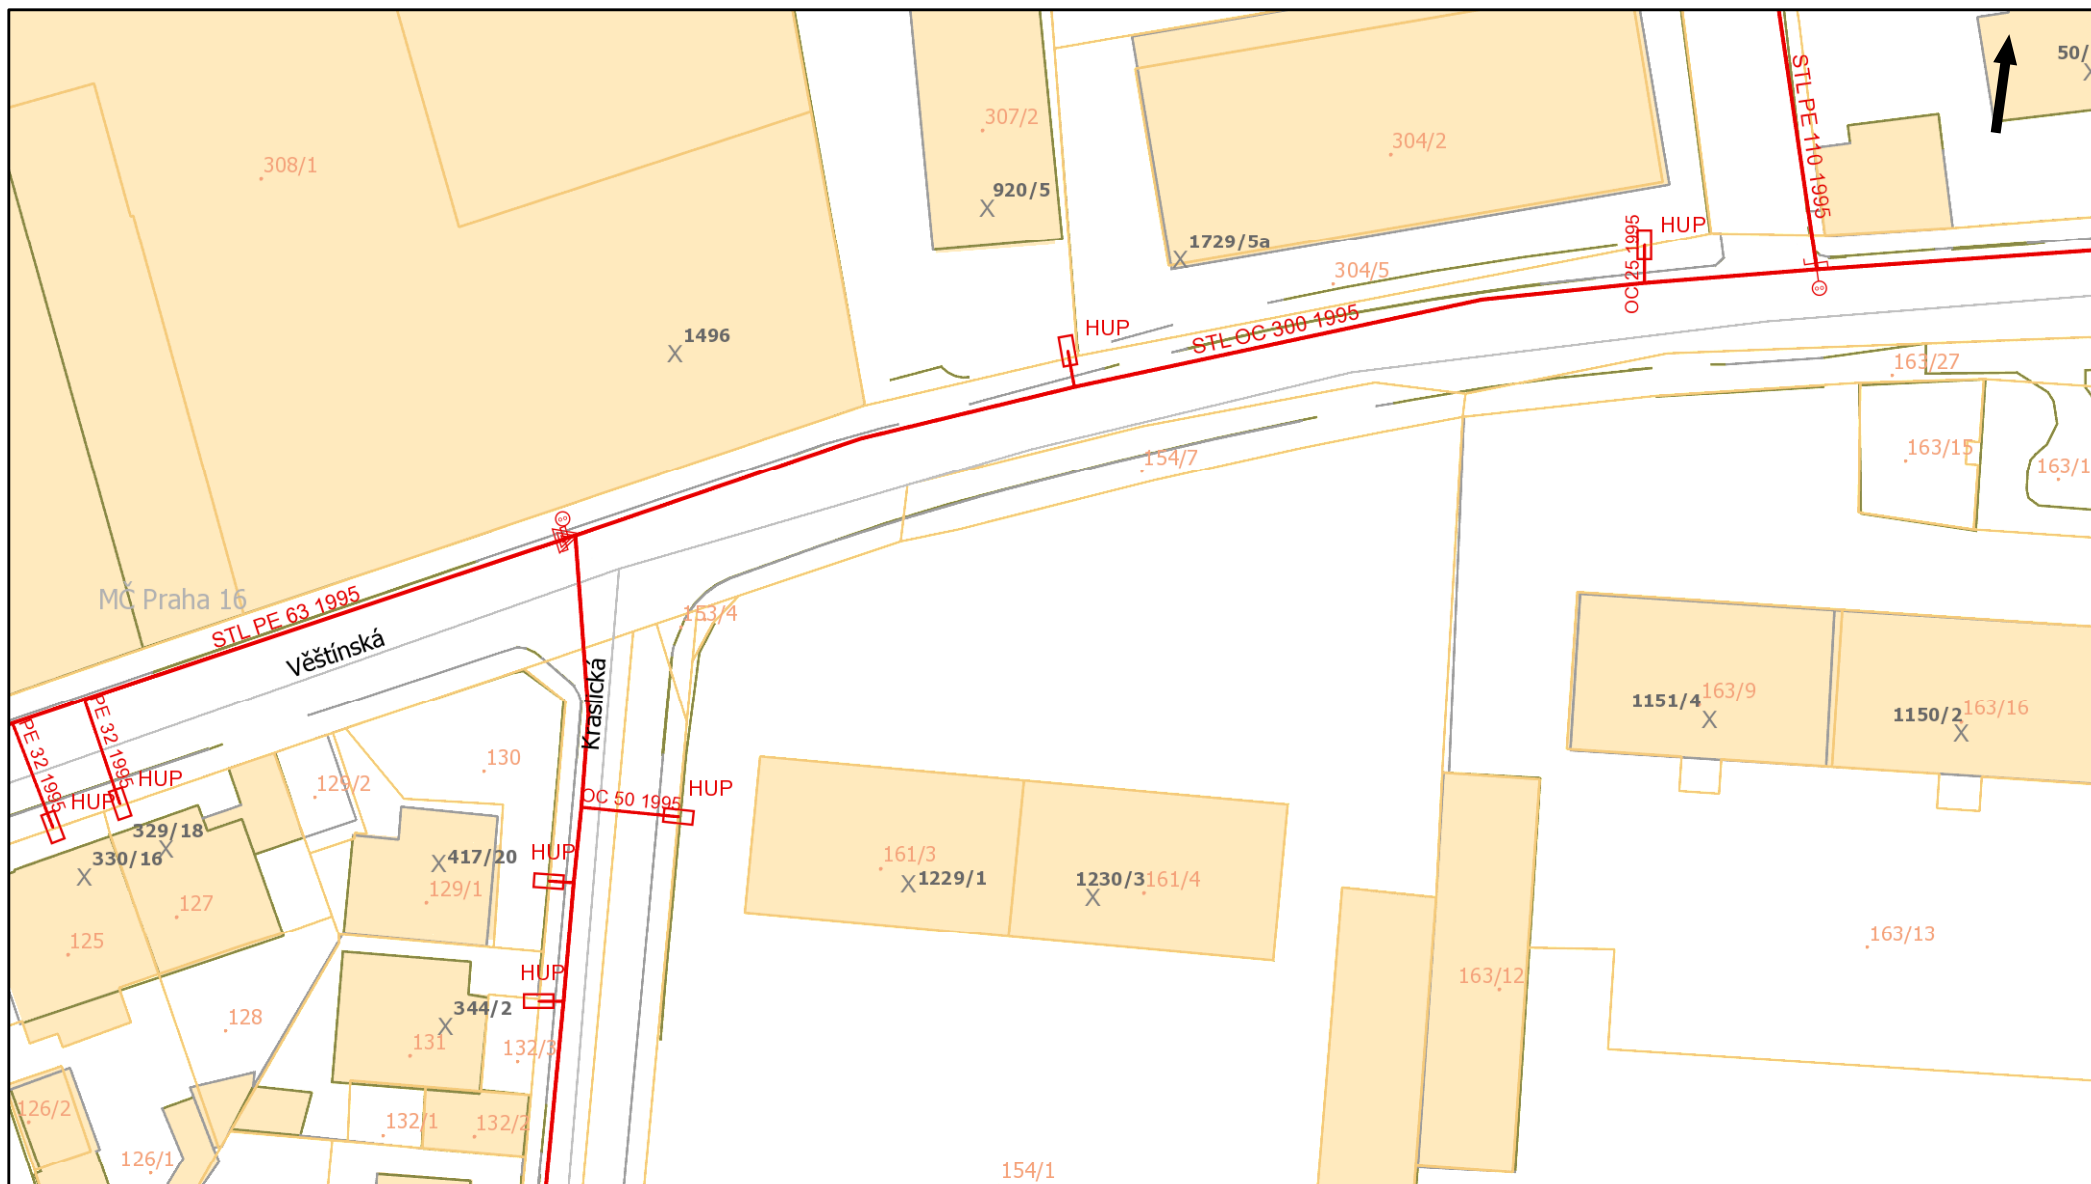

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,  
U plynárny 500, Praha 4, 145 08  
[www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz)



|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <span style="color: green;">—</span> NTL  | <span style="color: red;">—</span> STL 1 bar  | ----- odstavené         |
| <span style="color: yellow;">—</span> VTL | <span style="color: blue;">—</span> STL 3 bar | - - - - - přibližný pr. |

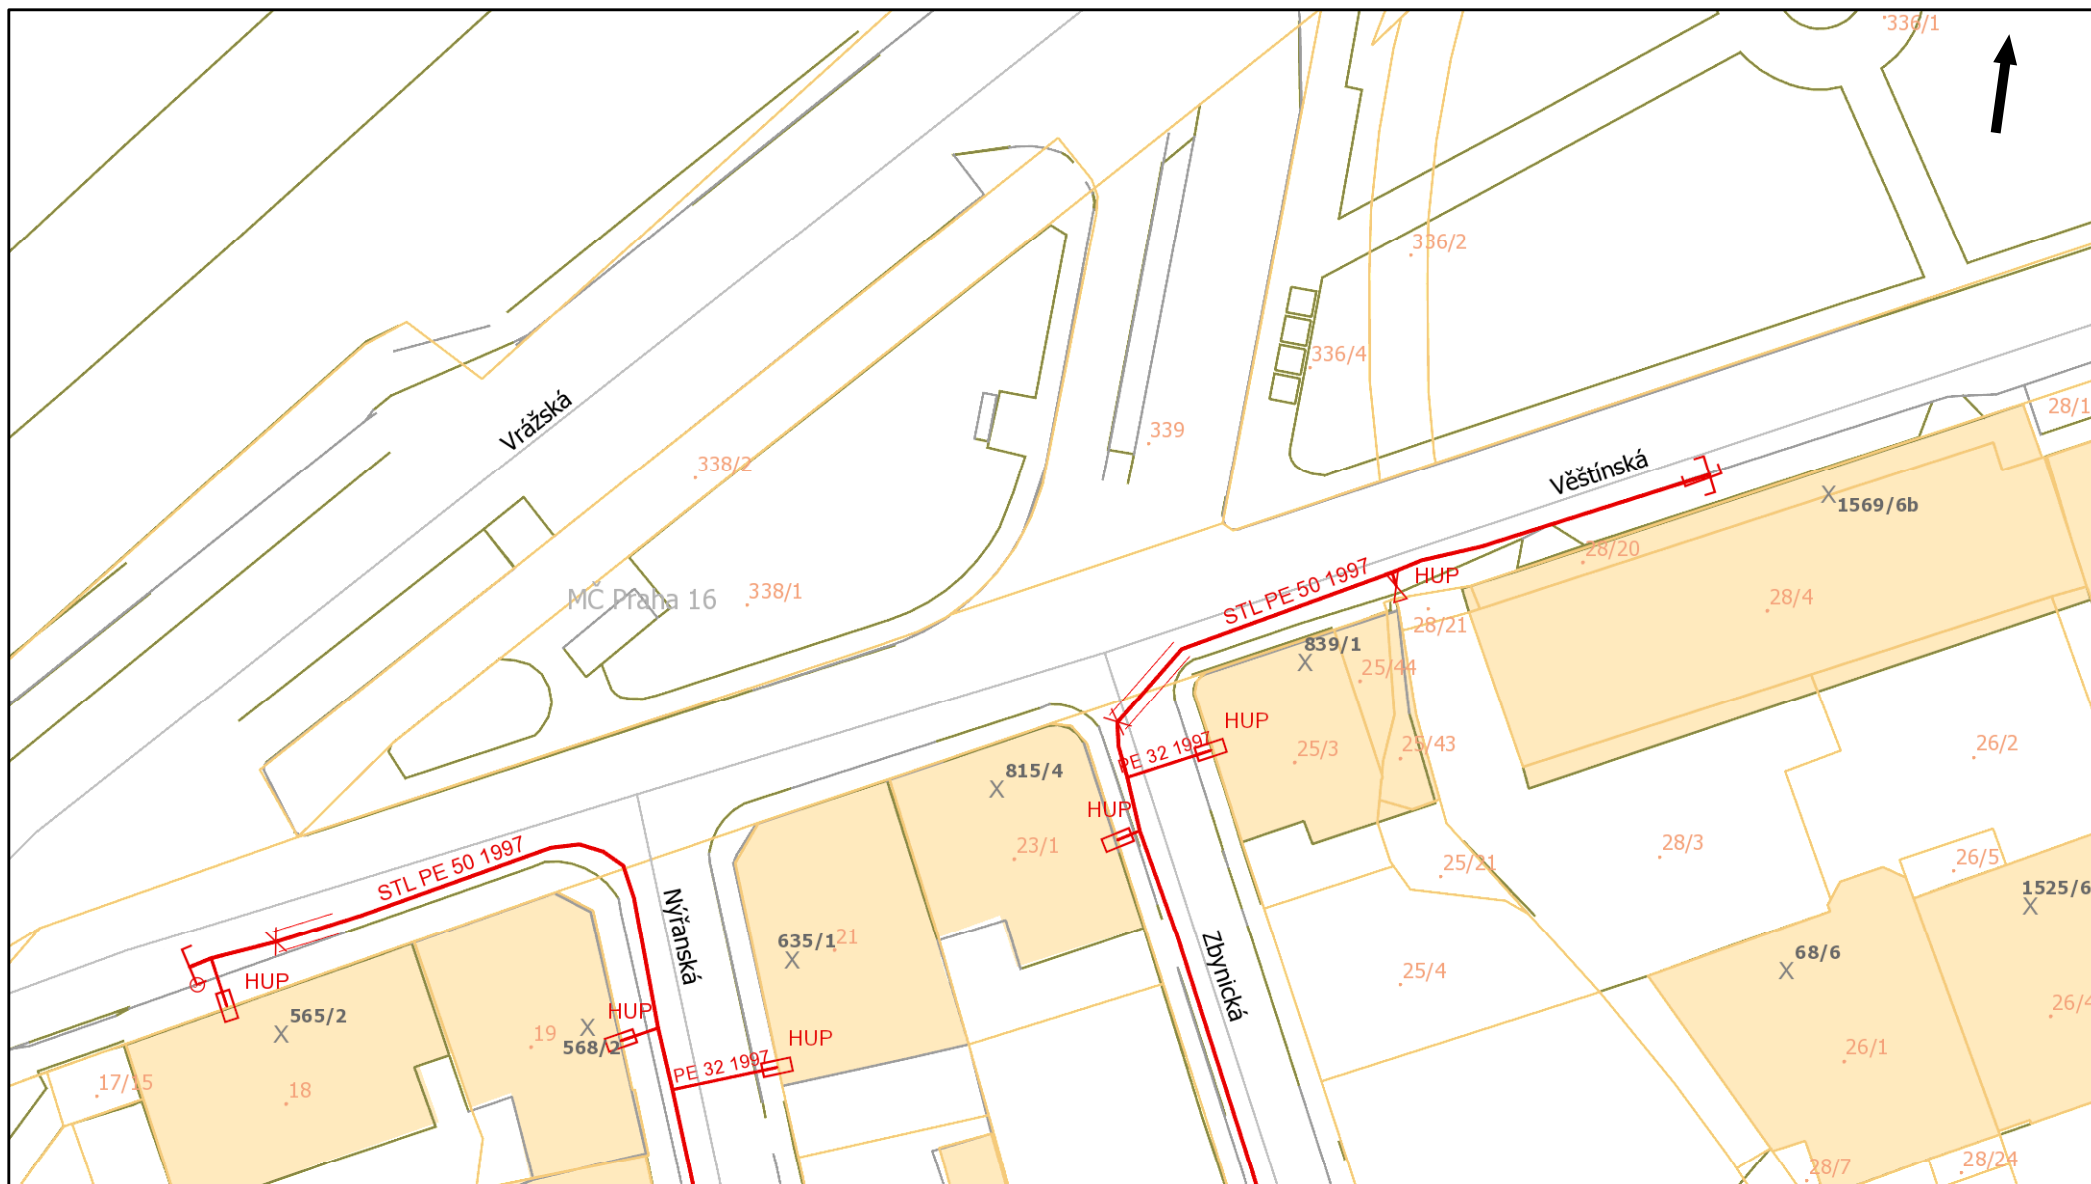


Pražská plynárenská Distribuce a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,  
U plynárny 500, Praha 4, 145 08  
[www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz)

0 10 20 m

|       |             |                     |
|-------|-------------|---------------------|
| — NTL | — STL 1 bar | ----- odstavené     |
| — VTL | — STL 3 bar | ----- přibližný pr. |

str. 12 / 13



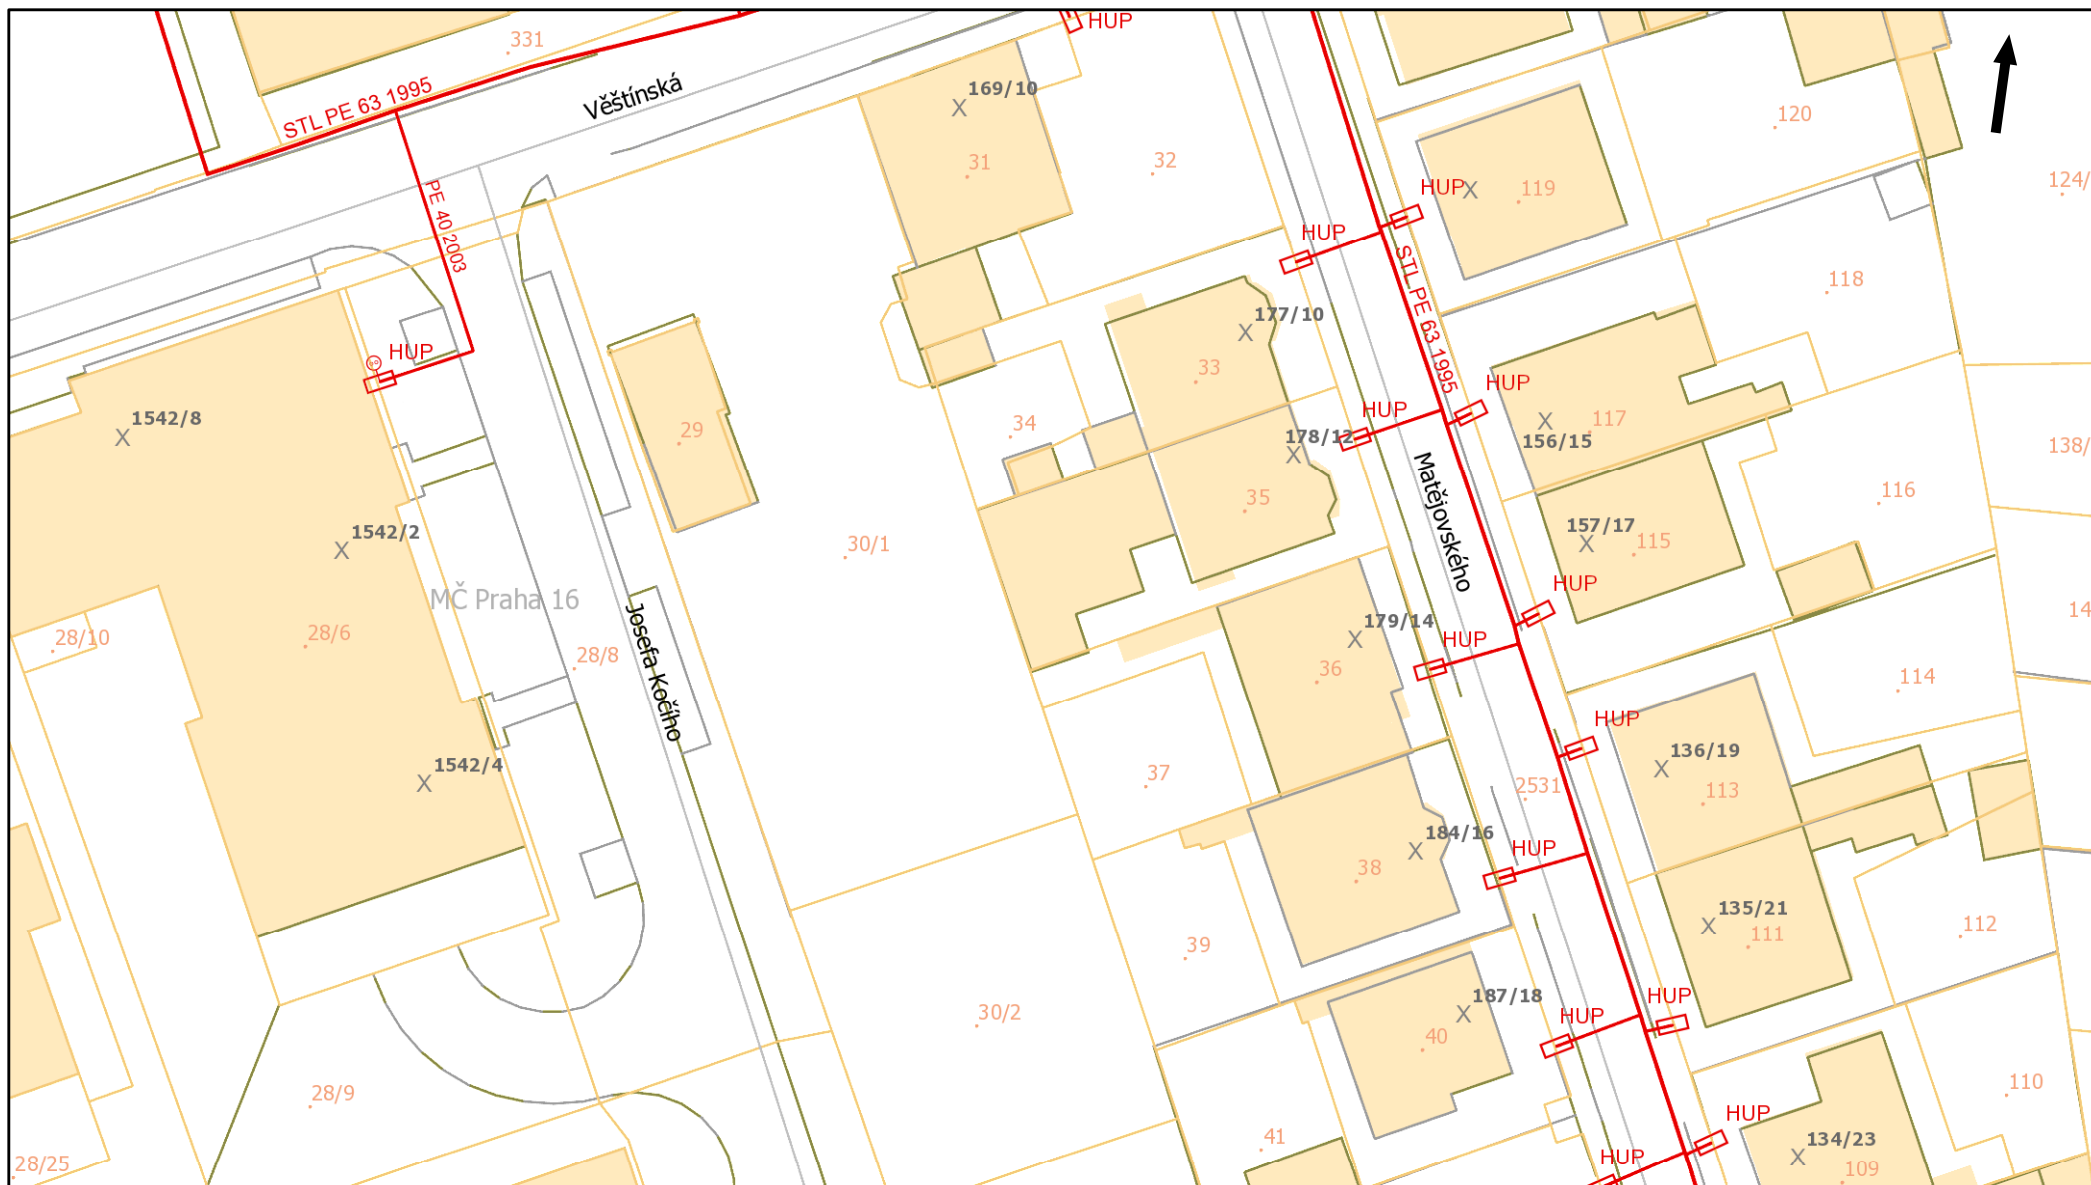

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,  
U plynárny 500, Praha 4, 145 08  
[www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz)





0 10 20 m

— NTL  
— VTL  
— STL 1 bar  
— STL 3 bar  
- - - - odstavené  
- - - - přibližný pr.




str. 13 / 13

# Plynárenská zařízení



















## BARVY PLYN./PŘÍP.

















-  VTL 25 bar
-  STL 3 bar
-  STL 1 bar
-  NTL 2,1 a 4 kPa









## Úsek plynovodu/přípojky






-  odstaveno
-  standardní průběh
-  přibližný zakres



## BARVY PRVKŮ

-  VTL 25 bar
-  STL 1 a 3 bar
-  NTL 2,1 a 4 kPa
-  čístačka
-  DR v zemi
-  DR ve skříňce
-  DR ve skříňce s HUP
-  filtr
-  Gibaultova spojka
-  HUP ve skříňce
-  HUP bez skříňky
-  chránička/ochr. trubka
-  izolační spoj
-  kapák
-  kompenzátor
-  odfuk
-  odvzdušnění DR
-  odvzdušnění RS

-  ochoz
-  povrchový znak
-  přechod
-  orientační sloupek
-  vývod sig. vodiče
-  redukce
-  regulátor
-  regulační stanice
-  regulátor blokový
-  regulátor posilovací
-  štěrková stěna
-  tvarovka
-  zátka
-  zaslepení
-  uzávěr/uzávěr provozní
-  změna materiálu

-  plynové lampy
-  sloupek dálkového přenosu
-  chránička PKO
-  zemnicí pásek
-  bleskojistka PKO
-  referenční elektroda PKO
-  RIS
-  elektroměr PKO







-  PO; spojovací objekt
-  SKAO
-  EPD
-  kontrolní vývod, kont. měřicí stanice
-  saturáž

-  kabel PKO hlavní
-  ostatní kabely PKO

## Anodové uzemnění PKO

-  AU-V (hloubkové) vertikální
-  GAN (galvanická anoda)
-  AU-H (hloubkové)
-  AU-rozpt. (rozptýlená anoda)
-  ostatní anodová uzemnění

## Anodové uzemnění - linie

-  AU-FeSi
-  AU-TU; AU-komb. jiné; AU-speciální
-  AU-TU-FeSi (kombinované)
-  AU-flexibilní
-  AU-hřebenové
-  AU-H; AU-rozpt.; GAN; zemn. pásek