

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **16.03.2021**
Naše značka: **SVASZAD17513**
Vyizuje: **Jan Křištof**
Telefon: **312 812 190**
E-mail: **jan.kristof@svas.cz**
Datum: **16.03.2021**

Adresa žadatele:
Signal Projekt s.r.o.
Víděská 55/47
63900 Brno

Informace o existenci sítí
provozovaných společností
Středočeské vodárny, a.s.

Poskytnutá data mají informativní charakter a nenahrazují vyjádření k projektové dokumentaci.

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Účel informace: | Existence sítí | | |
| Lokalizační údaje: | Okres: | Rakovník | |
| | Obec: | Nové Strašecí | |
| | Katastrální území, parcelní číslo: | Nové Strašecí, 1835/10 pozemková | |
| Zájmové území: | Vymezeno v situaci uvedené v příloze* | | |
| Kontaktní osoba: | Ing. Pavla Böhmová | | |
| Kontaktní údaje: tel., e-mail | 725986758, bohmov@signalprojekt.cz | | |
| Platnost: | Jeden rok ode dne vyhotovení | | |

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace
nenachází

sítí (případně ochranná pásma vodních zdrojů) **provozované společností Středočeské vodárny, a.s.**

Součástí poskytnuté informace jsou vodovodní a kanalizační přípojky. Společnost Středočeské vodárny, a.s. není vlastníkem ani provozovatelem přípojek (odst. 3 § 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). Zákres přípojek je orientační z hlediska jejich polohy i potrubí.

Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci resp. ke stavbě, k možnosti napojení na vodovod/kanalizaci posílejte ve formátu pdf, na útvar technického vyjádření - vodorozvoj (kontakt info@svas.cz) nebo písemně na adresu:


Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Informace o zpracování osobních údajů společností Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese
www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/

Středočeské vodárny, a.s.

útvar technického vyjádření
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

(1)




Ing. Lenka Kozlová
manažer útvaru technického vyjádření - vodorozvoj

*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **16.03.2021**

Naše značka: **SVASZAD17513**

Situace zájmového území

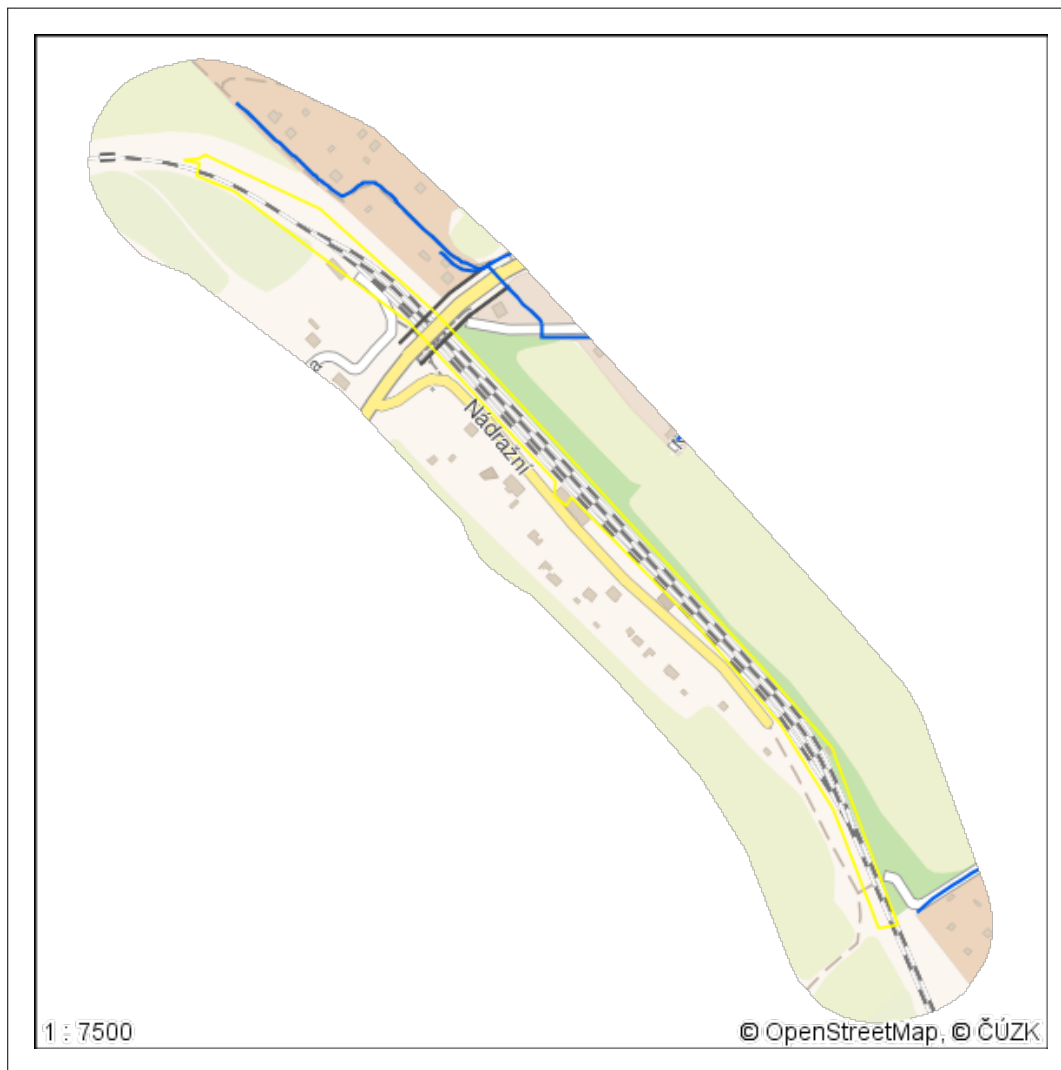

VODOVOD

- Dálkovod
- Vodovod provozováno
- Vodovod mimo provoz
- Vodovod neprovozováno
- Vodovodní přípojka
- I. stupeň OP vodního zdroje
- II. stupeň OP vodního zdroje
- III. stupeň OP vodního zdroje

KANALIZACE

- Kanalizace gravitační
- Kanalizace tlaková
- Kanalizace podtlaková
- Kanalizace mimo provoz
- Kanalizace neprovozováno
- Kanalizační přípojka

ELEKTRO

- - - Elektro - silové vedení
- Elektro - sdělovací kabel
- Elektro - optický kabel
- Elektro - ostatní

Vymezené zájmové území