



VZOROVÝ ŘEZ KŘÍŽENÍ ŽEL. SVRŠKU

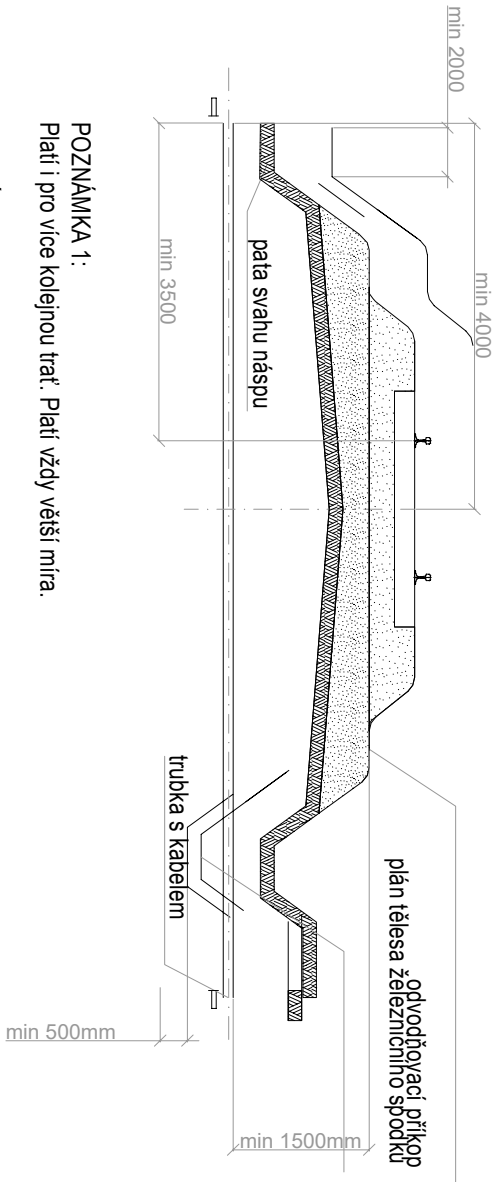

POZNÁMKA 1:
Platí i pro více kolejnou trať. Platí vždy větší míra.

POZNÁMKA 2:
Na širé trati se má ukončit chránička až za odvodňovacím příkopem.
Pokud je plán tělesa železničního spodka nebo trať v oblouku, min.
vzdálenost chráničky se měří od nejnižších částí.

VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU RÝHOU

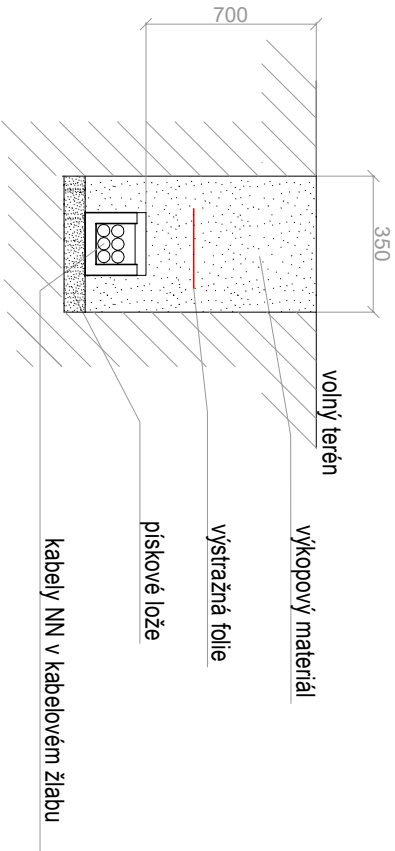

POZNÁMKA:
V souběhu s kabelizací zab. zař. bude hloubka uložení
dle kyněty hlavní kab. trasy

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005

MINIMÁLNÍ KRYTÍ:			
DRUH VEDENÍ	CHODNÍK	VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN
SILOVÉ KABELY DO 1 kV	0,35 m	1,00 m	0,70 m
SILOVÉ KABELY DO 10 kV	0,50 m	1,00 m	0,70 m
SILOVÉ KABELY DO 35 kV	1,00 m	1,00 m	1,00 m
SILOVÉ KABELY DO 220 kV	1,30 m	1,30 m	1,30 m

POZNÁMKA:
Před zahájením veškerých výkopových prací bude provedeno vyčištění
podzemních inženýrských sítí. Po uložení samotného vedení bude přizván
ke kontrole odpovědný pracovník a kabelové rýha bude následně zahozena.
Následně dojde k přesnému zanesení trasy kabelu do příslušné situace.

PO PŘÍPOMÍNKÁCH 05/2021

Revíze č.:	Datum:
	Popis:

Investor, objednatel : <div><div><div></div><div>SPRÁVA ŽELEZNIC</div></div></div> Správa železnic, státní organizace Dlažďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7			Souprava č.:			
Generální projektant: <div><div><div>signal</div><div>PROJEKT</div></div></div> Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno						
Hlavní inženýr projektu: Ing. Milan Pláček		Odpovědný projektant PS: <div><div><div></div><div>Vývoda</div></div></div>		Vypracoval: <div><div><div></div><div>Kovář</div></div></div>		
		Ing. Marek Vývoda		Ing. Martin Vánský		
STAVBA: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí		Kontroloval: Ing. Marek Vývoda <div><div><div></div><div>Vývoda</div></div></div>			Stupeň dok.: DUSP+PDPS	
ČÁST: SO 11-86-02 ŽST Nové Strašecí, úprava venkovních rozvodů NN		Zak. číslo: 21-004-30-101		Datum: 03/2021		
		Číslo části: D.2.3.6		Příloha č.:		
PŘÍLOHA: Řezy uložení kabelového vedení		Měřitko: -		05		