

Investor:
Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7
11000 Praha

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/JV/21/2146**

Vyřizuje: **Věra Jindrová**

Telefon: **+420 491 512 753**

E-mail: **vera.jindrova@vakhk.cz**

Žadatel:
Signal Projekt s.r.o.
Stanislava Sedláčková
Vídeňská 546/55
63900 Brno

Název akce: **Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 5,803 (P5380) trati Hradec Králové-Turnov**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedených)**

Typ řízení: **dokumentace pro stavební řízení**

Zájmové území:

Datum vydání vyjádření: **05.05.2021**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.

Předmětem stavby je doplnění závor u stávajícího PZS včetně jeho rekonstrukce, zrušení izolovaných kolejnic a úpravy chodníku o prvky pro nevidomé a slabozraké.

V zájmovém území stavby a jeho blízkosti se nachází veřejný vodovodní řad DN 100 PVC v provozování Královéhradecké provozní, a.s., který na p. p. č. 441/8 v k. ú. Všestary kříží kolmo železniční svršek, a který je v místě křížení železničního svršku uložen v chrániče CHR 800 OC.

Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok je zajišťována dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

- b) vysazovat trvalé porosty,
 - c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
 - d) provádět terénní úpravy,
- jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území stavby a jeho blízkosti mohou nacházet také vodovodní přípojky. Tyto jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. Jejich zákres je orientační. Náš archiv nemusí obsahovat všechny trasy přípojek. Je nutno jejich stávající trasu respektovat.

V místě křížení vodovodního řadu DN 100 PVC v provozování Královéhradecké provozní, a.s. se železničním svrškem, dojde k demontáži stávajícího LIS a jeho nahrazení kolejnicovou vložkou z užitých kolejnic. V rámci vkládání kolejnicových vložek dojde i k částečné výměně pryžových podložek pod patu kolejnice a výměně spojkových kompletů za nové.

Dále dojde k uložení nového zabezpečovacího kabelového vedení, které bude křížit vodovodní řad DN 100 PVC v provozování Královéhradecké provozní, a.s. V rámci stavby bude také v rozsahu výkopových prací připojena optotrubka HDPE 40/33 a kabel TCEPKPFLEY 10 XN.

Při stavbě je nutno dodržet tyto naše podmínky a požadavky:

- uvedená akce bude provedena v plné součinnosti s Královéhradeckou provozní, a.s., střediskem rozvodu vodovodních sítí – pan Rücker, číslo telefonu: 604 905 733 nebo pan Bolek, číslo telefonu: 736 608 203.
- je nutné dodržet ČSN 73 60 05.
- křížení je nutno provádět kolmo.
- v místě křížení nového kabelového vedení s vodovodním řadem v provozování Královéhradecké provozní, a.s. požadujeme uložit ochrannou fólii těsně pod terén, cca 20 cm.
- v místě křížení kabelového vedení s vodovodním řadem v provozování Královéhradecké provozní, a.s. požadujeme uložit kabelové potrubí do žlabu v min. délce 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.
- pro vytyčení trasy vodovodního řadu v provozování Královéhradecké provozní, a.s. je nutno zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz včetně situace a tohoto vyjádření. Dále si domluvit termín schůzky s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 804.
- při vytyčení vodovodu případně budou upřesněny další požadavky z hlediska umístění vodovodu v provozování Královéhradecké provozní, a.s. a prováděných prací.
- při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům z důvodu provádění obsluhy a údržby vodovodu.
- veškeré práce v blízkosti vodovodu požadujeme provádět ručně.
- při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a.s., nesmí být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.
- v případě, že při stavbě dojde k poškození vodovodu, bude toto neprodleně nahlášeno Královéhradecké provozní, a.s. a následné opravy zařízení vodovodu budou provedeny výhradně Královéhradeckou provozní, a.s. na náklady investora stavby.
- zhotovitel této stavby je povinen vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a.s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v provozování Královéhradecké provozní a.s., které bylo stavbou dotčeno.

Kanalizace v obci Věstary není v provozování Královéhradecké provozní, a.s.

Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele veřejného vodovodu, společnosti Královéhradecká provozní, a. s.

Na vědomí:

Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.



VODOVODY A KANALIZACE
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové
- 4 -



Ing. Pavel Loskot
technicko - provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.


Přílohy:

počet: 2

- Situace sítí v provozování KHP, a.s.
- Koordinační situační výkres

Situace sítí v provozování KHP, a.s.

Číslo vyjádření: VAKHK/VHR/JV/21/2146

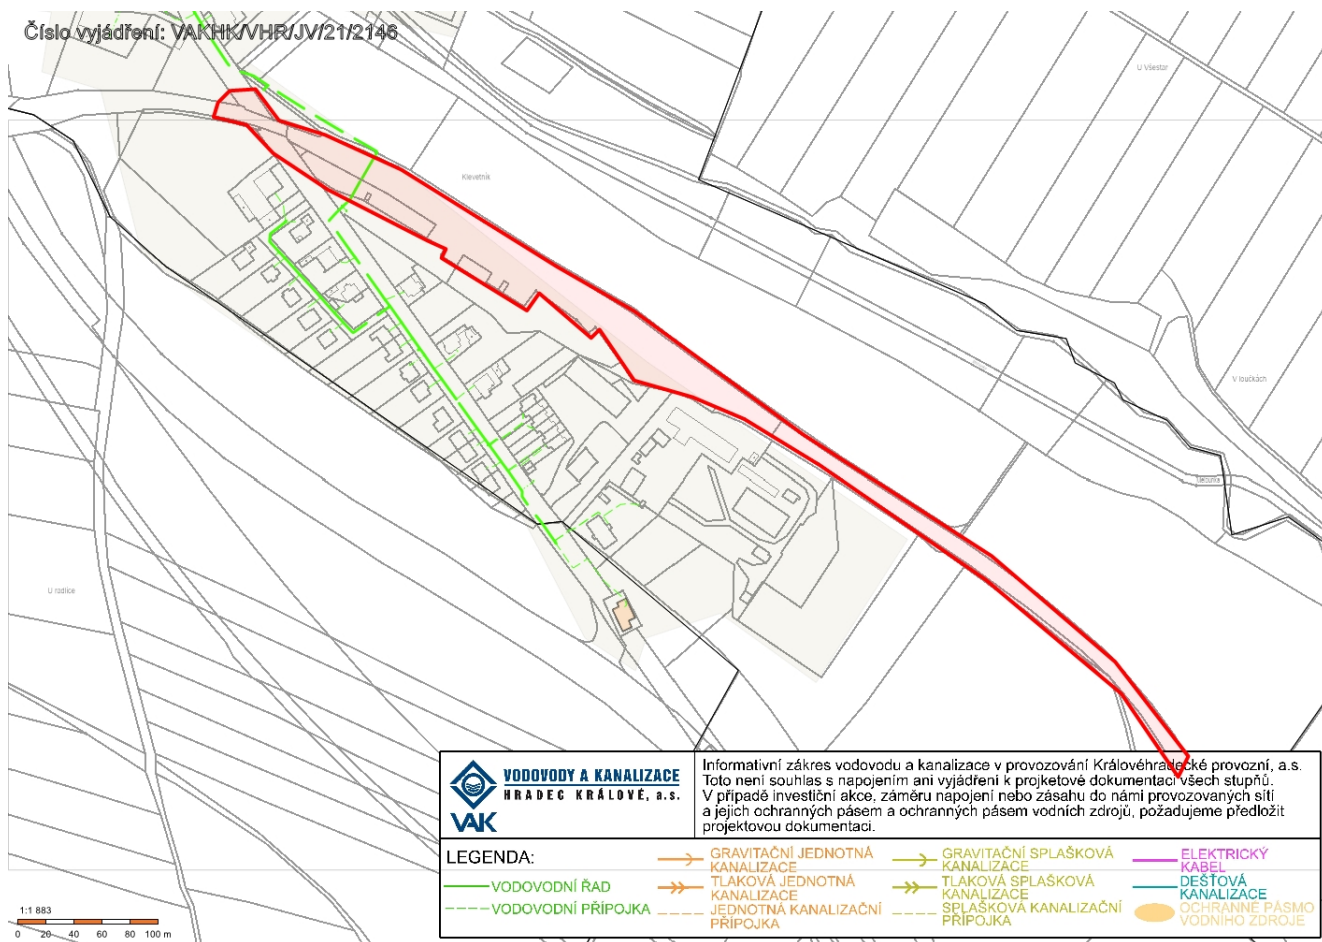

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

