

Investor:  
Správa železnic, státní organizace  
Ing. Lukáš Lejsek  
Dlážděná 1003/7  
11000 Praha

Žadatel:  
Sinc s.r.o.  
Ing. Antonín Nádvořík  
Na Spravedlnosti 1533  
53002 Pardubice

Vaše značka: **210105**

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/PJ/21/4920**

Vyřizuje: **Janka Petráčková**

Telefon: **+420 491 512 702**

E-mail: **janka.petrackova@vakhk.cz**

## **Název akce: Skřivany ON – oprava – PD**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedených)**

Typ řízení: **dokumentace pro stavební řízení**

Zájemové území: **Nádražní 88, 50352 Skřivany**

Datum vydání vyjádření: **22.11.2021**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.

K navržené opravě objektu č.p. 88 na st.p.č. 88 v k.ú. Skřivany, dle předložené projektové dokumentace, nemáme námitek.

V současné době je objekt č.p. 88 na st.p.č. 88 v k.ú. Skřivany bez využití. V rámci stavby dojde k částečné demolici stávajícího objektu a jeho následné přestavbě na zastávkový přístřešek pro cestující. Uvedenou rekonstrukcí se využití objektu nemění. Opravený objekt č.p. 88 bude mít po dokončení úprav dvě místnosti, které budou po celý den volně přístupné. Jedna místnost bude sloužit jako čekárna pro cestující, druhá bude sloužit jako kolárna.

V zájemovém území stavby, tj. na st.p.č. 88 a zájemové části p.p.č. 193/1 v k.ú. Skřivany se nenachází žádné sítě v provozování Královéhradecké provozní, a.s.

Nejbližší stávající vodovodní řad DN 80 PVC a kanalizační stoka DN 400 PP K2 v provozování Královéhradecké provozní, a.s. se nachází na p.p.č. 150/1 v k.ú. Skřivany (viz příložená situace) a je nutné jejich stávající polohu respektovat a stavbu dle toho zkoordinovat. Modře vyznačená dešťová kanalizace DN 300 PP K2 není v provozování Královéhradecké provozní, a.s.

Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok je zajišťována dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
  - b) vysazovat trvalé porosty,
  - c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
  - d) provádět terénní úpravy,
- jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

Upozorňujeme, že v zájmovém území stavby a jeho blízkosti se můžou nacházet stávající areálové rozvody vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou v majetku vlastníka připojené nemovitosti. Náš archiv nemusí obsahovat trasy všech přípojek. Jejich zakres je orientační. Je nutné jejich stávající polohu respektovat.

Dle našich záznamů je pro objekt č.p. 88 na st.p.č. 88 vyvedena stávající areálová vodovodní přípojka DN 25 (1") PE, která je ukončena ve sklepě tohoto objektu. Tato vodovodní přípojka není funkční a není v provozu. Není osazena fakturační vodoměrná sestava.

Dle předložené projektové dokumentace není požadována žádná změna stávající vodovodní přípojky. Pokud by při stavbě došlo k jejímu poškození, bude tato vodovodní přípojka odstraněna.

Případné poškození vodovodní přípojky je nutné okamžitě nahlásit Královéhradecké provozní, a.s., středisku Západ – 495 490 320. Odstranění vodovodní přípojky bude na náklady investora.

Dle Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů: vodovodní přípojka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v provozování Královéhradecké provozní, a.s. a na ni napojené vnitřní (areálové) rozvody nesmí být propojeny s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody.

Objekt č.p. 88 na st.p.č. 88 není samostatně (ani areálovým rozvodem) napojen na stávající kanalizační stoku DN 400 PP K2 v provozování Královéhradecké provozní, a.s. a neprodukuje žádné splaškové odpadní vody.

Dešťová voda z objektu č.p. 88 bude svedena na pozemek investora a povrchově zasakována.

Objekt č.p. 88 bude napojen na sloup veřejného osvětlení kabelem CYKY 3x2,5 v délce 3,0 m.

Dle předložené koordinační situace budou v rámci stavby realizovány nové zpevněné plochy a bude provedena demontáž a likvidace stávajícího zábradlí a betonového plotu na st.p.č. 88 a p.p.č. 193/1 v k.ú. Skřivany.

Při stavbě je nutno dodržet tyto naše podmínky a požadavky:

- uvedená akce bude provedena v součinnosti s Královéhradeckou provozní, a.s.
- je třeba dodržet ČSN 73 60 05.
- před realizací uvedené akce bude zástupce Královéhradecké provozní a.s. v předstihu min. 10 dnů

vyzván k případnému vytýčení zařízení vodovodu a kanalizace v jejich provozování – tel. 495 490 320 a taktéž k vytýčení areálových rozvodů, které budou stavbou dotčeny

- při vytýčení vodovodu a kanalizace budou případně upřesněny další požadavky z hlediska umístění vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a.s. a prováděných prací
- před zahájením realizace opravy objektu č.p. 88 budou za přítomnosti pověřeného pracovníka Královéhradecké provozní, a.s., střediska Západ - tel. 495 490 320 upřesněny trasy areálových rozvodů, které budou stavbou dotčeny a případně upřesněny další požadavky z hlediska jejich umístění a prováděných prací
- při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům z důvodu provádění obsluhy a údržby vodovodu a kanalizace.
- veškeré práce v blízkosti vodovodu nebo kanalizace požadujeme provádět ručně.
- při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a.s., nesmí být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.
- v případě, že při stavbě dojde k poškození vodovodu nebo kanalizace, bude toto neprodleně nahlášeno Královéhradecké provozní, a.s. a následné opravy zařízení vodovodu nebo kanalizace budou provedeny výhradně Královéhradeckou provozní, a.s. na náklady investora stavby.
- zhotovitel této stavby je povinen vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a.s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v provozování Královéhradecké provozní a.s., které bylo stavbou dotčeno.

Při splnění výše uvedených podmínek a požadavků s opravou objektu č.p. 88 na st.p.č. 88 v k.ú. Skřivany souhlasíme.

Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace, společnosti Královéhradecká provozní, a.s.


Na vědomí:

Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod  
Bc. Petr Navrátil, DiS. – manažer provozu odpadních vod  
Bc. Radim Dus – vedoucí střediska kanalizace  
Pavel Půš – vedoucí střediska Západ

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

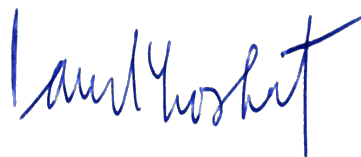


Ing. Pavel Loskot  
technicko - provozní náměstek  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Přílohy:

počet: 2

- Situace sítí v provozování KHP, a.s.
- Koordinační situace

Situace sítí v provozování KHP, a.s.

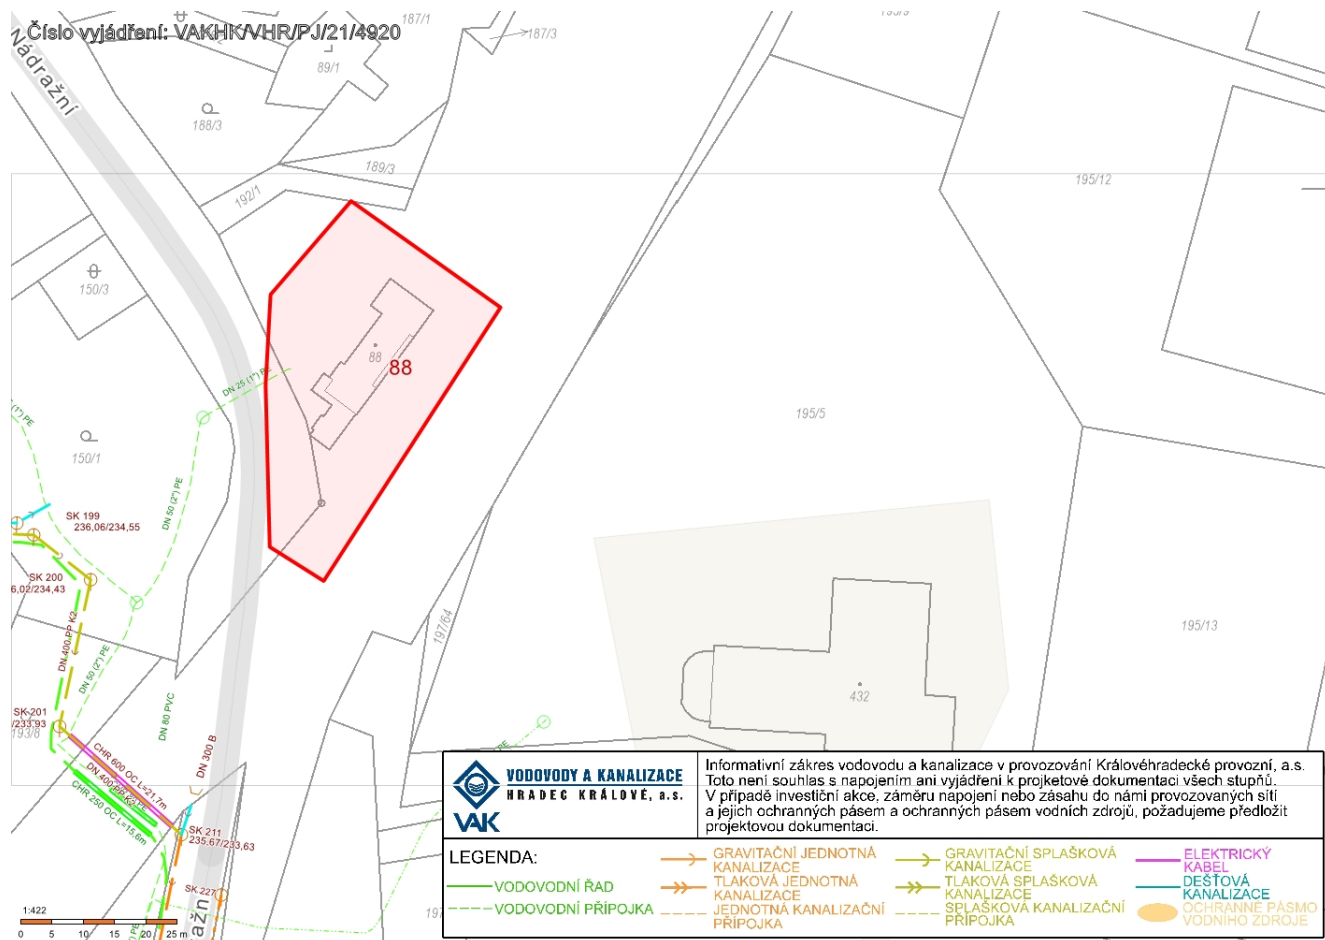

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784  
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898  
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz  
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

## Koordináční situace

