


Žst. Sokolnice-Telnice, VB



Újezd u Brna ← → Brno

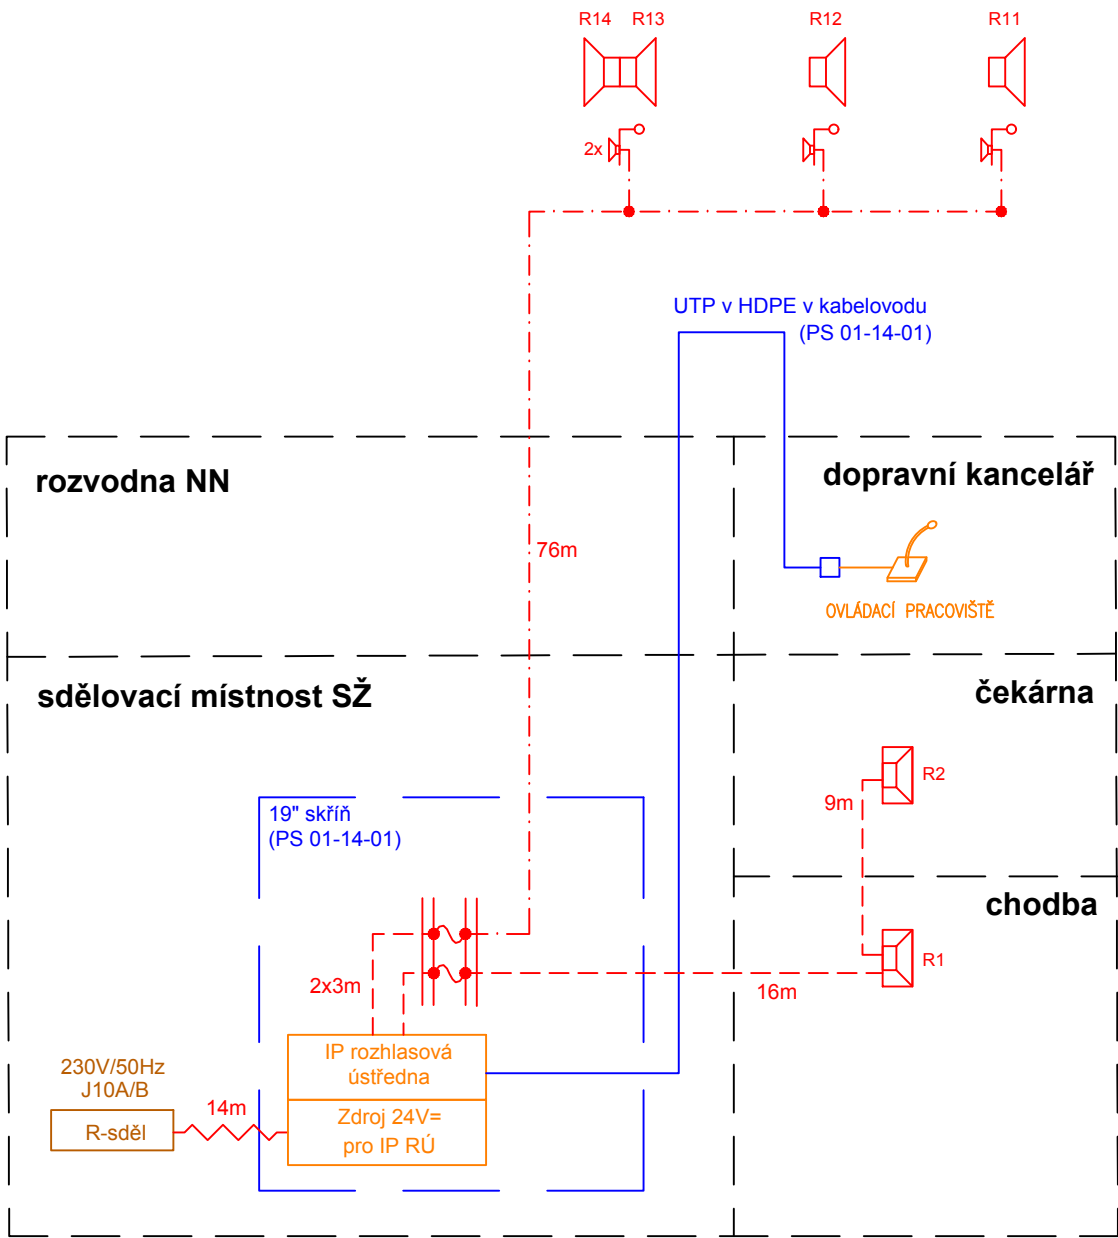

LEGENDA:

- CYKY 2x1,5

JYTY 2x1,0

napájecí kabely CYKY 3x2,5

nové zařízení v rámci tohoto PS

nové zařízení v rámci ostatních PS/SO

stávající zařízení přemístěné v rámci související stavby

R-sděl

rozvaděč sítě AC 230V, (dodávka v rámci stavby Oprava ZZ)
- reproduktor na budově

reproduktor venkovní

reproduktor vnitřní

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 26

611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽ, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	21 SDĚLOVACÍ TECHNIKA	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Josef Naništa	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Martin Kubečka	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Zdeněk Španěl <i>Španěl</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Zdeněk Španěl <i>Španěl</i>	KONTROLOVAL Ing. Josef Naništa <i>J. Molák</i>
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Dle místní příslušnosti		STUPEŇ: Aktualizace DSP + PDPS
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice PS 01-14-02 Rozhlasové zařízení			ZAK. ČÍSLO 21054-01-1217
			ARCH. ČÍSLO
			MĚŘITKO -
			POČET FORMÁTŮ 2x A4
			DATUM: 09/2021
Schéma rozhlasu			ČÁST DOKUM. D.2.3.1
			PŘÍLOHA 2.1