


VZT PŮDORYS 1NP

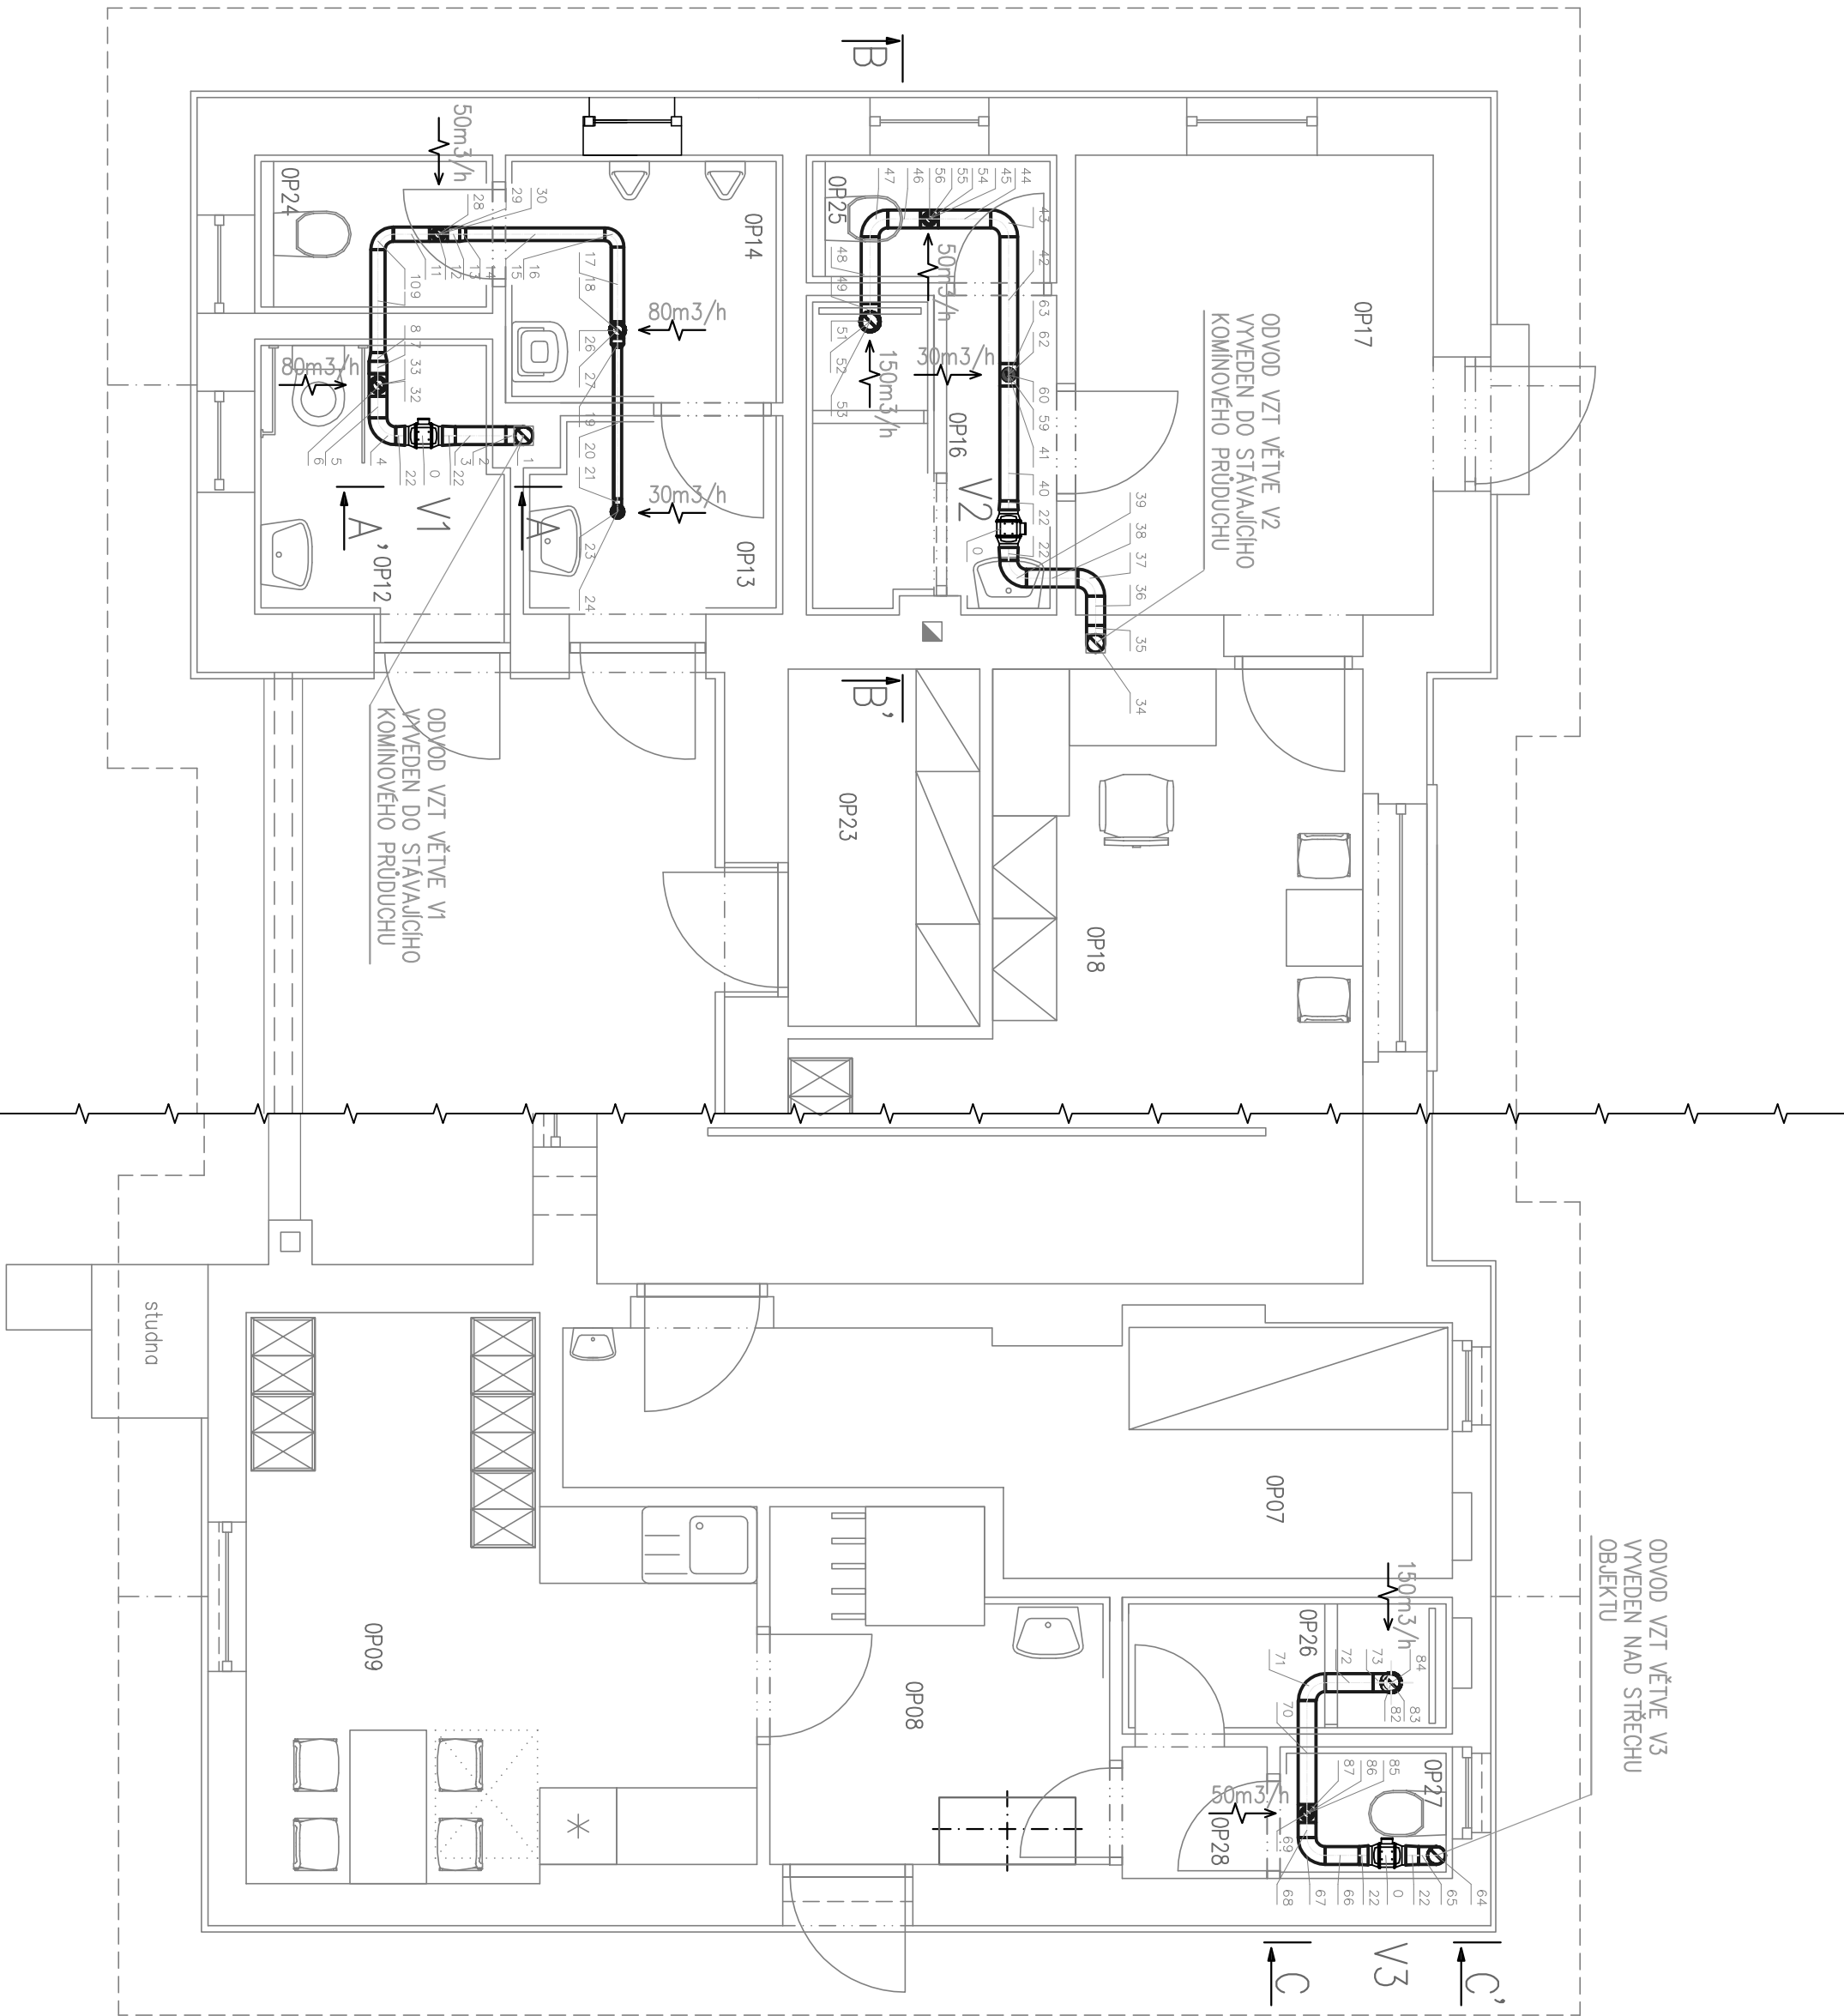

LEGENDA			
Zařízení			
Označení	Název	Matériál	Ks
V1–V3 (pozice 0)	Ventilátor	Odtahový ventilátor do kruhového potrubí TD500/150 IP44 I–0,21A U–230V	3

Vedoucí projektant		Odd. projektant	Vypracoval
		Pavel Stejskal	Jakub Stejskal
		AT 0300714	
Investor		SPRÁVA ŽELEZNIC s.o. - Praha, ul. Dlážděná 1003/7	
Kraj		Ústecký	
Název akce		Blatno u Jesenice ON - oprava (fasáda, střecha, VPP)	
Lokalita akce		Formát	
		A2	
		Kótováno	
		mm	
		Měřítko	
		1:50	
Stavba - objekt- VZT			
Obsah		Číslo	
		D.1.4.2.2	
VZT PŮDORYS 1NP			

Poz.: UVEDENÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKY JSOU POŽADOVÁNÝ STANDARD A LZE JE NAHRÁDIT POUZE ZA VÝROKY STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ A JEJICHŽ CENA BUDE STEJNÁ NEBO NIŽŠÍ.