



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 50Hz, 400/230V/TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYK. NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 :

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE SMYSLU ČSN 33 2000-41-41 ED.2 ČL.411.3.2 V SÍTI TN
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM VE SMYSLU ČSN 33 2000-41-41 ED.2 ČL.415.1
- DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ VE SMYSLU ČSN 33 2000-41-41 ED.2 ČL.415.2

OVĽADACÍ SCHÉMA :

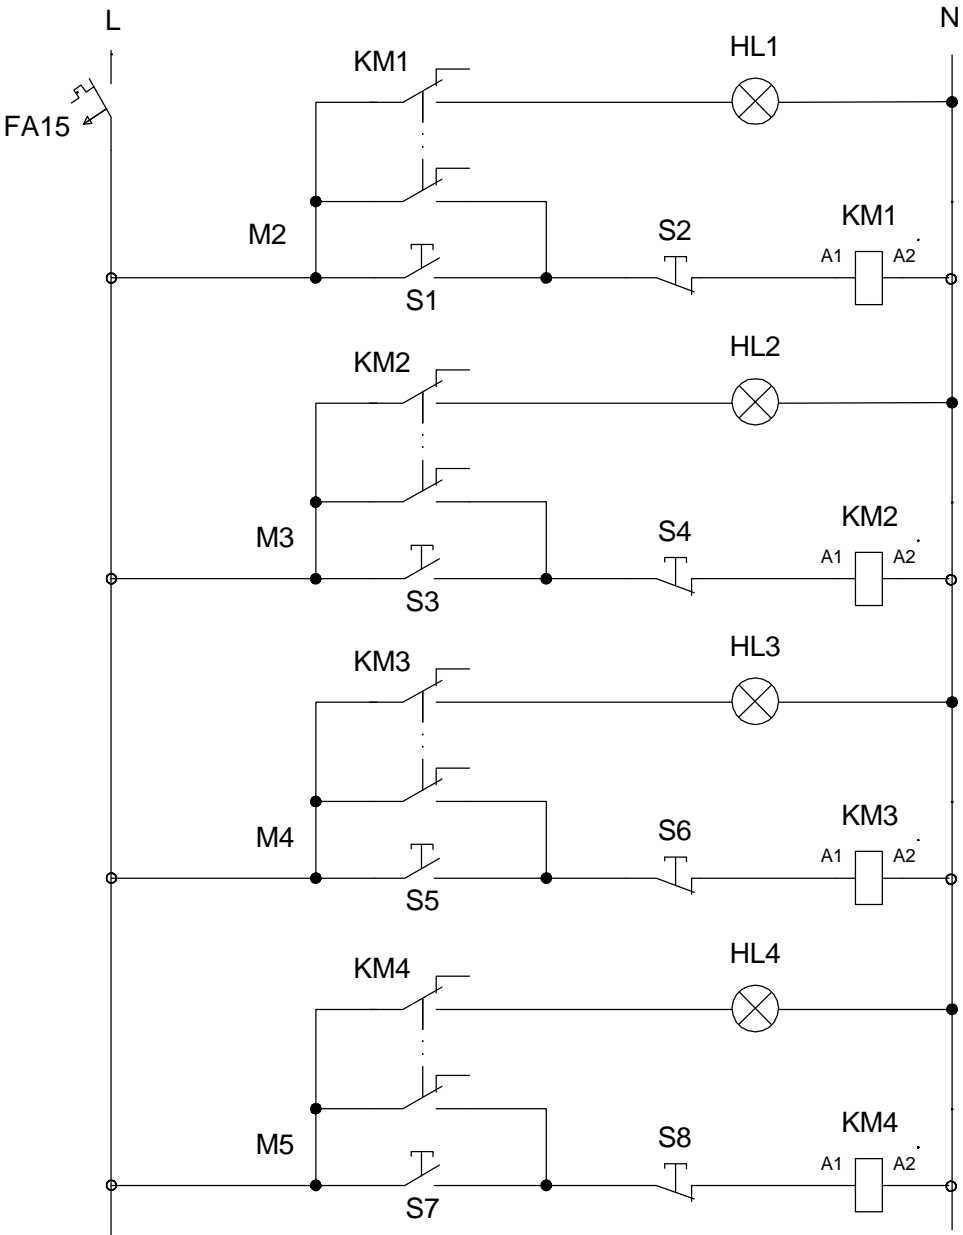

ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY		Ing. arch. Pavel Pazdziora		<div><div>Dopravní projektování spol. s r. o.</div><div>28. ŘÍJNA 3388/111 702 00 OSTRAVA, MORAVSKÁ OSTRAVA</div></div>	
ODPOV.PROJEKTANT SO, PS		Ing. arch. Pavel Pazdziora			
NAVRHL, VYPRACOVAL		Ing. Miroslav Kanalik			
KRESLIL, PSAL		Ing. Miroslav Kanalik			
KONTROLOVAL		Ing. arch. Pavel Pazdziora			
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEC	STUDÉNKA	STUPEŇ	DPVSP
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace			DATUM	04/2020
AKCE <div>OBJEKT STÁNÍ SDV STUDÉNKA SO04 - ELEKTROINSTALACE</div>				MĚŘÍTKO	
				FORMÁT	3xA4
				ZAK.ČÍSLO	1610706
				ČÁST DOKUMENTACE D.1.4.2	
VÝKRES <div>SCHÉMA ROZVADĚČE R2</div>				ČÍS.SOUPRAVY	ČÍS.PŘÍLOHY
					5