



SCHÉMA ZAPOJENÍ TČ - 27,9 kW

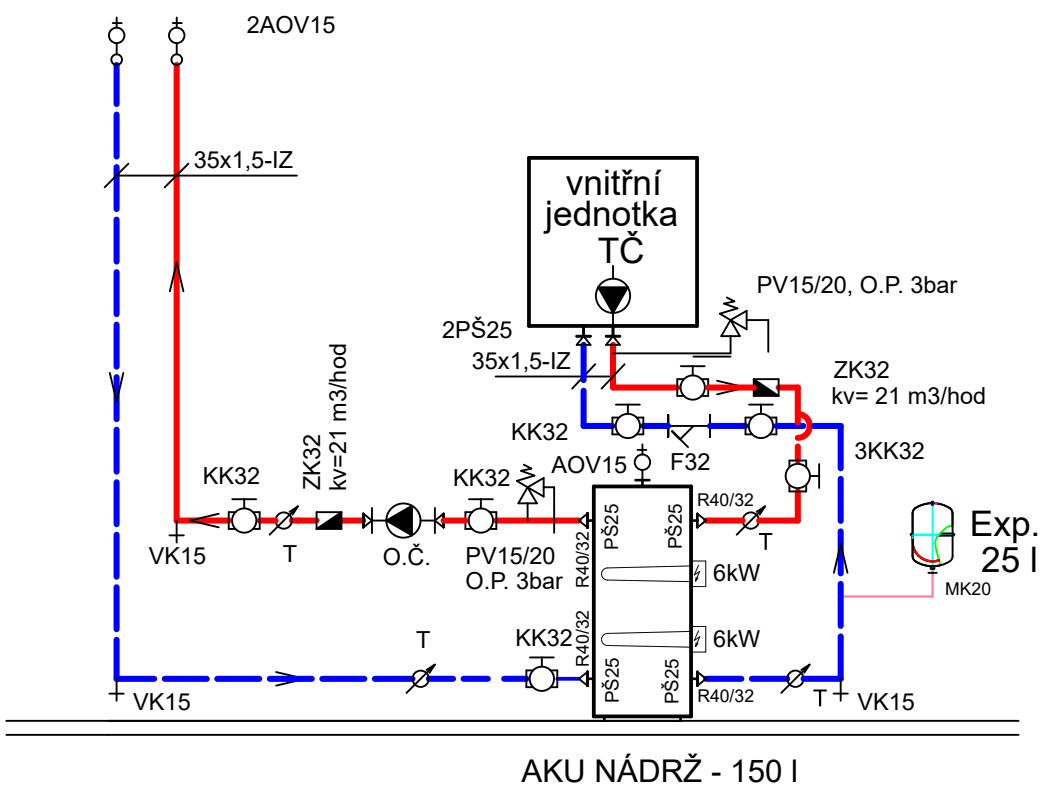

- LEGENDA POTRUBÍ
- POTRUBÍ TOPNÉ VODY
 - PROPOJENÍ VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKY TČ
 - EXPANZNÍ POTRUBÍ

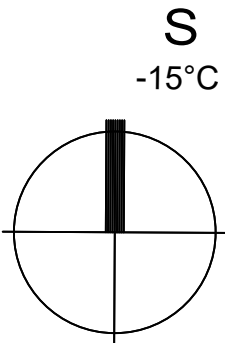

PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM - Cu 15x1

TOPNÁ VODA 55°/45°C, PN3
ZKUŠEBNÍ PŘETLAK DLE ČSN EN 13480-5

Ing. Pavel Košář TEPLO-PROJEKT projektová a inženýrská činnost v oboru vytápění a zásobování teplem FARSKÉHO 14, 326 00 PLZEŇ	ZODP. PROJEKTANT : Ing. P. Košář	STAVBA : Oprava vytápění v objektu Bělá nad Radbuzou	
	PROJEKTOVAL : Ing. P. Košář	MĚŘITKO : 1:50	POŘADÍ : 3
PŮDORYS 1.NP TP 22-01-1001		VYTÁPĚNÍ	
STAVEBNÍK : Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1		DATUM : 01/2022	PARÉ Č. :
		STUPEŇ : DPS	