TRAFOSTANICE 22/0,4kV
ROZVADĚČ NN - POLE Č.1

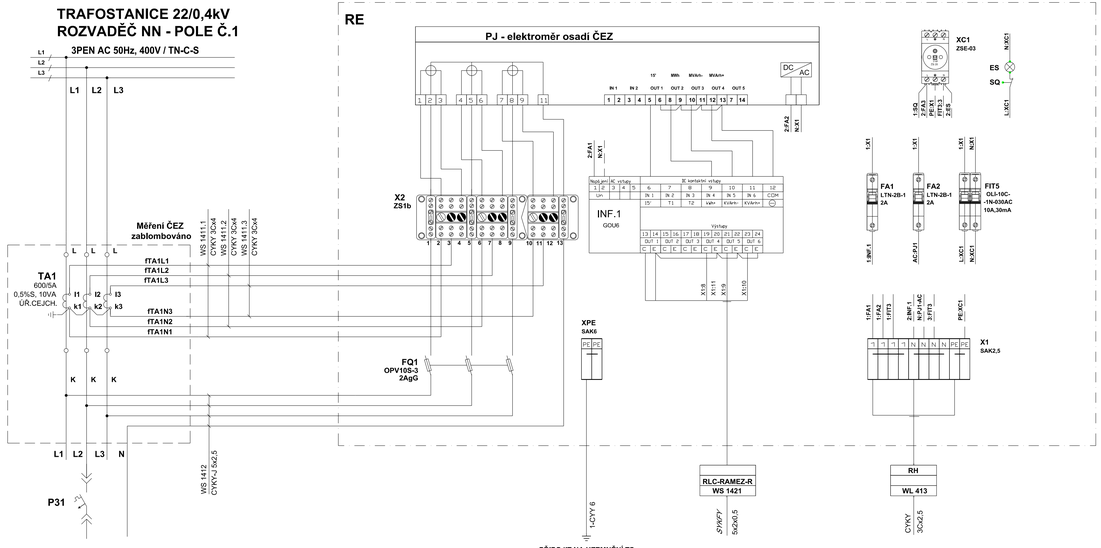

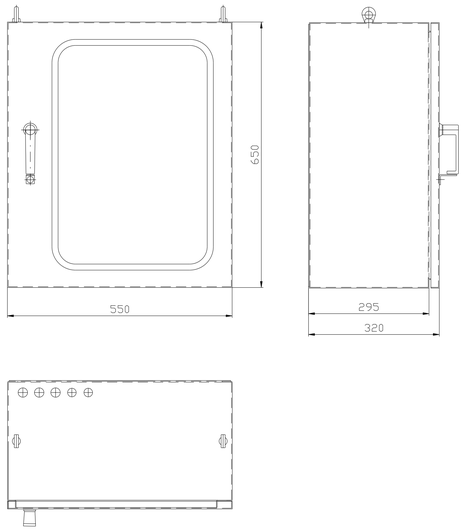

ZADNÍ POHLED :

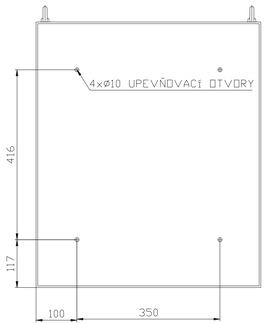

POZNÁMKA :

Provedení :	Skříňový měření SM-1 Poloprímé měření - Wh, ZS1a, GOU6, modem ČEZ
Krytí :	IP 54
Prostory :	nebezpečné
Nátěr :	RAL 7032
Přívod :	spodem
Vývody :	spodem
Pomocné napětí :	230V AC, 100V AC
Ochrana při poruše :	automatickým odpojením od zdroje a pospojováním

Skříň musí odpovídat standardům ČEZ

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník / investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investoru:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
Zhotovitel díla:	**EŽ Praha, a.s.**
Adresa:	Náměstí Hrdinů 1693/4a
Kontakt:	140 00 Praha 4 – Nusle
	E: marketing@elzel.cz, www.elzel.cz
Zhotovitel části / objektu:	**EŽ Praha, a.s.**
Adresa:	Náměstí Hrdinů 1693/4a
Kontakt:	140 00 Praha 4 – Nusle
	E: marketing@elzel.cz, www.elzel.cz

Název stavby / akce:	**Distribuční trafostanice Sokolov – Unifikace 22kV**	Označení (S-kód):	**E618S39142020**
		Zakázka:	**7640209**
Název části:	D.2.3.6 Rozvody vn, nn, zevnělení a stávové ovládání odpojovačů	Označení části:	**D.1.3.5**
Název objektu:	**Žel. Sokolov, trafostanice 22/0kV, technologie část SŽ**	Číslo objektu / komplexu:	**PS 17-01**
Název přílohy:	ROZVADĚČ RE-ČEZ	Číslo přílohy:	
Název dílčí části přílohy:	####		**2.005**
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Stupeň dokumentace:	
Jaroslav Svoboda	Jaroslav Svoboda	Formáty:	DUSP
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Karlovarský	Viz textová část	Viz textová část	06/2021

Zakázka	Část projektu	Druh	Číslo	Varianta	Fáze	Revize
E 6 1 8 S 3 9 1 4 2 _ D U R A D 1 3 5 X	P S 1 7 0 1 X X	_	2	0 0 4	P 0 1	

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DílO. ZASAHU JEHO ČÁSTÍ NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA Č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁNA. MEZ SOKHLASU EŽ Praha a.s.