





= ED Praha Křenovka

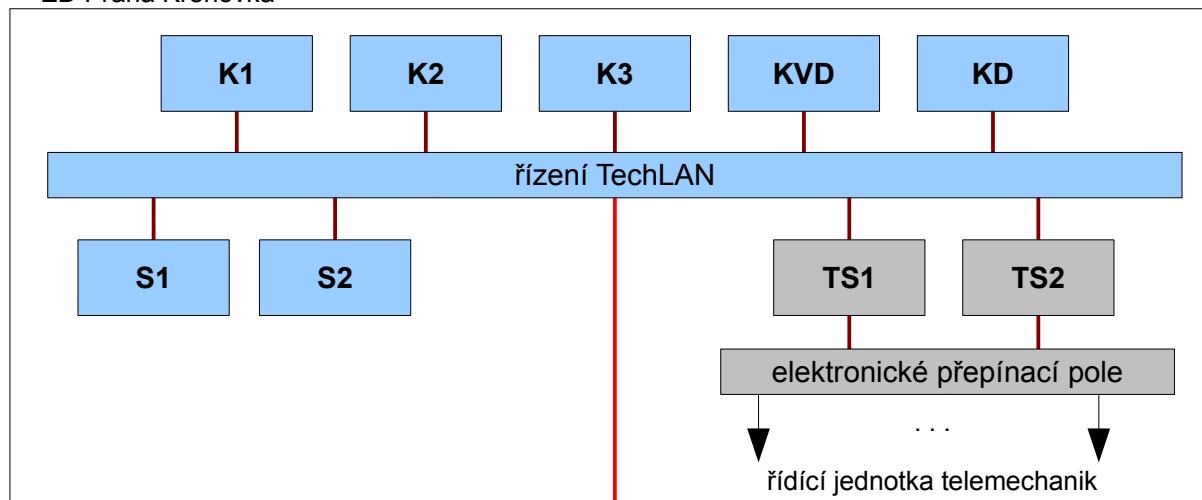

= žst. Mstětice

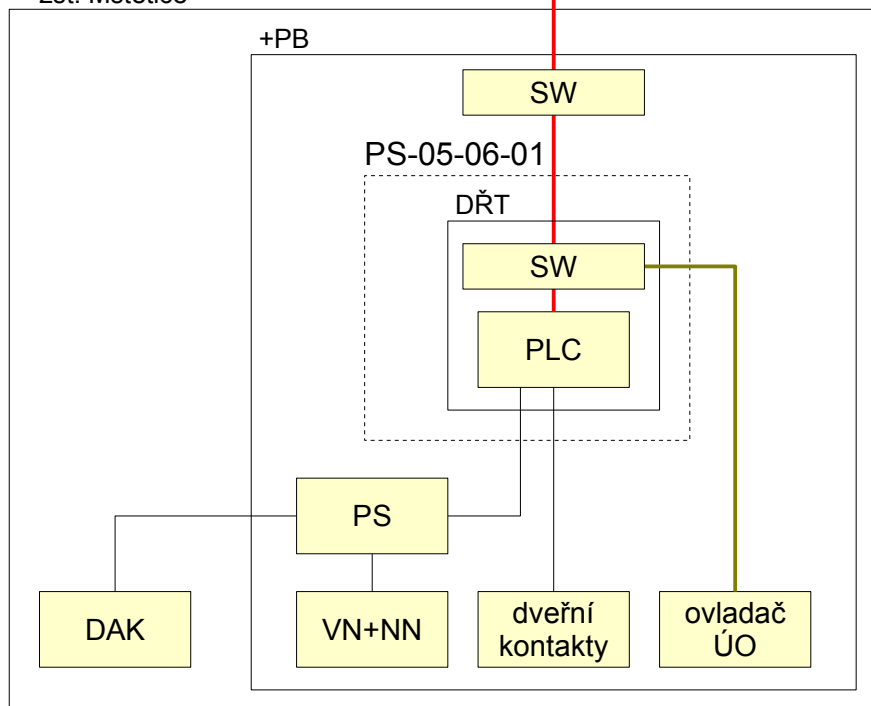

= dočasná odb. Záluží

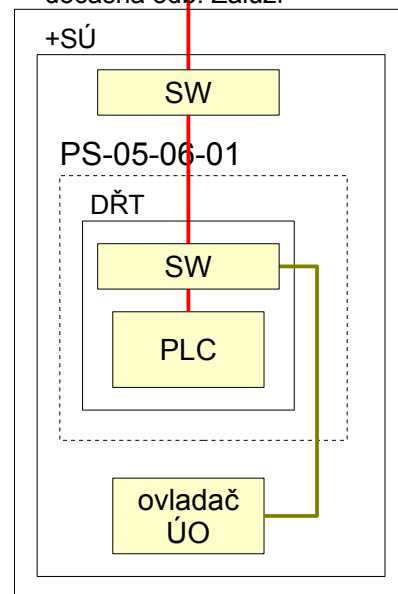**Legenda:**

- Ethernet (IEC 60870-5-104)
— diskrétní signály
— optika (IEC 60870-5-104)

- Kx dispečerské pracoviště
 KD stanice kontrolního dohledu a techn. diagnostiky
 KVD pracoviště vedoucího dispečera
 S systémový server
 TS terminálový server

Investor: SŽ, s.o., SS Západ

Účel: Projekt

Číslo zakázky: 857/17

Datum: 04/2020

Archiv: CD\Celakovice-Mstetice.3

Zpracoval: Ing. Radek Zezula, Ph.D.

Kontroloval: Ing. Rostislav Fitz

Odp. projektant: Ing. Radek Zezula, Ph.D.



ASYC s.r.o.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tento dokument obsahuje
chráněná data firmy
ASYC s.r.o.
Kopírování a použití těchto dat
nebo i jejich částí je možné jen
s písemným svolením
této firmy.

stavba: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

PS/SO: PS 05-06-01 žst. Mstětice, DŘT

Název výkresu: Blokové schéma DŘT

List

1