

Část D.2.3.6

PO PŘIPOMÍKÁCH 05/2021

TÚDÚ 1562 C1 ŽST. BROUMOV

Generální projektant:



PRODIN a.s.
Jiráskova 169 DIČ: CZ25292161
530 02 Pardubice IČO: 25292161




Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Ing. Petr Kortyš		Zodp. projektant: Ing. Petr Kortyš		Kontroloval: Ing. Petr Kortyš				PRODIN	
Kraj: Královéhradecký			Traťový úsek/Obec: Broumov			PRODIN a.s. K Vápence 2745 DIČ: CZ25292161 530 02 Pardubice IČO: 25292161			
Investor Správa železnic, státní organizace; Dlážděná 1003/7; 110 Praha 1						Formát		A4	
<div>Akce:</div> <div>"Výstavba nástupiště v žst. Broumov"</div> <div>SO 04 Rozvody nn a osvětlení nástupiště</div>						Datum		05/2021	
						Účel		DUSP + PDPS	
						Č. zakázky		3110-20-092	
						Změna		Č. kopie	
						Měřítko			
Obsah přílohy: ŘEZY KABELOVOU KYNETOU						-			
						Část dokumentace		D.2.3.6	
						Č. přílohy		14	


1

ŘEZ KABELOVOU TRASOU VNĚ KOLEJE

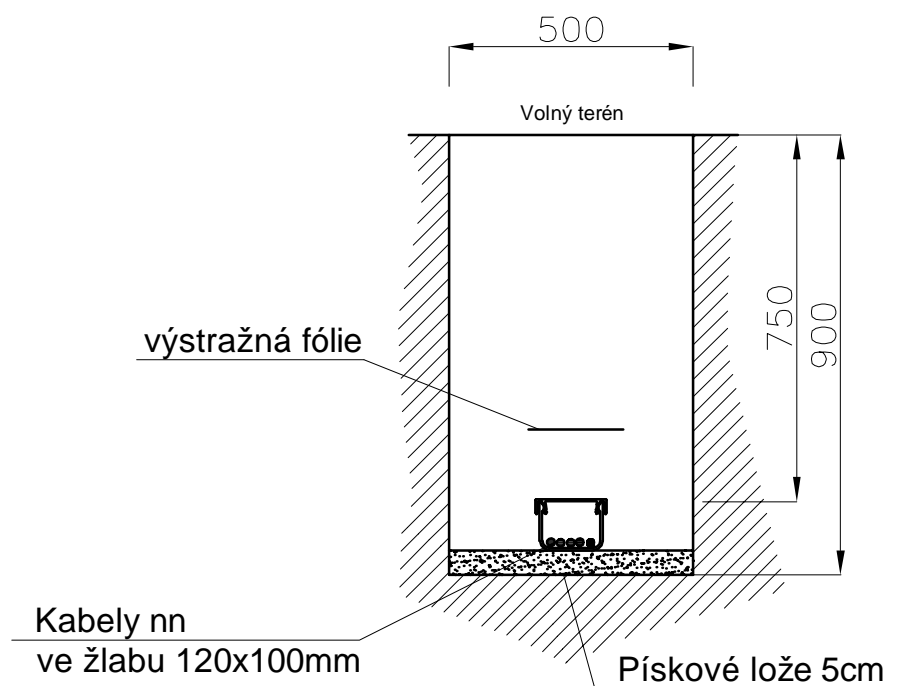

2

ŘEZ KABELOVOU TRASOU NA NÁSTUPIŠTI

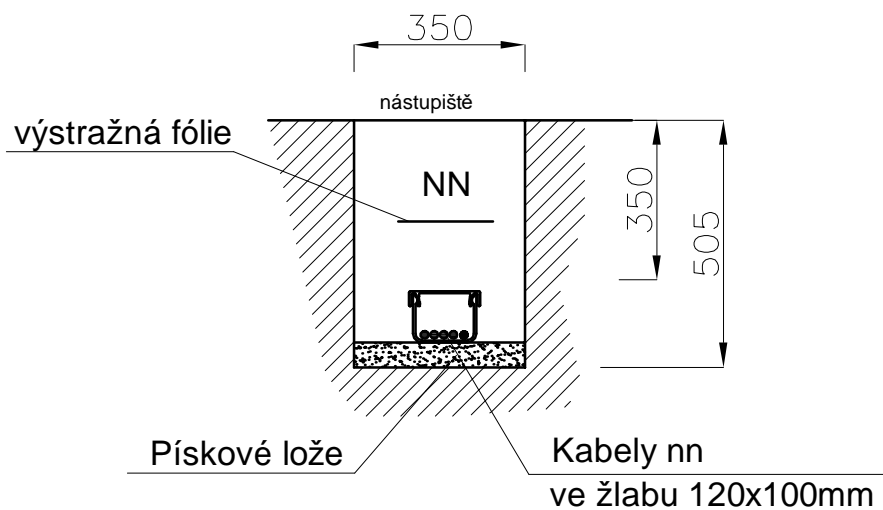

ŘEZ KABELOVOU TRASOU VNĚ KOLEJE V CHODNÍKU


6cm betonová dlažba

4cm drť 4/8


15cm štěrkodrti

Šterkopískový zásyp hutněný na hodnotu $E_{def2} = 30\text{MPa}$

Hutněný pískový obsyp

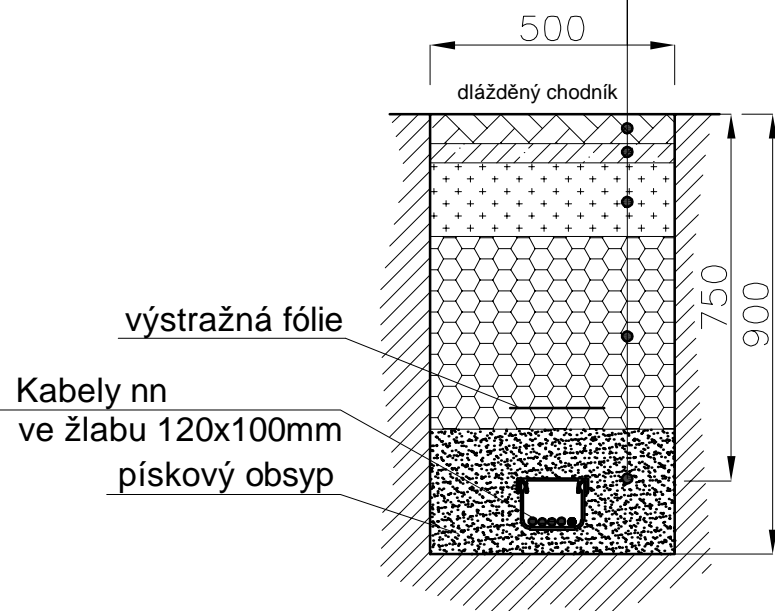

ŘEZ PŘEKOPEM POD KOLEJÍ

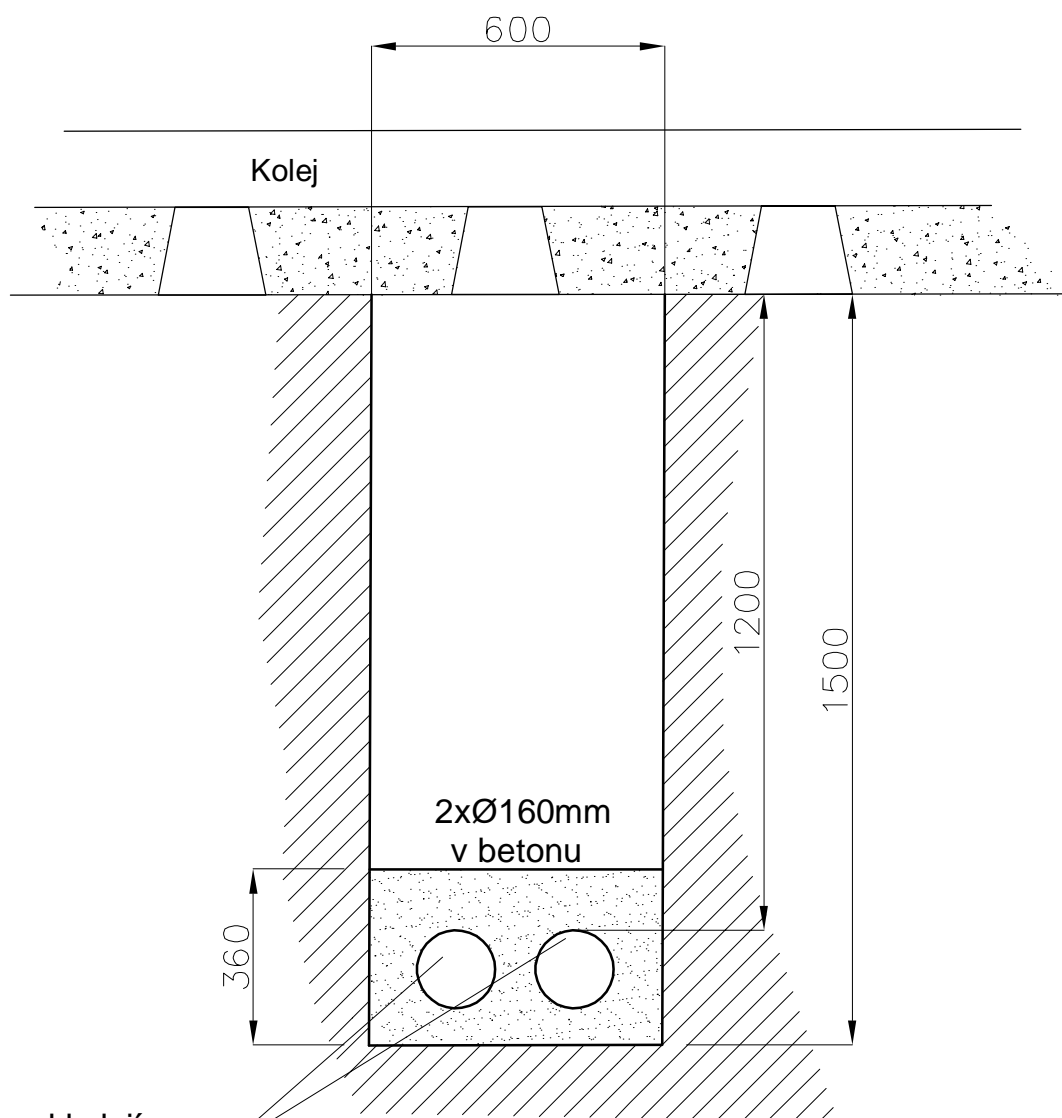

Kabely nn pod kolejí
v chráničkách 2xØ160mm

POZNÁMKA:

Krytí chráničky 1200mm pod spodní hranou pražce.

Při překopu stávající koleje bude jeden pražec posunut tak, aby byl umožněn překop. Povoleno je uvolnit pouze jeden pražec !!

Na jeden překop stávající koleje je uvažováno 30ks podbití pražců.

Zhotovitel musí zajistit důkladné zhutnění zeminy, kterou bude překop zasypán