


LEGENDA:


- OBOUTSTRANÝ SVAR DÉLKY min. 10cm v ASFALTOVÉM LOŽÍ – V ZEMI
SVORKA – NA VZDUCHU
- ZEMNÍCI PÁSEK Fežn 30/4mm ULOŽEN NA DNĚ VÝKOPU PRO IZOLACI OBJEKTU
- SVODOVÝ VODIČ Fežn Ø 10mm
- ⌋ VÝVOD UZEMNĚNÍ Fežn Ø10mm, min. 1m REZERVA NAD TERÉN

POZNÁMKA:


VŠECHNA KOVOVÁ ZAŘÍZENÍ OBJEKTU BUDOU TRVALE VODIVĚ PŘIPOJENA K CELKOVÉMU UZEMNĚNÍ STAVBY.
MAX. HODNOTA UZEMNĚNÍ JE 5 OHMŮ.

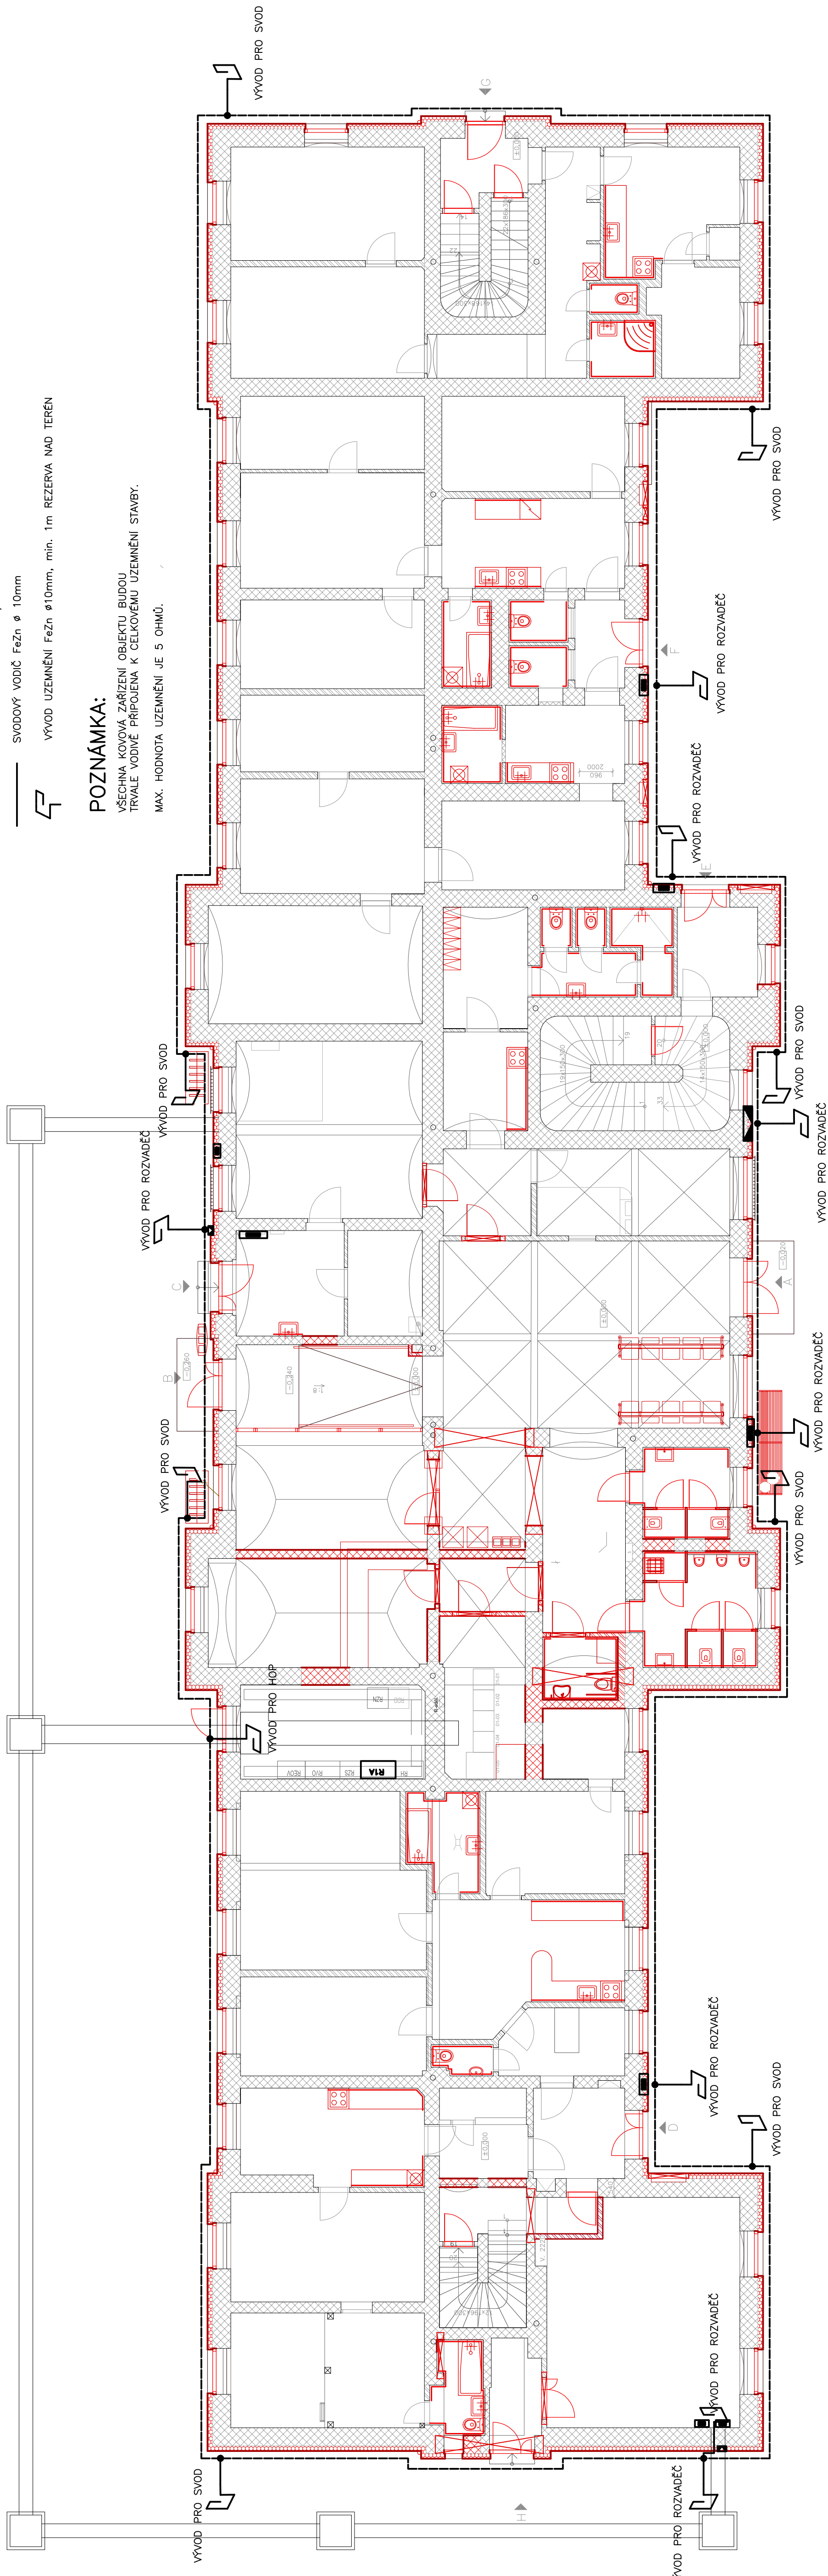


HOP V R1A: HOP V R3-N:

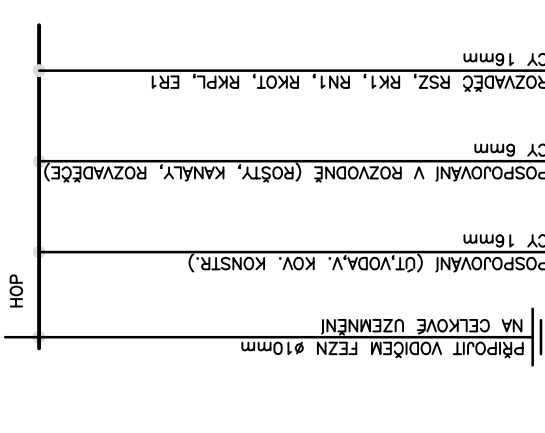


TOP V ER-AB:

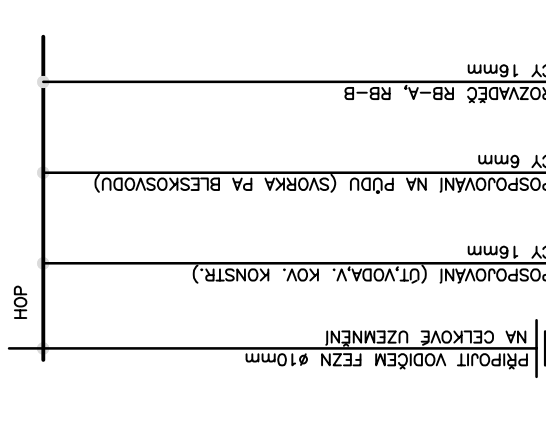


HOP V ER-FG:

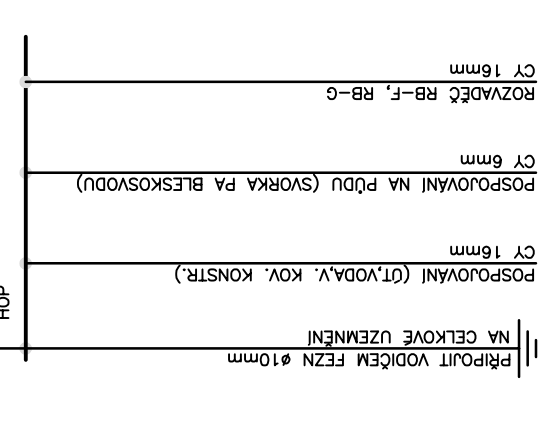

HOP V ER-CDE:

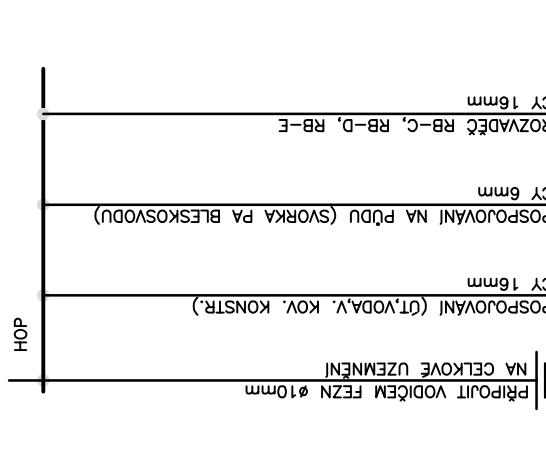

HOP V R1A: HOP V R3-N:

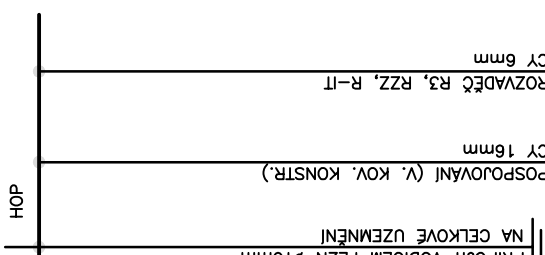

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		DATUM	ZMĚNA
	REVIZE Č.		

 **SUDOP BRNO**

OBJEDNÁVATEL: SZ. s.o., Dílždené 1003/77, 110 00 Praha 1 Stavění sprava výhled (organizován jízdenka)		TEL.: +420 972 625 804 E-mail: sudop@supr-bmo.cz		
PROFESNÍ SKUPINA:	31	VEDOUcí PRŮF. SKUPINÝ	REDITEL	
OPŮVĚŘENÝ PRŮJ. ZÁMÁKY	POZEMNÍ STÁVBY	ing. Stanislav Košťálek	KONTROLOVÁTEL	
		ing. Martin Kubečka		
OPŮVĚŘENÝ PRŮJ. PS, SO		ing. Jan Zárnecký		
Ing.arch. Radovan Chenabhi				
KRAJ: Jihoarmoský			POVĚŘENÝ OÚ: dle příslušnosti	
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice				
E. elektroinstalace a hromosvod				
ZAK. ČÍSLO		ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO	
17042-01-1217		17042-01-1217		
NEŘÍŠTĚ		POČET FORMÁTŮ		
		5x A4		
DATEM:		1:100		
		09/2021		
ČÁST DOKUM.			PŘÍLOHA	
UZEMNĚNÍ			E.2.1.E	
			8c	