


žst. Sokolnice-Telnice, VB

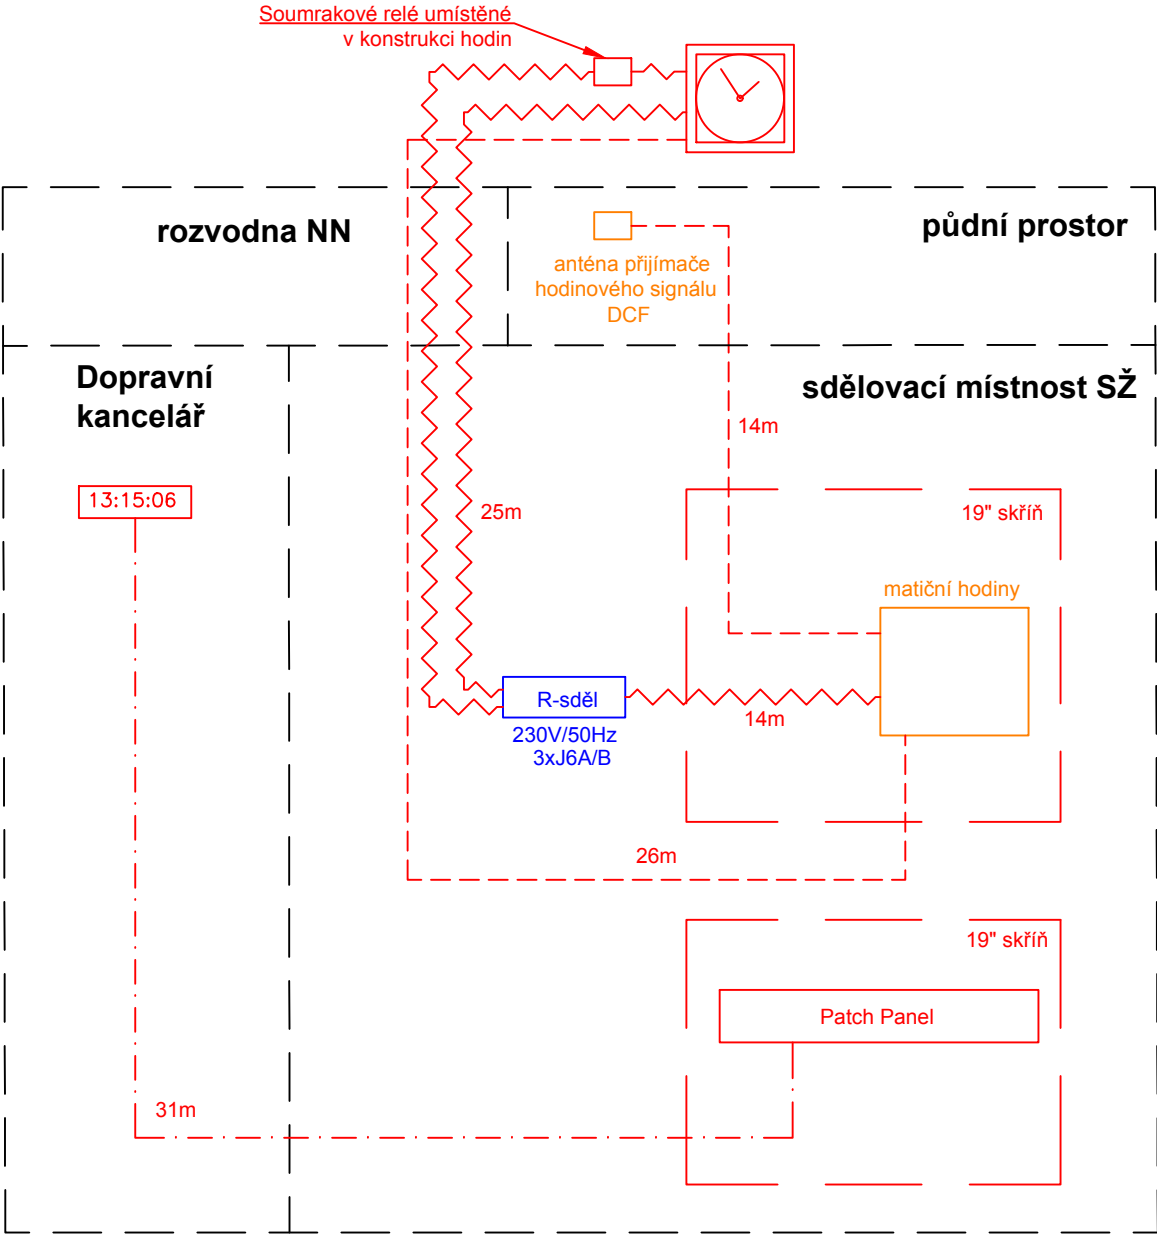

LEGENDA:

- kabel SYKFY 10x2x0,5
- ~~~~~ napájecí kabely CYKY
- .-.-.-.- kabel UTP
- _____ nové zařízení v rámci tohoto PS
- _____ nové zařízení v rámci stavby Oprava ZZ
- _____ stávající zařízení přemístěné
- R-sděl rozvaděč sítě AC 230V
- 13:15:06 vnitřní digitální hodiny synchronizované po datové síti
- oboustranné podružné nástěnné hodiny pro venkovní prostory s podsvícením zavěšené na fasádě

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 26

611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽ, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	21 SDĚLOVACÍ TECHNIKA	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Josef Naništa	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Martin Kubečka	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Zdeněk Španěl <i>Španěl</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Zdeněk Španěl <i>Španěl</i>	KONTROLOVAL Ing. Josef Naništa <i>J. Molák</i>	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Dle místní příslušnosti		STUPEŇ: Aktualizace DSP + PDPS	
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice PS 01-14-01 Sdělovací zařízení			ZAK. ČÍSLO 21054-01-1217	ARCH. ČÍSLO
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 2x A4
			DATUM: 09/2021	
Schéma hodinových rozvodů			ČÁST DOKUM. D.2.2.1	PŘÍLOHA 2.1