


KABELOVÁ SKŘÍŇ KS5 - STÁVAJÍCÍ STAV

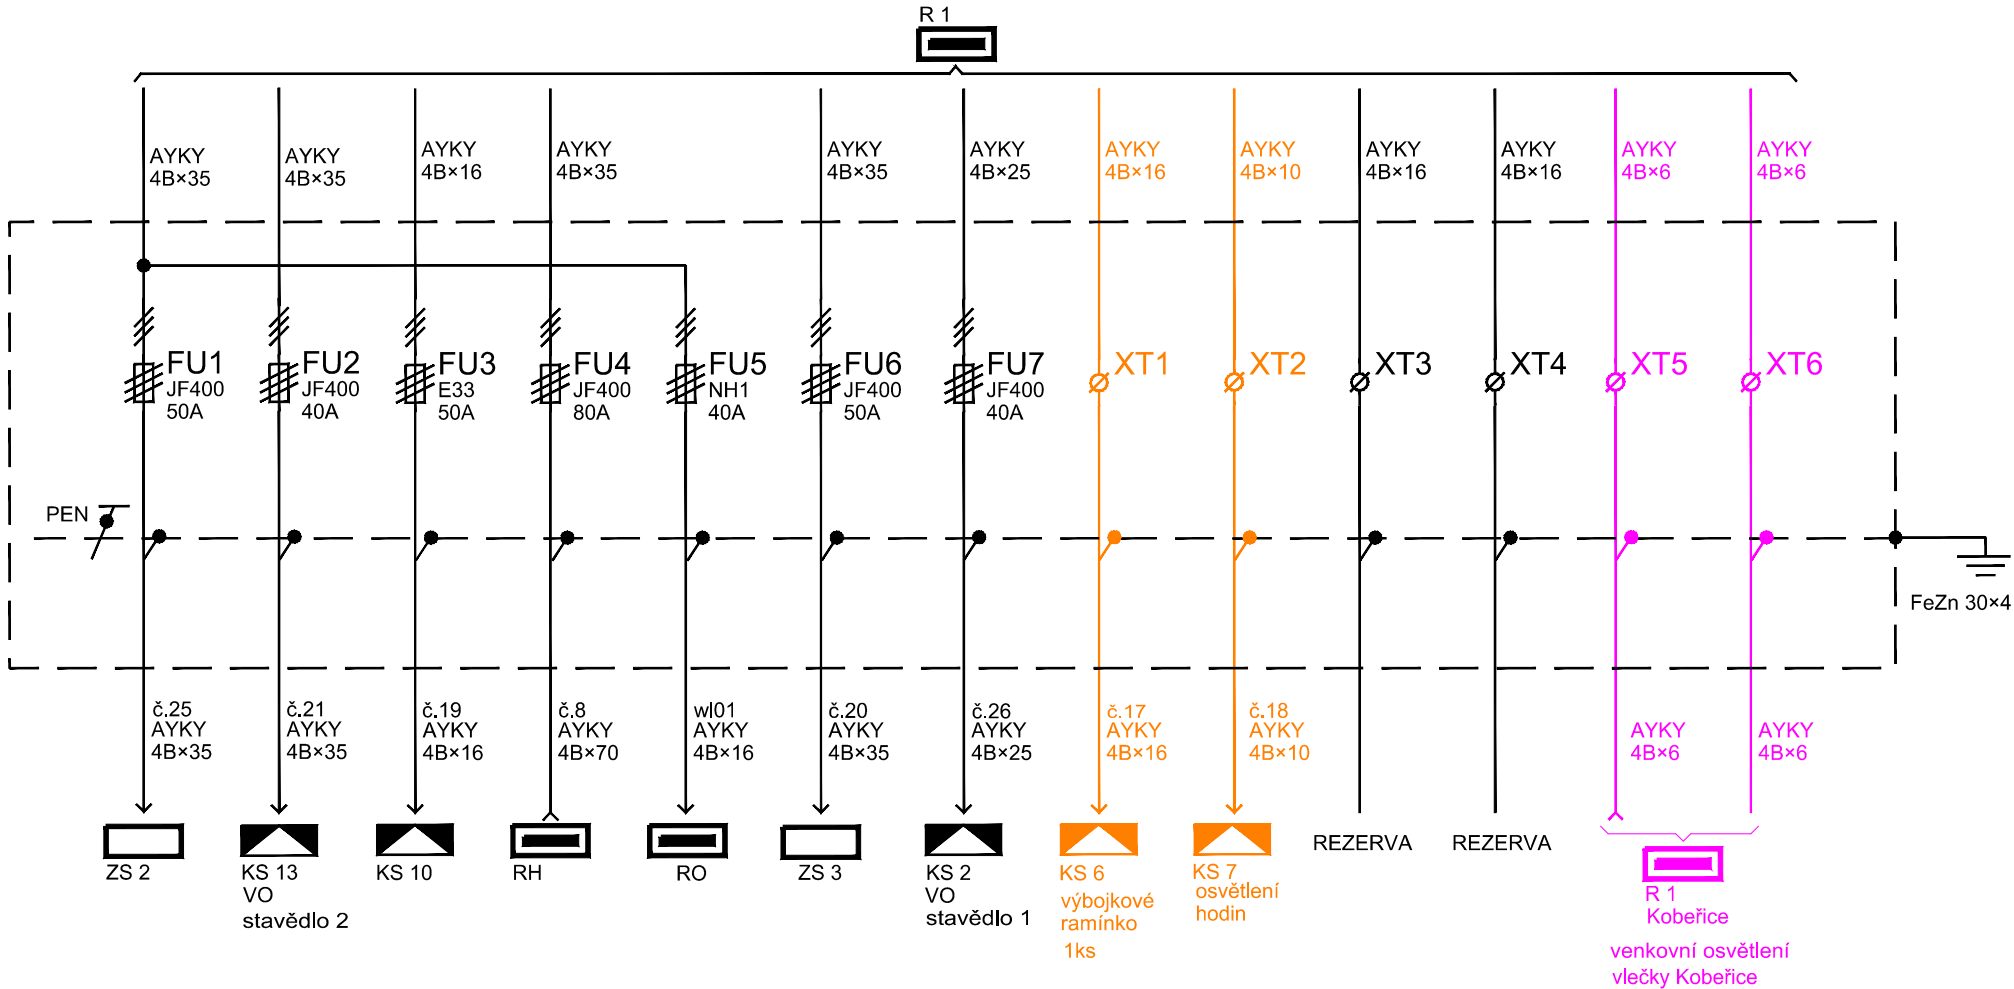

Prostředky základní ochrany dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2

- kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Příloha A, článek A.2
- izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Příloha A, článek A.1

Ochrana při poruše dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2

- automatickým odpojením v případě poruchy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.2
- proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.1
- doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2

E.2.10. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY

VEDOUcí PROJEKTANT:		ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div><div><div></div><div>YARD service s.r.o.</div></div><div>Suderova 2024/8 709 00 Ostrava-Mar. Hory IČO: 28633202</div></div>	
Ing.Jana Marková		Ing.Jiří Svoboda	Ing.Jiří Svoboda		
INVESTOR: SŽDC,s.o.,Dlážďená 1003/7, Praha 1, 110 00					
MÍSTO STAVBY:k.ú. Kravaře ve Slezsku, parc.č.4435, obec: Kravaře					
AKCE: Kravaře ve Slezsku ON Rekonstrukce výpravní budovy				DATUM	11/2019
				STUPEŇ	DSP
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	19017
VÝKRES PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA KS5				MĚŘÍTKO —	ČÍSLO VÝKRESU E.2.10.08