NOVÝ STAV

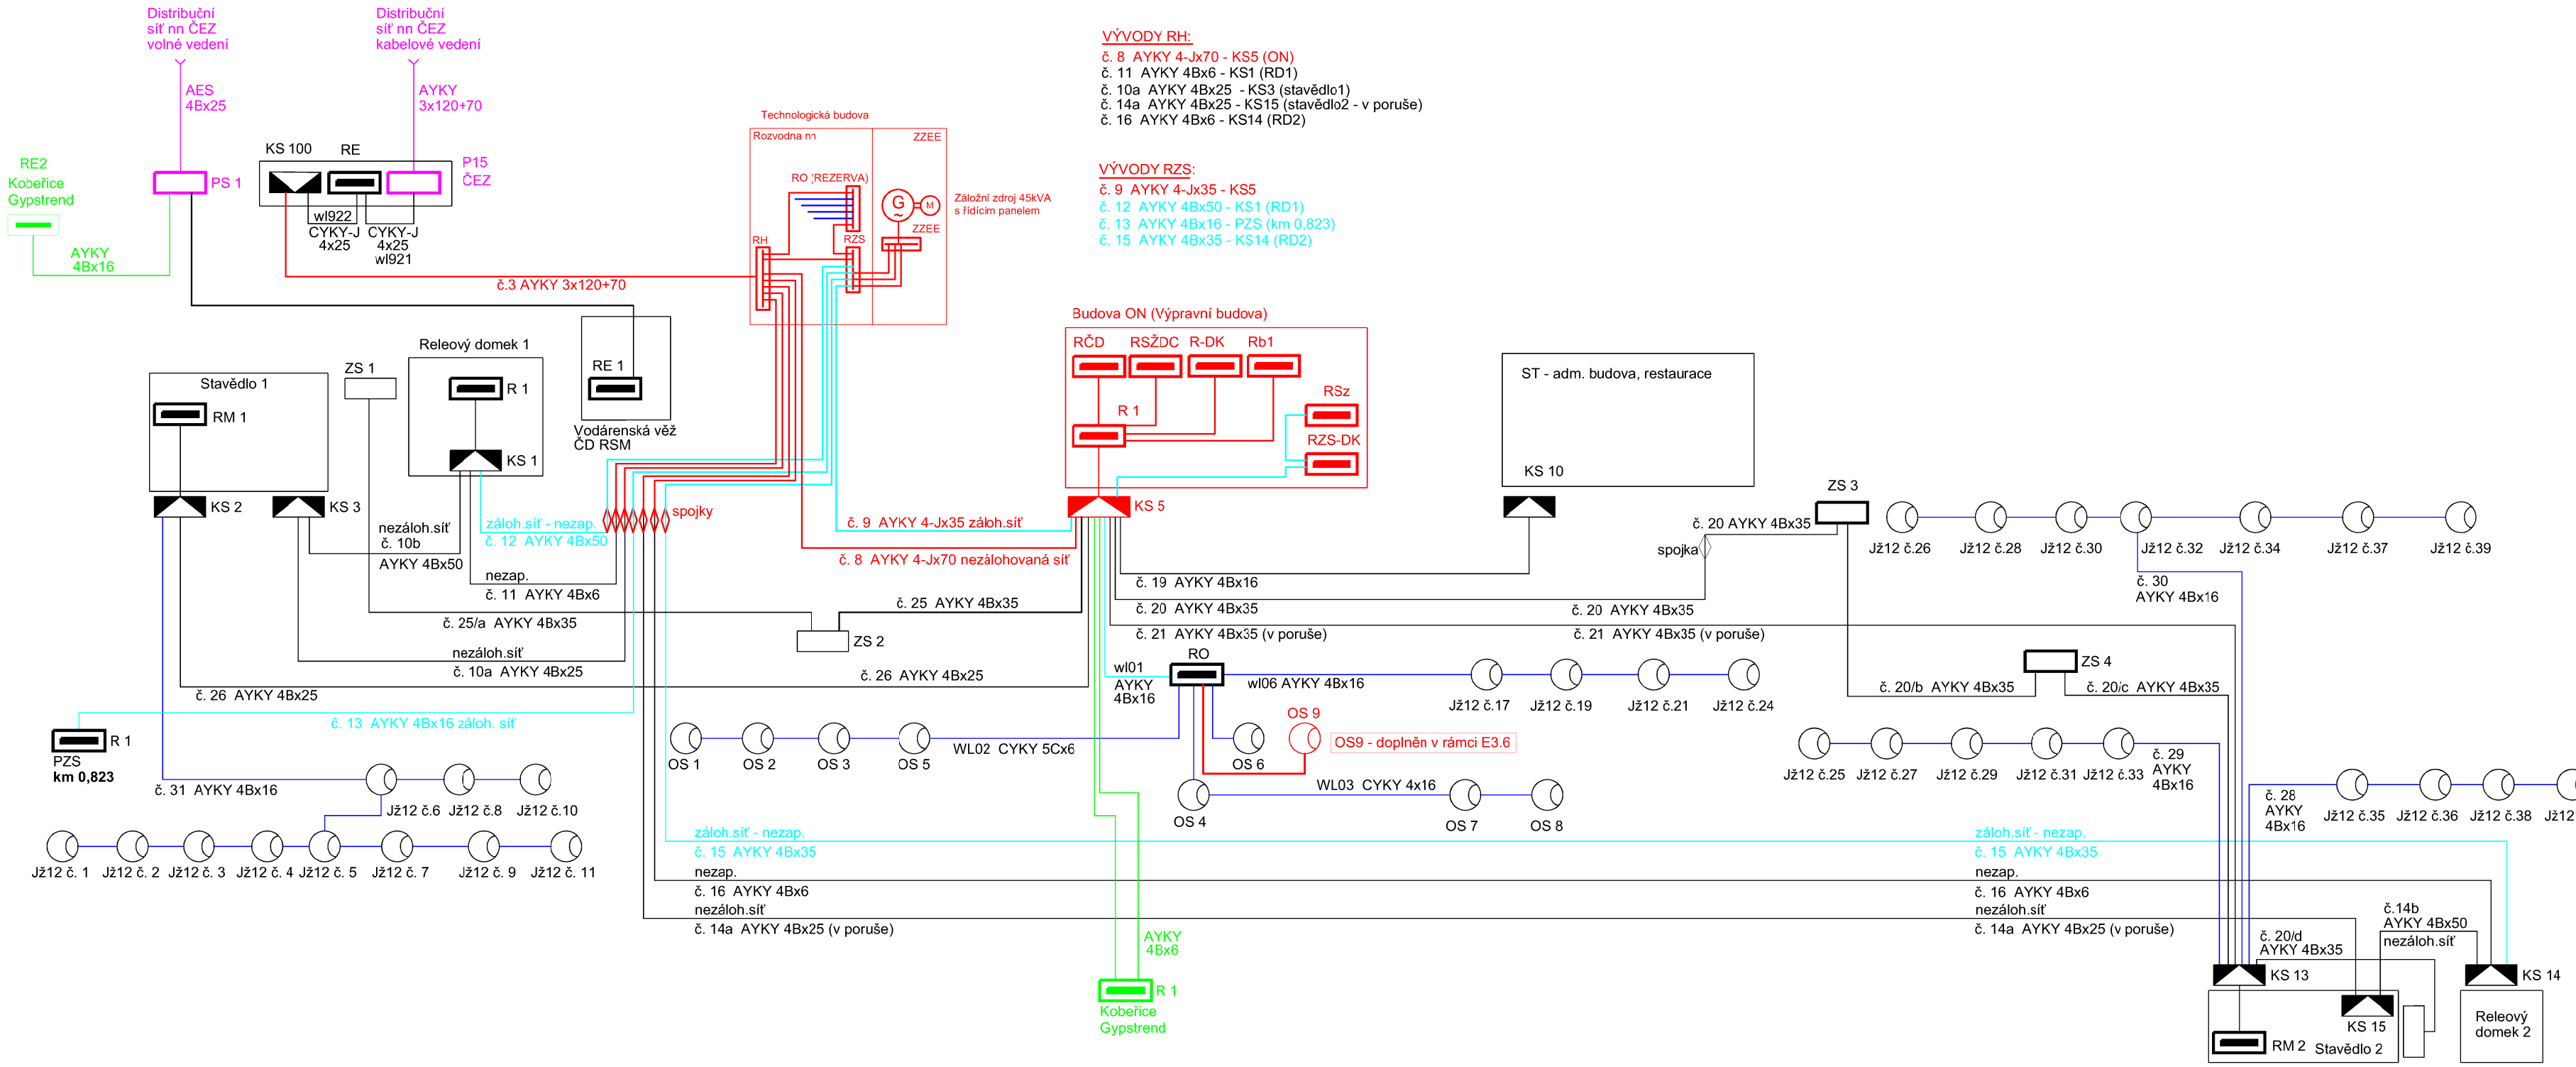

LEGENDA BAREV:

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

NOVÉ ZAŘÍZENÍ

DEMONTÁŽ

PŘÍVODY NN ČEZ

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

ZÁLOHOVANÁ SÍŤ

RČD	Rozvaděč pokladny ČD
RSŽDC	Rozvaděč zázemí zam. SŽDC a WC cestující
Rb1	Rozvaděč bytu
RSz	Rozvaděč sdělovacího zařízení
RSz	Rozvaděč sdělovacího zařízení
R-DK	Hlavní rozvaděč v DK
RZS-DK	Rozvaděč zajištěné sítě v DK
RH	Hlavní rozvaděč v rozvodně nn
RZS	Zálohovaný rozvaděč v rozvodně nn
ZZEE	Záložní zdroj o výkonu 45kVA
KS1	Kabelová skříň
RE	Elektroměrový rozvaděč

Prostředky základní ochrany dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2
- kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Příloha A, článek A.2
- izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Příloha A, článek A.1

Ochrana při poruše dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2
- automatickým odpojením v případě poruchy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.2
- proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.1
- doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2

E.2.10. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing.Jana Marková	Ing.Jiří Svoboda	Ing.Jiří Svoboda

YARD service s.r.o.
Suderova 2024/8
709 00 Ostrava-Mar. Hory
IČO: 28633202

INVESTOR: SŽDC,s.o.,Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00

MÍSTO STAVBY: k.ú. Kravaře ve Slezsku, parc.č.4435, obec: Kravaře

AKCE:
Kravaře ve Slezsku ON
Rekonstrukce výpravní budovy

DATUM	11/2019
STUPEŇ	DSP
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	19017

VÝKRES
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ROZVODU NN

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
-	E.2.10.03