



OBJEKT SO-01.01.03  
ÚTULEK SNV  
NÁVRHOVÝ STAV

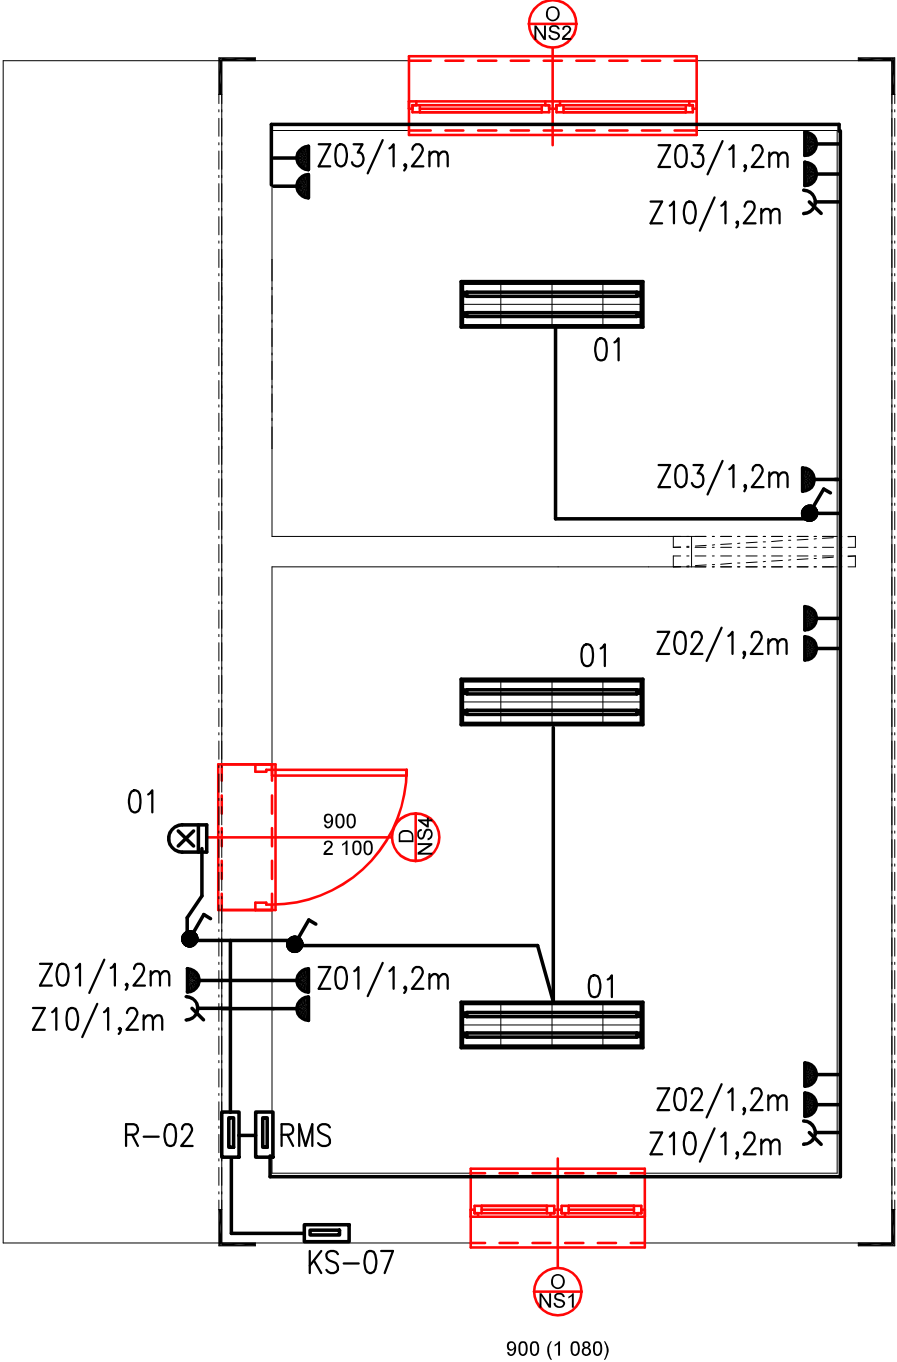

Legenda

- rozváděč NN
- LED svítidlo 36W IP44
- LED svítidlo 20W IP44
- vypínač řaz. 1. IP44
- zásuvka 230V/16A IP44
- zásuvka 3x400V/32A IP44

NORMY:  
*SOUSTAVA NAPĚTÍ*  
230/400V AC 50Hz TN-C-S  
*OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ*  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.



1. DÍLČÍ ETAPA - NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	OPRAVNĚNÁ OSOBA	ERPLAN PROJEKČNÍ ATELIER	ČÍSLO VÝTISKU
Jiří Provazník	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Jaroslav Bělohradský		
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234		DATUM	FORMÁT
NÁZEV AKCE	Dačice ST oprava		11/2020	
NÁZEV ČÁSTI	E.2.10 umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.03 ÚTULEK SNV		REVIZE	POŘ. ČÍSLO
OBSAH VÝKRESU	INSTALACE 1.NP		ÚČEL	
		MÍSTO AKCE	D P S	POŘ. ČÍSLO
		Č. POJISNÉ	---	
		Č. POZEMKU	1429	POŘ. ČÍSLO
		KAT. ÚZEMÍ	Dačice [624403]	
		MĚŘÍTKO	1:50	POŘ. ČÍSLO
		KÓTY V	MM	
		INT. ČÍSLO	1230020019	POŘ. ČÍSLO
		POŘ. ČÍSLO	E.2.10.2.1	