


TN-C-S 3NPE~50Hz 400V In=40A, Iks=10kA

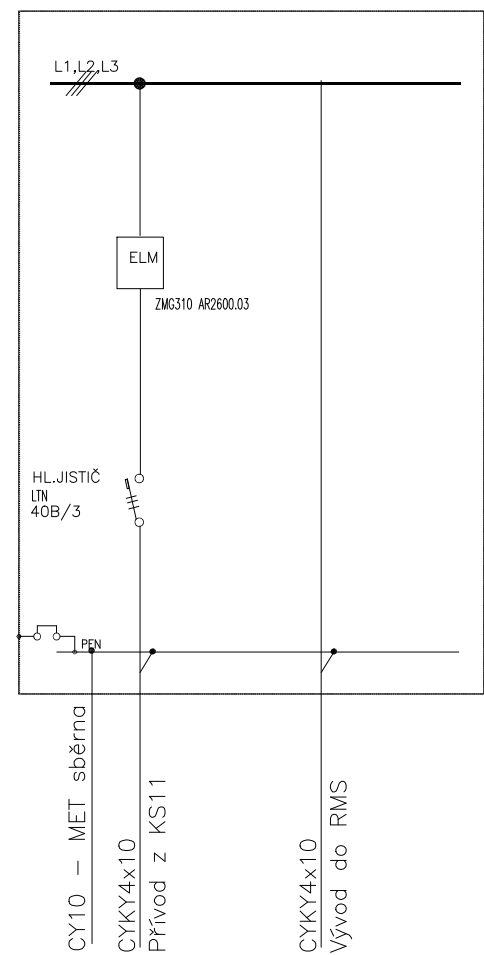

Zapojení dle tech.podmínek Správy železnic – <https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/energetika/podminky-pripojeni> . Demontované stávající elektroměry předat na OŘ Brno elektroměrová služba.

ROZVADEC: R-02

OCEP-Z, rozměr 600x400x250mm

PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY HOREM

KRYTÍ IP 44/20

NORMY:


SOUSTAVA NAPĚTÍ

230/400V AC 50Hz TN-C-S

OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S

DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.



1. DÍLČÍ ETAPA NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

|                             |  |                   |            |                           |                 |   |         |               |  |
|-----------------------------|--|-------------------|------------|---------------------------|-----------------|---|---------|---------------|--|
| VYPRACOVAL                  |  | KONTROLOVAL       |            | OPRÁVNĚNÁ OSOBA           |                 |  |         | ČÍSLO VÝTISKU |  |
| Jiří Provazník              |  | Bc. Luděk Nedělka |            | Ing. Jaroslav Bělohradský |                 |   |         |               |  |
|                             |  |                   |            |                           |                 |   |         |               |  |
| STAVEBNÍK                   | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234 |                   |            |                           |                 | DATUM   |         | 11/2020       |  |
| NÁZEV AKCE                  | Dačice ST oprava   |                   |            | MÍSTO AKCE                |                 | REVIZE  |         | FORMÁT        |  |
| NÁZEV ČÁSTI                 | E.2.10 umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody   |                   |            | Dačice                    |                 | ÚČEL  |         |               |  |
| STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.02 |  |                   | Č. POPISNÉ |                           | ---             |   |         |               |  |
| GARÁŽ MUV                   |  |                   | Č. POZEMKU |                           | 2561/2          |   | MĚŘÍTKO |               |  |
|                             |  |                   | KAT. ÚZEMÍ |                           | Dačice [624403] |   | KÓTY V  |               |  |
|                             |  |                   |            |                           |                 |   | MM      |               |  |
| OBSAH VÝKRESU               | ROZVÁDĚČ R-07  |                   |            |                           |                 | INT. ČÍSLO  |         | POŘ. ČÍSLO    |  |
|                             |  |                   |            |                           |                 | 1230020019  |         | E.2.10.2.2    |  |