



|   |                         |   |                                  |
|---|-------------------------|---|----------------------------------|
| Název akce:<br><b>SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON - REKONSTRUKCE</b>  |                         | Investor:<br><b>Správa železniční dopravní cesty</b><br>Dílžděná 1003/7<br>110 00 Praha 1   |                                  |
| Dílčí část - profese:<br><b>SO-102 PŘESTAVBA<br/>         HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA BOXY PRO KOLA<br/>         E.1.4.7 Silnoproudé elektroinstalace</b><br>Ing. Jiří Vitek, Koblížná 30/9, 602 00 Brno, IČO 126 98 041 |                         | HIP:<br><b>LD projekt s.r.o.</b><br>Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.<br>Leskauerova 2856/6, 628 00 Brno<br>email: <a href="mailto:danek@ldprojekt.cz">danek@ldprojekt.cz</a> |                                  |
| Odpovědný projektant:   | Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. | Datum:  | 10/2020                          |
| Vypracoval:   | Ing. Jiří Vitek         | Formát:   | 2x A4                            |
| Stupeň dokumentace:<br><b>DSP + PDPS</b>  |                         |   |                                  |
| Obsah výkresu:<br><b>SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVODNICE RS7</b>   |                         | Měřítko   | Č. výkresu:<br><b>E.1.4.7.05</b> |

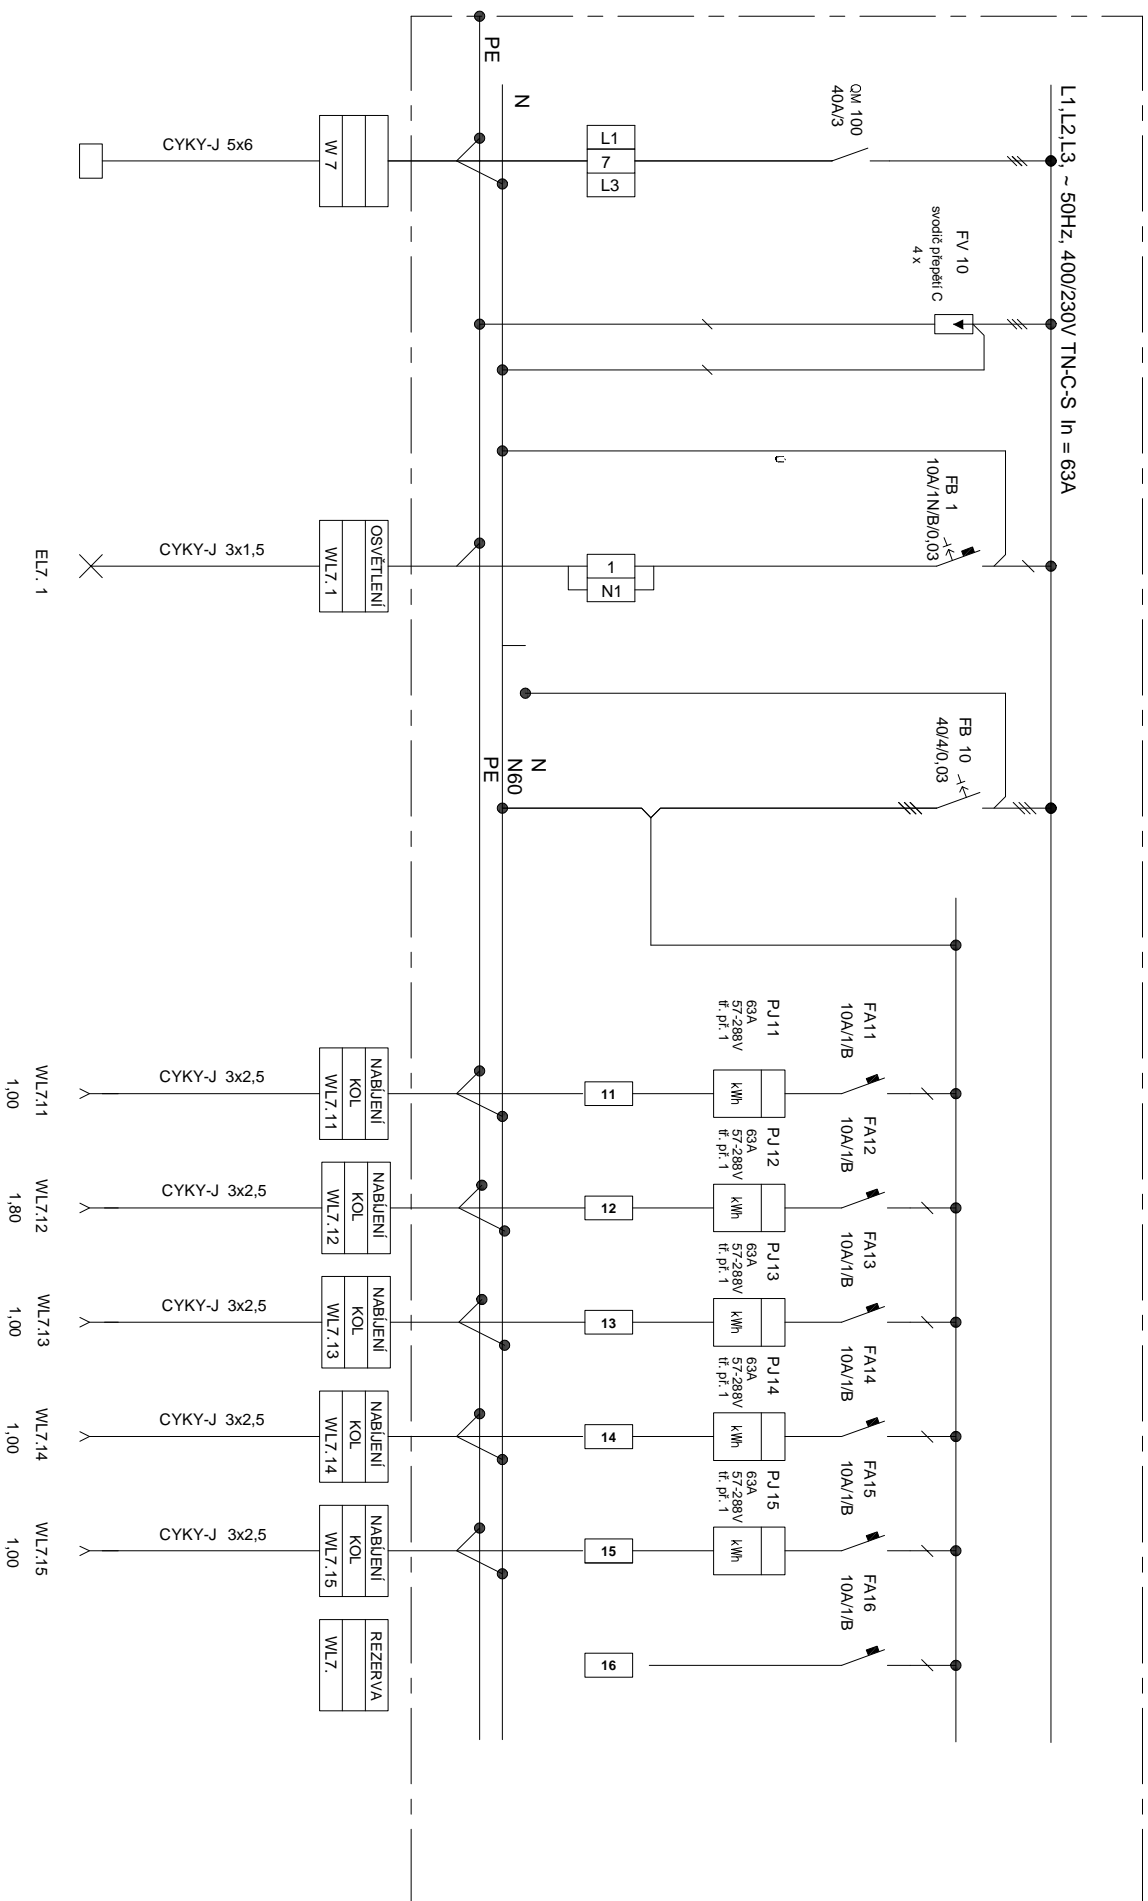

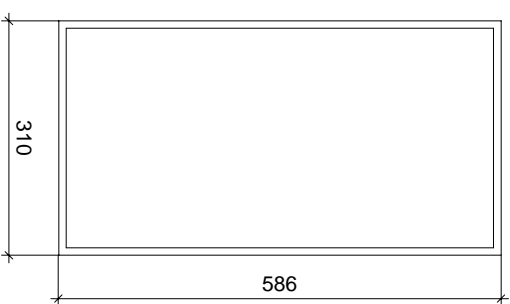

## RS7

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| PLASTOVÁ ROZVODNICE 3/36 |                  |
| POČET MODULŮ:            | 36               |
| ROZMĚR                   | Z-310x586x145 mm |
| KRYTÍ:                   | IP65             |
| BARVA:                   | RAL 7035         |
| PŘÍVOD:                  | VRCHEM           |
| VÝVODY:                  | VRCHEM           |

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-S

OCHRANA DLE ČSN332000-4-41 ed.3: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON - REKONSTRUKCE | ING. VÍTEK JIŘÍ |
| SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVODNICE RS7       | E.1.4.7.05/2    |