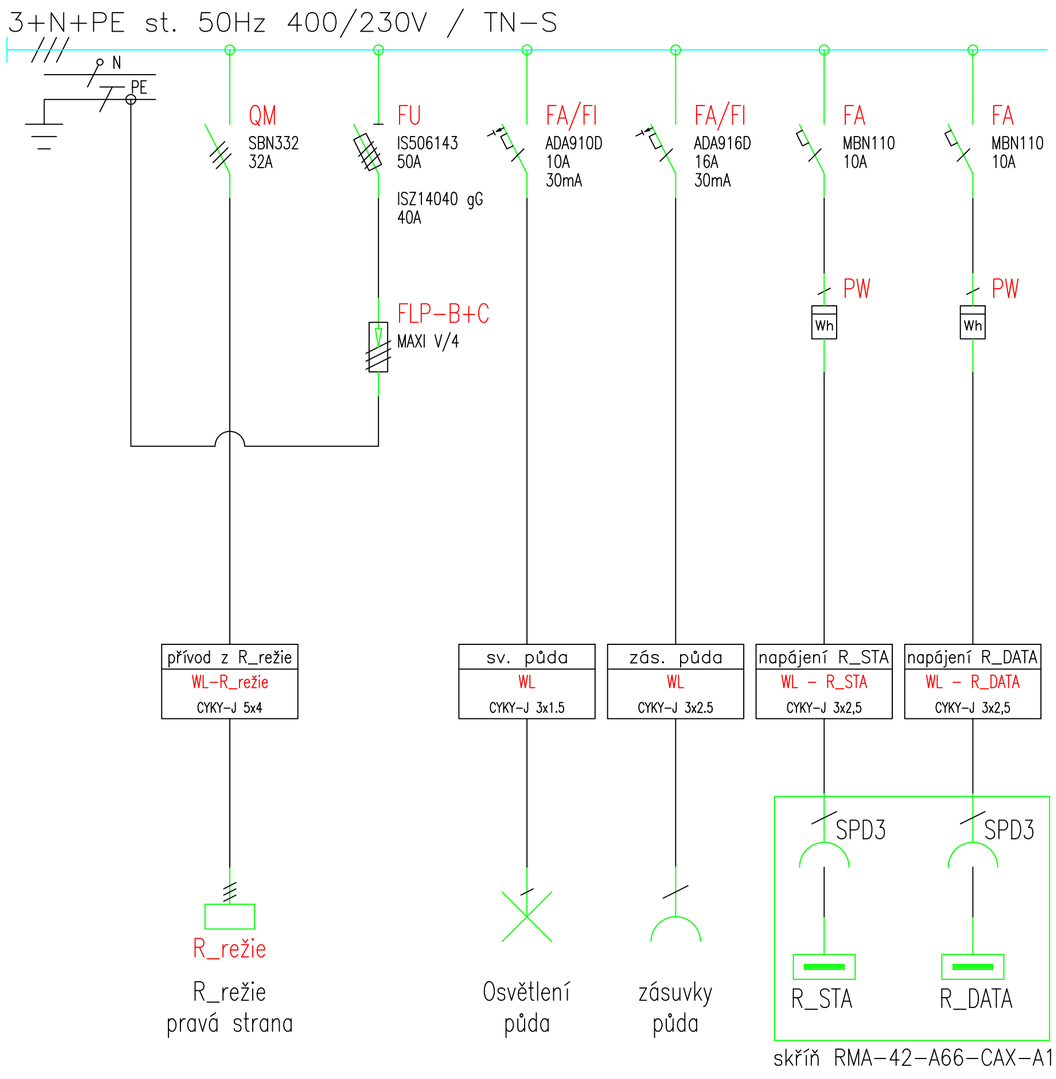

POZNÁMKA:

rozvodnice R_STA a R_DATA musí být vyřešeny v koordinaci na skutečné provedení těchto rozvodů ještě před zahájením stavby.

Musí být navržena jejich náplň a umístění společné skříně např. RMA-42-A66-CAX-A1.

Na výkresech schémat napájení jsou rozvody, typy kabelů a popisy zařízení orientačně.

V této PD nejsou realizačně tyto rozvody řešeny.

UPOZORNĚNÍ: rozvodnice a přístrojová náplň může být od libovolného výrobce

ROZVODNICE:	HAGER GOLF VS412PD
TYP PROVEDENÍ:	NÁSTĚNNÁ
KRYTÍ:	IP40
ROZMĚRY:	647 x 282 x 99mm
PROUD:	do 63A
NAPĚTÍ:	230/400V, 50Hz
PŘÍVOD:	SPODEM
VÝVODY:	HOREM

NÁZEV AKCE:	**OPRAVA ELEKTROINSTALACE**		STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP
MÍSTO STAVBY:	žst. Český Brod - výpravní budova		
STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: -----	DATUM: květen 2022
NÁZEV VÝKRESU:	**rozvodnice R_půda - pravá strana VB**		ČÍSLO VÝKRESU: **E-15**