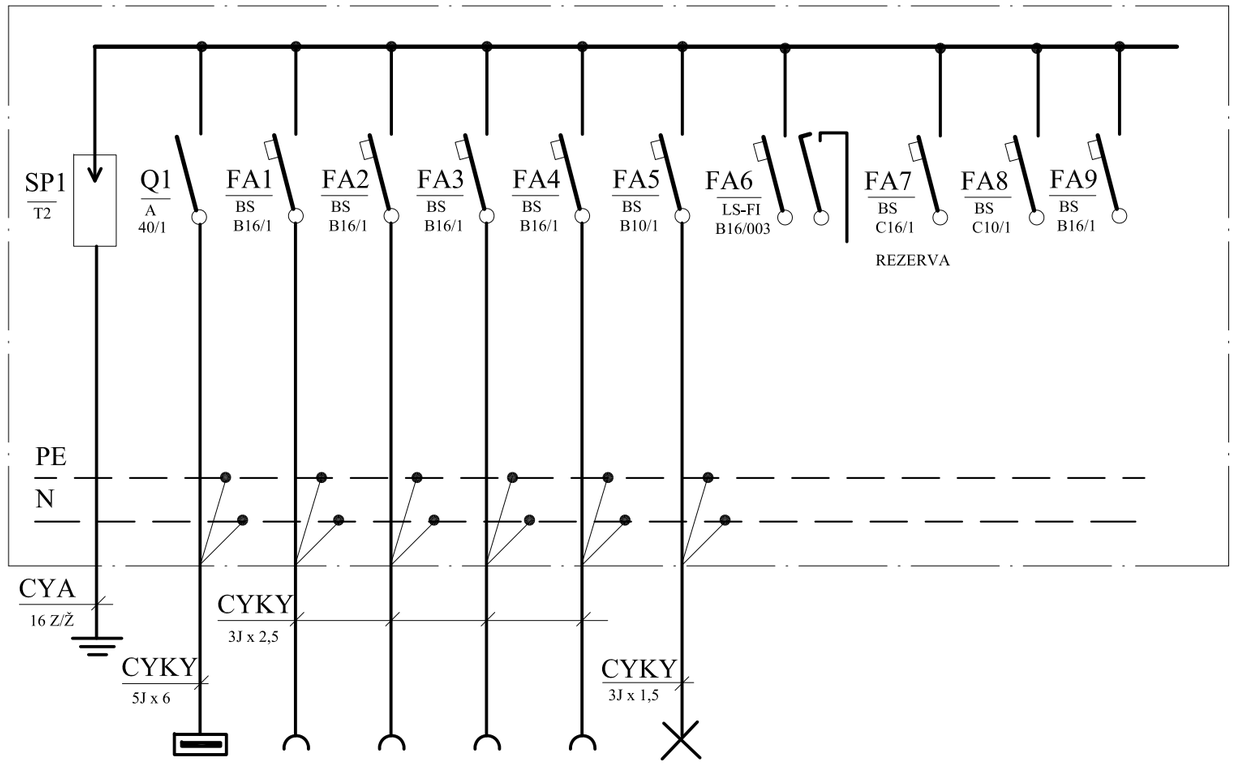

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

SCHÉMA OBJEKTU



KOHL ARCHITEKTI
28. ŘÍJNA 960/178, 70900 OSTRAVA 1
WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ TEL.1: 777-334088
labuzik@kohlarchitekti.cz TEL.2: 774-334088

Stavba: KARVINÁ ON - REKONSTRUKCE ČÁSTI VÝPRAVNÍ BUDOVY

Objekt: SEVERNÍ ČÁST VÝPRAVNÍ BUDOVY

Část: D2.2_POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
600_ELEKTROINSTALACE

Výkres: ROZVODNICE R7

Místo stavby: ŽELEZNIČNÍ STANICE KARVINÁ
NÁDRAŽNÍ 695/7, 73301 KARVINÁ – FRYŠTÁT

Objednatel stavby: SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO

Autor: ING.ARCH.DANIEL LABUZÍK

Odpov.proj. MAREK SEIFERT

Kreslil: ING.LUKÁŠ SEIFERT

Formát: 2 x A4 Číslo kopie: Číslo výkresu:

Datum: 06/2021

Měřítko: _

Zakázka: 1167_4846

SO 01
620

Stupeň: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY